


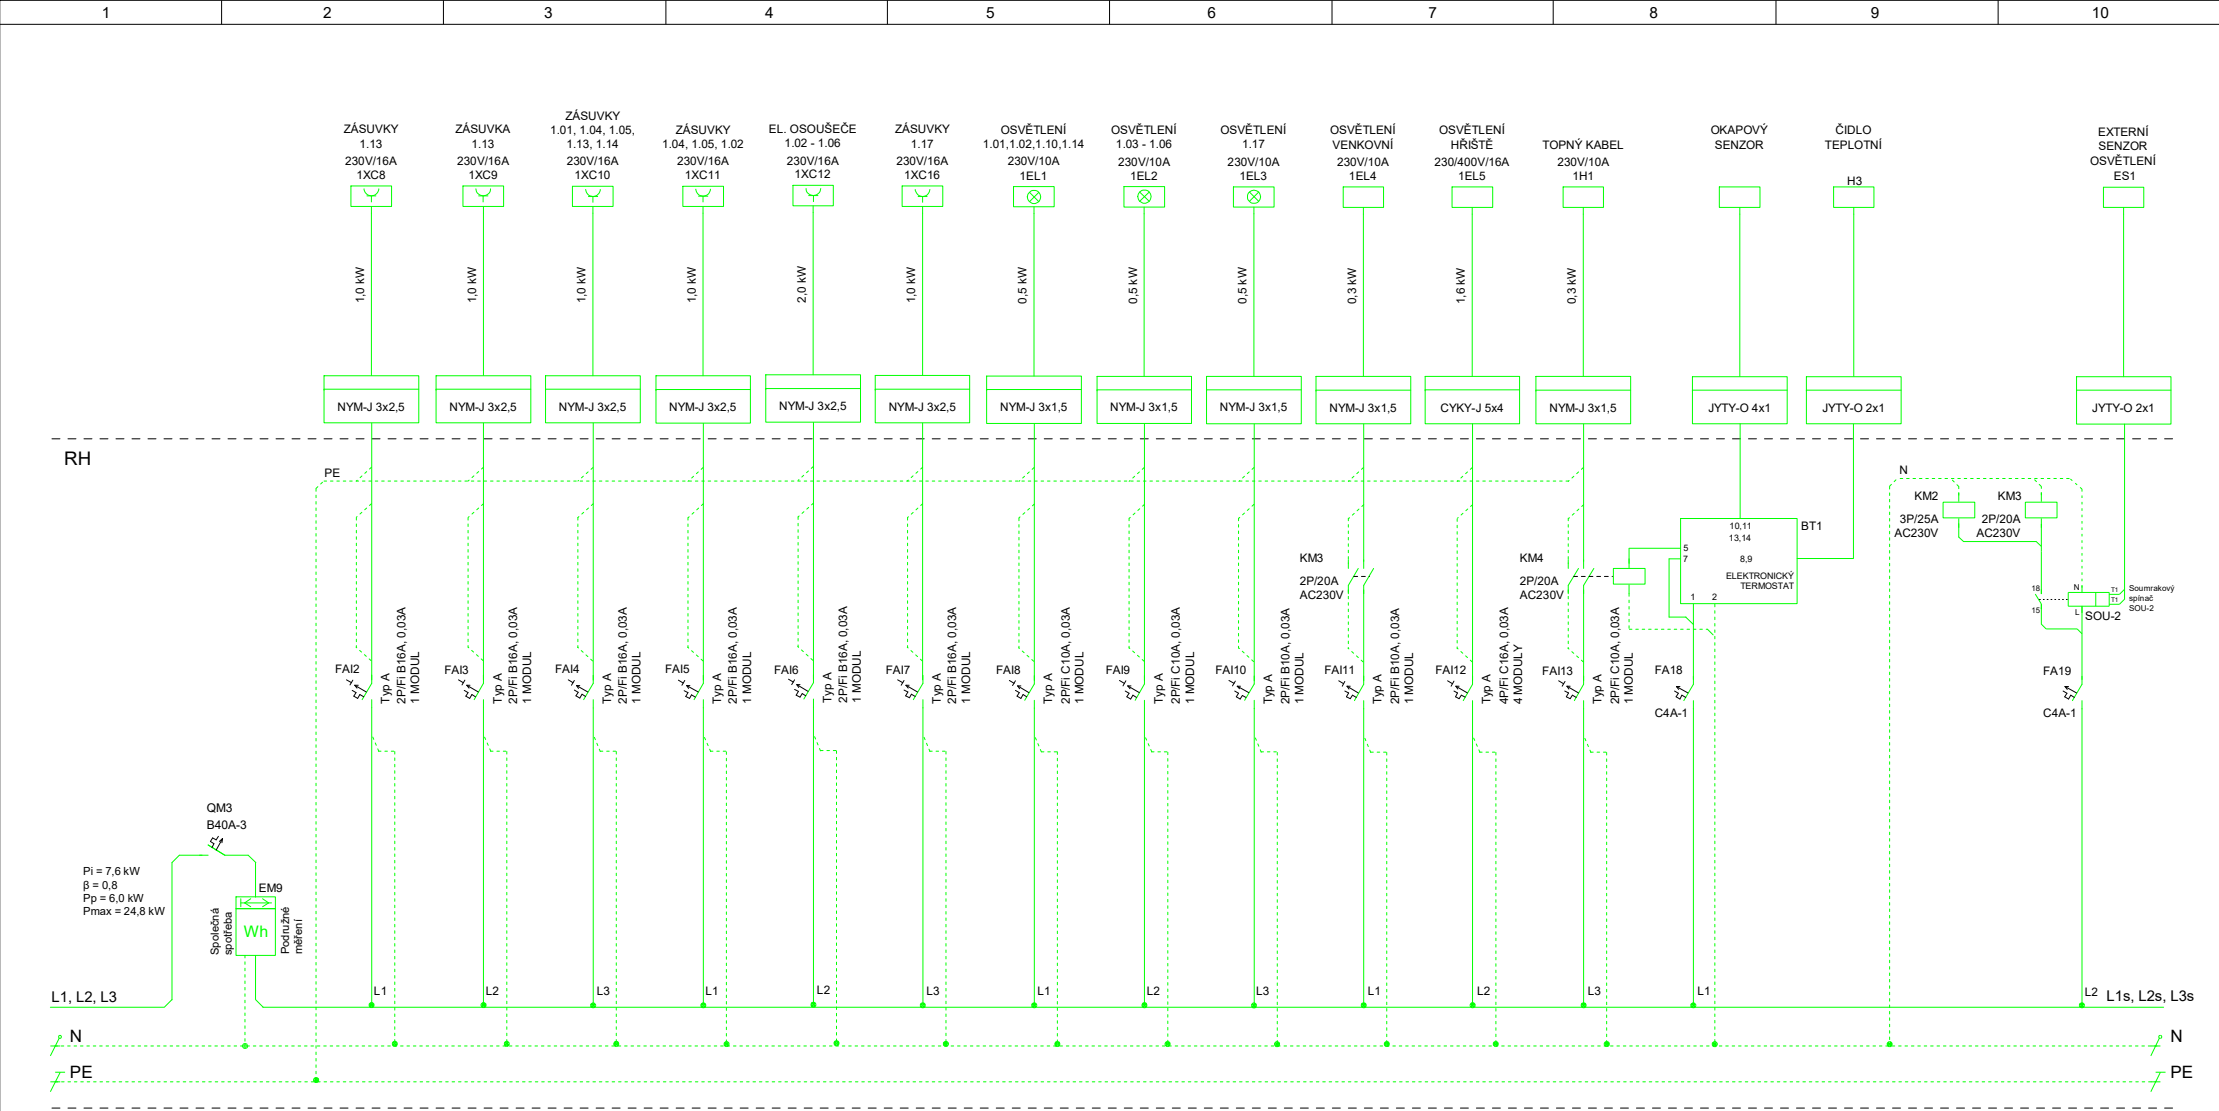


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
EnergoServis Plus s.r.o.  Komenského 882 763 21 Slavičín IČ: 29359490	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037	INVESTOR  Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ:00284891	NÁZEV STAVBY  OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ SO 2010 Hlavní budova	NÁZEV VÝKRESU  ROZVADĚČ RH - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA		ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	01/2024			
	VYPRACOVAL Ing. Pavel Cholevík e-mail: cholevik@gmail.com, Tel.: +420 777 870 671							STUPEŇ	DPS	VERZE	1



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
EnergoServis Plus s.r.o. Komenského 882 763 21 Slavičín IČ: 29359490	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI Ing. JIŘÍ TRUNDA ČKAIT 1102037 VYPRACOVAL Ing. Pavel Cholevík e-mail: cholevik@gmail.com, Tel.: +420 777 870 671	INVESTOR  Město Hodonín, Masarykova nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ:00284891	NÁZEV STAVBY  OBNOVA DĚTSKÉHO MĚSTEČKA V HODONÍNĚ SO 2010 Hlavní budova			NÁZEV VÝKRESU  ROZVADĚČ RH - PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA		ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM01/2024
								STUPEŇDPS	VERZE1
								ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.5.1.5
								ČÍSLO / POČET LISTŮ	03 / 05

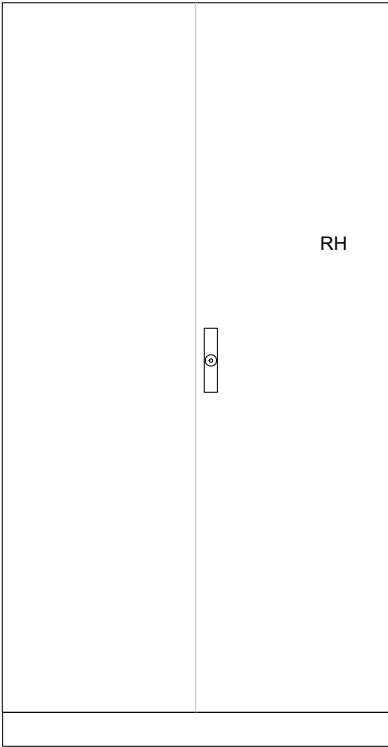

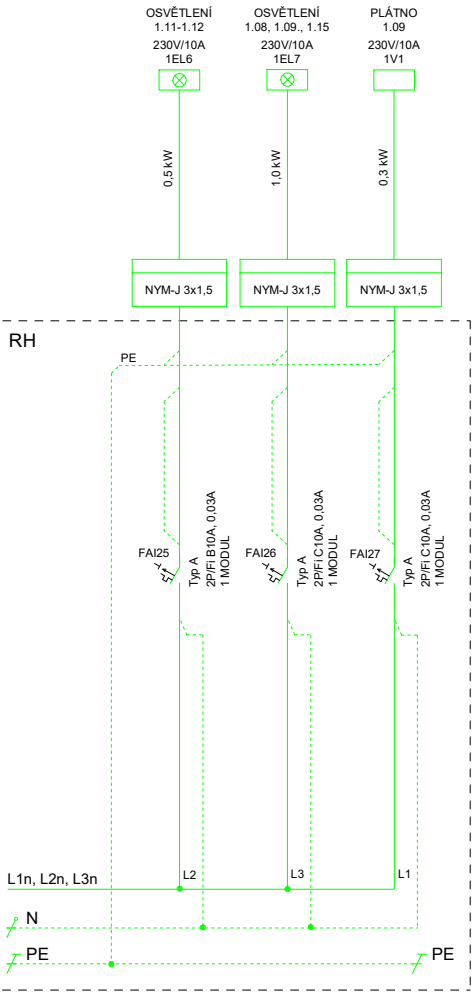

Provozní soustava: 3PEN/3NPE; 3x400/230V; 50Hz; TN-C-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
A DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Typ: SKŘÍŇOVÝ, 1000x2000x400

Krytí: IP40/20  
Nátěr: TYPOVÝ  
PŘIVOD: SPODEM  
VÝVODY: VRCHEM