



# KŘÍŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ DN400 – OVAK

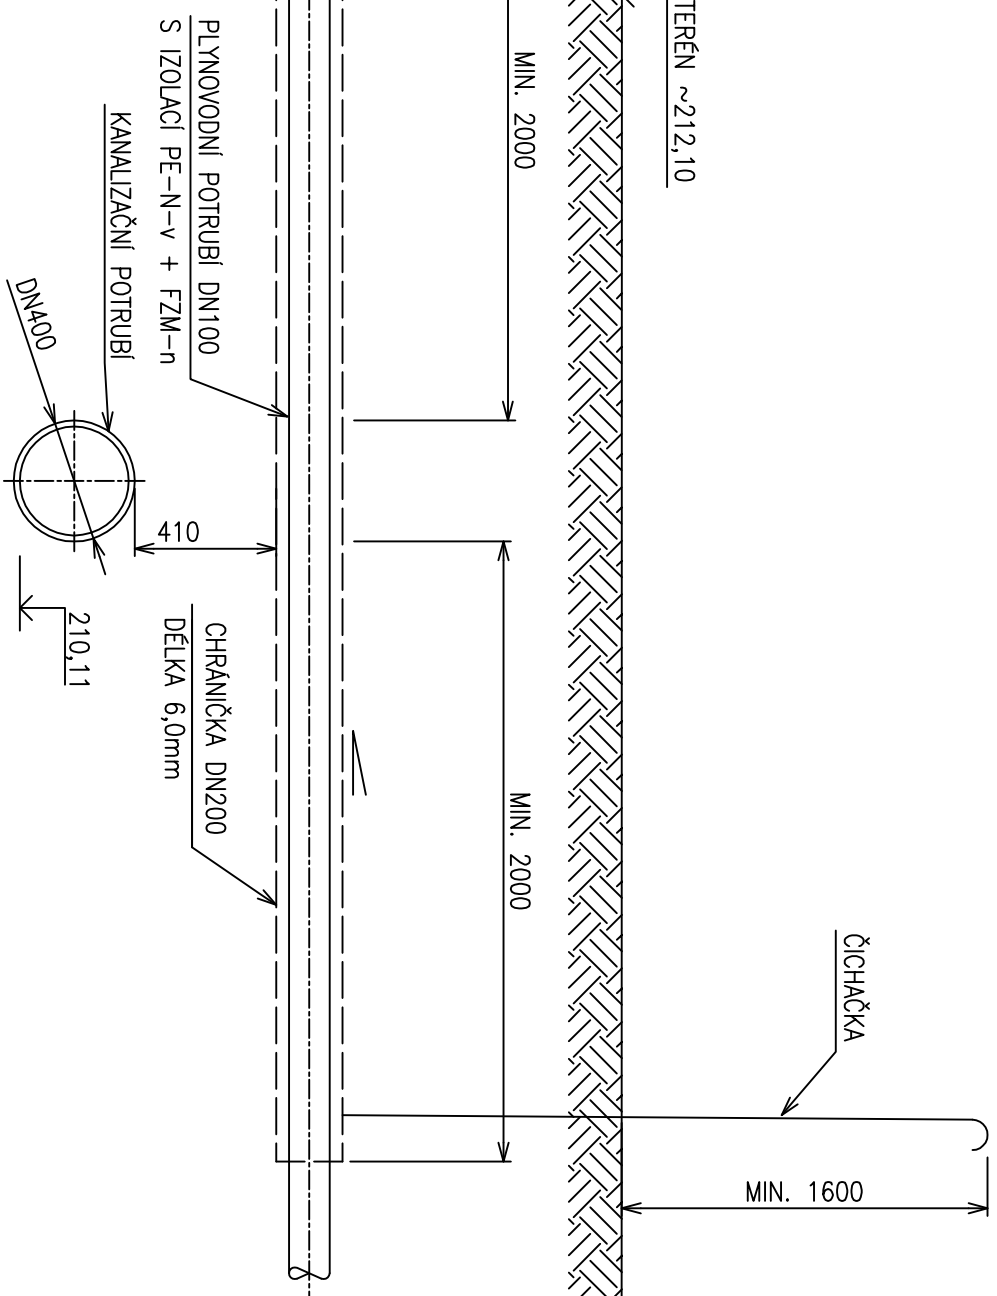


## POZNÁMKA:

- CHRÁNIČKA BUDE NA VYŠŠÍ STRANĚ VYBAVENA ČIČAČKOU DLE TPg 700 21 UKONČENÁ NAD ZEMÍ S OBLOUKEM
- ČELA CHRÁNIČKY UTĚSNIT GUMOVÝMI MANŽETAMI
- POTRUBÍ V CHRÁNIČCE BUDE VYSTŘEDĚNO POMOCÍ KLIZNÍCH OBULÍNEK

KŘÍŽENÍ S KANALIZAČNÍ ŠACHTOU  
Č. 2329765 – OVAK

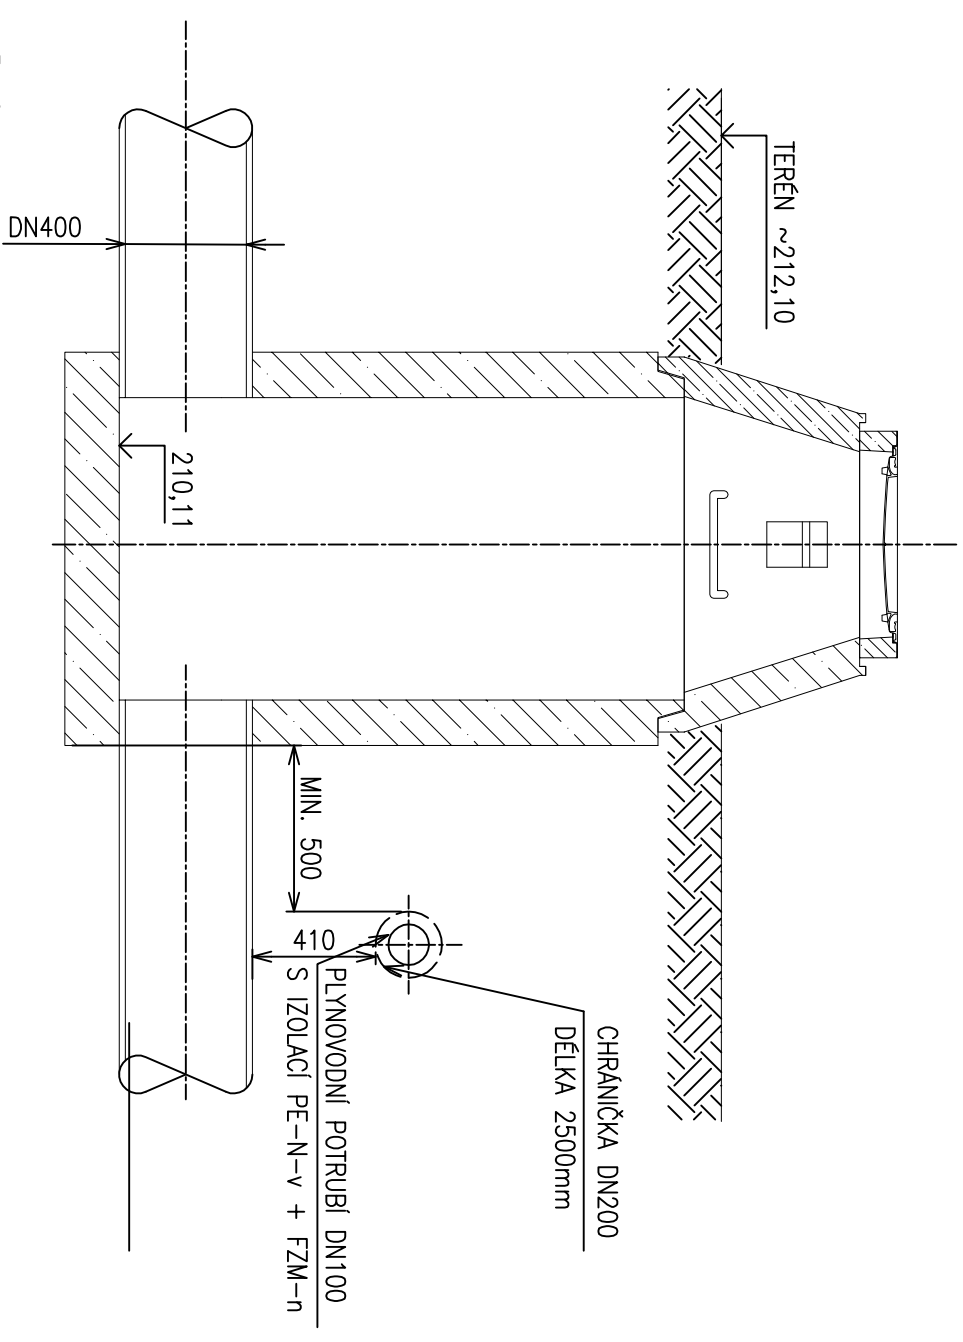

## Profese

Vypracovali:	Ing. Petr Elknér	09/2014	
Kontrolovali:	Ing. Jan Česák	09/2014	
Zadp. projektant	Ing. Jan Česák	09/2014	

Změna					
Popis změny		Datum		Výpracoval	
Výpracoval:	Ing. Petr Elker			Měřitko:  1:25	
Zodp. projektant	Ing. Jan ČesáK				
Vedoucí projektu	Ing. Jaroslav Solanský				
Datum	09/2014	Stupeň:	DPS		
Investor	Dopravní podnik Ostrava a.s.				
Místo stopy	AREÁL DILNY MARTINOV				
Stavba	PLNÍCI STANICE CNG V AREÁLU DILNY MARTINOV				
Část	IO 01 VTL plynovodní přípojka + VTL průmyslový plynovod				
Název:	KRÍŽENÍ VTL PLYNOVODU S KANALIZAČNÍM POTRUBÍM A ŠACHTOU SMVAK				
ČÁST PD	ČÍSLO VÝKRESU	KIPS Ostrava s.r.o. Sokolská třída 50 Moravská Ostrava IČ: 25837222 kips@volny.cz			
D7.	14				
DPS	0				