

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Materiály povrchů




Č.	NÁZEV	VÝMĚRA (m ²)
----	-------	--------------------------

VEŽ Č.1

Komunikační prostor	4,01.1	34,75
Obytná místnost	4,02.1	46,44
Ložnice	4,03.1	15,96
Koupelna	4,04.1	3,60
Chodba	4,05.1	1,99
Zádvěří	4,06.1	5,52
Pokoje	4,06.1	17,48
Koupelna	4,08.1	6,66

VEŽ Č.3

Komunikační prostor	4,09.3	34,75
Obytná místnost	4,10.3	46,44
Ložnice	4,11.3	15,96
Koupelna	4,12.3	3,60
Chodba	4,13.3	1,99
Zádveří	4,14.3	5,52
Pokoř	4,15.3	17,48
Koupelna	4,16.3	6,66

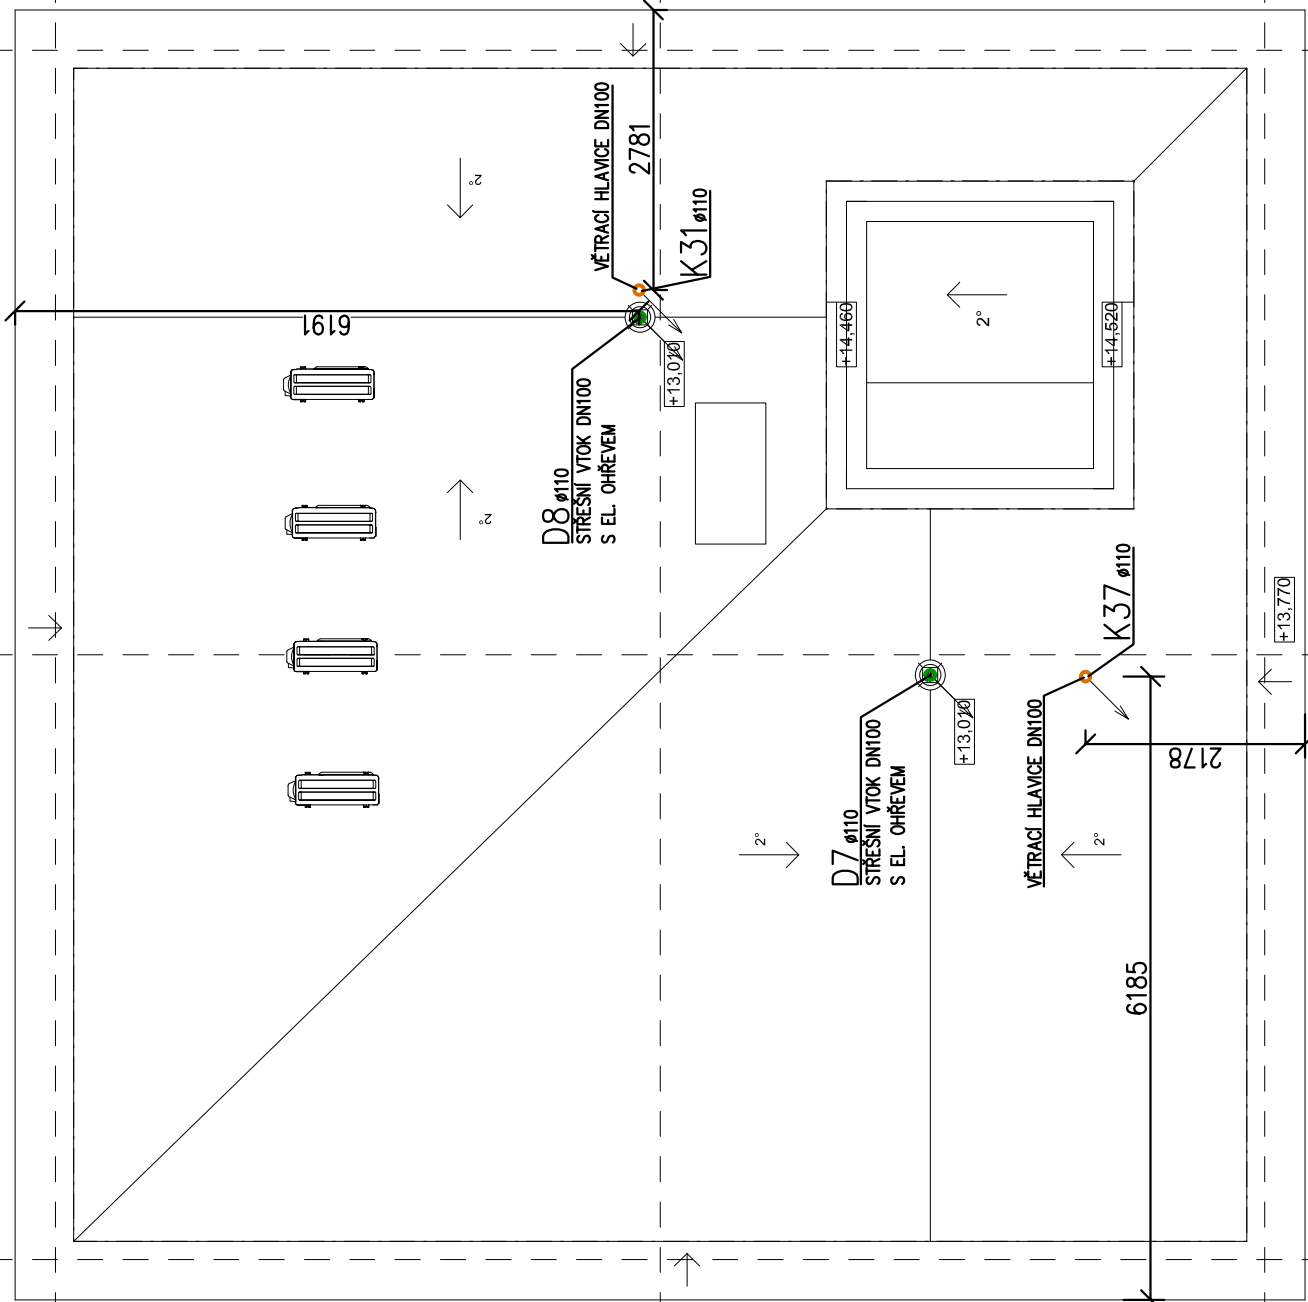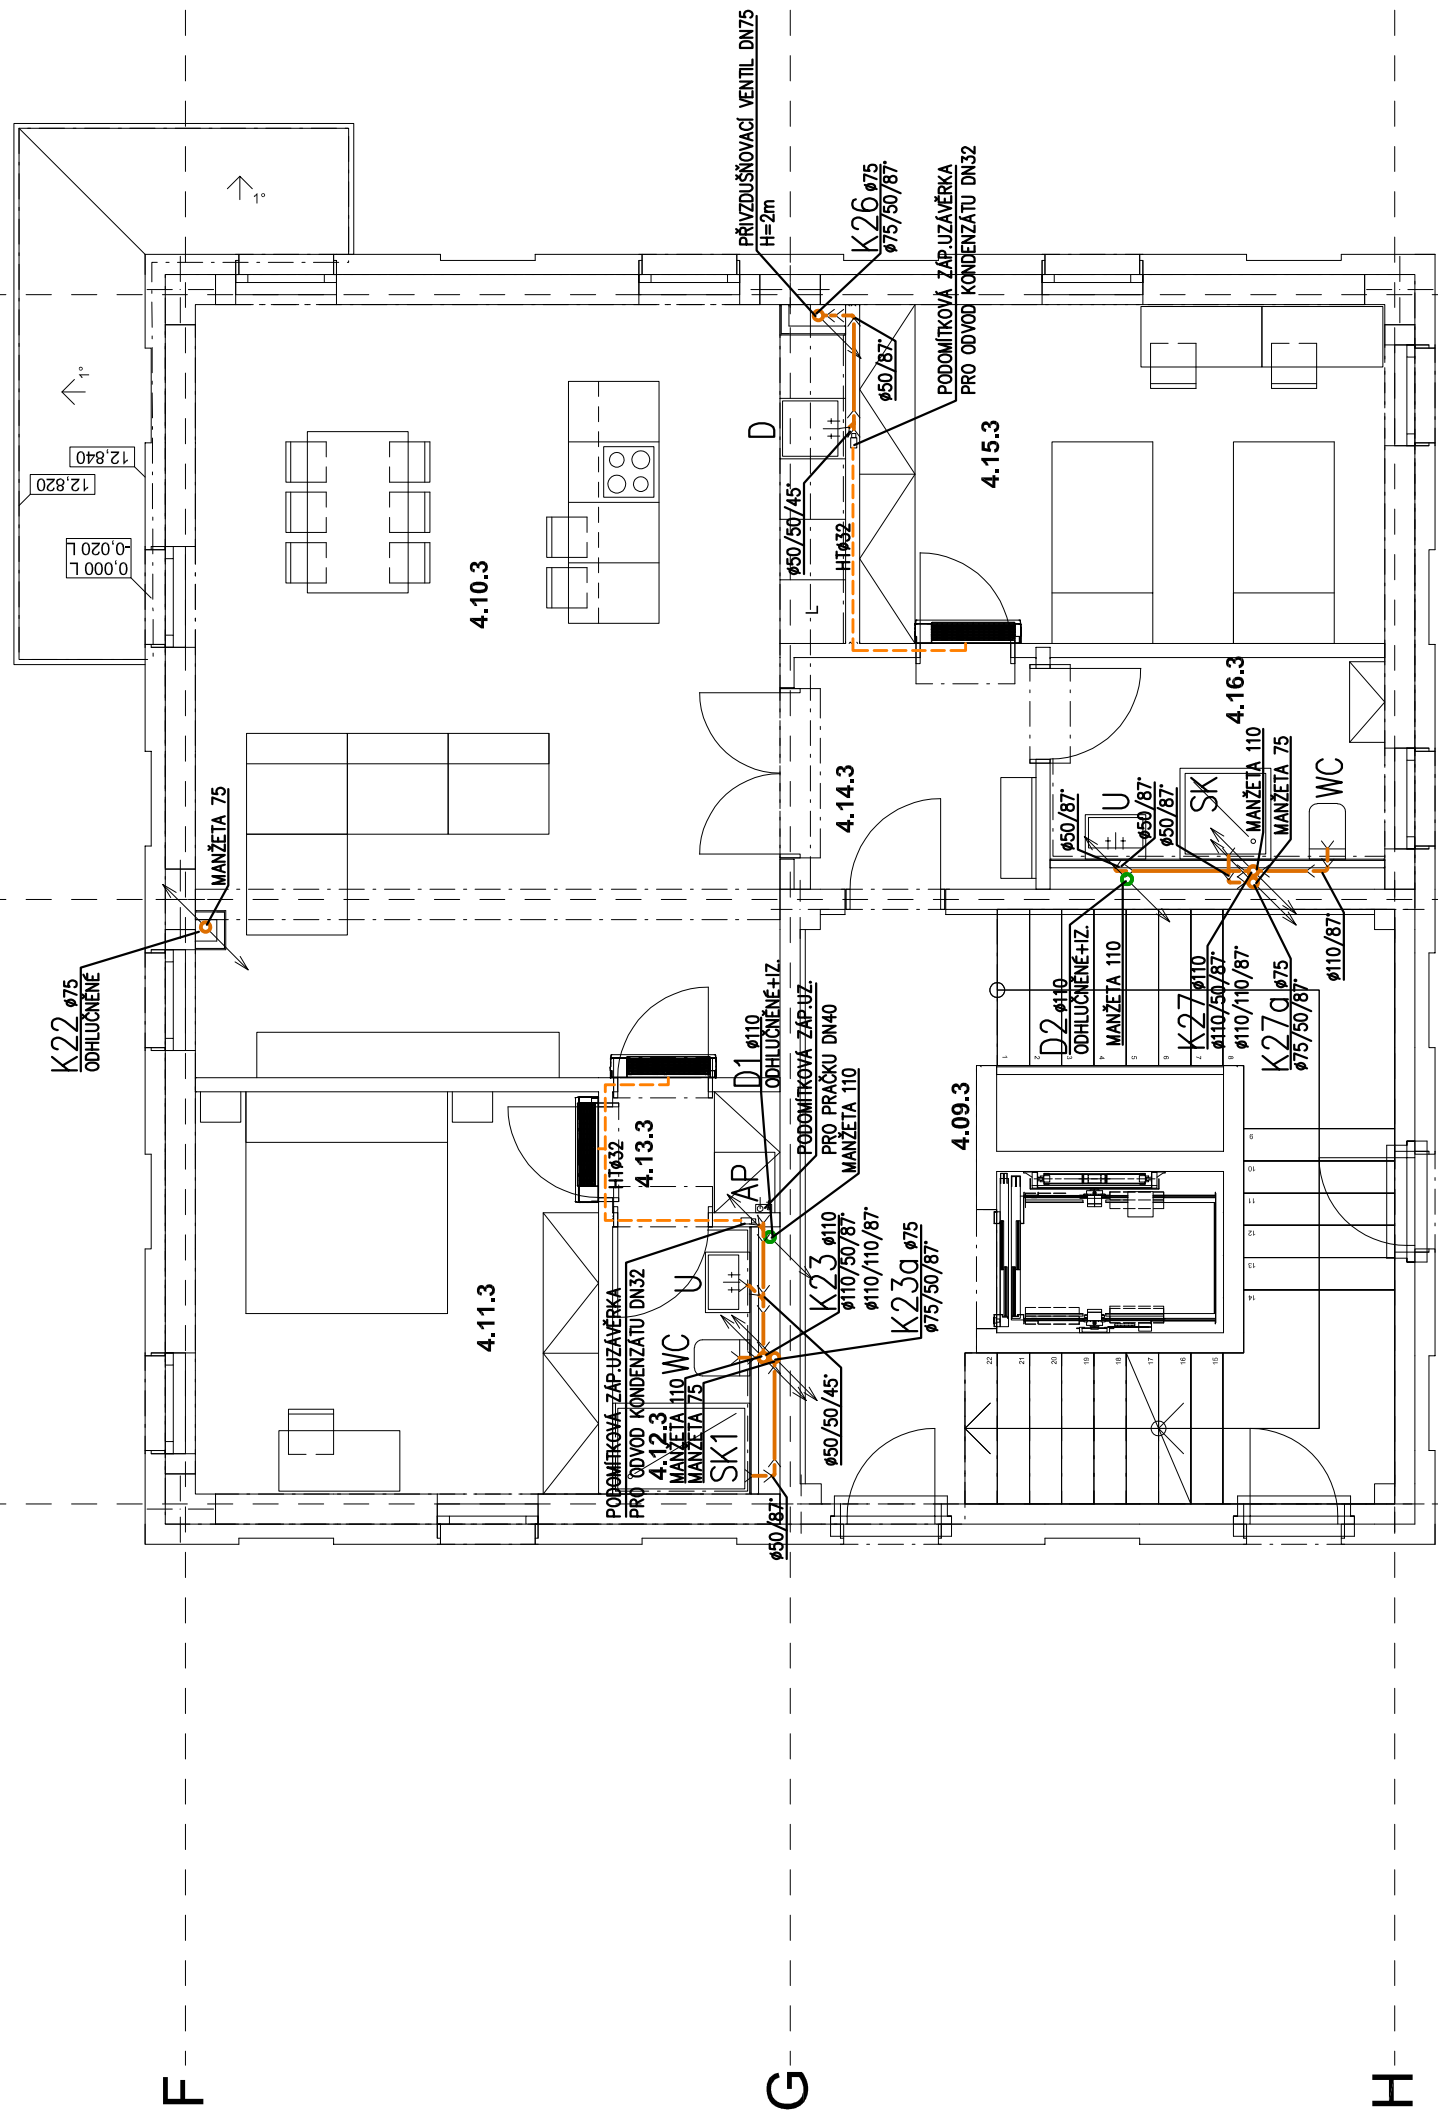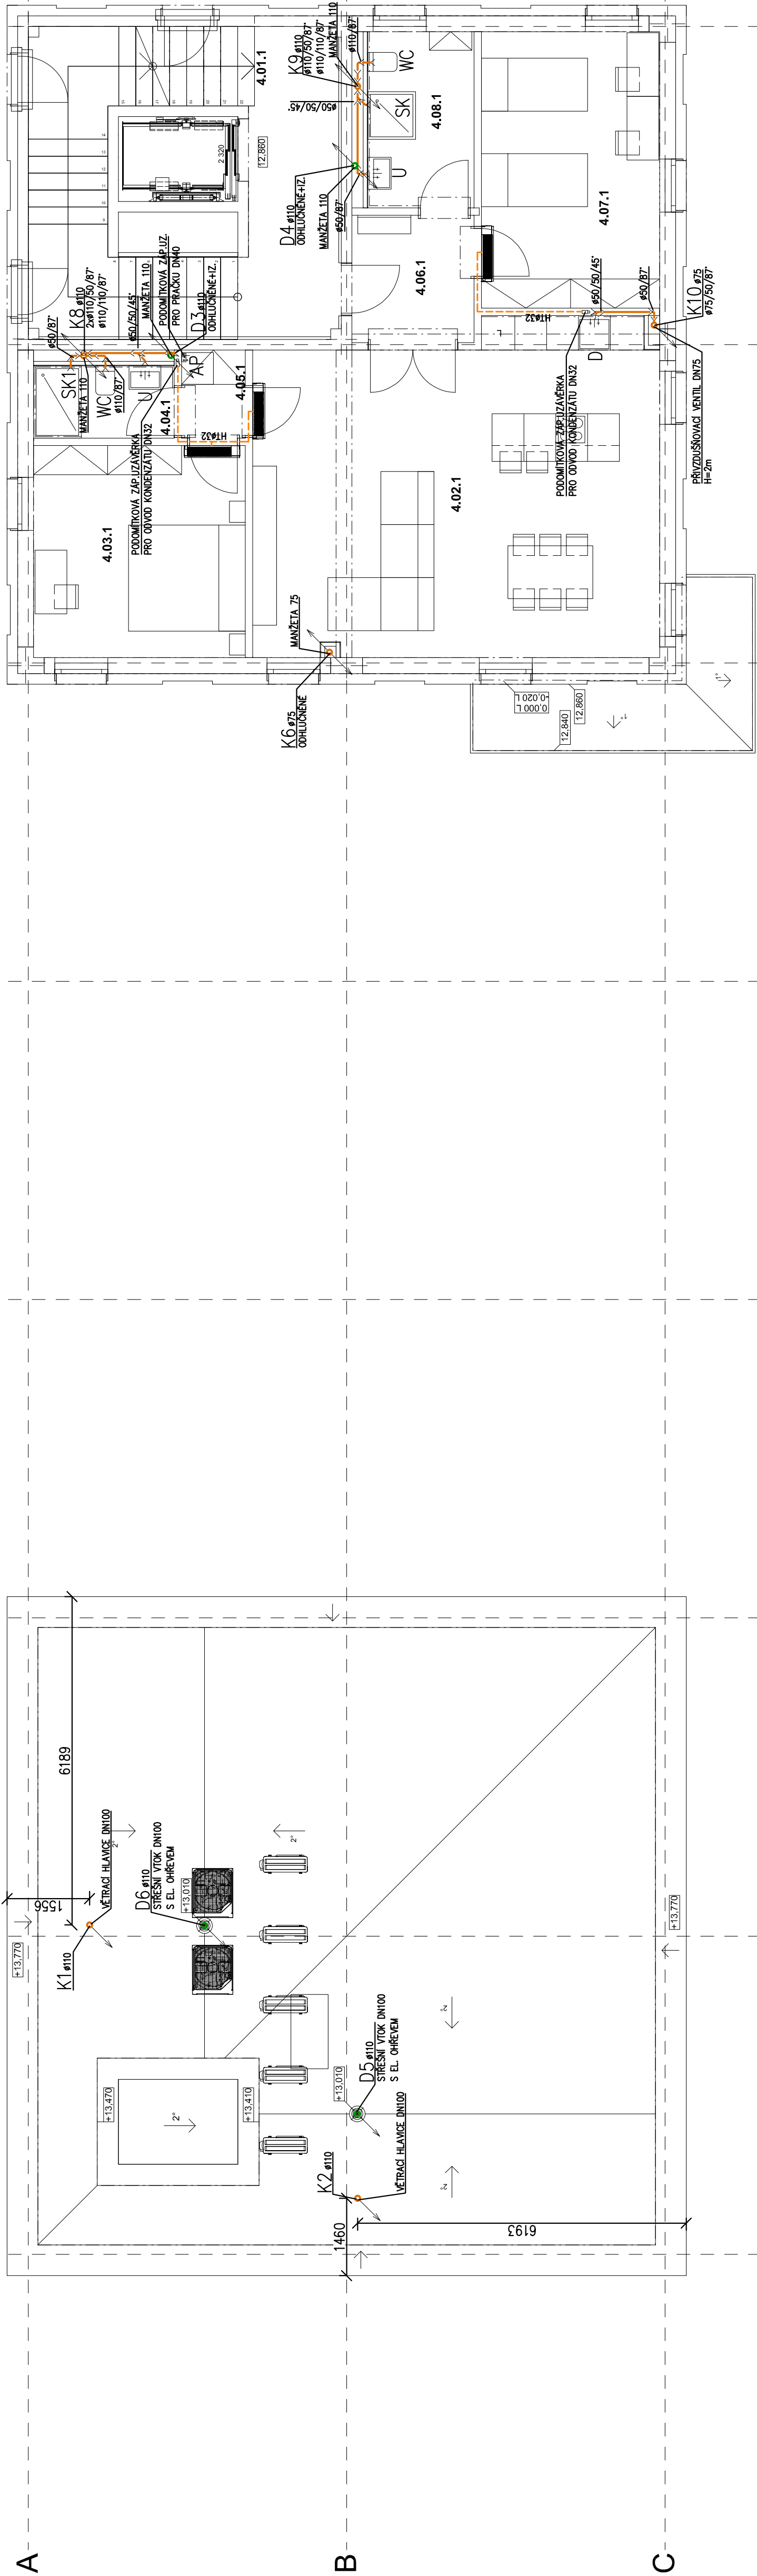

POZNÁMKY:

1) Všechny průřezy skrz požární dělicí konstrukci budou utěšeny protipožární mrazetou min. E145, případně upávkou (dle dimenze procházecího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí připojené v dělicí zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

SPRÁŠOVÁ KANALIZACE PŘEDČIŠŤOVACÍ / ODPADNÍ – PP HT
 SPRÁŠOVÁ KANALIZACE DO STŘEŠNÍ – PP HT/PŘEBO HOPE SVAROVÁNA
 TUKOVÁ KANALIZACE DO STŘEŠNÍ – PŘEBO HOPE SVAROVÁNA
 OČIŠŤOVACÍ KANALIZACE – PP HT
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – PP ODHLUŠNĚNÍ/PŘEBO HOPE SVAROVÁNA
 KANALIZACE VÝTLAKOVÁ TUKOVÁ – PŘEBO HOPE SVAROVÁNA
 DEŠŤOVÁ KANALIZACE VNITŘNÍ – PŘEBO HOPE SVAROVÁNA
 SPRÁŠOVÁ KANALIZACE SVODNÁ V PODLAŽE – PVC KG S82
 SPRÁŠOVÁ KANALIZACE SVODNÁ V PODLAŽE – PVC KG S18

±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

[illegible]