

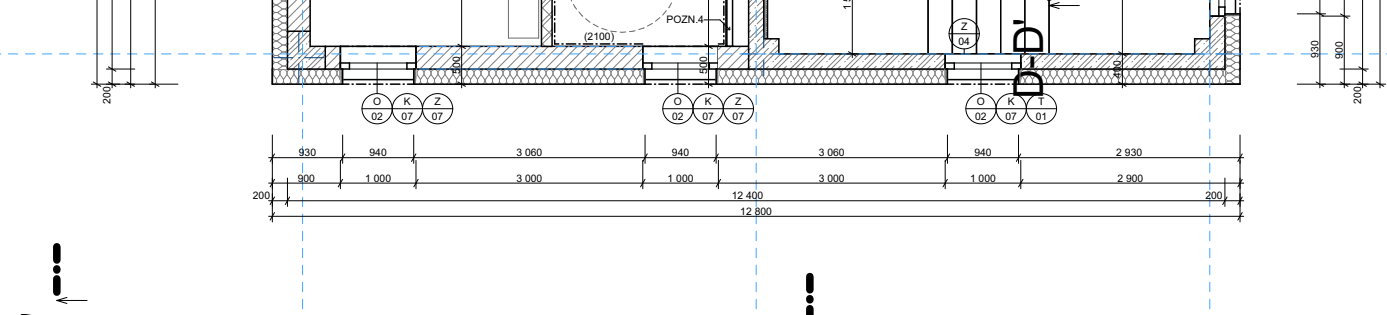
POZN. 1 - ZXK prednáša opísanú 1x SKD dĺžky 12,5 mm, oceľový pozinkovaný rošt. Kotvená na oceľové púče 1,25 mm JEKL 50/100/4 s prírubou pre montáž na stěnu 1 0 m. Veľč. 1 a 4 c. Aprorast izolácia oddelená od CHUC k 0% od odolnosti E 60, ZX SKD dĺžky RF 11, 25 mm.









POZN. 2 - ZXK kaskit na celou výšku podlaží + obložení v MW 11, 50 mm jako kaskitová izolace.

POZN. 3 - parapet celou provedl jako pochizl

POZN. 4 - ZXK kaskit na celou výšku podlaží, opísanú 2x SKD dĺžky 12,5 mm se zvýšenou odolností vůči vlhkosti >80%, oceľový pozinkovaný rošt. Zarizovací predmety umiestnené na stěnu MW 50 mm kotvená za prednú dosku resp. miesto opatrené výstupeľ.


POZN. 6 - Vnitřní izolace stěn schodiště 2-12 mm. Venu ná tu budo provedena schodiště a vitédanou armovací síť a poté sádrová omítka.







	Broušení cihly pro obvodové a vnitřní nosné zdivo, $\lambda_u = 0,190 \text{ W/m}^2\text{K}$, P12.5, systémová malta pro tenké spáry
	Broušení cihly pro vnitřní nosné zdivo, $\lambda_u = 0,269 \text{ W/m}^2\text{K}$, P10, systémová malta pro tenké spáry
	Broušení cihly pro vnitřní nenosné zdivo, $\lambda_u = 0,277 \text{ W/m}^2\text{K}$, P10, systémová malta pro tenké spáry
	Železobeton (dle umístění viz. D.1.2)
	SDK konstrukce
	Expandovaný polystyren (vlastnosti dle skladby)
	Extrudovaný polystyren (vlastnosti dle skladby)
	Minerální vata (vlastnosti dle skladby)

VEŽ ě.3						
3.17.3	Komunikační prostor	34,75	omítka	ker. dlažba 600x600 POD 01	omítka	ker. dlažba* výťahová šachta 7,35 m²
3.18.3	Obytná místnost	46,44	omítka	vinyl dílce POD 03	SDK bez PO	sokl. lišta 01
3.19.3	Ložnice	15,96	omítka	vinyl dílce POD 03	SDK bez PO	sokl. lišta 01
3.20.3	Koupelna	3,60	ker. obklad*** v. 2,1 m	ker. dlažba 600x600 POD 02	SDK** bez PO	ker. dlažba*
3.21.3	Chodba	1,99	omítka	vinyl dílce POD 03	SDK bez PO	sokl. lišta 01
3.22.3	Zádvěří	5,52	omítka	vinyl dílce POD 03	SDK bez PO	sokl. lišta 01
3.23.3	Pokoř	17,48	omítka	vinyl dílce POD 03	SDK bez PO	sokl. lišta 01
3.24.3	Koupelna	6,66	ker. obklad*** v. 2,1 m	ker. dlažba 600x600 POD 02	SDK** bez PO	ker. dlažba*
VEŽ ě.4						
3.25.4	Komunikační prostor	34,75	omítka	ker. dlažba 600x600 POD 01	omítka	ker. dlažba* výťahová šachta 7,35 m²
3.26.4	Kancelář	67,60	omítka	vinyl POD 04	SDK bez PO	sokl. lišta 02
3.27.4	Vstup	5,80	omítka	vinyl POD 04	SDK bez PO	sokl. lišta 02
3.28.4	Sklad	15,92	omítka	vinyl POD 04	SDK bez PO	sokl. lišta 02
3.29.4	Umývárna	3,44	omítka	vinyl POD 04	SDK bez PO	sokl. lišta 02
3.30.4	WC	4,25	ker. obklad***	ker. dlažba 600x600 POD 01	SDK** bez PO	

povrchy mimo obklad budou omítnuty a vymalovány



$\pm 0,000 = 232,50 \text{ m.n.m, S-JTSK, Bpv}$

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
	Kania, Jan	Ing. arch. Daniel Vaněk	Ing. Pantůček Miroslav	
				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č.: více parcel				
MÍSTO STAVBY:	ul. Hradcovská, Benetinská, Sloupka Ostrava, parcela č. 5081/0231, 5053, 5064, 4144, 4145, 4146, 4147, 4147/1, 4148, 4149, 4149/1, 4149/2, 4149/3, 4149/4, 4149/5, 4149/6, 4149/7, 4210, 4210/1, 4210/2, 4210/3, 4210/4, 4210/5, 4210/6, 504, 4161			ARCHIV PPS-08/21
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL:	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			STUPEŇ DPS
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov				DATUM 08/23
				Č. ZAKAZKY 08/21
				MERÍTKO 1:100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.1.b.
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům ČÁST : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č. v. 05
OBSAH : Půdorys 3.NP				