


Rozvaděč soc. zařízení RSZ2



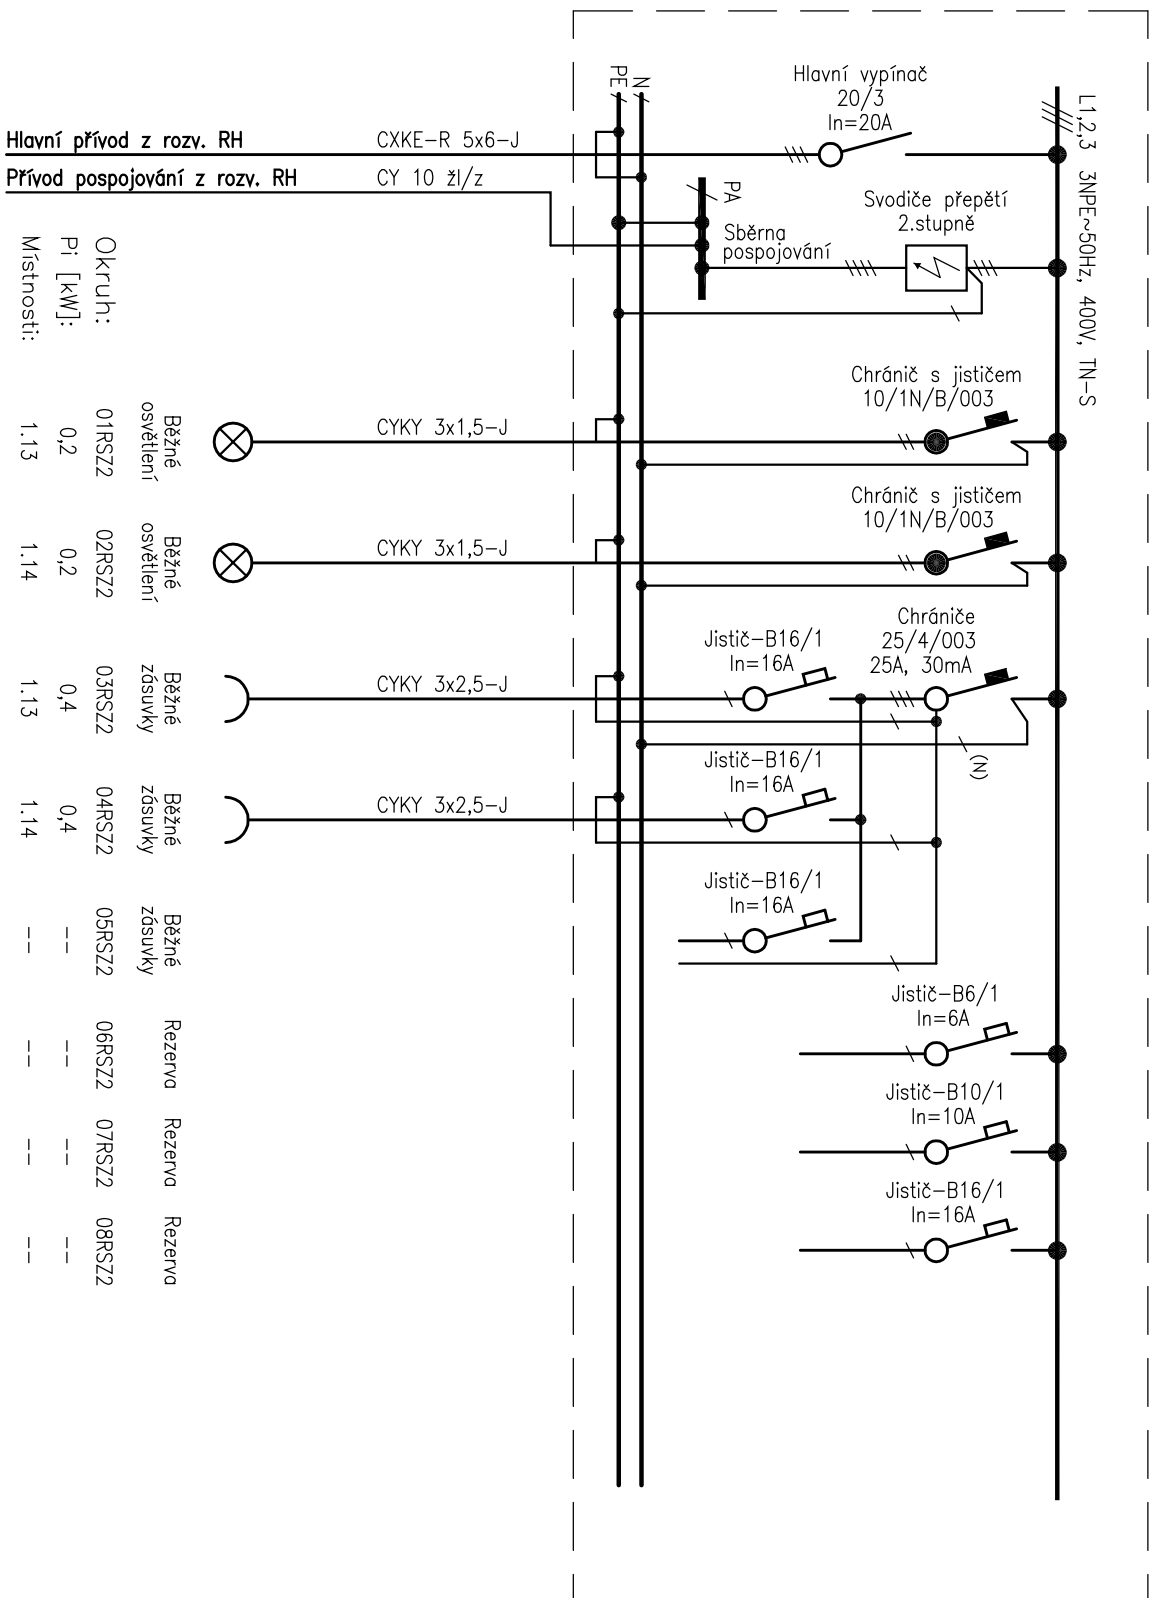


Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napětovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.

Ochrana před urazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy.

Rozvodnice je oceľoplechová, zapustená pro 5x24 moduľí. Približné rozmery doporučeného rozváděče: š=600, v=620, hl=140mm.

- Instalovaný výkon: $P_i = 1,2 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 0,8$
- Výpočtové zatížení: $P_v = 1,0 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_v = 1,5 \text{ A}$ ($\cos \varphi = 0,95$)

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Paníček
			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PAR.C. : více parcel			
MÍSTO STAVBY : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/25, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov			
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům			
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH : ROZVADĚČ SOC. ZAŘÍZENÍ RSZZ			
<div>PPS KANIA projektant inženýrská společnost</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 655/10, 709 00 tel.: 395 245 202, fax: 395 245 202 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>			
DATUM SRPEN 2023		PARÉ	
Č. ZAKÁZKY 08/21		STUPEŇ DPS	
MÉŘITKO --		ARCHIV PPS-08/21	
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		Č. V. 26	