
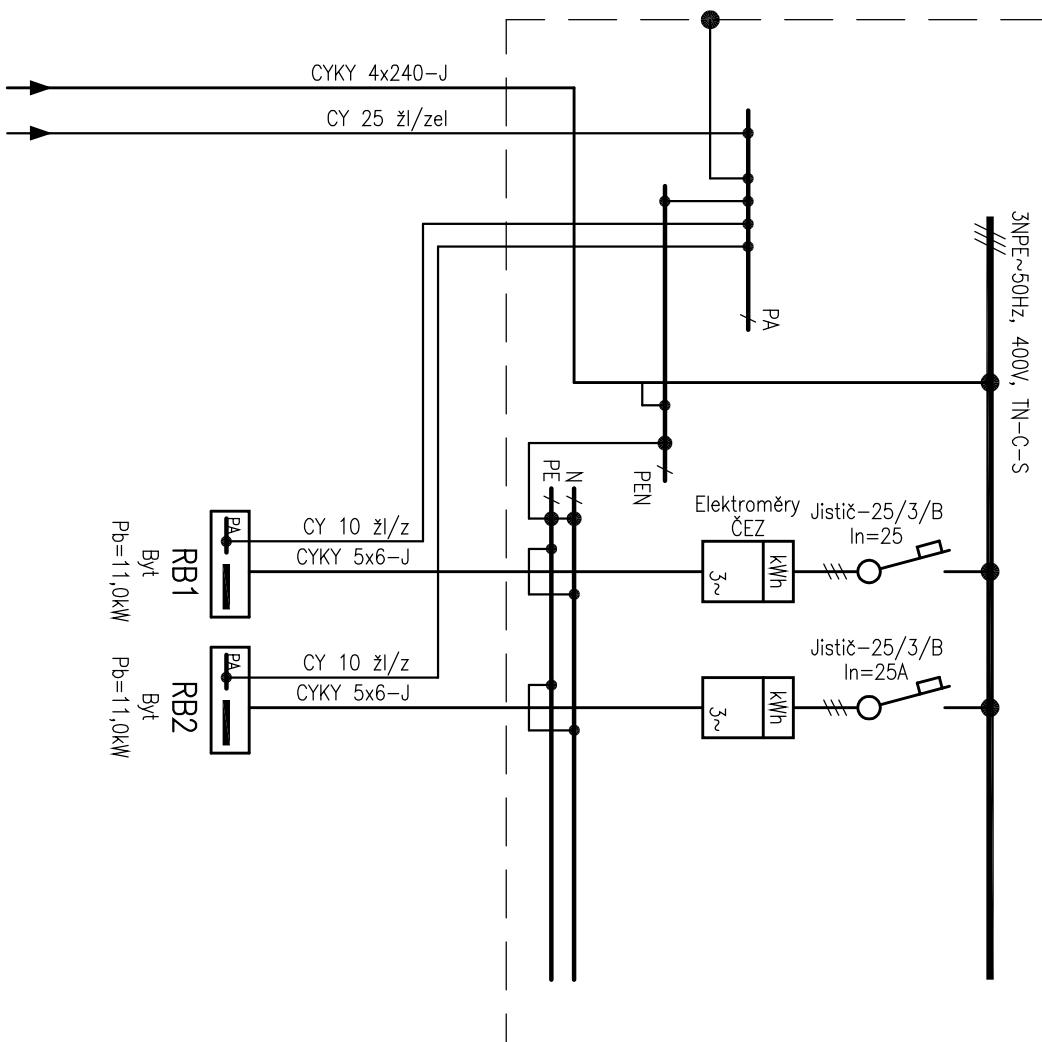


Elektroměrový rozvaděč RE2

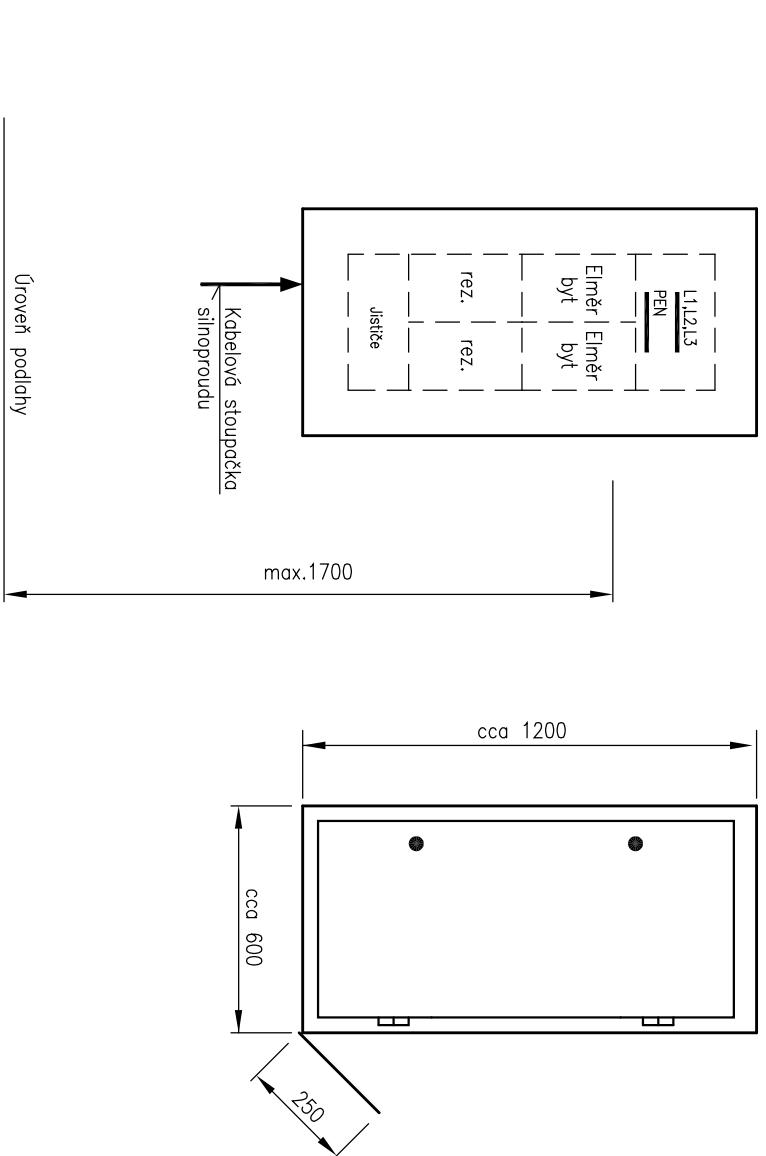

**Požární odolnost rozváděče
EI 30 Sm DP1**

Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu.

Rozváděč je oceloplechový pro zapuštění do klasické zdi. Min. krytí IP40/IP20. Rozváděč musí být proveden dle zásad ČEZ – montážní kříže pro upevnění elektroměrů, možnost plombování elektroměrů a zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozváděči.

Poznámka

NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov		
OBJEKT :	SO 01 Multifunkční dům	
ČÁST :	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
OBSAH:	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE2	
Úroveň podlahy		
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KONTROLÓVAL
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček
PPSKANIA		
PPS Kania s.r.o., Nádražní 655/10, 709 00 Brno tel.: 596 245 292, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@ppskania.cz		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel	MÍSTO STAVBY : ul. Hradnovácká, Reprozácká, Slezská Ostrava, parcela č. 392/1, 393/1, 393/3, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/25, 414/33, 414/42, 414/43, 414/44, 421/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 421/12, 421/19, 421/0/2, 421/0/3, 421/0/4, 421/0/5, 421/11	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
DATUM	SRPEN 2023	PARÉ
MĚŘITKO	Č.ZAKAZKY 08/21	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :	PPS-08/21-D.1.4.4.b.	
Č.V.	31	