




# Rozvaděč RG

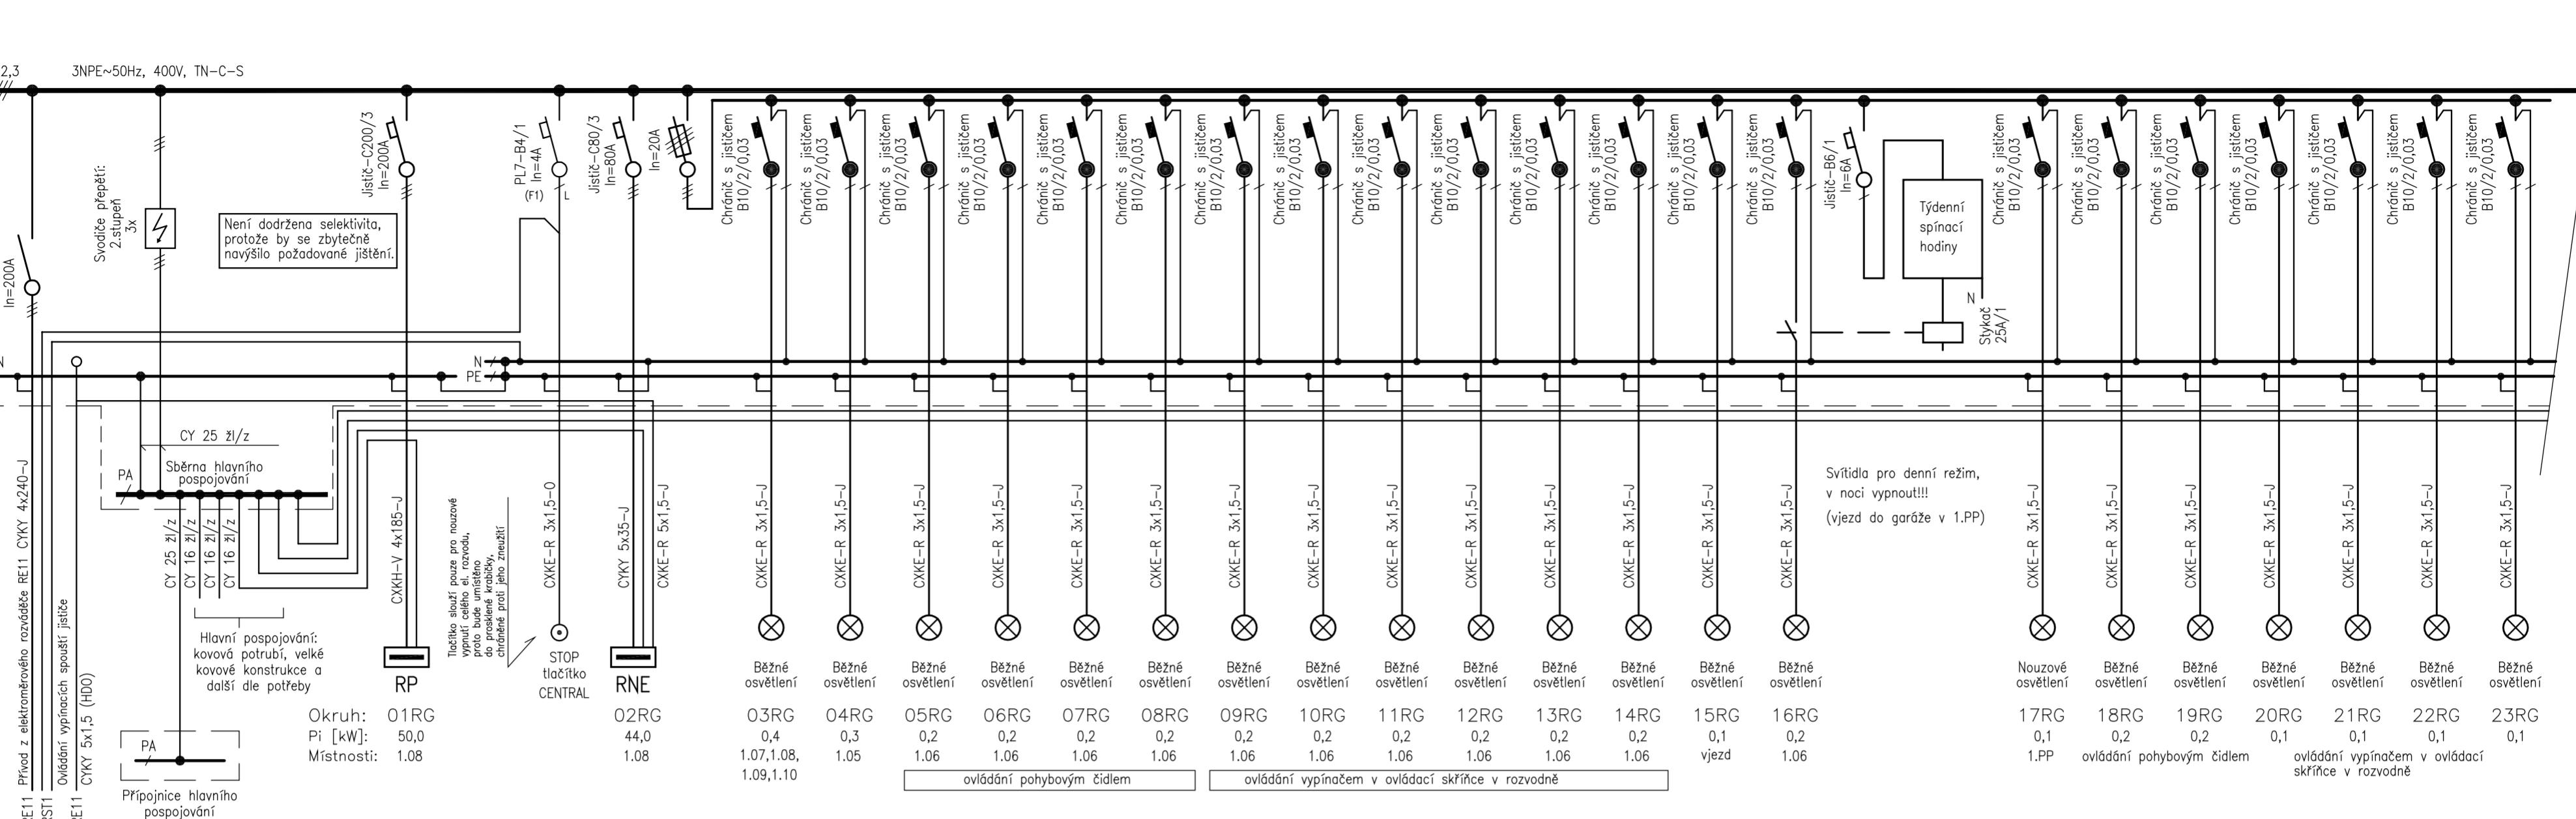

Nouzové osvětlení bude napojeno z přímé fáze daného okruhu osvětlení.

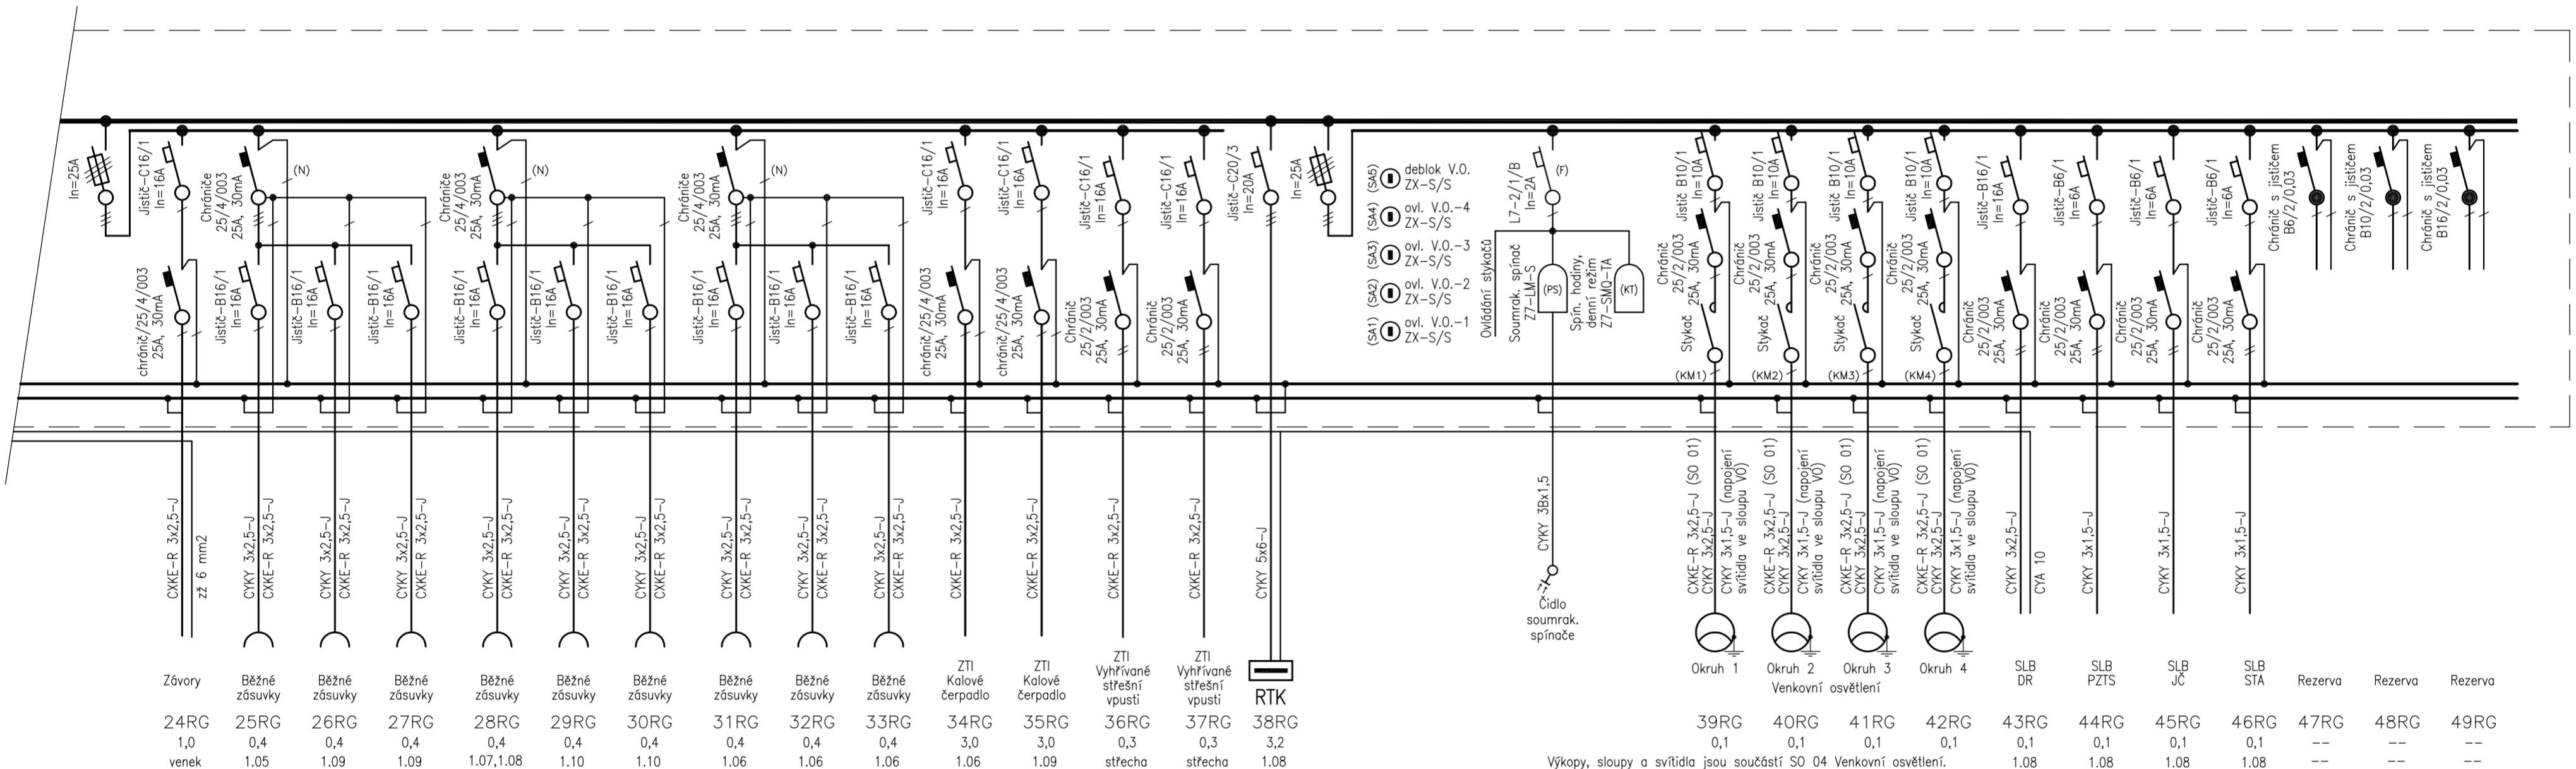

## Obvodové schéma venkovního osvětlení

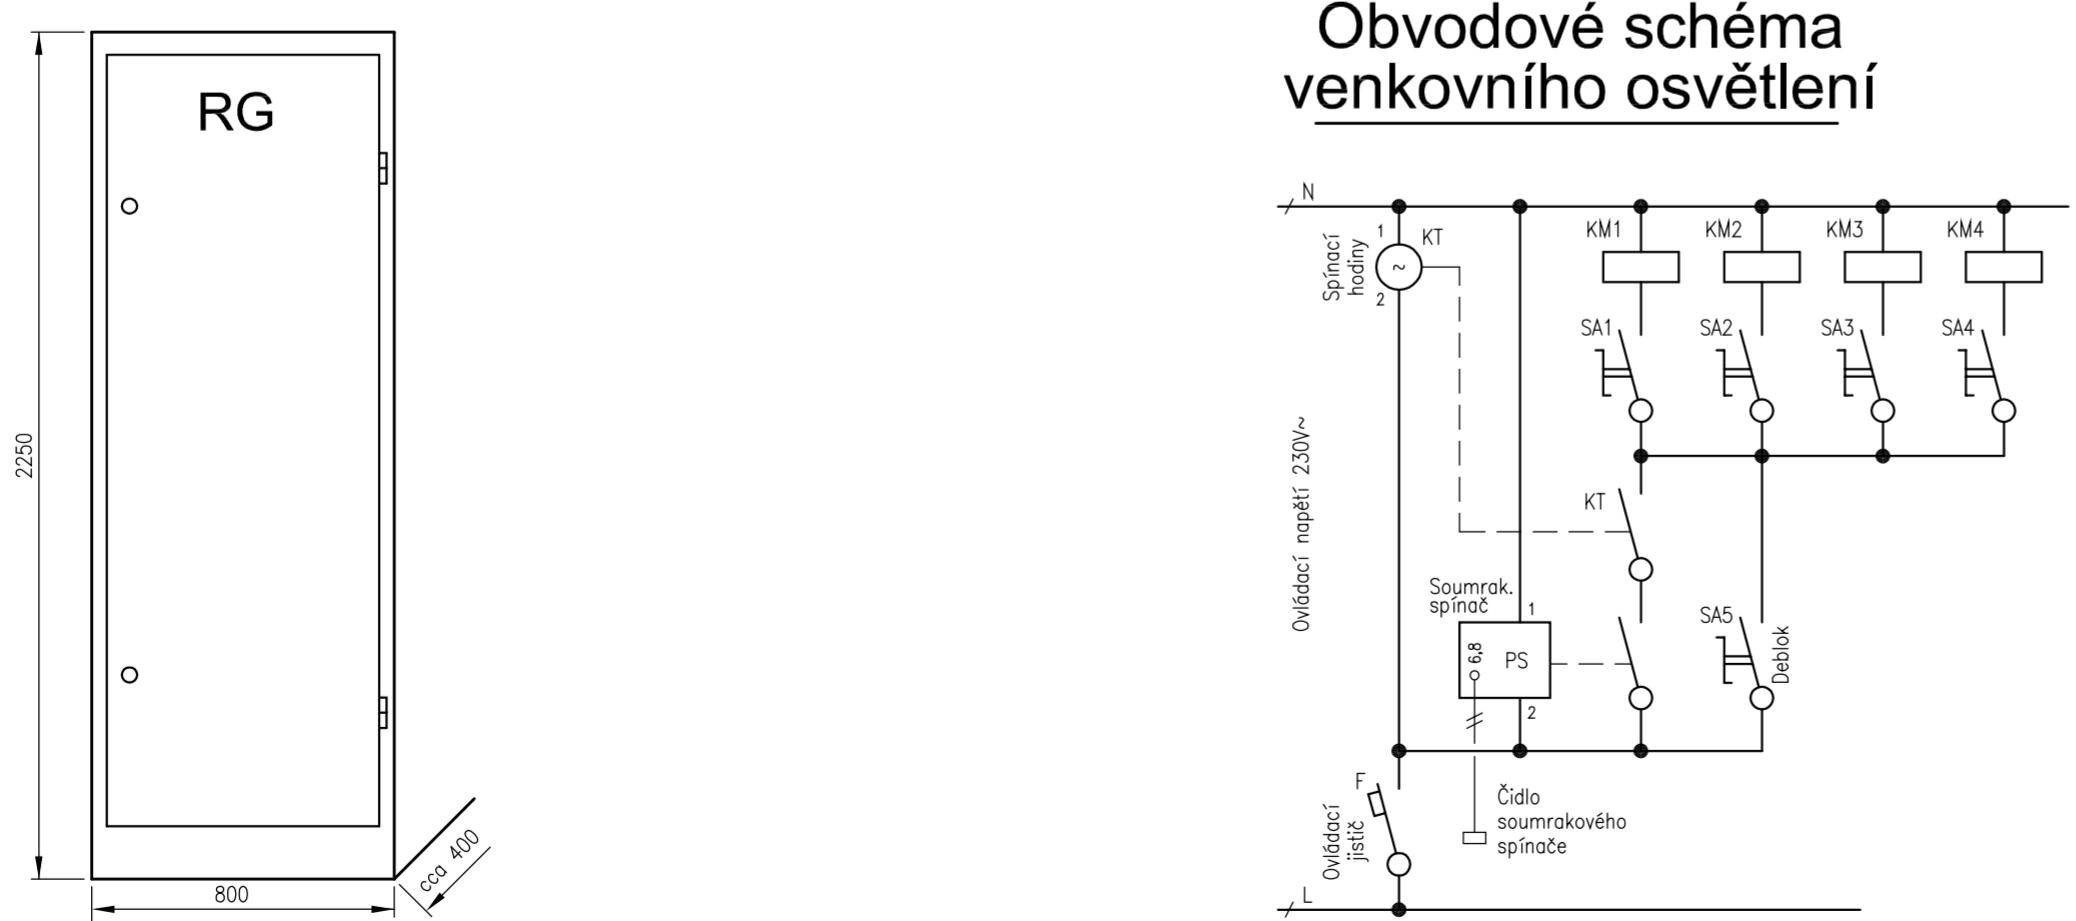

## Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvaděč je oceloplechový, ve skříňovém provedení. Výška rozváděče 2250mm, hloubka cca 400mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

-Instalovaný výkon:  $P_i = 19,1 \text{ kW} + 50 \text{ kW} +$

-Koeficient soudobosti:  $\beta = 0,5$

$$-Výpočtové záťažení: \quad P_V = 103,6 \text{ kW}$$

-výpoctový proud:  $I = 100,1 \text{ A} (\cos \alpha=0,9)$

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <small>PROJEKTOVÁ INDEKSACE ČÍSLOVÁ</small>
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			
<b>MÍSTO STAVBY</b> : ul. Hladinovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/2, : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11			
<b>STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :</b> Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			
NÁZEV AKCE :		DATUM	PARÉ
<b>Multifunkční dům Muglinov</b>		SRPEN 2023	
		Č. ZAKÁZKY	 08/21
		MĚŘITKO	
OBJEKT :	SO 01 Multifunkční dům	---	 --
ČÁST :	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	---	
OBSAH :	ROZVADĚČ GARÁŽE RG	ARCHÍVNÍ ČÍSLO :	 PPS-08/21-D.1.4.4.b.
		Č.V.	
		15	