


Rozvaděč elektroměrový RE12

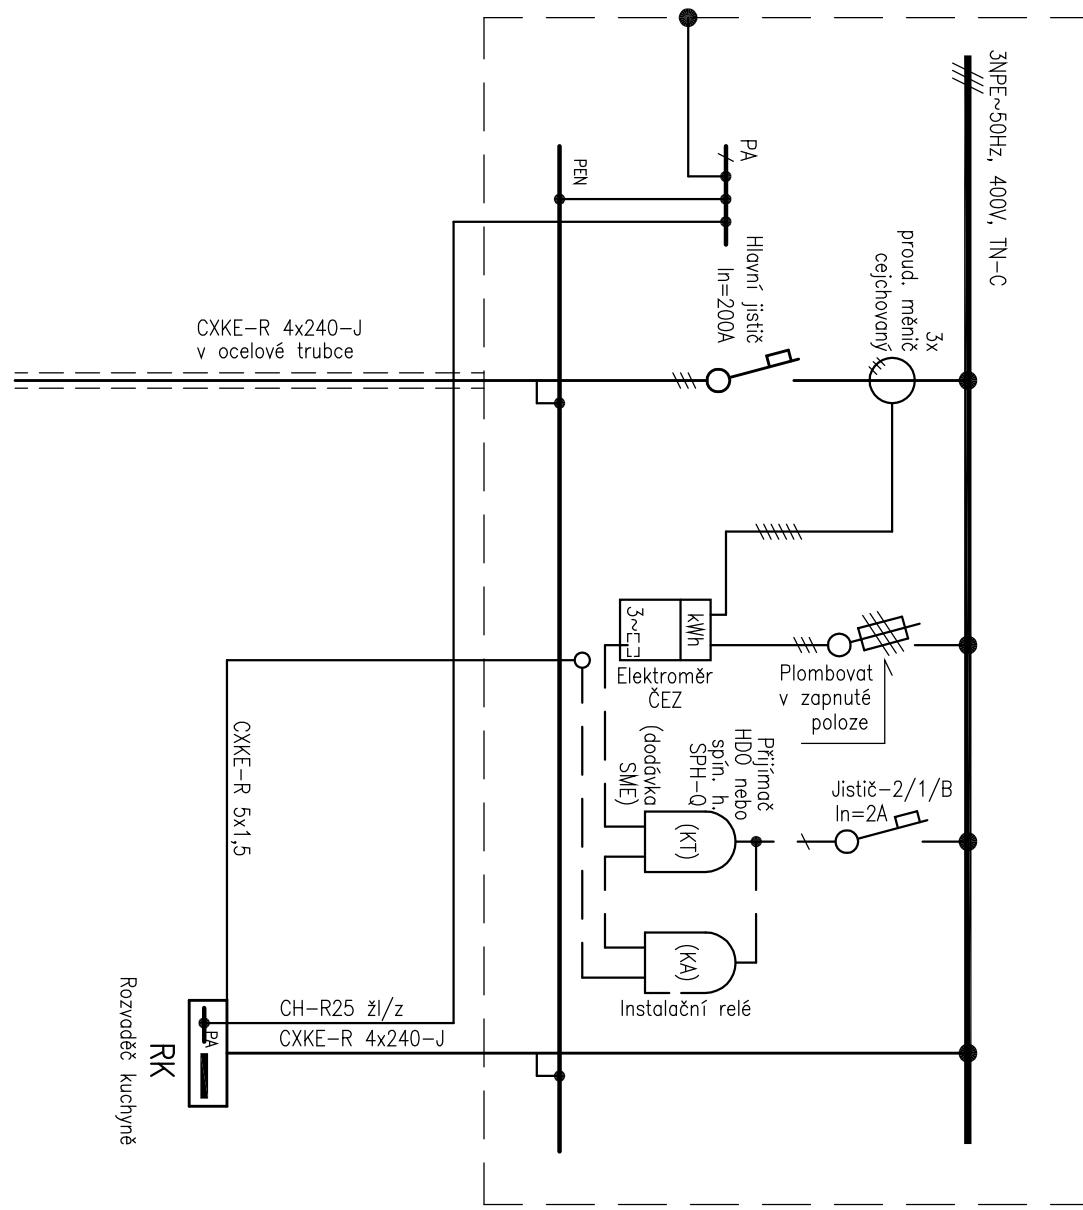

Poznámka


Napěťová soustava 3PEN~50Hz, 400V; TN-C. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN.

Rozvaděč RE12 je ocelopletchový, vyrobený dle zásad SME.

Rozvaděč je ve skříňovém provedení.

Výška rozvaděče 2250mm, hloubka do 350mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

Přístroje, které jsou ve schématu rozvaděče RE kresleny čárkovaně, nebudou do tohoto rozvaděče montovány, avšak pro jejich dodatečnou montáž bude v rozvaděči připravena prostorová rezerva. Tyto přístroje by byly montovány v případě budoucí potřeby dvousazbového měření.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KONTROLOVAL	PPSKANIA projektor interní řízení
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
 			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: více parcel			PPS Kaná s.r.o., Námitka 655/10, 709 00 tel: 596 245 292, fax: 596 245 292 e-mail: projektor@pps-kana.cz
MÍSTO STAVBY: ul. Hradnovská, Repová, Ostrava, parcela č. 389/1, 393/1, 393/3, 414/45, 421/14, 414/13, 414/17, 414/2, 414/3, 414/43, 414/44, 421/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11			ARCHIV
STAVEBNÍK / OBUDĚVNATEL: Stavební město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			PPS-08/21
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov			STUPEŇ DPS
OBJEKT: SO 01 Multifunkční dům	DATUM SRPEN 2023	PARÉ	
ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA	Č. ZAKAZKY 08/21	MĚŘITKO --	
OBSAH:	ARCHIVNÍ ČÍSLO: PPS-08/21-D.1.4.4.b.	Č.V. 37	