


Rozvaděč společné spotřeby RSS1

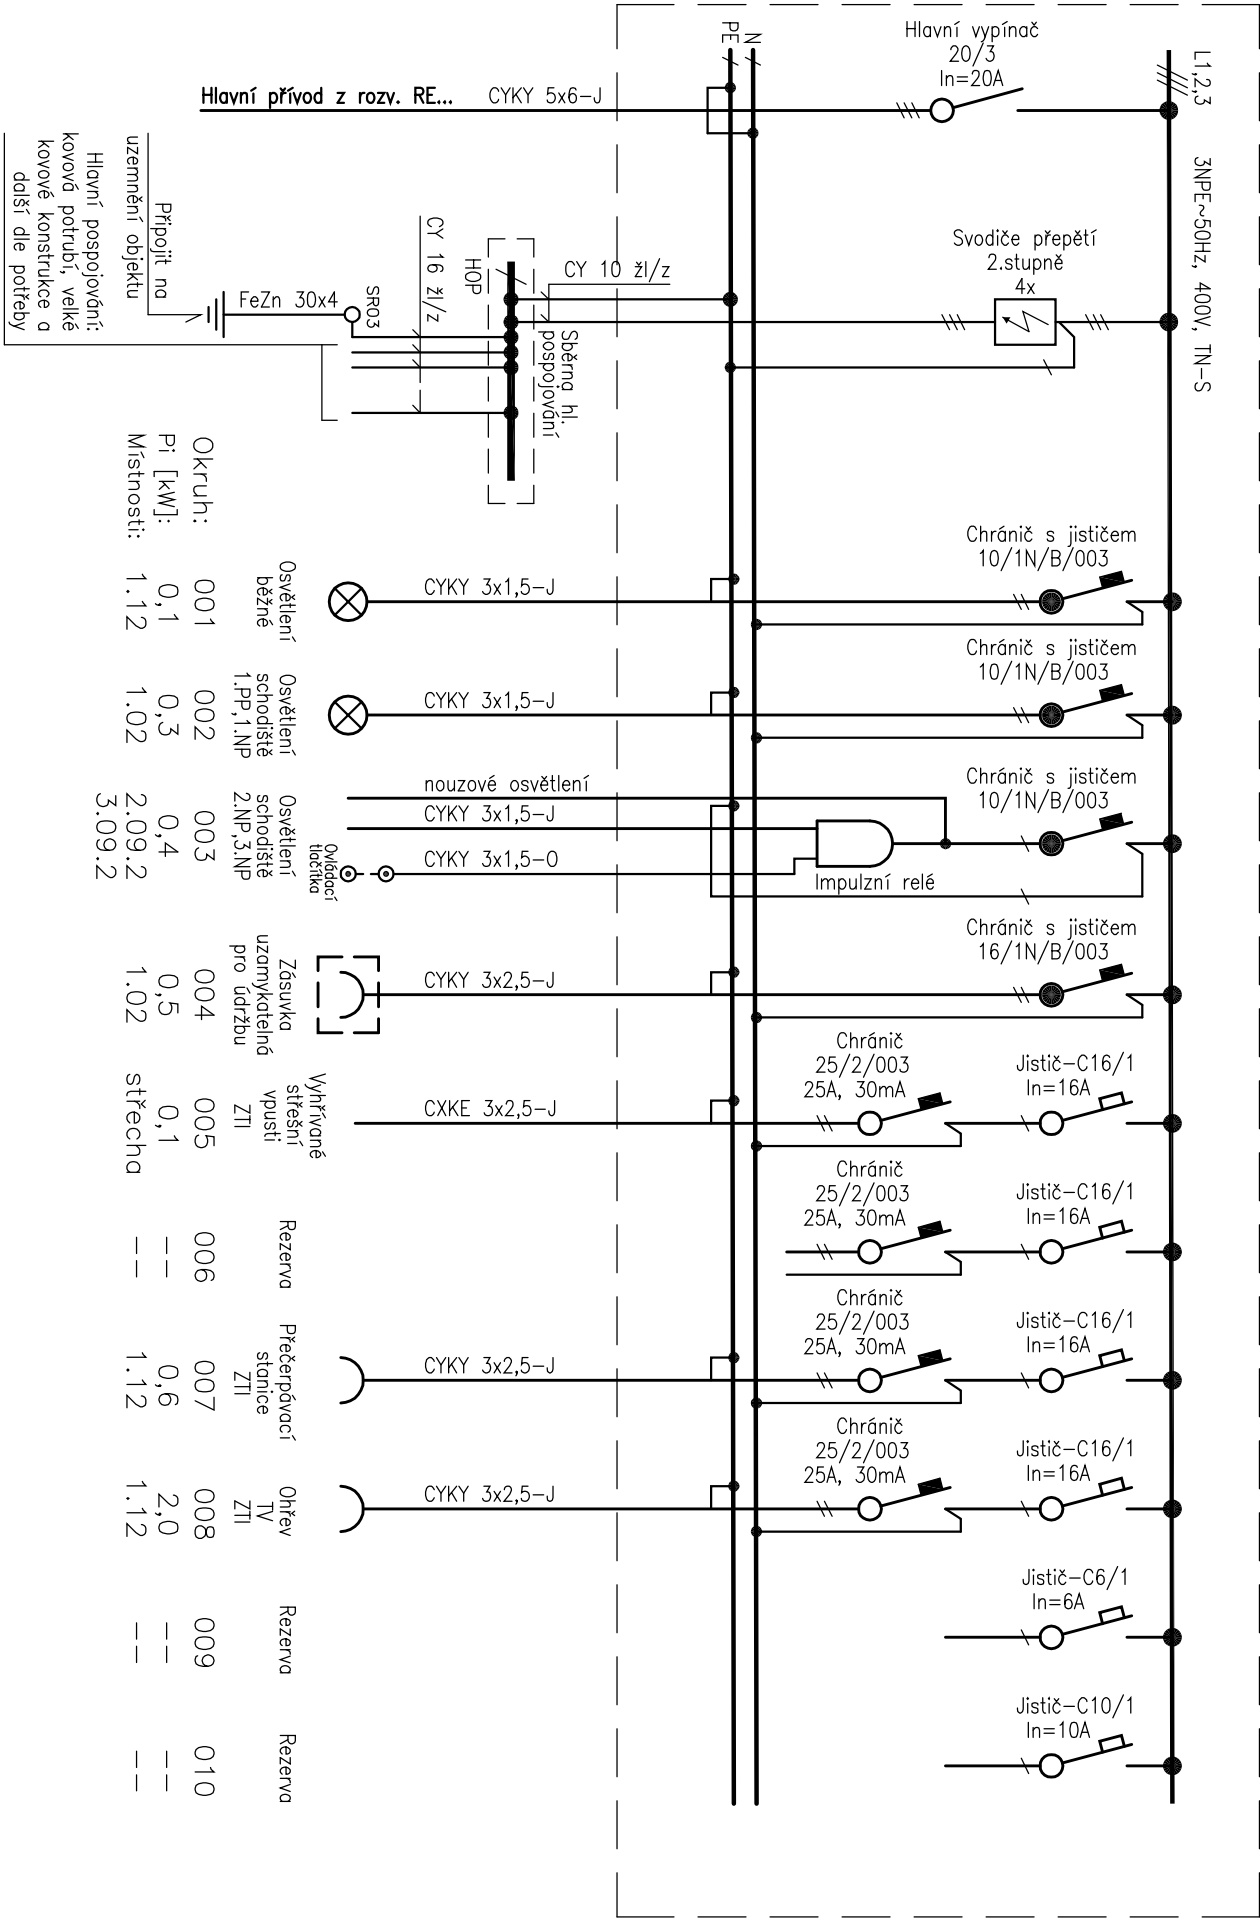

Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

Požární odolnost rozváděče EI 30 Sm DP1

Poznámka




Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–S. Ochrana před úrazem el. proudem provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Jako další ochranná opatření je provedení hlavního pospojování v celém objektu a dále použití proudových chráničů u vybraných okruhů.

Rozvaděč je navržen pro 3 řady přístrojových lišt s 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je proveden jako zapuštěný, oceloplechový

Rozměry: š=600, v=620, hl=140 mm.

Min. krytí IP40/IP20.

- Instalovaný výkon: Pi = 4,0 kW
- Koefficient soudobosti: β = 0,8
- Výpočtové zatížení: Pp = 3,2 kW
- Výpočtový proud: Ip = 4,9 A (pro cos φ=0,95)

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková		Ing. Miroslav Pantůček	
					
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel					
MÍSTO STAVBY : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov					
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům					
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : ROZVADĚČ SPOL. SPOTŘEBY RSS1					
<div>PPS KANIA <small>projektant</small> <small>inženýrská kancelář</small></div>				<div>PPS Kania s.r.o., Mělnická 695/10, 709 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		Č.V. 12			