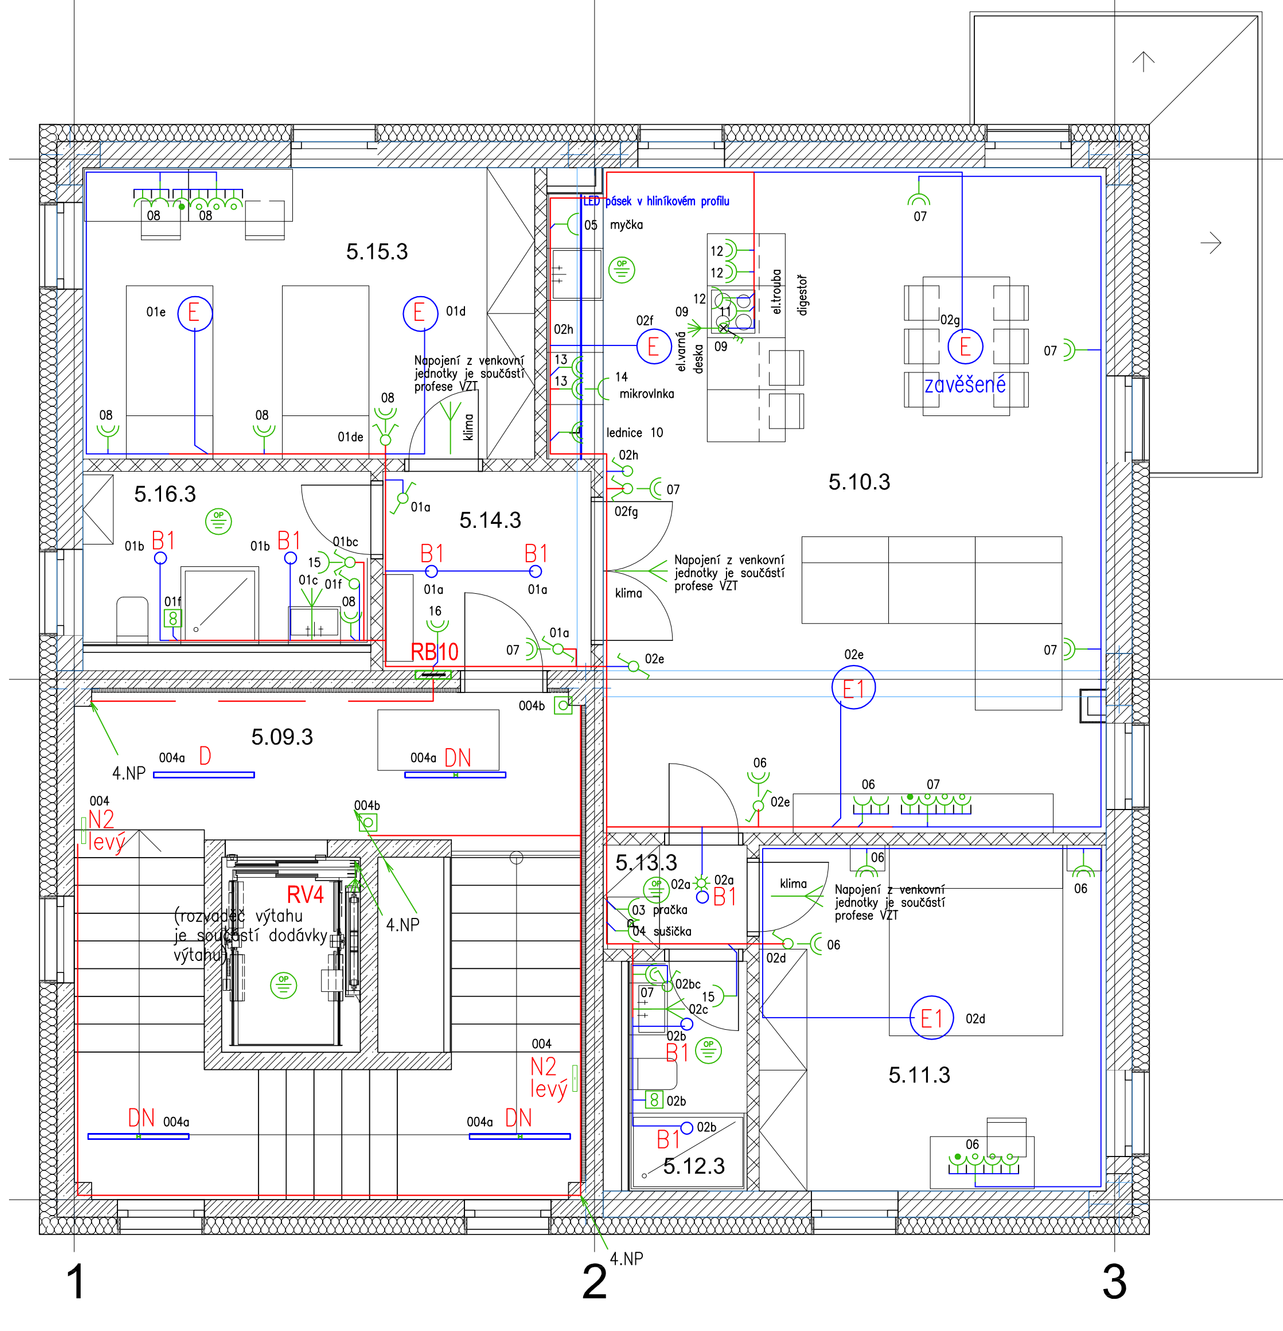

Legenda místností 5.NP

OZN.	Účel místnosti	OZN.	Účel místnosti
VĚŽ č.1		VĚŽ č.3	
5.01.1	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	5.09.3	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR
5.02.1	OBYTNÁ MÍSTNOST	5.10.3	OBYTNÁ MÍSTNOST
5.03.1	LOŽNICE	5.11.3	LOŽNICE
5.04.1	KOUPELNA	5.12.3	KOUPELNA
5.05.1	CHODBA	5.13.3	CHODBA
5.06.1	ZÁDVEŘÍ	5.14.3	ZÁDVEŘÍ
5.07.1	POKOJ	5.15.3	POKOJ
5.08.1	KOUPELNA	5.16.3	KOUPELNA

- Tlačítkový ovladač (řazení 1/0) – časový spínač
- Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V
- Spínač střídavý (řazení 6), 10AX, 250V
- Spínač sériový (řazení 5), 10AX, 250V
- Sporáková přípojka 16A/400V
- Zásuvka jednofázová, jednonásobná, 16A, 250V, bílá
- Zásuvka jednofázová, dvojnásobná, s natočenou dutinkou, 16A, 250V, bílá
- 2x Zásuvka jednofázová zapuštěná ve dvojnásobném rámečku, 16A, 250V
- 4x Zásuvka jednofázová zapuštěná ve čtyřnásobném rámečku, 16A, 250V (1x s ochranou před přepětím, která chrání další 3 před přepětím)

- V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.
- Hlavní kabelová trasa silnoproudu
- Kabelová trasa silnoproudu
- Kabel silnoproudu

Ventilátor s časovým doběhem je zapojen v případě místnosti bez okna na světelný okruh a v místnosti s oknem na samostatný vypínač. Pro napojení je nutno použít kabel CYKY 5x1,5–J (nutno dovést navíc trvalou přímou fázi). Ventilátory jsou součástí dodávky vzduchotechniky.

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sdruženě vybaveny proudovými chrániči.
Kabelové rozvody jsou kabely CYKY nebo CYKYLo pod omítkou a kabely CYKY, CXKE–R (chodby) na kabelových žlabech nad SDK a CXKH–V s funkčností 60 minut (napojení rozvaděče RP).
Vypínače a tlačítka jsou umístěny ve výši 1,2 m nad podlahou, zásuvky ve výši 0,3 m nad podlahou kromě koupelen, kde jsou ve výši 1,2 m nad podlahou.
V prostorách, určených i pro využívání invalidních osob musí být zásuvky ve výšce 0,6 až 1,2m a ve vzdálenosti min. 0,6 m od rohu místnosti. Vypínače v tomto případě budou ve výšce 1 m.

±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček

PPS KANIA s.r.o., 1M HALA 693/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.+ 596 245 252 , fax - 596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel

MÍSTO STAVBY : Ostrava-Mariánské Hory, Mariánské Údolí a Jeseník nad Odrou, 3837, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882,