


Rozvaděč nabíjení elektromobilu RNE

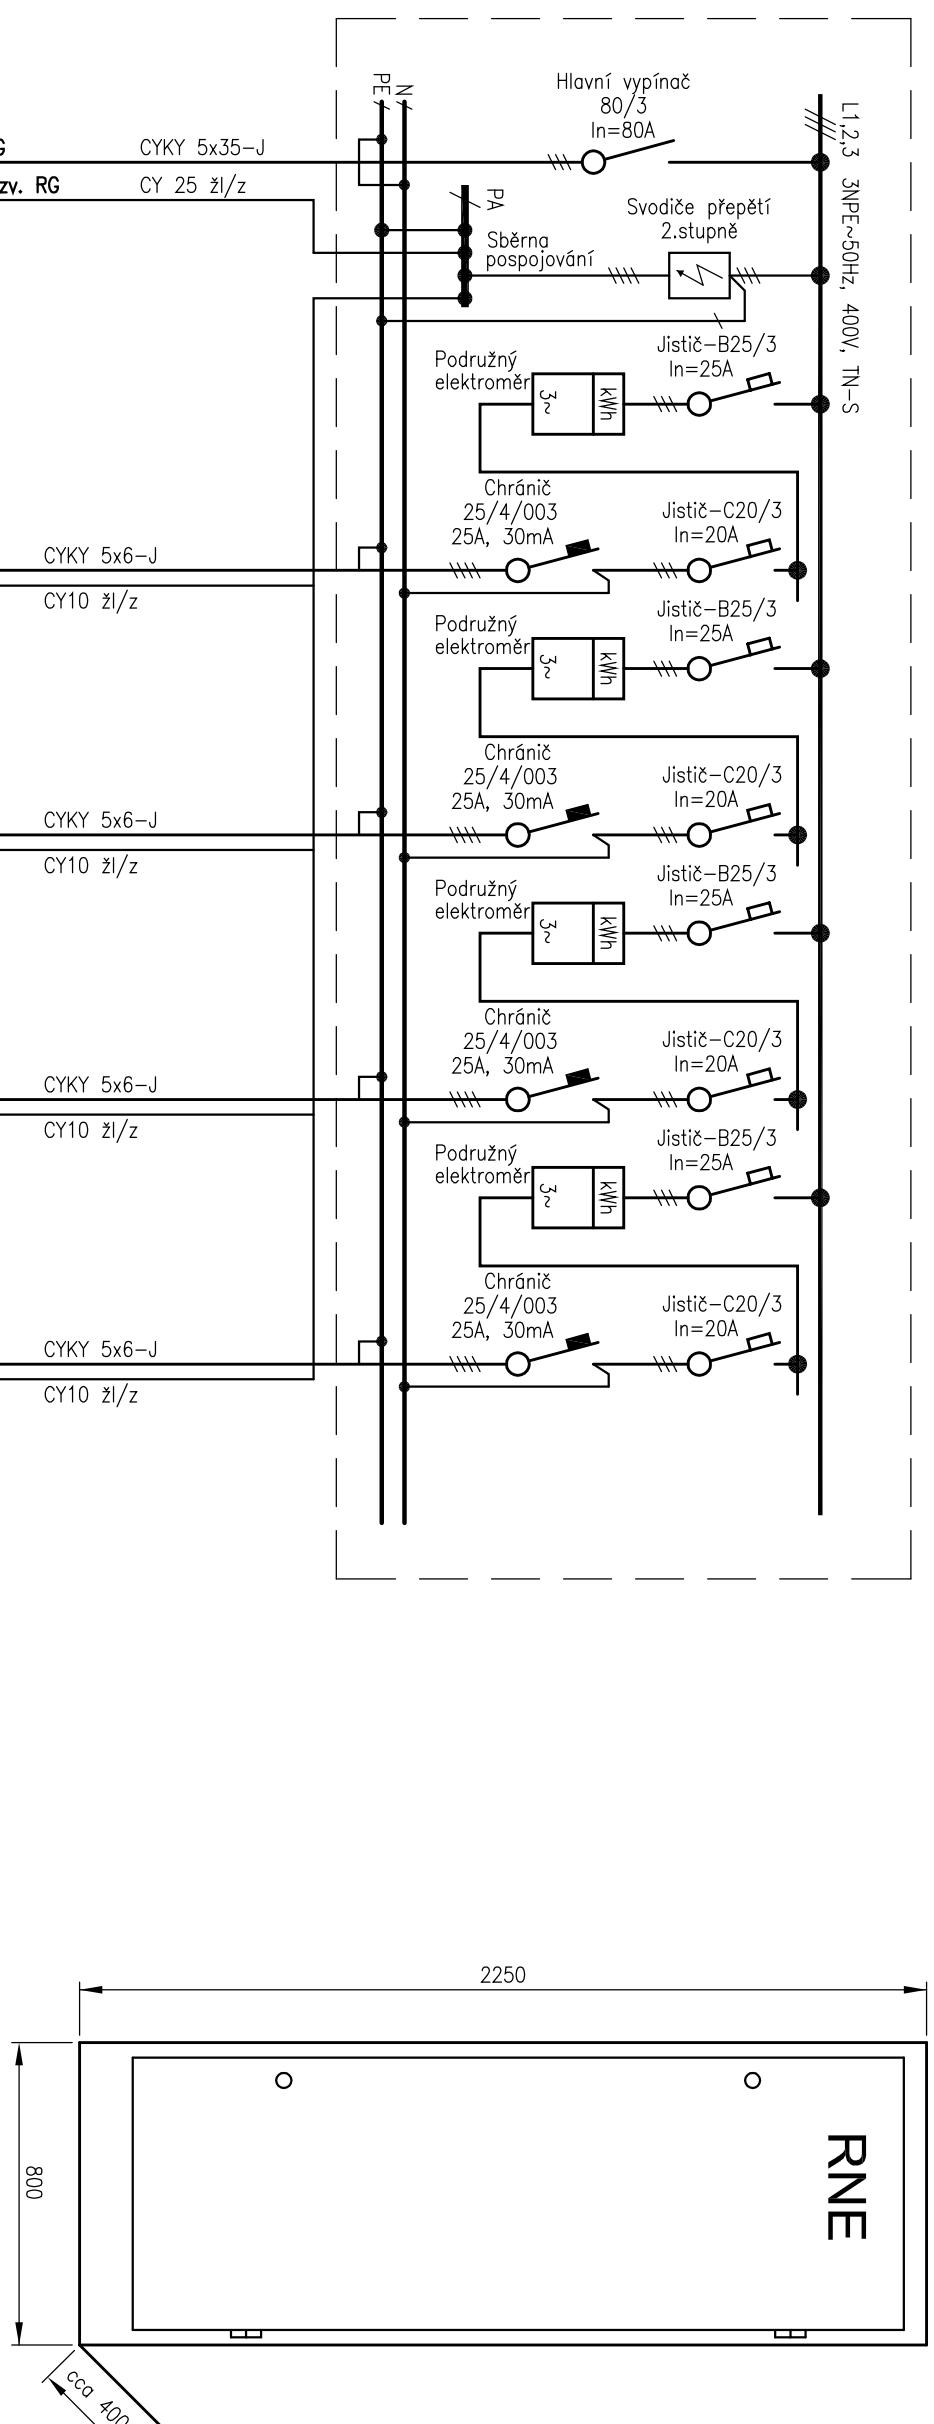

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vodné částí od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy.

Rozváděč je oceloplechový, ve skříňovém provedení.

Výška rozváděče 2250mm, hloubka cca 400mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

- Instalovaný výkon: $P_i = 44,0 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 1,0$
- Výpočtové zadání: $P_V = 44,0 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_V = 70,6 \text{ A} (\cos \phi=0,95)$

NÁZEV AKCE :					
Multifunkční dům Muglinov					
OBJEKT :	SO 01 Multifunkční dům				
ČÁST :	D.1.4.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA				
OBSAH:	ROZVADĚČ NABÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ				
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KONTROLÓVAL			
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček			
PPSKANIA					
<table border="1"> <tr> <td>PPS Kaná s.r.o., Nižníká 655/10, 709 00 IČ: 596 245 292, tel.: 596 245 292 e-mail: projekce@pps-kania.cz</td> </tr> <tr> <td>PPS-08/21</td> </tr> <tr> <td>ARCHIV</td> </tr> </table>			PPS Kaná s.r.o., Nižníká 655/10, 709 00 IČ: 596 245 292, tel.: 596 245 292 e-mail: projekce@pps-kania.cz	PPS-08/21	ARCHIV
PPS Kaná s.r.o., Nižníká 655/10, 709 00 IČ: 596 245 292, tel.: 596 245 292 e-mail: projekce@pps-kania.cz					
PPS-08/21					
ARCHIV					
DATUM	SRPEN 2023	PARÉ			
Č. ZAKAŽKY	08/21				
MĚŘITKO	--				
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	PPS-08/21-D.1.4.4.b.				
Č.V.	16				