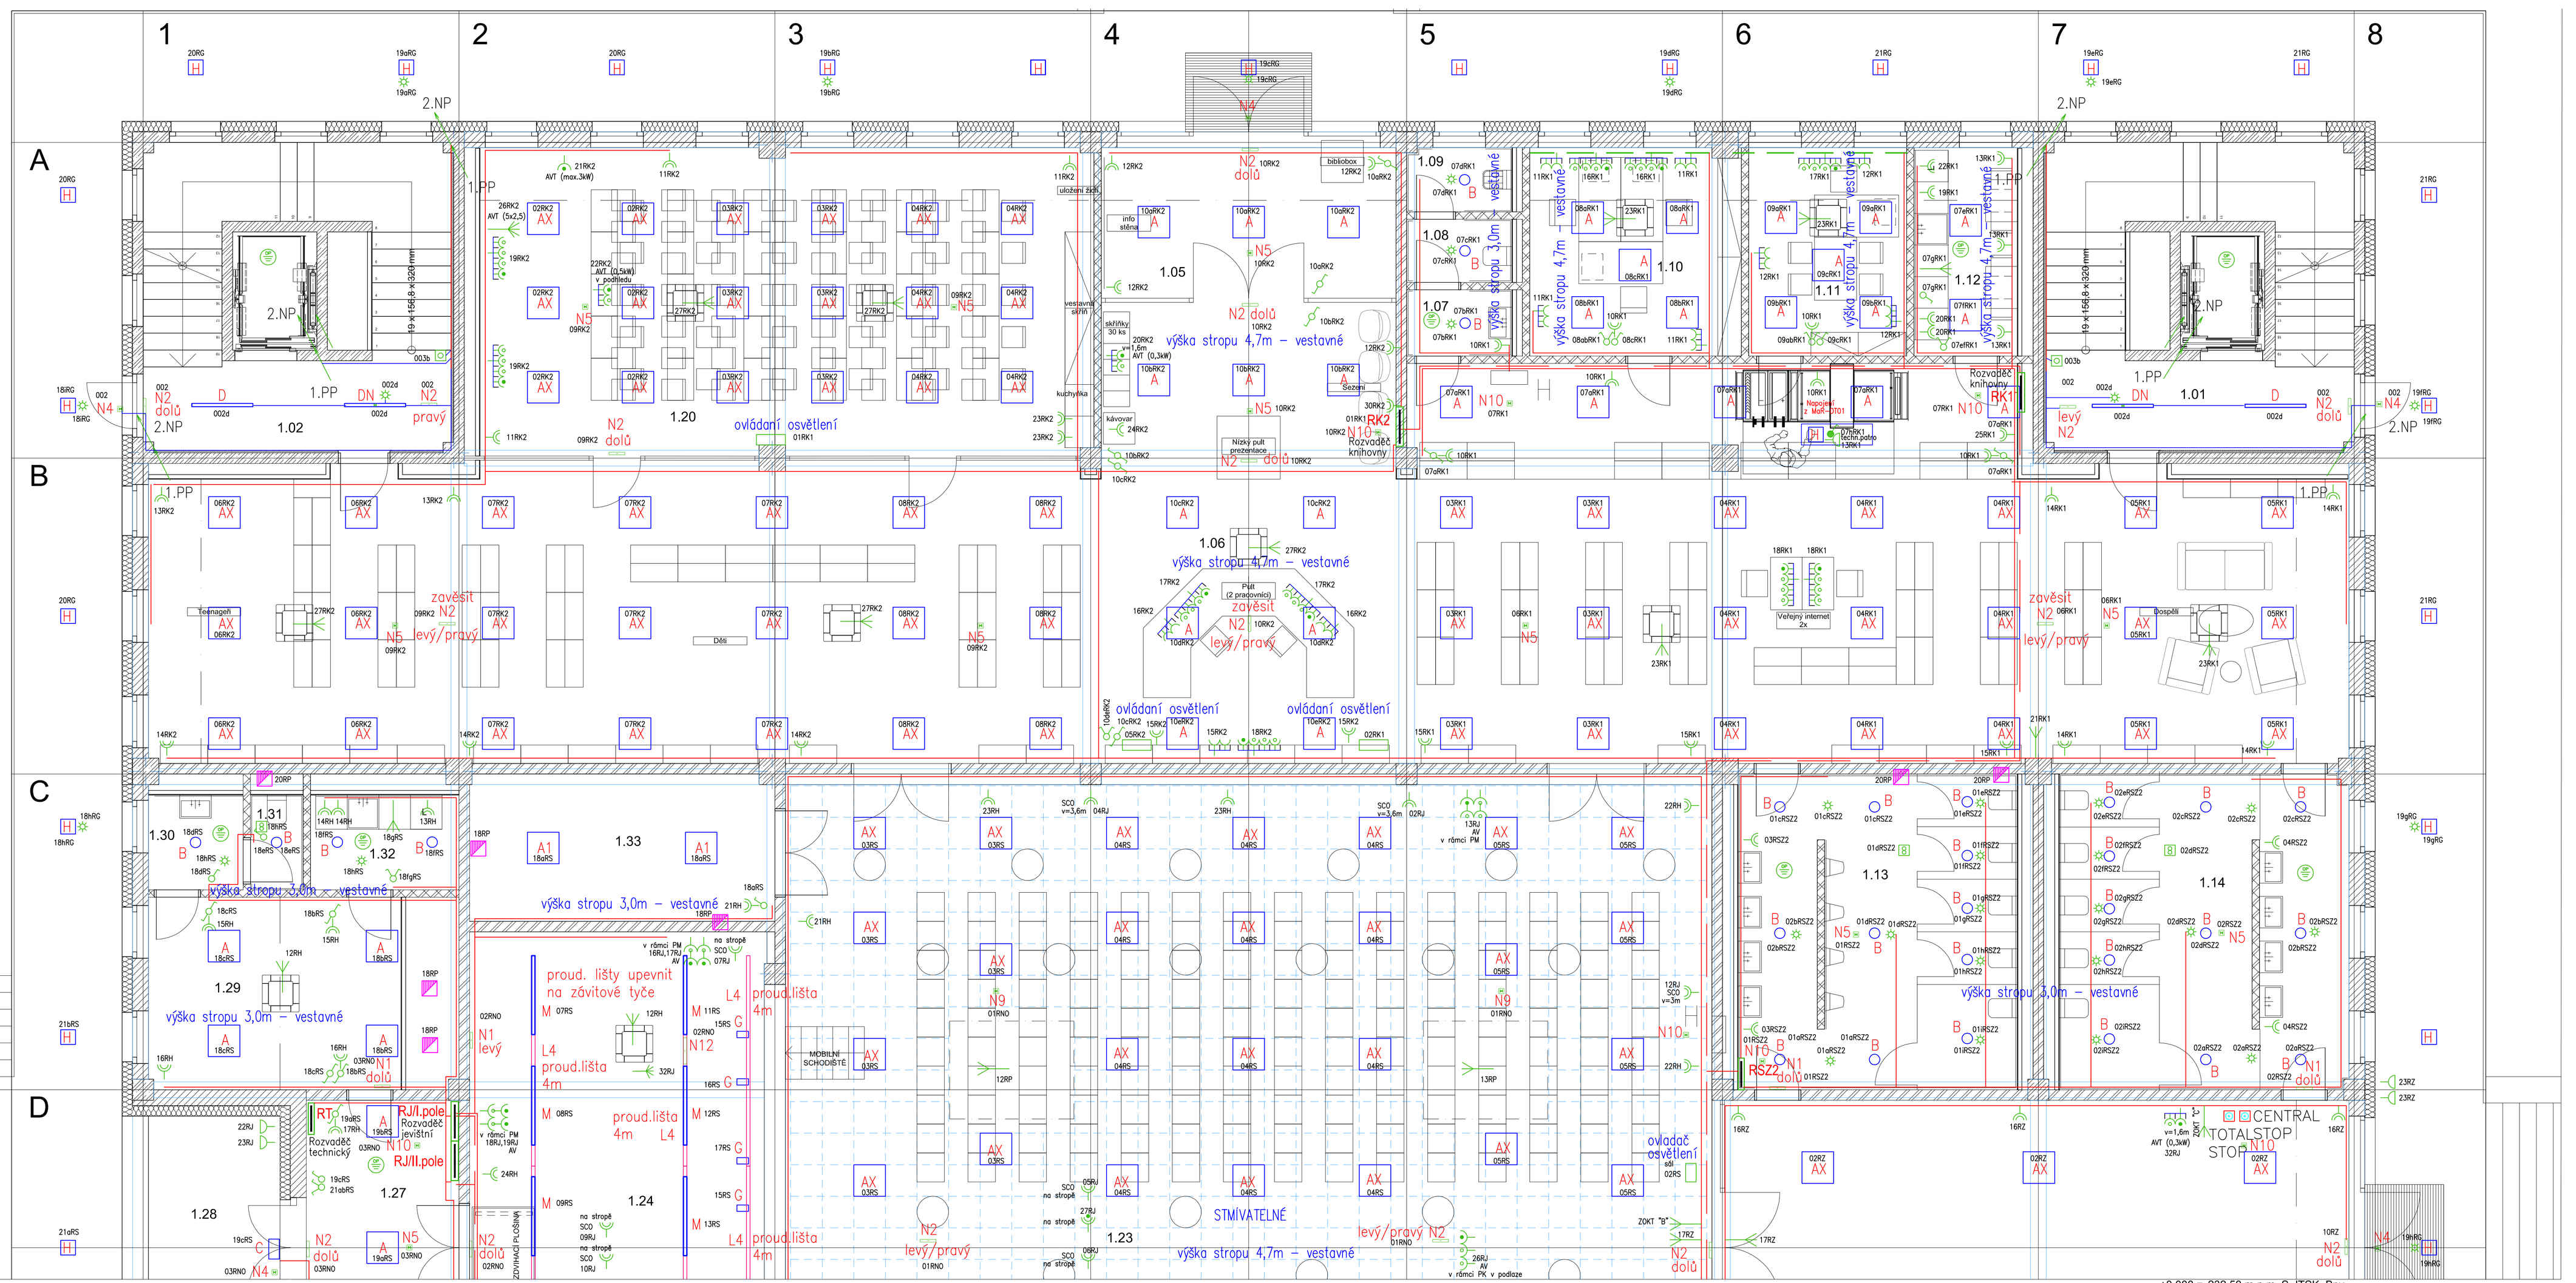

Legenda místností 1.NP

OZN.	Účel místnosti	OZN.	Účel místnosti	OZN.	Účel místnosti	OZN.	Účel místnosti	OZN.	Účel místnosti
1.01	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR VĚŽ Č.1	1.10	KANCELÁŘ	1.18	SALÓNEK	1.29	ZÁZEMÍ ÚČINKUJÍCÍ	1.38	CHODBA
1.02	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR VĚŽ Č.2	1.11	KANCELÁŘ	1.19	WC, SPRCHA	1.30	UMÝVÁRNA	1.39	DENNÍ MÍSTNOST
1.03	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR VĚŽ Č.3	1.12	DENNÍ MÍSTNOST	1.21	NEOBSAZENO	1.31	WC	1.40	ŠATNA
1.04	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR VĚŽ Č.4	1.20	UČEBNA, PŘEDNÁŠKOVÁ M.	1.22	ÚKLID	1.32	KUCHYŇKA	1.41	SPRCHA
PROVOZ KNIHOVNY		PROVOZ KULTUR. DOMU		1.23	SÁL	1.33	SKLAD NÁBYTKU	1.42	WC ZAMĚSTNANCI
1.05	VSTUP	1.13	WC MUŽI	1.24	PÓDIUM	PROVOZ RESTAURACE		1.43	KUCHYNĚ
1.06	KNIHOVNA	1.14	WC ŽENY	1.25	ÚNIKOVÁ CESTA	1.34	ODBYTOVÝ PROSTOR	1.44	PŘÍPRAVA ZELENINY A MASA
1.07	UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI	1.15	VSTUPNÍ HALA	1.26	SKLAD	1.35	WC IMOBILNÍ	1.45	MYTÍ KUCH. NÁDOBÍ
1.08	WC ZAMĚSTNANCI	1.16	ŠATNA A RECEPCE	1.27	VSTUP PÓDIUM	1.36	WC MUŽI	1.46	SKLAD SUROVIN
1.09	ÚKLID	1.17	ZÁZEMÍ ŠATNY	1.28	VENKOVNÍ SCÉNA	1.37	WC ŽENY	1.47	SKLAD CHLAZENÉ A MRAŽENÉ SUR.

- Pohybové čidlo stropní 180°
- Pohybové čidlo stropní 360°
- Tlačítkový ovladač (řazení 1/0) – časový spínač
- Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V
- Spínač střídavý (řazení 6), 10AX, 250V
- Spínač sériový (řazení 5), 10AX, 250V
- Spínač křížový (řazení 7), 10AX, 250V
- Spínač jednopólový (řazení 1), 10AX, 250V, IP44
- Spínač střídavý (řazení 6), 10AX, 250V, IP44
- Spínač sériový (řazení 5), 10AX, 250V, IP44

- Zásuvka jednofázová, jednonásobná, 16A, 250V, bílá
- Zásuvka jednofázová, dvojnásobná, s natočenou dutinkou, 16A, 250V, bílá
- 2x Zásuvka jednofázová zapuštěná ve dvojnásobném rámečku, 16A, 250V
- 4x Zásuvka jednofázová zapuštěná ve čtyřnásobném rámečku, 16A, 250V (1x s ochranou před přepětím, která chrání další 3 před přepětím)
- Zásuvka třífázová, 400V, bílá

V takto označených prostorách bude provedeno ochranné vodivé pospojování.

- Hlavní kabelová trasa silnoproudu
- Kabelová trasa silnoproudu
- Kabel silnoproudu

Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN–C–S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou sdruženě vybaveny proudovými chrániči. Kabelové rozvody jsou kabely CYKY nebo CYKYLo pod omítkou a kabely CYKY, CXKE–R (chodby) na kabelových žlabech nad SDK a CXKH–V s funkčností 60 minut (napojení rozvaděče RP). Vypínače a tlačítka jsou umístěny ve výši 1,2 m nad podlahou, zásuvky ve výši 0,3 m nad podlahou kromě koupelen, kde jsou ve výši 1,2 m nad podlahou. V prostorách, určených i pro využívání invalidních osob musí být zásuvky ve výšce 0,6 až 1,2m a ve vzdálenosti min. 0,6 m od rohu místnosti. Vypínače v tomto případě budou ve výšce 1 m.

±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček

PPS KANIA spol. s r.o., 1. Máje 63, 693 01 Hustopeče, tel.+ 596 240 252 , fax - 596 240 252, e-mail: projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel

MÍSTO STAVBY : Hulínská ul. (parcela č. 4144/1, 4144/2, 4144/3, 4144/4, 4144/5, 4144/6, 4144/7, 4144/8, 4144/9, 4144/10, 4144/11, 4144/12, 4144/13, 4144/14, 4144/15, 4144/16, 4144/17, 4144/18, 4144/19, 4144/20, 4144/21, 4144/22, 4144/23, 4144/24, 4144/25, 4144/26, 4144/27, 4144/28, 4144/29, 4144/30, 4144/31, 4144/32, 4144/33, 4144/34, 4144/35, 4144/36, 4144/37, 4144/38, 4144/39, 4144/40,