





Rozvaděč technický RT

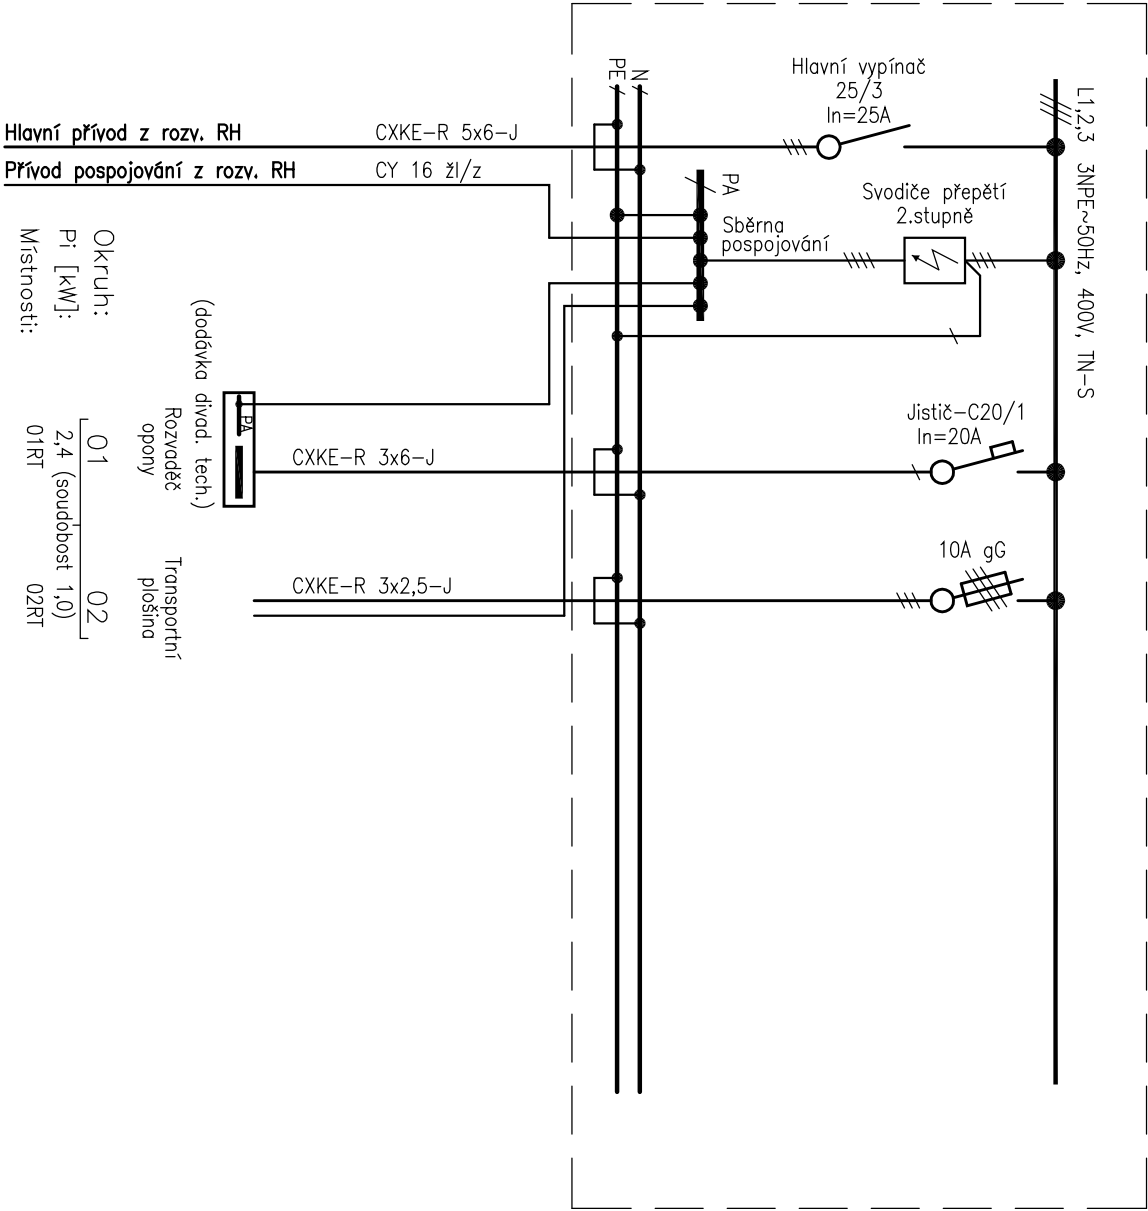

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napětovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN–S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvodnice je oceloplechová, zapuštěná pro 3x24 modulů. Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=600, v=620, hl=140mm.

- Instalovaný výkon:  $P_i = 2,4 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti:  $\beta = 1,0$
- Výpočtové zatížení:  $P_v = 2,4 \text{ kW}$
- Výpočtový proud:  $I_v = 3,9 \text{ A}$  ( $\cos \varphi=0,9$ )

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček
			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			
MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 389/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/25, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/19, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 536, 414/11			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
NÁZEV AKCE :  Multifunkční dům Muglinov			
OBJEKT :  SO 01 Multifunkční dům			
ČÁST :  D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH :  ROZVADĚČ TECHNICKÝ RT			
<div>PPS KANIA s.r.o. Mělnická 695/10, 709 00 tel: 358 245 252, fax: 358 245 262 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>			<div>PPS KANIA provozovatel investiční firma KANIA</div>
ARCHIV		PPS-08/21	
STUPĚN		DPS	
DATUM		PARE	
SRPEN 2023			
Č. ZAKÁZKY			
08/21			
MĚŘÍTKO			
---			
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		Č. V. 24	