



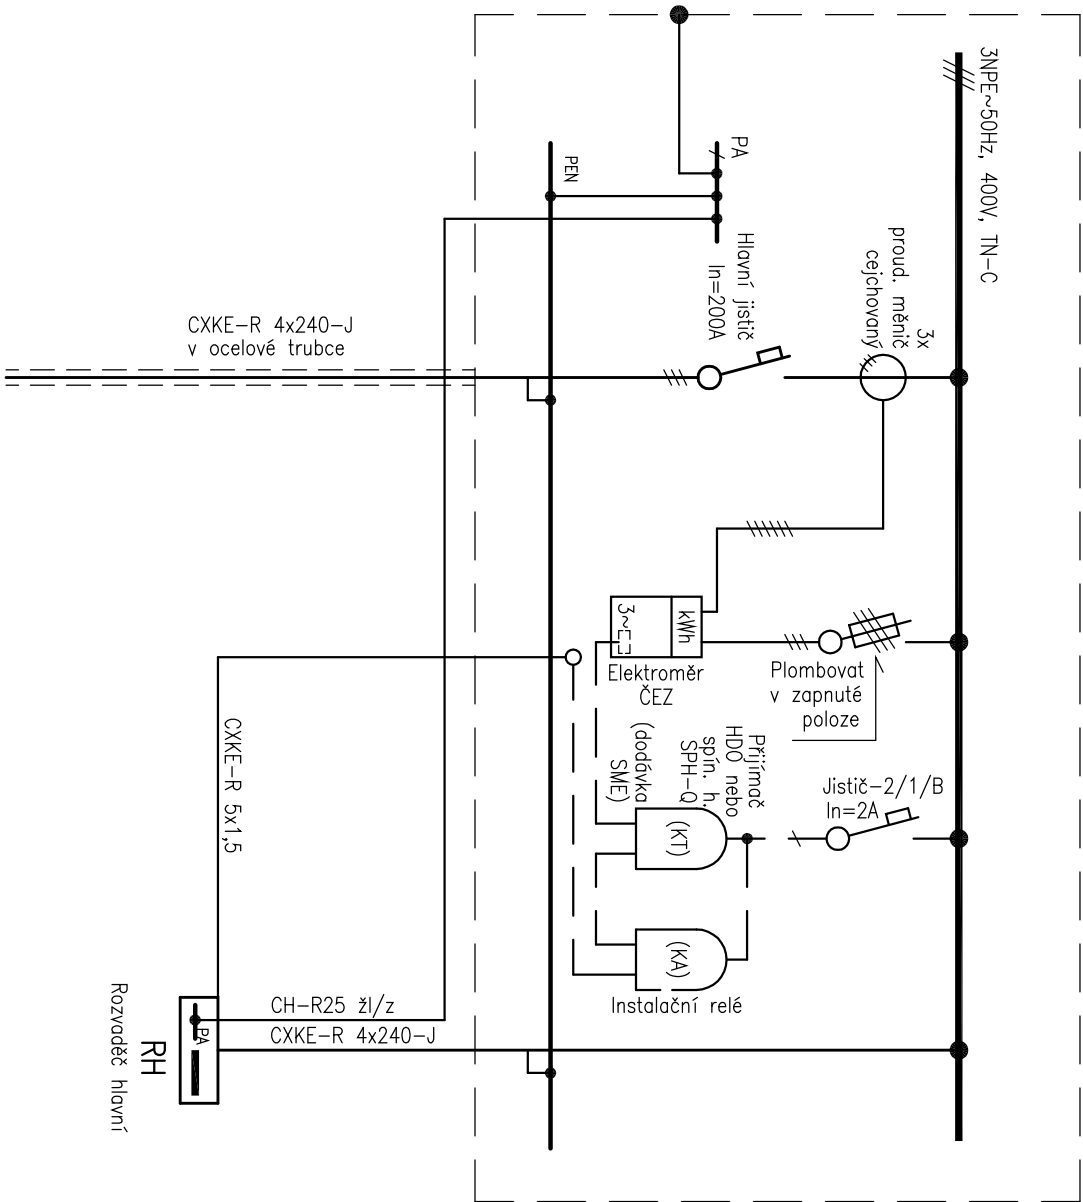


Rozvaděč elektroměrový RE13

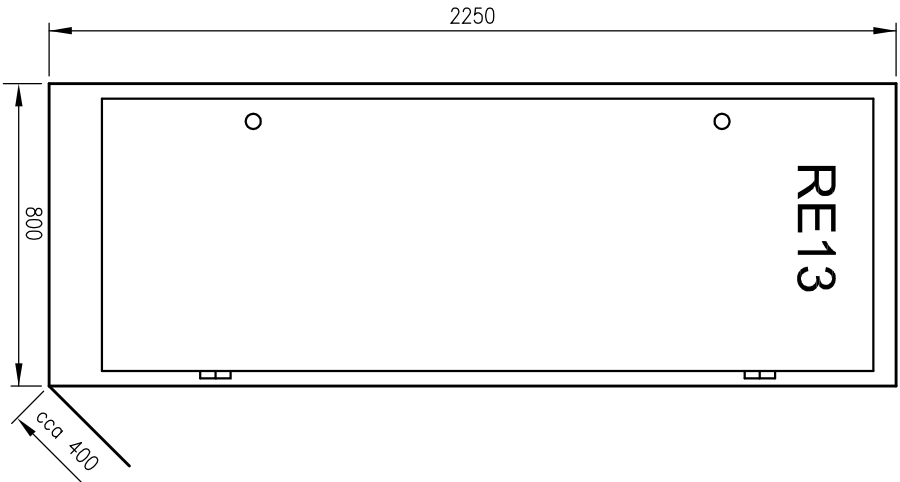

Poznámka

Napěťová soustava 3PEN~50Hz,400V; TN-C. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Rozvaděč RE13 je oceloplechový, vyrobený dle zásad SME. Rozvaděč je ve skříňovém provedení. Výška rozvaděče 2250mm, hloubka do 350mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20. Přístroje, které jsou ve schématu rozvaděče RE kresleny čárkovaně, budou do tohoto rozvaděče montovány, avšak pro jejich dodatečnou montáž bude v rozvaděči připravena prostorová rezerva. Tyto přístroje by byly montovány v případě budoucí potřeby dvousazbového měření.



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudáček		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček
			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			
MÍSTO STAVBY : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 536, 414/11			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov			
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům			
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH : ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE13			
<div>PPS KANIA s.r.o. IČ: 596 250 252, IČK: 596 250 252, e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>			<div>PPS KANIA provozovatel investiční firma KANIA s.r.o.</div>
ARCHIV PPS-08/21			Č.V. 38
DATUM SRPEN 2023			PARE
Č. ZAKÁZKY 08/21			
MĚŘÍTKO ---			
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.			