


LEGENDA ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA (ZOKT):


- HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE (E15DP1)
- PŘÍVOD VZDUCHU PRO ZOKT  
ŘÍZENÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ OD EPS, ZÁLOHOVANÉ NAPÁJENÍ
- ŽALUZIOVÁ KLAPKA PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA  
ROZMĚR 1800x2400MM, POŽ. PROSTUP 1800x2400MM  
OVLÁDÁNÍ SERVOPOHONEM 24V / 4.1A  
INSTALACE NA OBRUBU VÝŠKY 600MM, AER. PLOCHA 2,40 m²  
VÝPLŇ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, RAL KLAPKY A OBRUBY 7016  
OVLÁDÁ ÚSTŘEDNA ZOKT
- TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ AKTIVACI ZOKT  
NAPOJENÉ DO ÚSTŘEDNÝ ZOKT UMÍSTĚNÉ V 1.PP (m.č. 1.10)  
ÚSTŘEDNA VČETNĚ VLASTNÍCH BATERII, 24V/32A
- LAMELOVÉ OKNO 1800x1200 MM PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA  
CERTIFIKOVANÉ DLE ČSN EN 12101-2 - B300  
SERVOPOHON 24V/1.2A, OVLÁDÁ ÚSTŘEDNA ZOKT, RAL BILÁ  
VÝPLŇ KOMPOZITOVÝ NEPRŮHLEDNÝ PANEL ALMST Rw=38dB (-3,-4)  
NEBO IZOLAČNÍ DVOJSKLO Rw=35dB (-1,-4)

DETAIL OSAZENÍ ŽALUZIOVÉ KLAPKY NA STŘEŠE (M1:25):

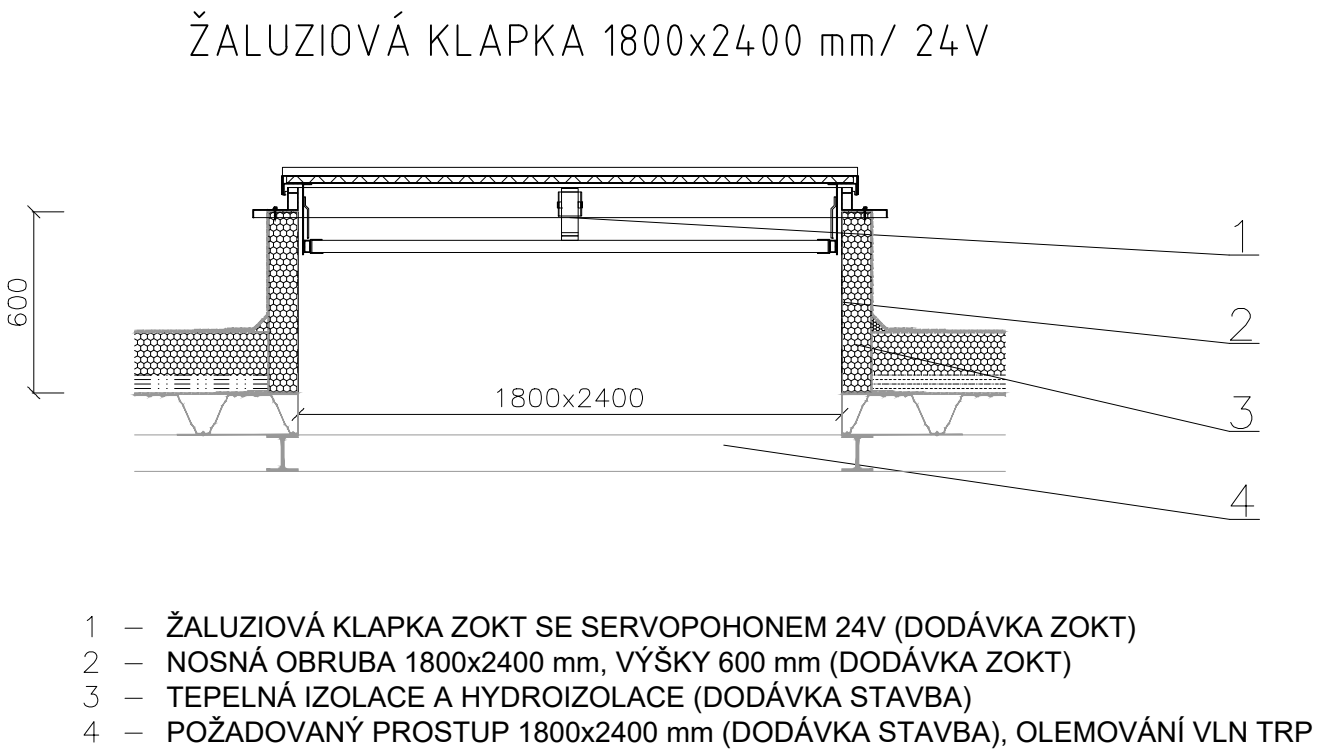

- 1 — ŽALUZIOVÁ KLAPKA ZOKT SE SERVOPOHONEM 24V (DODÁVKA ZOKT)
- 2 — NOSNÁ OBRUBA 1800x2400 mm, VÝŠKY 600 mm (DODÁVKA ZOKT)
- 3 — TEPELNÁ IZOLACE A HYDROIZOLACE (DODÁVKA STAVBA)
- 4 — POŽADOVANÝ PROSTUP 1800x2400 mm (DODÁVKA STAVBA), OLEMOVÁNÍ VLN TRP

±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
	Ing. Jan Pavelek	Ing. Tomáš Mihal	Ing. Miroslav Pantůček	
				PPS Kania s.r.o., Novotná 695/10, 709 00 tel: 586 245 242, fax: 586 245 242, e-mail: projekt@pps-kania.cz
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č.: více parcel			
MÍSTO STAVBY	ul. Hrobovská, Střelkova, Slavkov, parcela č. 3561/1, 3537/1, 3533/1, 4164, 4165, 4167, 4167/1, 4167/2, 4168, 4169/1, 4162, 4163, 4165/1, 4166, 4176, 4217/10, 4217/12, 4210/8, 4210/8, 42133, 42134, 42136, 435, 434/11			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Stavutínův město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			
	ARCHIV	PPS-08/22		
	STUPĚŇ	DPS		
NÁZEV AKCE :	DATUM		PARÉ	
	ŽÁŘÍ 2023			
	Č. ZAKÁZKY			
	08/22			
OBJEKT :	SO 01 - MULTIFUNKČNÍ DŮM			
ČÁST :	D.1.4.6 - ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA		MĚŘÍTKO	
			1:100	
OBSAH :	ARCHIVNÍ ČÍSLO :			Č.v.
	PPS-08/22-D.1.4.6.b-			01
Půdorys 1.NP				