





SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 PÍSKOVÉHO LŮŽE V KOMUNIKACI

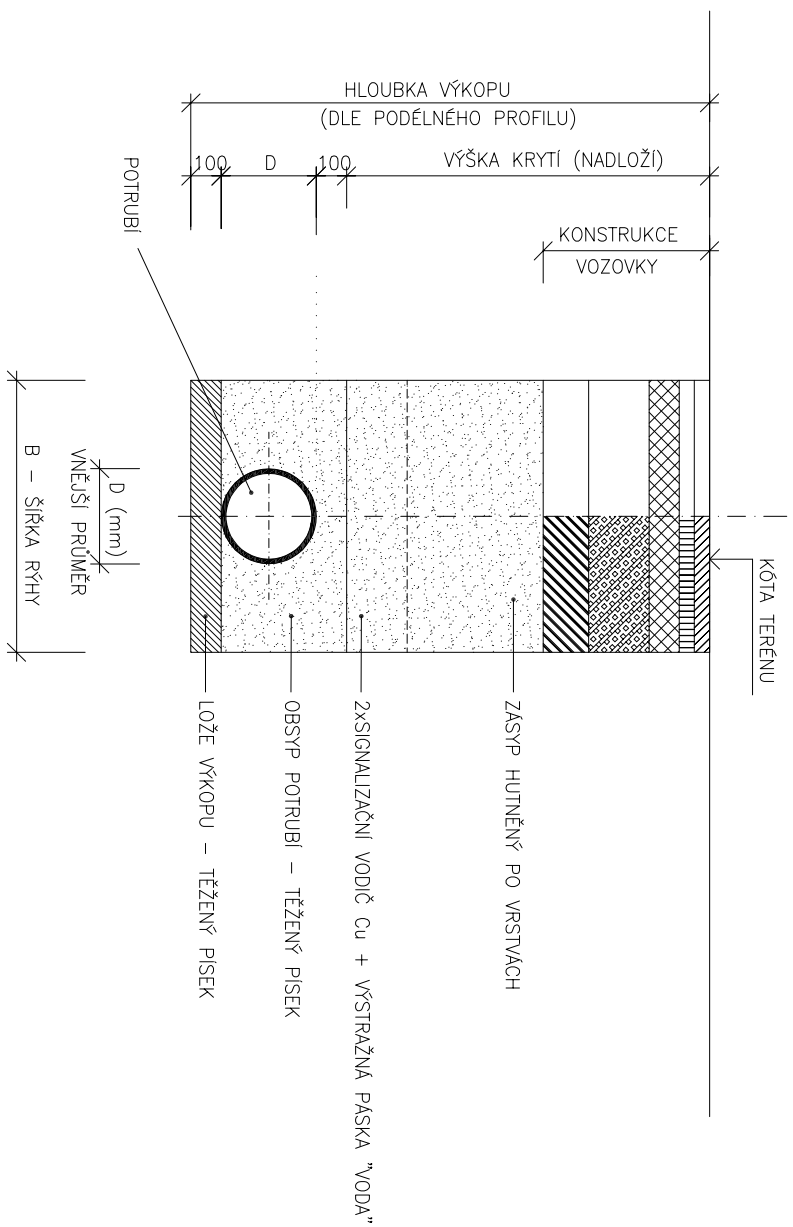

SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PE100 PÍSKOVÉ LOŽE VE VOLNÉM TERÉNU

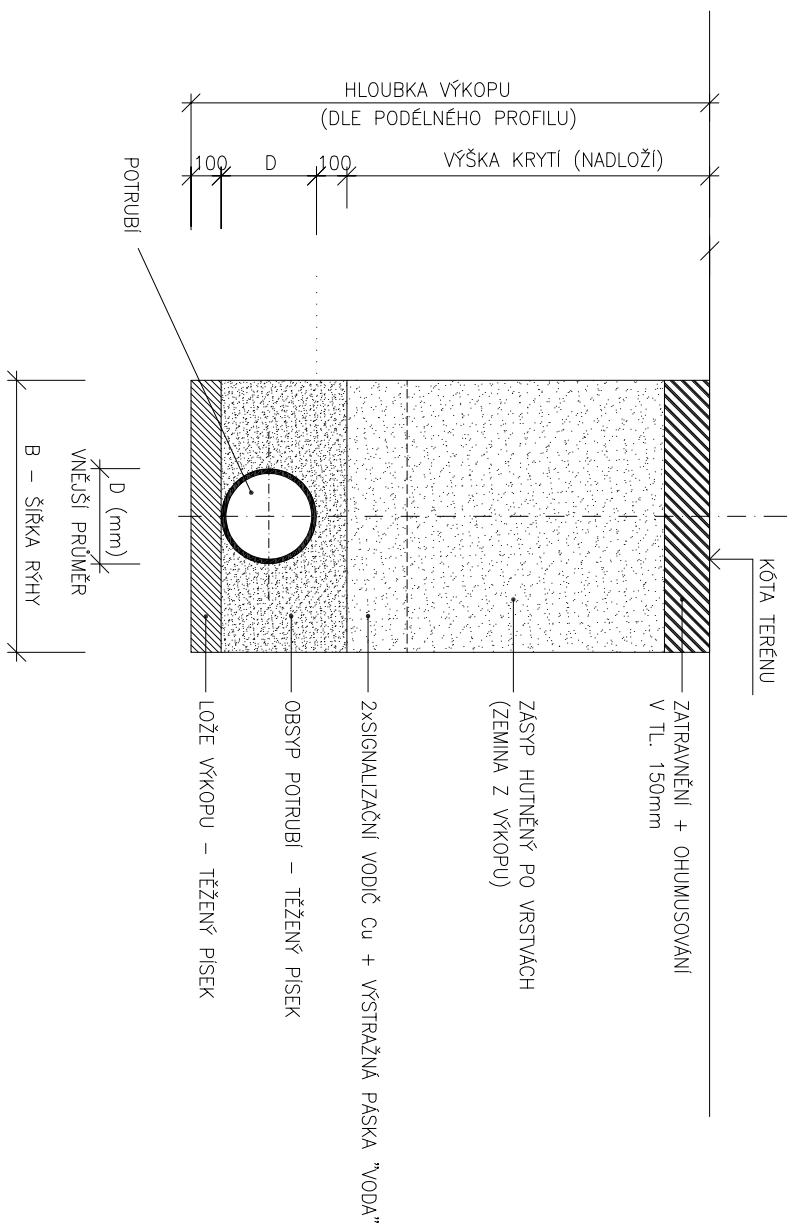

PPSKANIA <small>projektová kancelář s.r.o.</small>		PPS Kania s.r.o., Jihlavská 665/70, 709 00 tel: +596 245 252, fax: +596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz	
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Tomáš Janošec		Jan Ochodnický	Ing. Miroslav Paníček
Janošec T.			
KATASTRALNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č.: Muglinov (714941)			
MÍSTO STAVBY :		ul. Hlohovská, Betouňská, Sezská Ostrava, parcela č. 2418, 389/1, 393/1, 394/4, 414/4, 414/5, 414/11, 414/17, 414/32, 421/9, 421/26, 421/28, 530	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Stavutíní město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
NÁZEV AKCE :		STUPEN	DPS
Multifunkční dům Muglinov		DATUM	PARÉ
		SRPEN 2023	
		Č. ZAKAZKY	
		08/21	
OBJEKT :		MĚŘITKO	
IO 01 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		1 : 25	
ČÁST :			
D.2. - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			
OBSAH :			
ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU			
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		Č. V.	
PPS- 08/21-D.2.1.b		03	