

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE V KOMUNIKACI


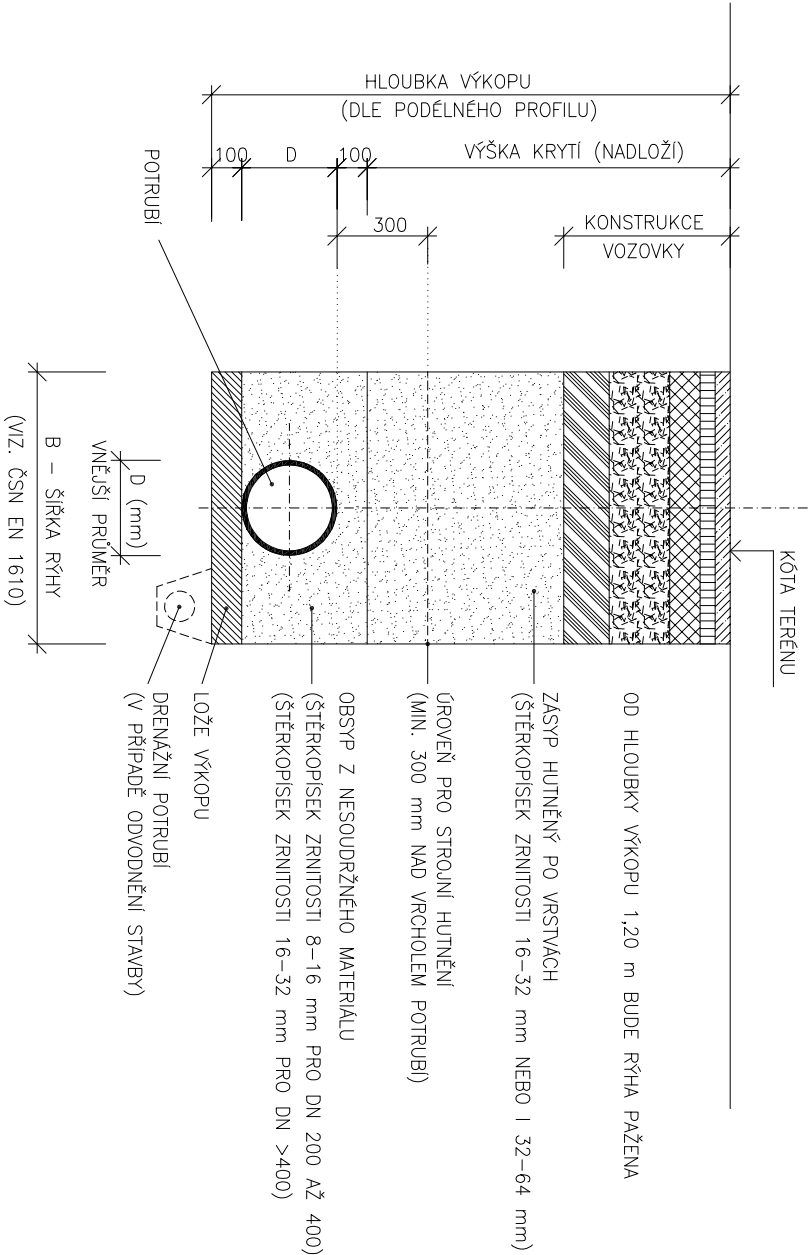


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE VE VOLNÉM TERÉNU

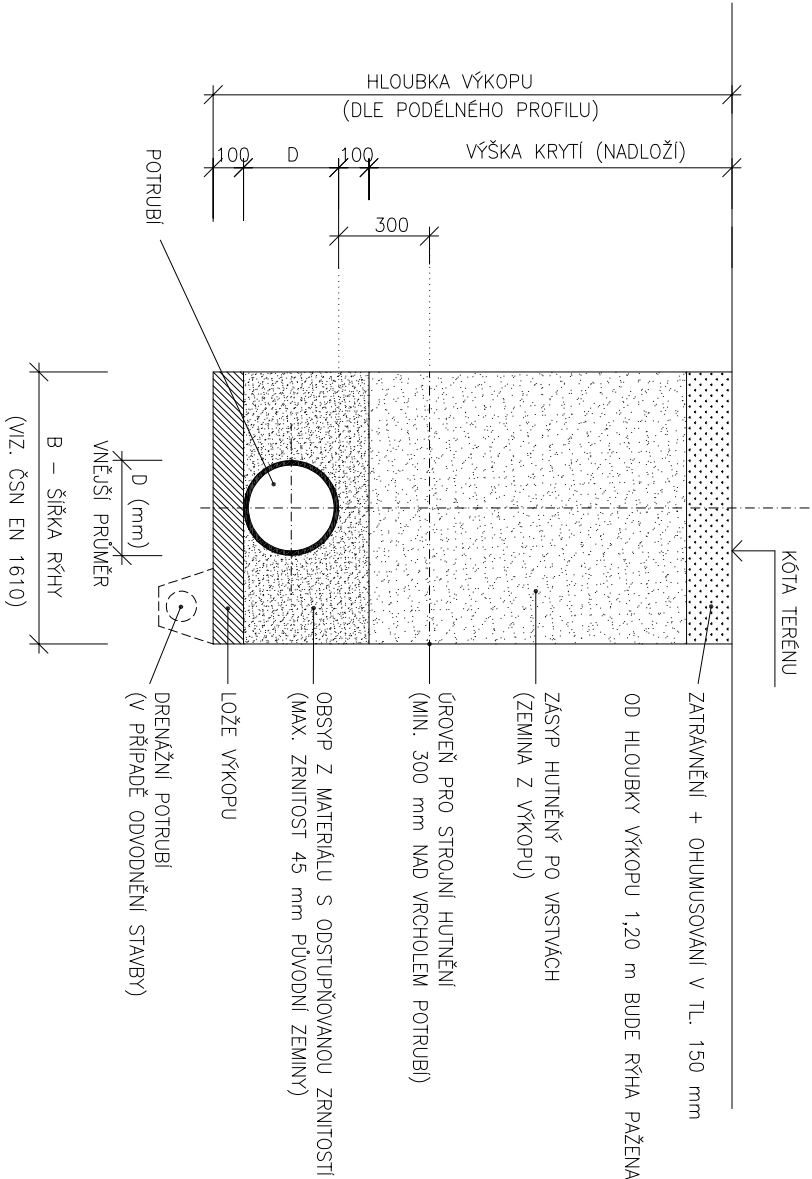

NÁZEV AKCE :	ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KONTROLOVAL			<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o. Náměstí 886/10, 702 00 tel.: 596 245 252, fax: 596 245 252 e-mail: projekce@ppskania.cz</div>
	Ing. Tomáš Janošec			Jan Ochodnický			Ing. Miroslav Paníček			
	Janošec T.									
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Muglínov (714941)									
	MÍSTO STAVBY : ul. Hrdinova, Bratříská, Střední Opatov, parcela č. 2418, 288/1, 393/1, 394/1, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 414/5, 414/6, 414/7, 414/8, 414/9, 414/10, 414/11, 414/12, 414/13, 414/14, 414/15, 414/16, 414/17, 414/18, 414/19, 414/20, 414/21, 414/22, 414/23, 414/24, 414/25, 414/26, 414/27, 414/28, 414/29, 414/30									
Multifunkční dům Muglínov	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :			Statutární město Opatov Prokešovo náměstí 183/8, Moravská Opatov						
	DATUM			STUPEN						DPS
	SRPEN 2023			ARCHIV						
	Č. ZAKÁZKY			MĚRITKO						
OBJEKT :	IO 02.1 - LAPOL			08/21						
	ČÁST :			1 : 25						
OBSAH :	D.2. - DOKUMENTACE TECHNIČKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ									ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.2.1.b Č. V. 03
	ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE									