
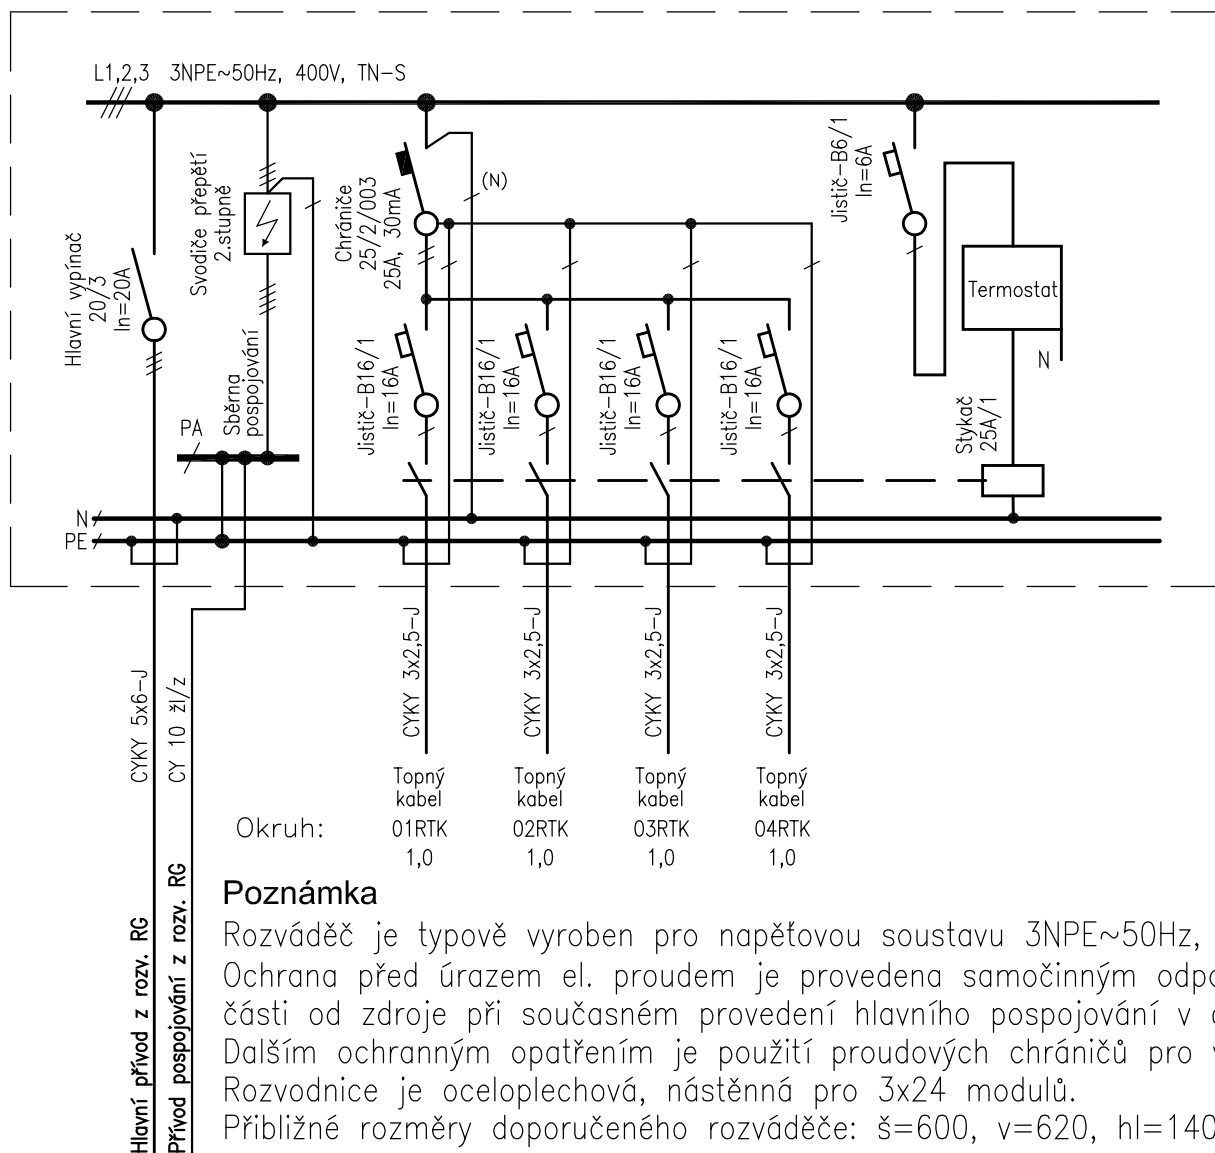




# Rozvaděč RTK (pro 125 m potrubí ZTI)



Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozvodnice je oceloplechová, nástěnná pro 3x24 modulů. Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=600, v=620, hl=140mm.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PROJEKČNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div>	
	Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel				PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	
MÍSTO STAVBY <ul style="list-style-type: none"><li>ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11</li></ul>				ARCHÍV	PPS-08/21
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava				STUPEŇ	DPS
NÁZEV AKCE :  Multifunkční dům Muglinov				DATUM	PARÉ
				SRPEN 2023	
				Č. ZAKÁZKY	
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům				08/21	MĚŘÍTKO
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				--	
OBSAH :				ARCHÍVNÍ ČÍSLO :	
ROZVADĚČ TOPNÉHO KABELU RTK				PPS-08/21-D.1.4.4.b.	
				Č.V.	
				39	