


Rozvaděč zázemí RZ

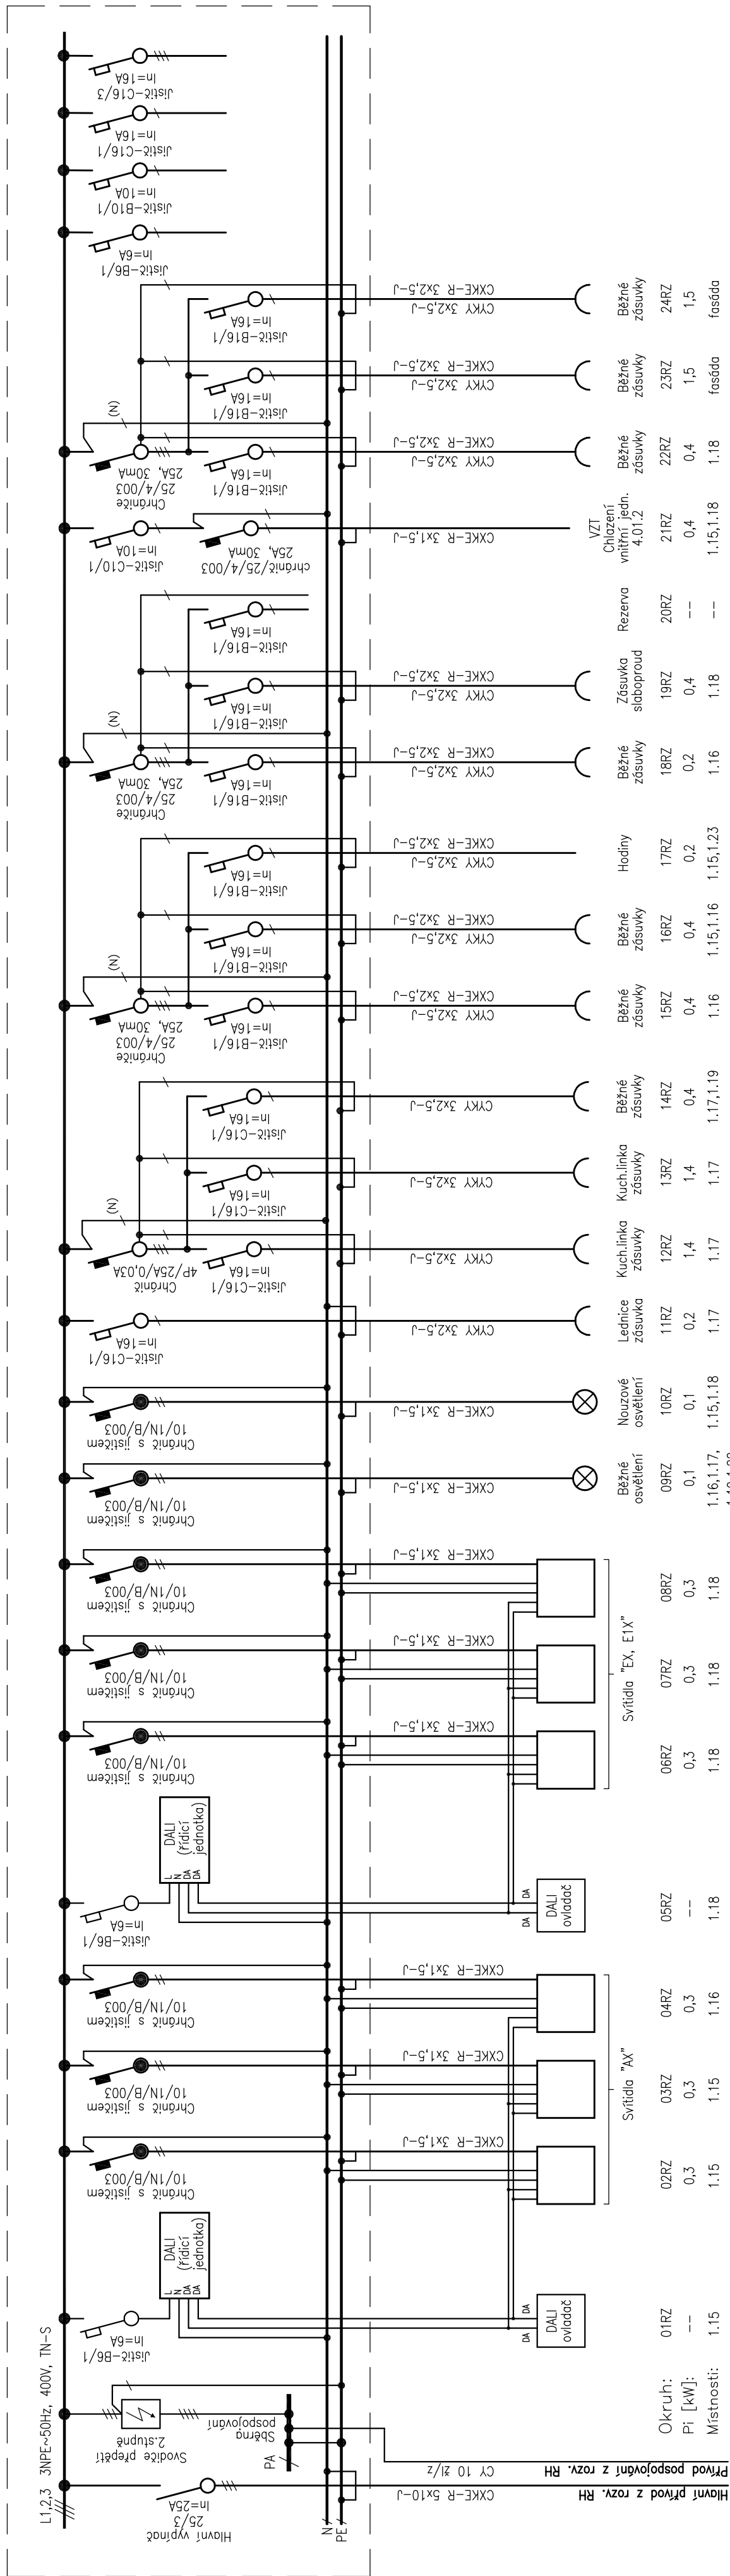

Kabel CXKE-R 3x2,5-J bude v případě uložení nad podhledem.

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části

pod zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším

ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy.

Rozvodnice je oceloplechová, zapuštěná pro 6x24 modulů.

Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=600, v=1070 hl=140mm.

—Instalovaný výkon:

$$P_i = 10,3 \text{ kW}$$

—Koeficient soudobosti:

 $\beta = 0,7$

—Výpočtové zatížení:

$$P_V = 7,2 \text{ kW}$$

-Výpočtový proud: $I_V = 11,0 \text{ A}$ ($\cos \varphi = 0,95$)

PPS KANIA inženýring, design		KONTROLOVAL		VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
		Ing. Miroslav Pantiúšek		Jarmila Mazurková		Ing. Zdeněk Chudárek	
PPS Kanía s.r.o., Nivníská 665/10, 709 00 tel: 596 245 232, fax: 596 245 262 email: projekce@pps-kania.cz		ARCHIV		PPS-08/21		STUPEŇ DPS	
DATUM SRPEN 2023		Č. ZAKÁZKY 08/21		MĚŘÍTKO ---		NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov	
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům		ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ROZVADĚČ ZÁZEMÍ RZ		NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov	
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům		ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ROZVADĚČ ZÁZEMÍ RZ		NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov	
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům		ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		ROZVADĚČ ZÁZEMÍ RZ		NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov	