


# Rozvaděč kancelář Rkanc

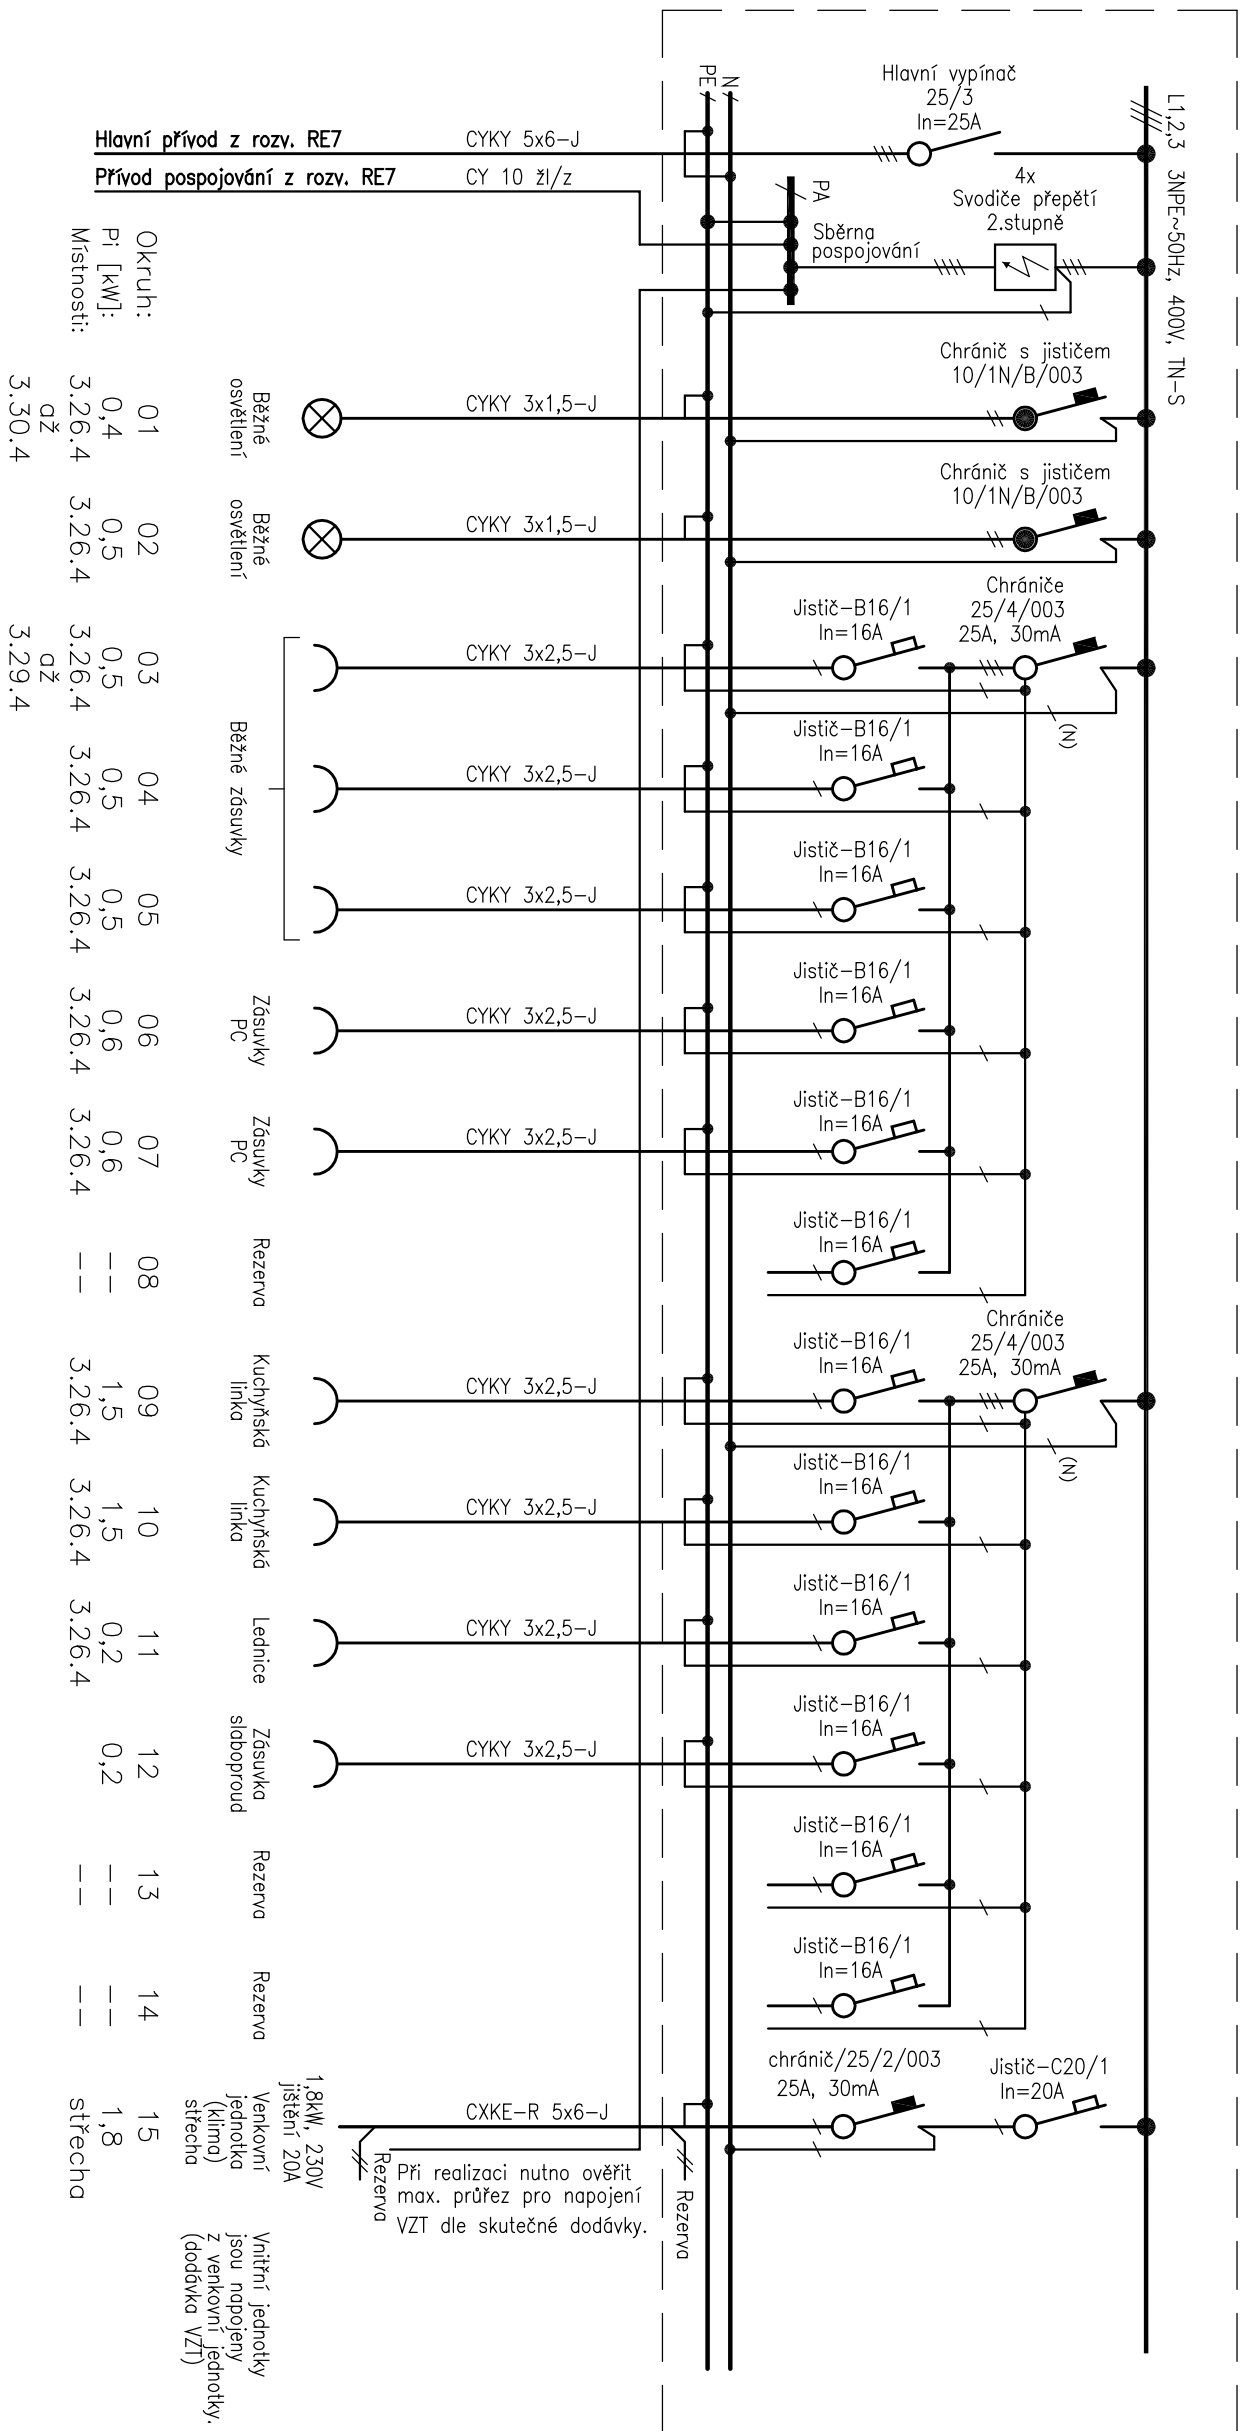

# Poznámka




Rozváděč je typově vyroben pro napětovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S.

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy.

Rozvodnice je oceloplechová, zapuštěná pro 3x24 moduľů.

Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=600, v=620, hl=140mm.

- Instanovaný výkon:  $P_i = 8,8 \text{ kW}$
- Soudobost:  $\beta = 0,8$
- Výpočtové zatížení:  $P_v = 7,1 \text{ kW}$
- Výpočtový proud:  $I_v = 10,8 \text{ A}$

PPS KANIA <small>PROJEKTOVATEL</small> <small>INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</small>		PPS KANIA s.r.o., Mlynářská 665/10, 700 00 tel.: 596 245 892, fax: 596 245 892 e-mail: projekty@pps-kania.cz	
ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Ing. Zdeněk Chudárek	Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	
			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			
MÍSTO STAVBY : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/6, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava	
NÁZEV AKCE :  Multifunkční dům Muglinov			
OBJEKT :  SO 01 Multifunkční dům			
ČÁST :  D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH :  ROZVADĚČ KANCELÁŘ Rkanc			
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		Č.V. 11	