




Rozvaděč RG

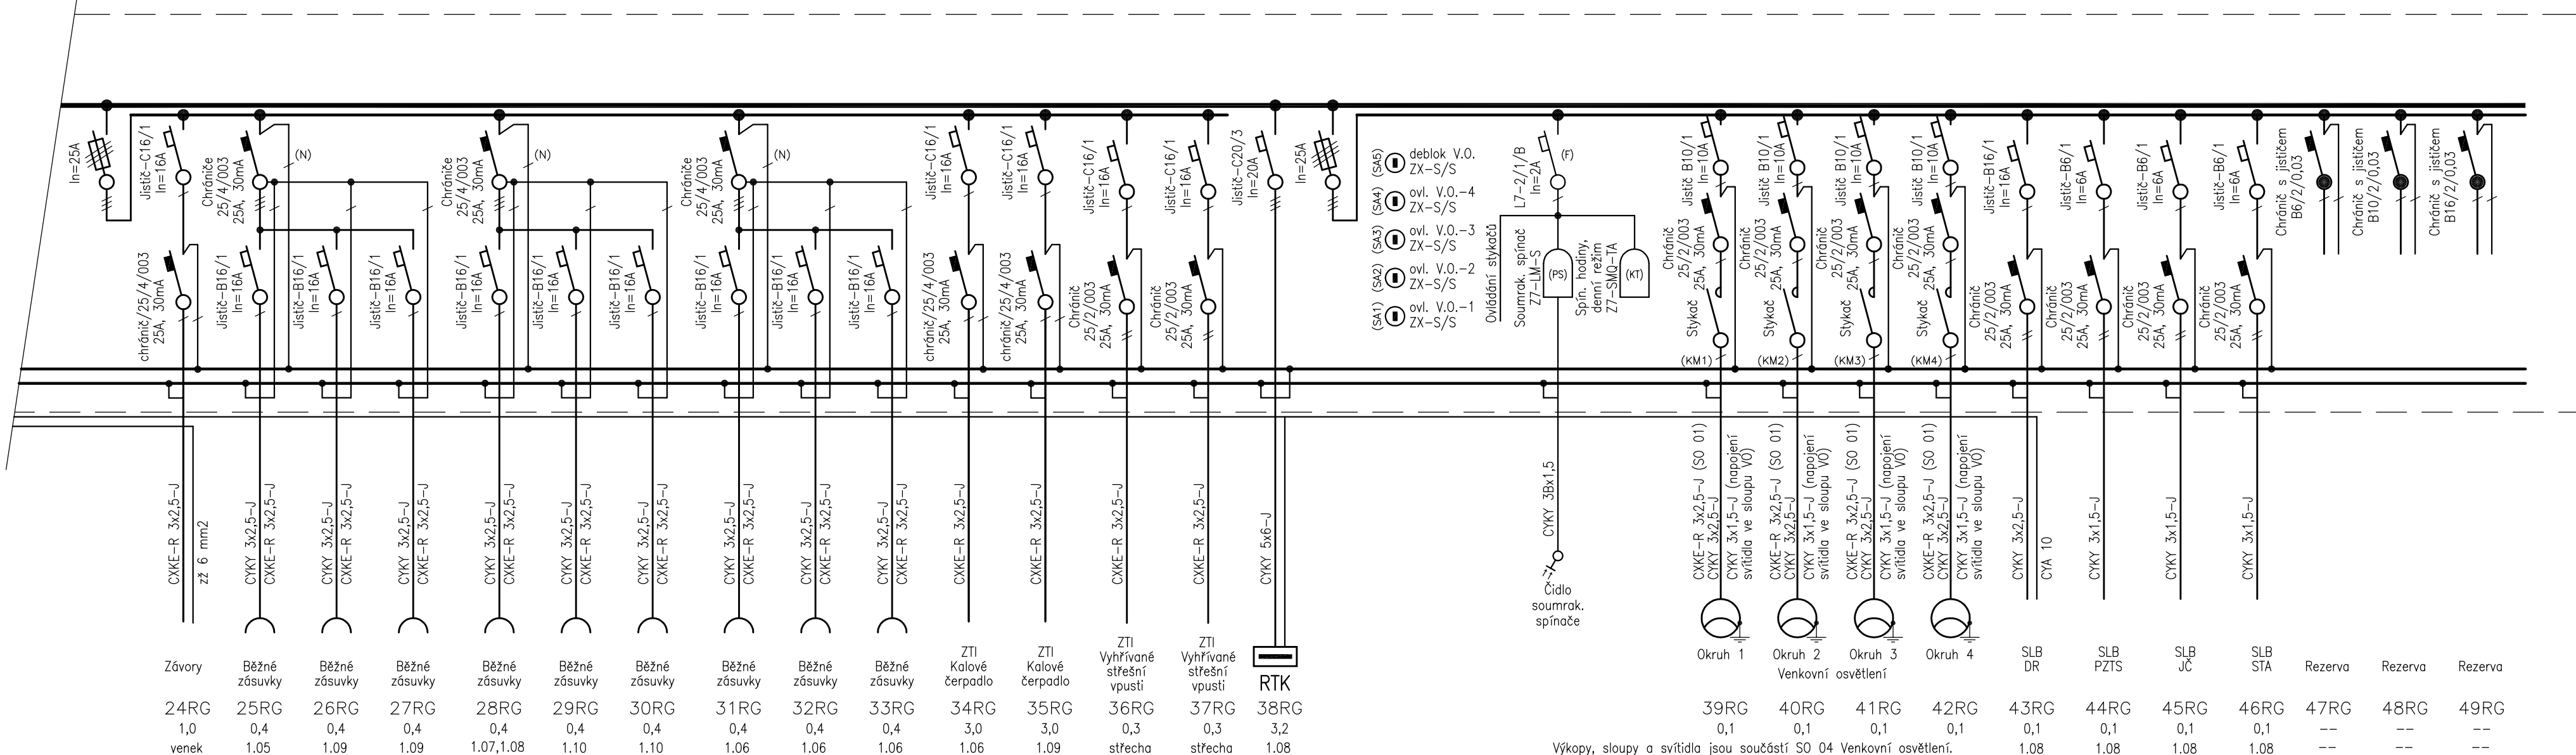


Poznámka

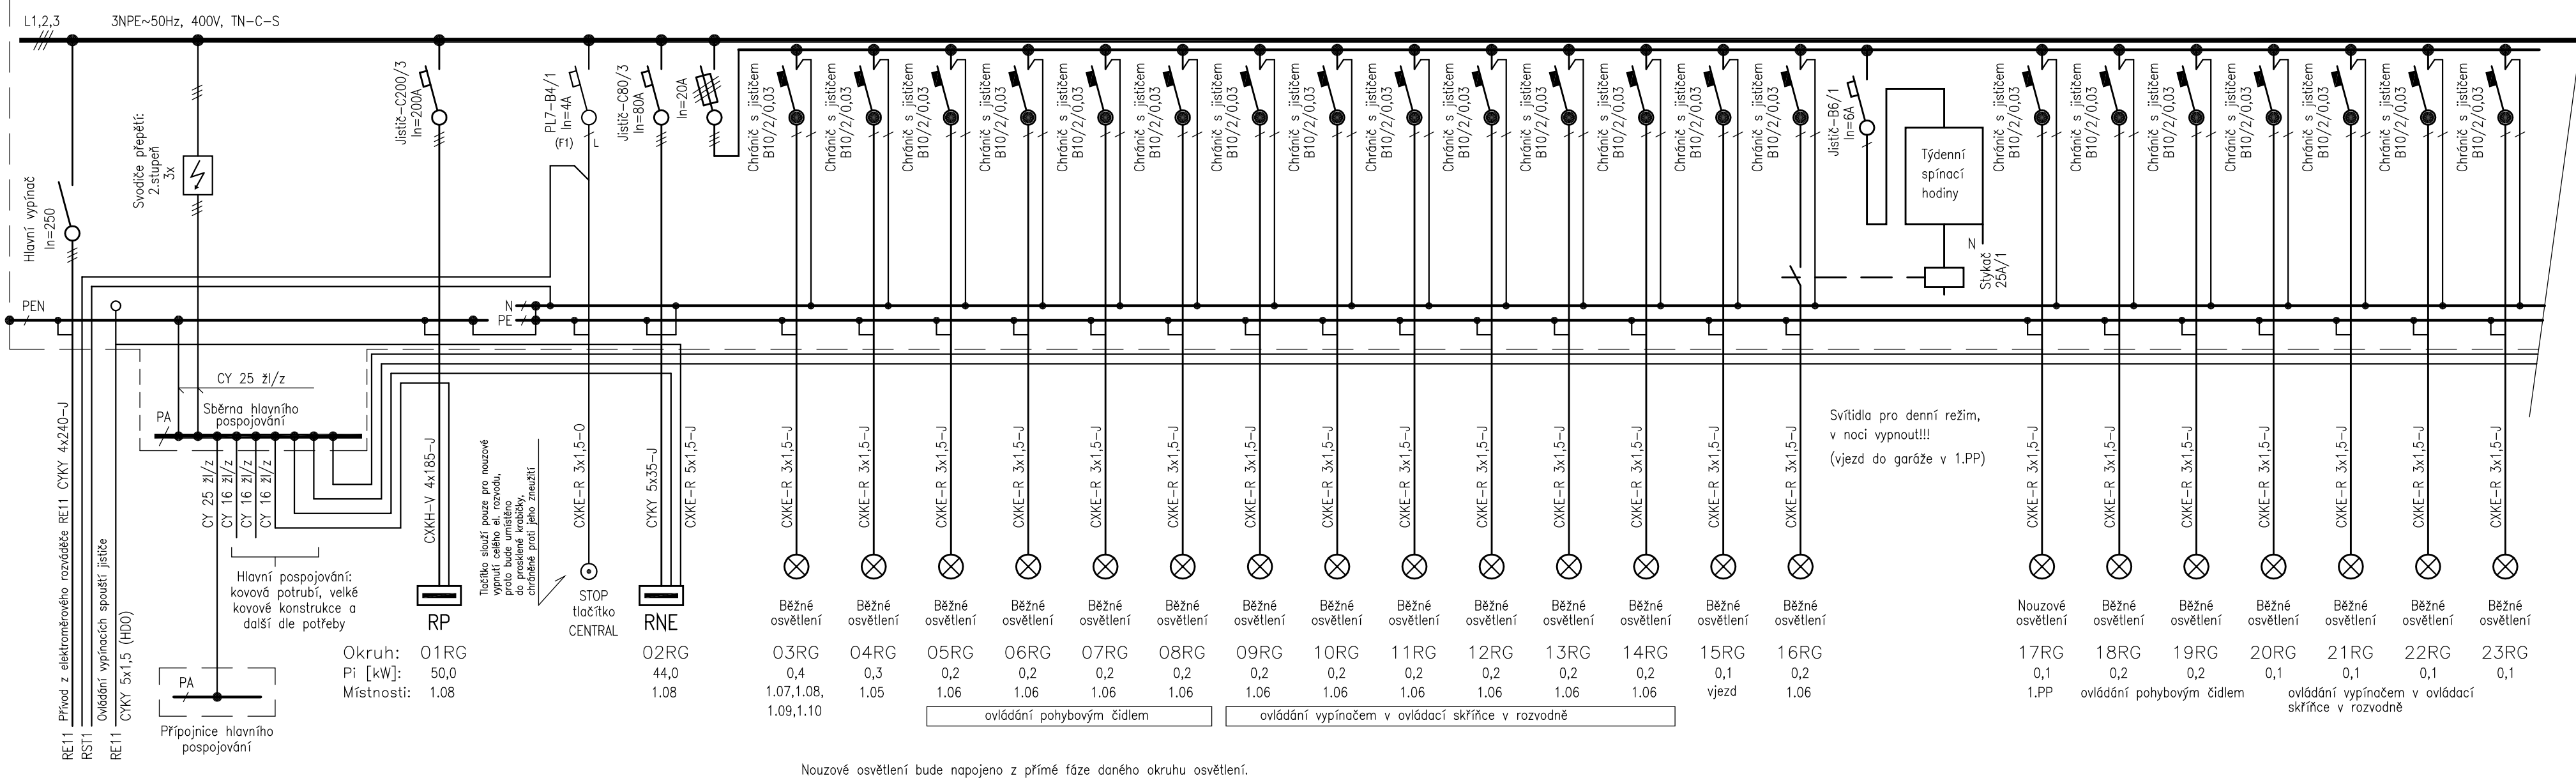


Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPe~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalšími ochrannými opatřeními je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozváděč je oceloplechový, ve skříňovém provedení. Výška rozváděče 2250mm, hloubka cca 400mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

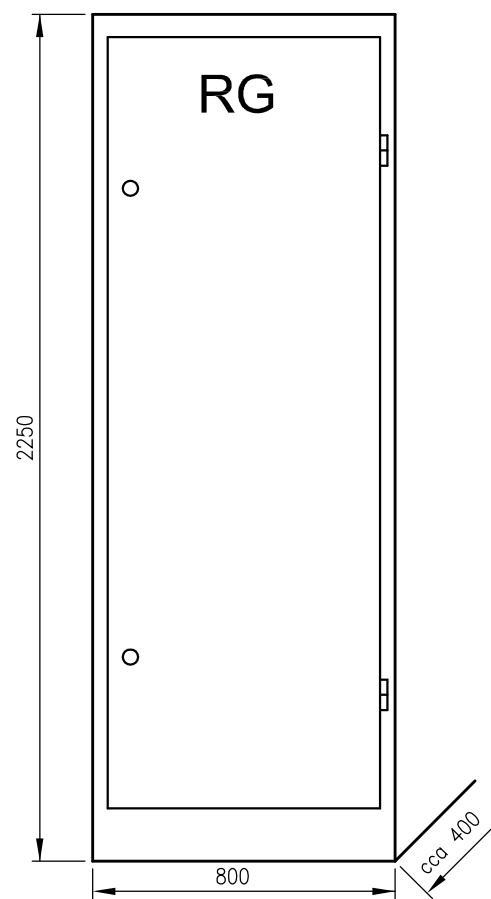- Instalovaný výkon: $P_i = 113,1 \text{ kW}$
- Koeficient soudobosti: $\beta = 0,7$
- Výpočtové zatížení: $P_v = 79,2 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_v = 120,3 \text{ A}$ ($\cos \varphi = 0,95$)

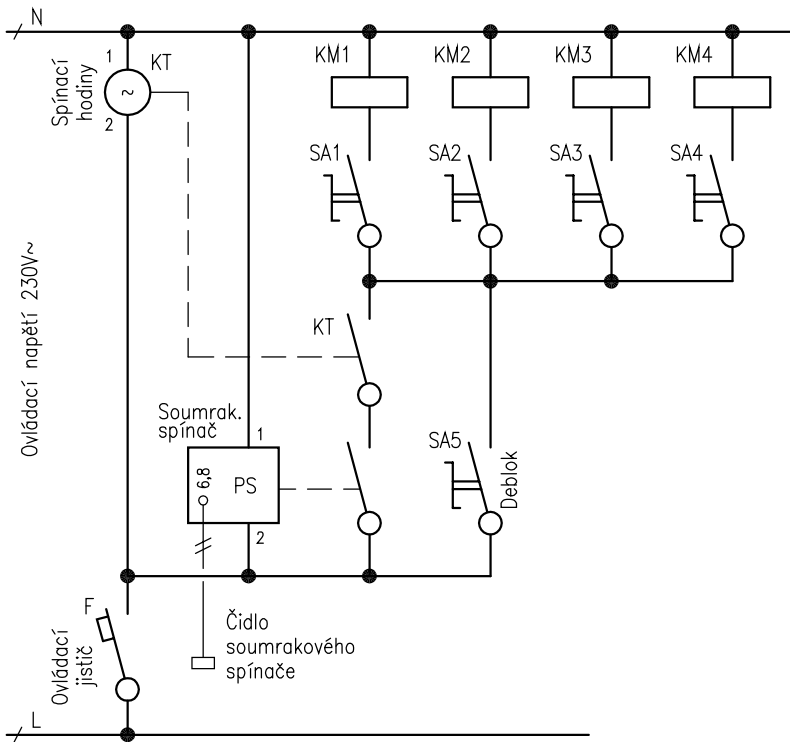

Obvodové schéma venkovního osvětlení



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>projektová kancelář</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel: 596 245 252 / fax: 596 245 262 / e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček		
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel					
MÍSTO STAVBY ul. Hlávčácká, Bečvářsko, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/1, 414/4, 415/5, 416/3, 416/7, 417/2, 417/28, 418/2, 418/2, 418/2, 418/2, 418/4, 418/4, 418/4, 421/5, 421/10, 421/12, 421/26, 421/28, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Statutáři město Ostrava Prokešovo náměstí 180/39, Moravská Ostrava			
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov				STUPEŇ	DPS
				DATUM	PARÉ
				SRPEN 2023	
				Č. ZAKÁZKY	
				08/21	
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům				MÉŘÍTKO	---
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.	
ROZVADĚČ GARÁŽE RG				Č.v. 15	