



# Elektroměrový rozvaděč RE1, RE6

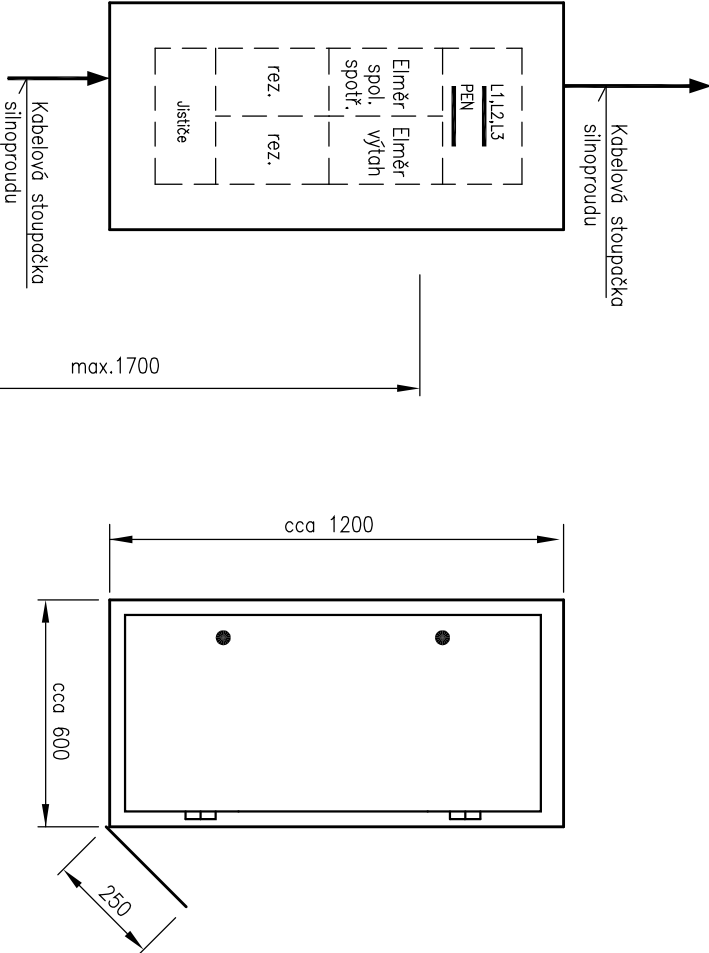

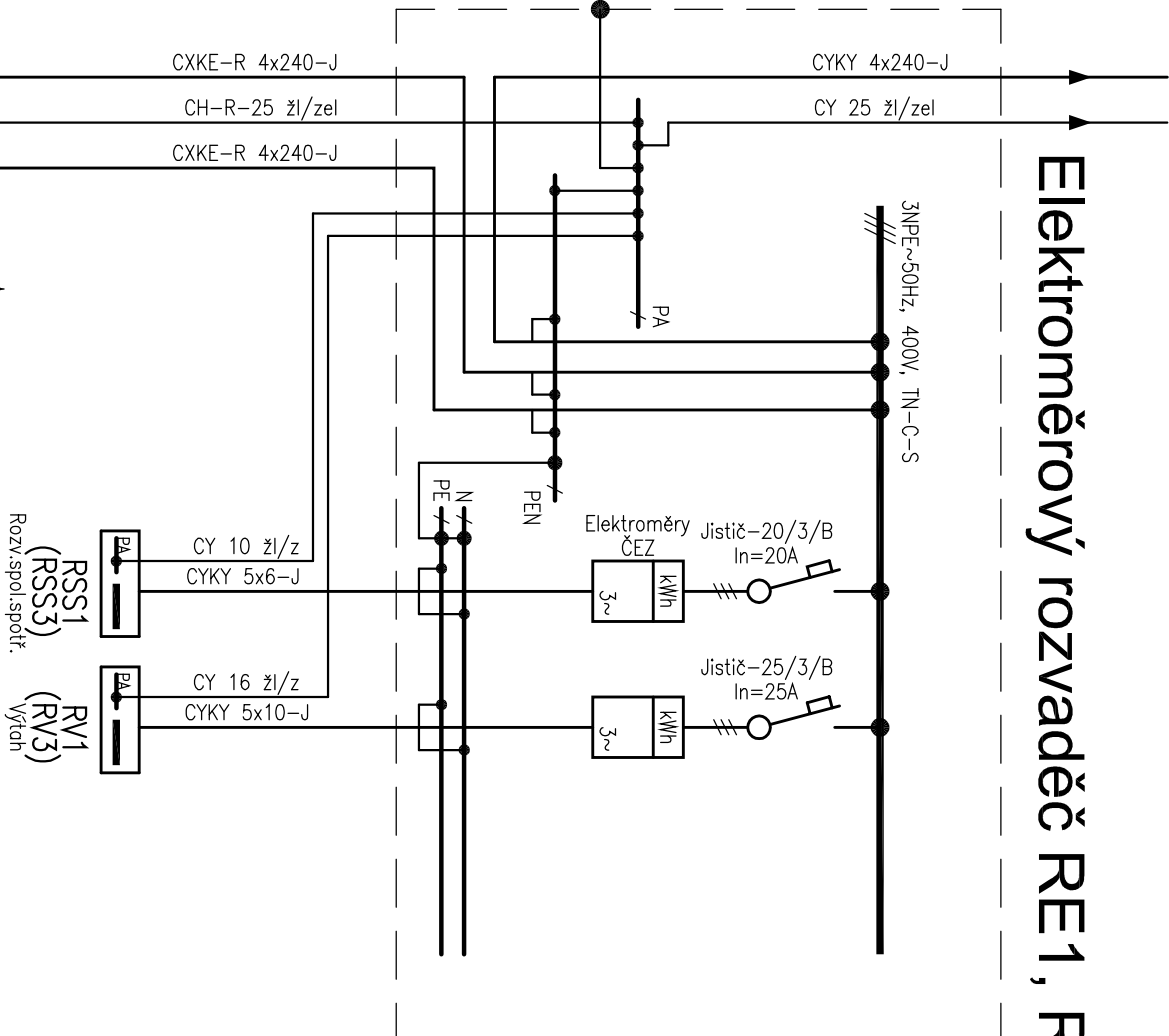


## Poznámka

Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Rozvaděč je oceloplechový pro zapuštění do klasické zdi. Min. krytí IP40/IP20. Rozvaděč musí být proveden dle zásad ČEZ – montážní kříže pro upevnění elektroměrů, možnost plombování elektroměrů a zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozvaděči.

## Požární odolnost rozváděče EI 30 Sm DP1

Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková		Ing. Miroslav Pantůček	
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel					
MÍSTO STAVBY : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 421/44, 411					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava					
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov					
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům					
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE1, RE6					
PPS KANIA <small>PROJEKTOVÁNÍ</small>   <small>INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</small>				PPS KANIA s.r.o., Náhelská 695/10, 709 00 IČ: 258 250 522, IČDI: 258 250 522, e-mail: projekce@pps-kania.cz	
ARCHIV				PPS-08/21	
STUPĚN				DPS	
DATUM		PARÉ			
SRPEN 2023					
Č. ZAKÁZKY					
08/21					
MĚŘITKO					
---					
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.				Č.V. 30	