


Rozvaděč elektroměrový RE13



Poznámká


Napěťová soustava 3PEN~50Hz, 400V; TN-C. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN.

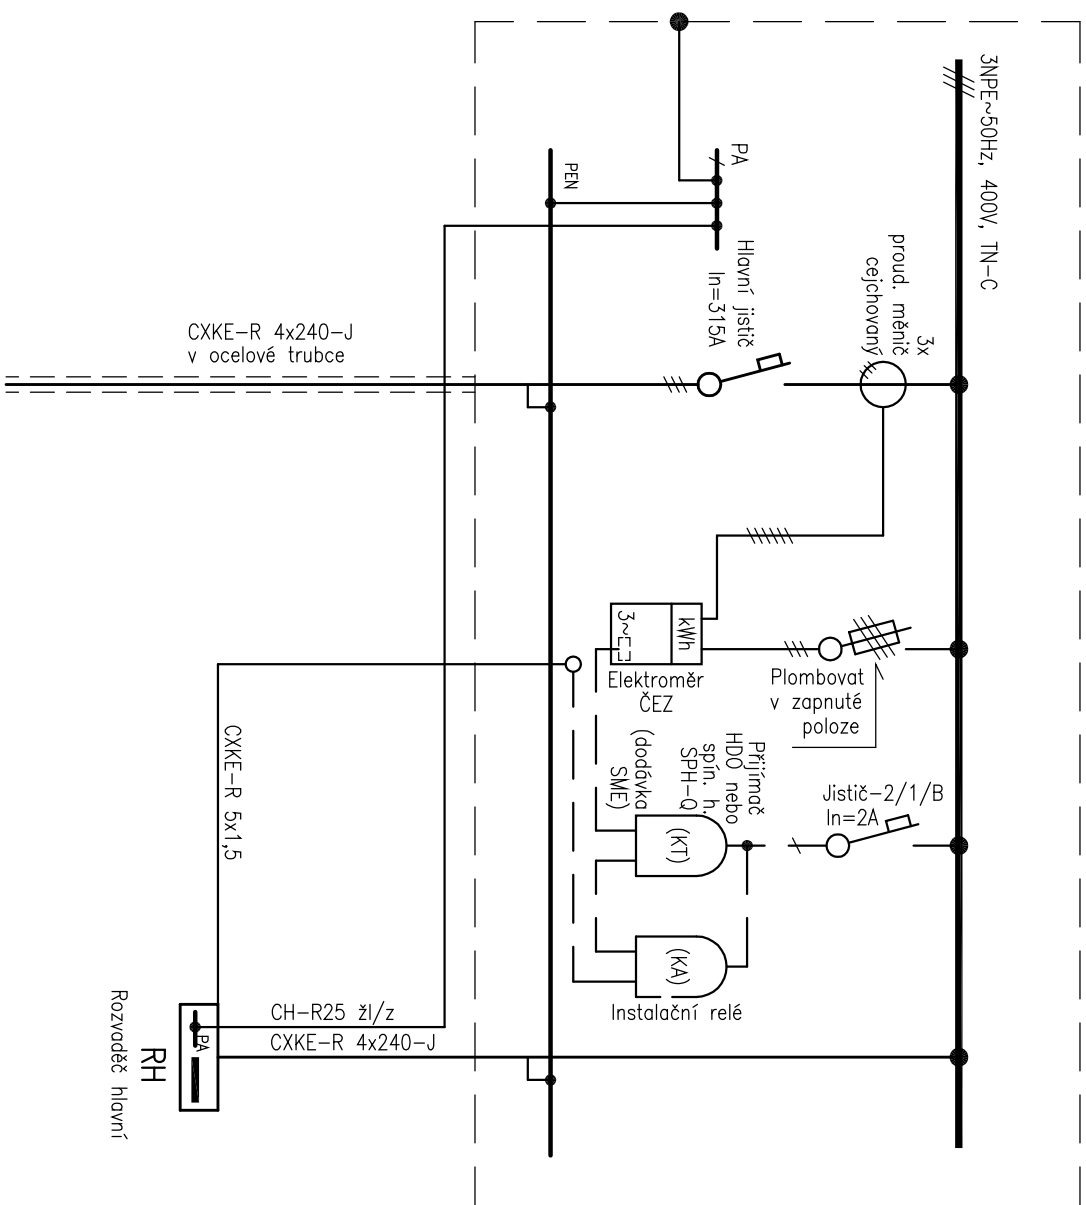


Rozvadáč RE13 je oceloplechový, vyrobený dle zásad SME.

Rozváděč je ve skříňovém provedení.

Výška rozváděče 2250mm, hloubka do 350mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20.

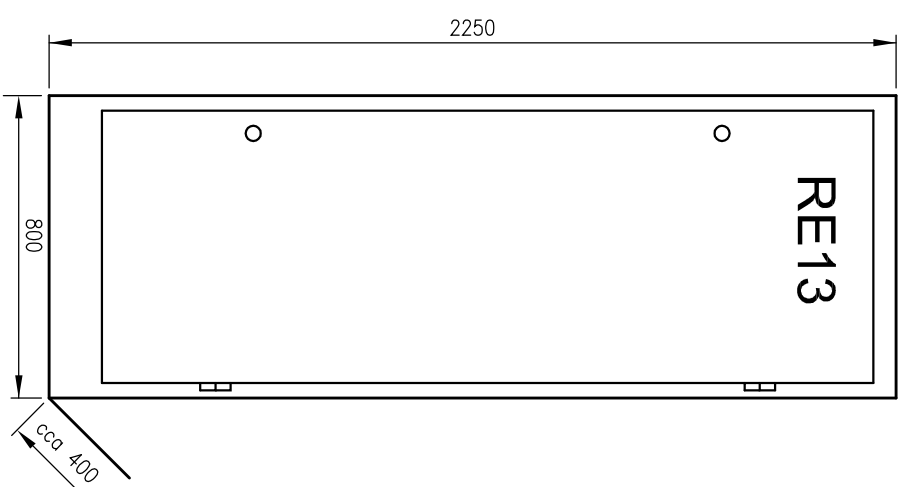Přístroje, které jsou ve schématu rozváděče RE kresleny čárkovane, nebudou do tohoto rozváděče montovány, avšak pro jejich dodatečnou montáž bude v rozváděči připravena prostorová rezerva. Tyto přístroje by byly montovány v případě budoucí potřeby dvousazbového měření.



ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková		Ing. Miroslav Pantůček	
					
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel					
MÍSTO STAVBY :394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11					
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava					
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov					
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům					
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE13					
<div>PPS KANIA s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div> <div>PPS KANIA projektant inženýrská kancelář</div> <div>ARCHIV PPS-08/21</div> <div>STUPĚŇ DPS</div> <div>DATUM SRPEN 2023</div> <div>Č. ZAKÁZKY 08/21</div> <div>MĚŘÍTKO --</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.</div> <div>Č.V. 38</div>					