






Rozvaděč elektroměrový RE11

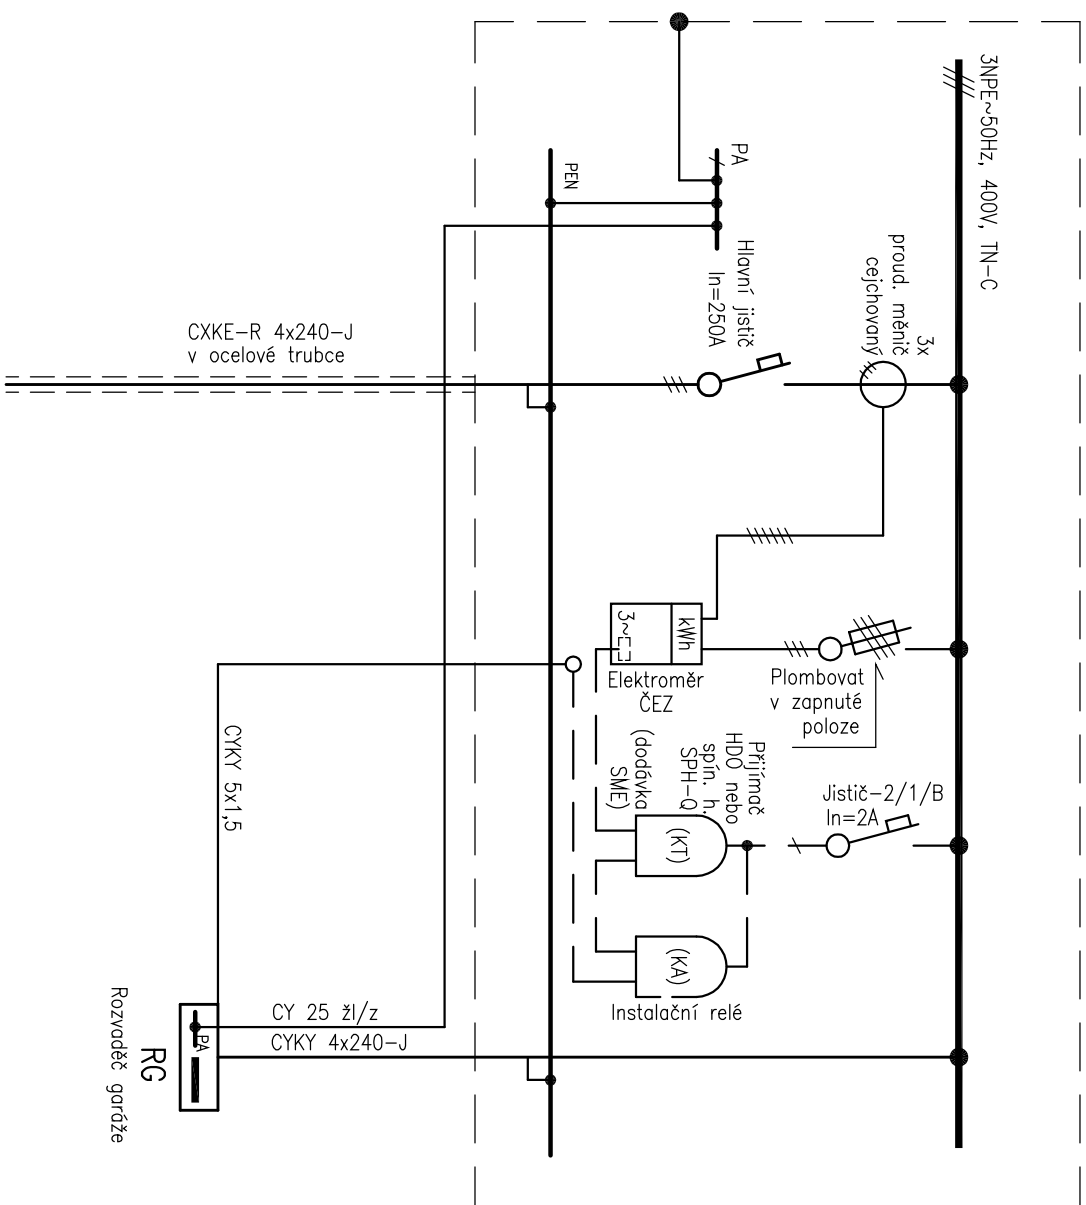

Poznámká

Napáťová soustava 3PEN~50Hz,400V; TN-C. Ochrana pŕed úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Rozváděč RE11 je oceloplechový, vyrobený dle zásad SME. Rozváděč je ve skřínovém provedení. Výška rozváděče 2250mm, hloubka do 350mm, šířka 800mm. Krytí IP40/IP20. Pŕístroje, které jsou ve schématu rozváděče RE kresleny čárkovaně, budou do tohoto rozváděče montovány, avšak pro jejich dodatečnou montáž bude v rozváděči pŕipravena prostorová rezerva. Tyto pŕístroje by byly montovány v pŕípádě budoucí potřeby dvousazbového měření.

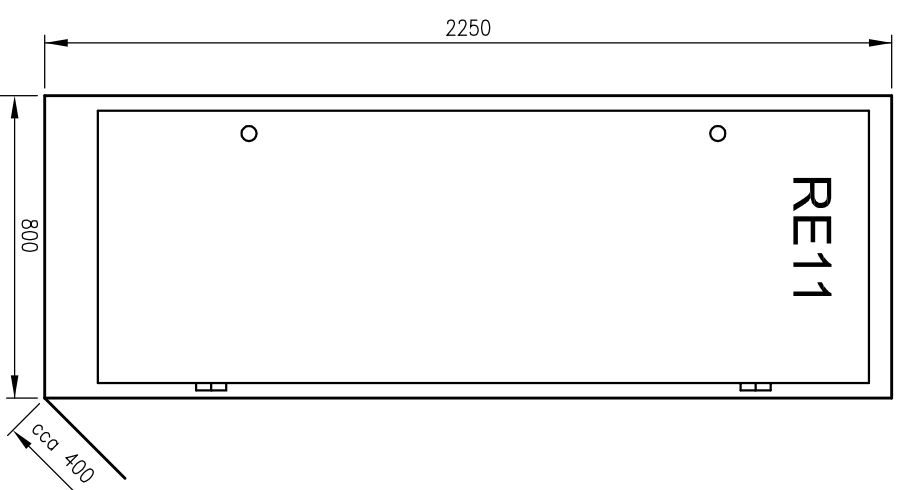

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček
			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			
MÍSTO STAVBY :394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov			
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům			
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
OBSAH : ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ RE11			
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.		PPS KANIA projektant inženýrská kancelář	
Č. V. 36		PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tél : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz	