


Rozvaděč společné spotřeby RSS2, RSS4

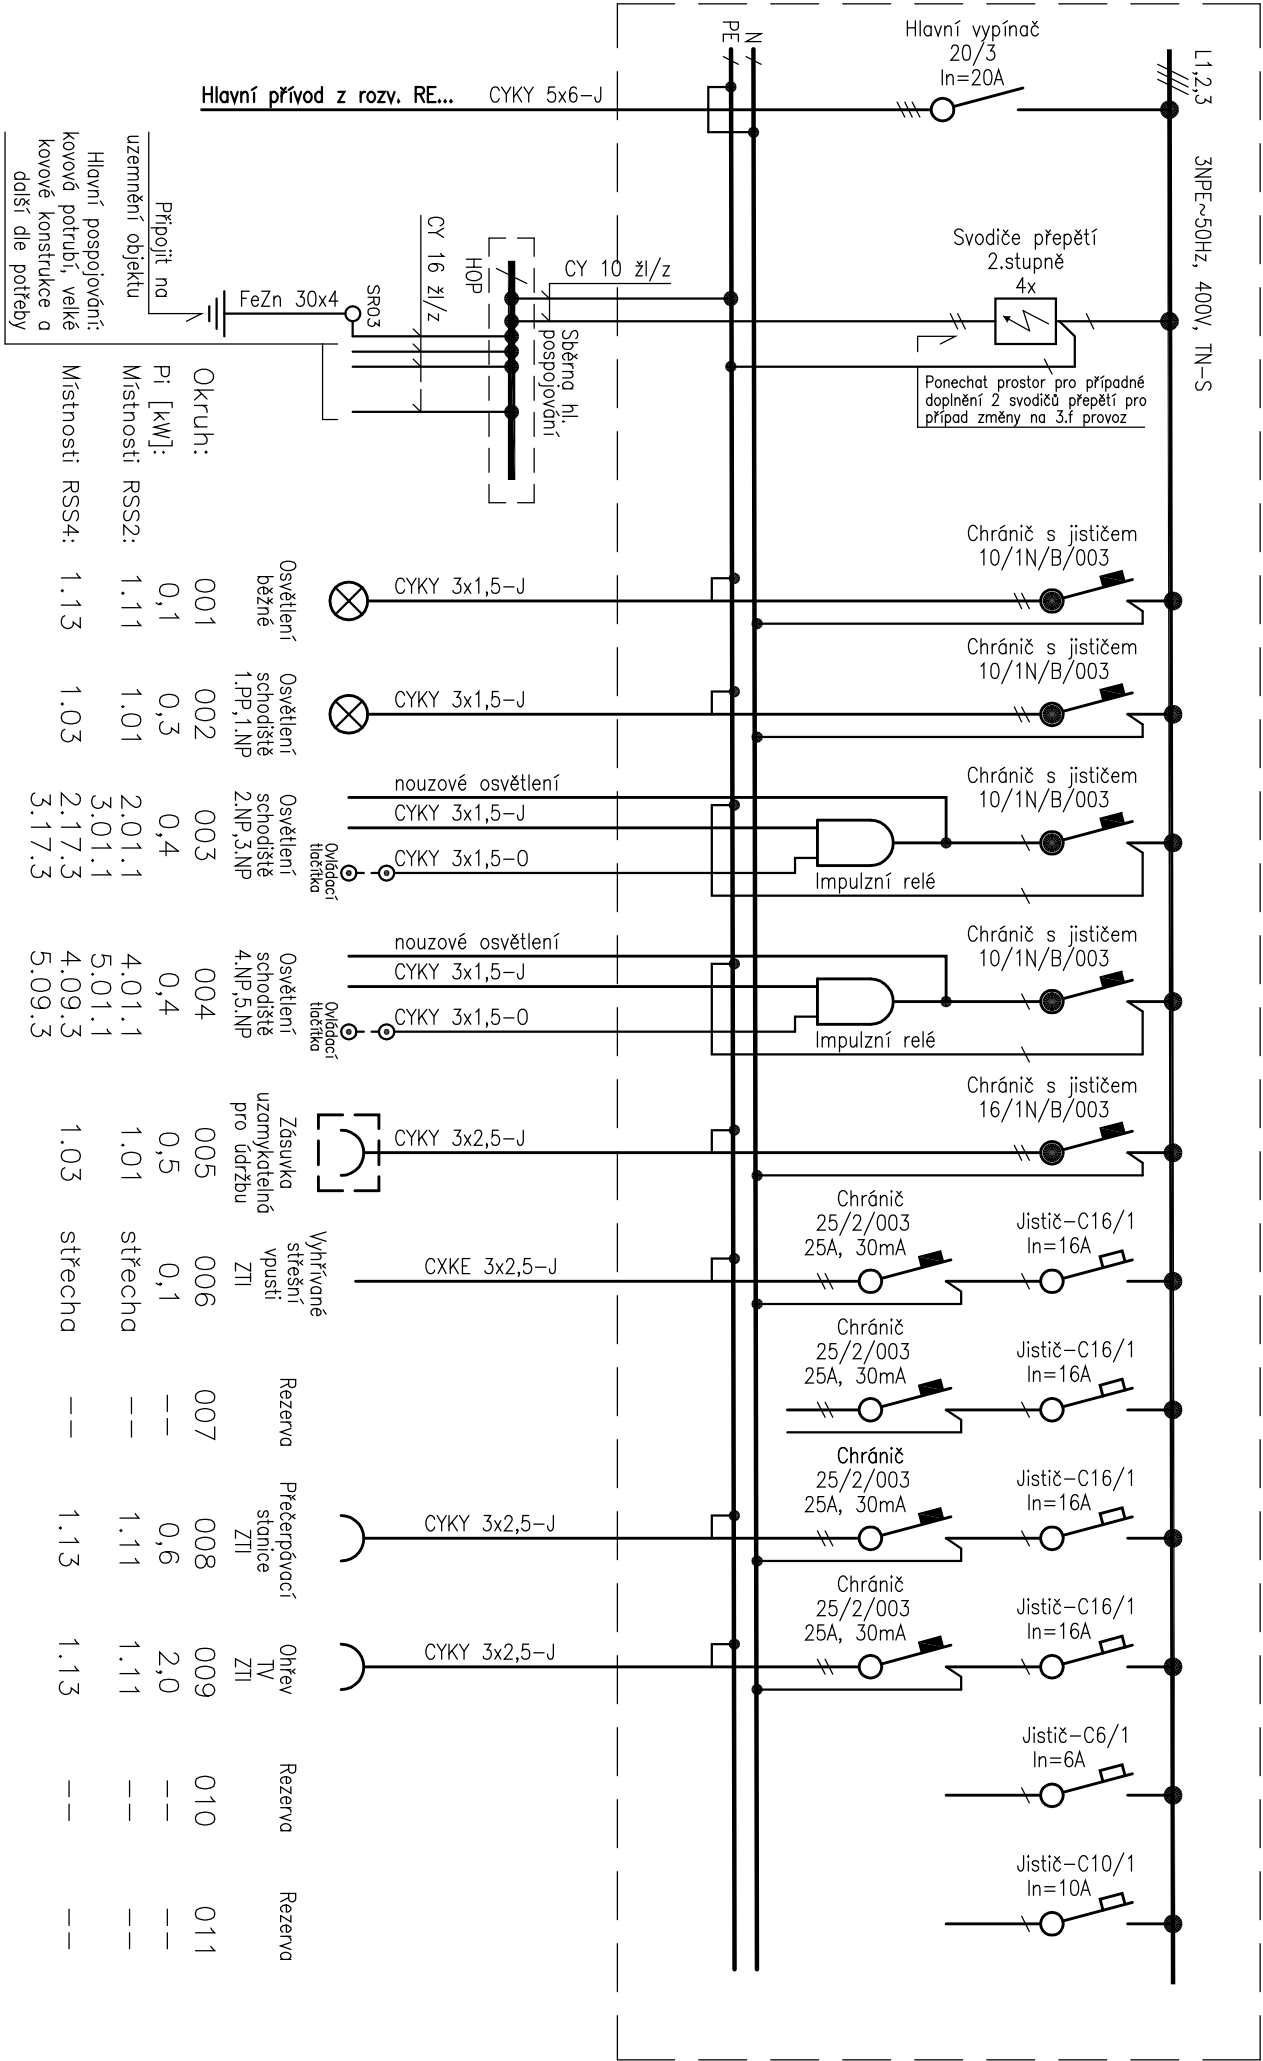

Rozvaděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut EI 30 Sm DP1

Požární odolnost rozvaděče EI 30 Sm DP1

Poznámka




Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN. Jako další ochranná opatření je provedení hlavního pospojování v celém objektu a dále použití proudových chráničů u vybraných okruhů.

Rozvaděč je navržen pro 3 řady přístrojových lišt s 24 přístrojovými moduly v každé řadě. Je proveden jako zapuštěný, oceloplechový

Rozměry: š=600, v=620, hl=140 mm.

Min. krytí IP40/IP20.

- Instalovaný výkon: $P_i = 4,4 \text{ kW}$
- Koefficient soudobosti: $\beta = 0,8$
- Výpočtové zatížení: $P_p = 3,6 \text{ kW}$
- Výpočtový proud: $I_p = 5,5 \text{ A}$ (pro $\cos \phi=0,95$)

ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL			KONTROLOVAL					
Ing. Zdeněk Chudárek			Jarmila Mazurková			Ing. Miroslav Pantůček					
											
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel											
MÍSTO STAVBY : 389/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/41											
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava											
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov											
OBJEKT : SO 01 Multifunkční dům											
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA											
OBSAH : ROZVADĚČ SPOL. SPOTŘEBY RSS2,RSS4											
<div>PPS KANIA s.r.o. provozovatel investiční firma Kanian</div>						<div>PPS KANIA</div>					
PPS Kanía s.r.o., Mlýnská 685/10, 709 00 tel: 596 245 522 , fax : 596 245 502 e-mail : projekty@pps-kania.cz											
ARCHIV			PPS-08/21			DATUM SRPEN 2023			PARÉ		
STUPĚN			DPS			Č. ZAKÁZKY 08/21			MĚŘÍTKO ---		
ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS-08/21-D.1.4.4.b.			Č.V. 13								