
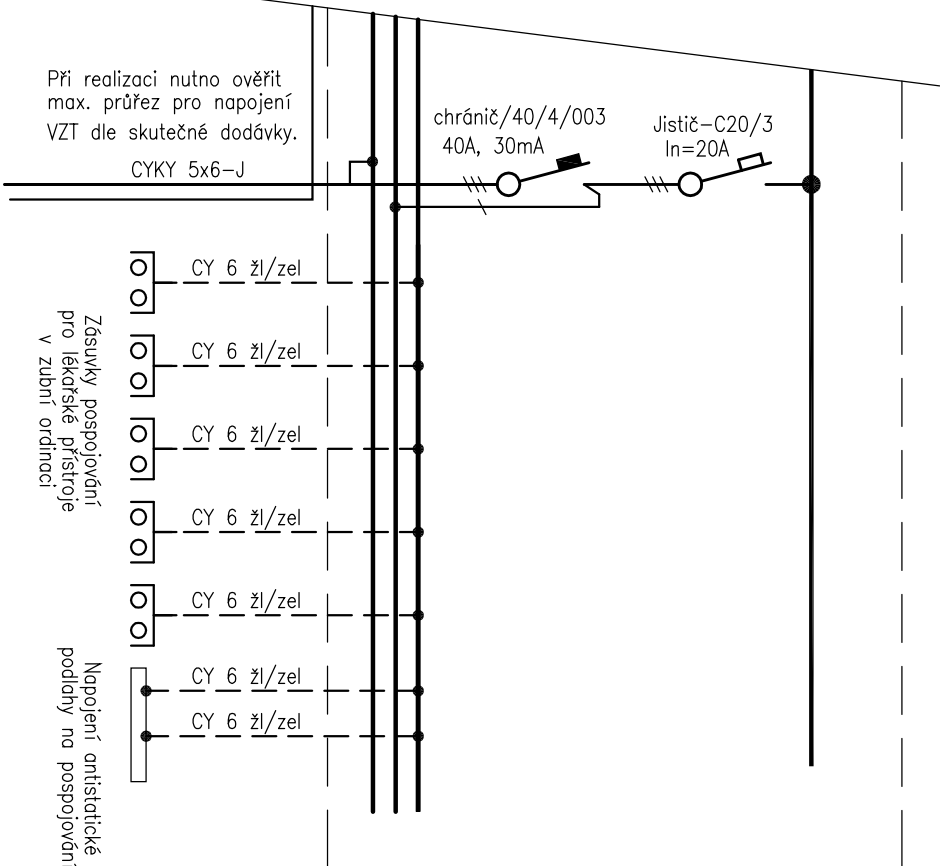


Rozvaděč ordinace RO

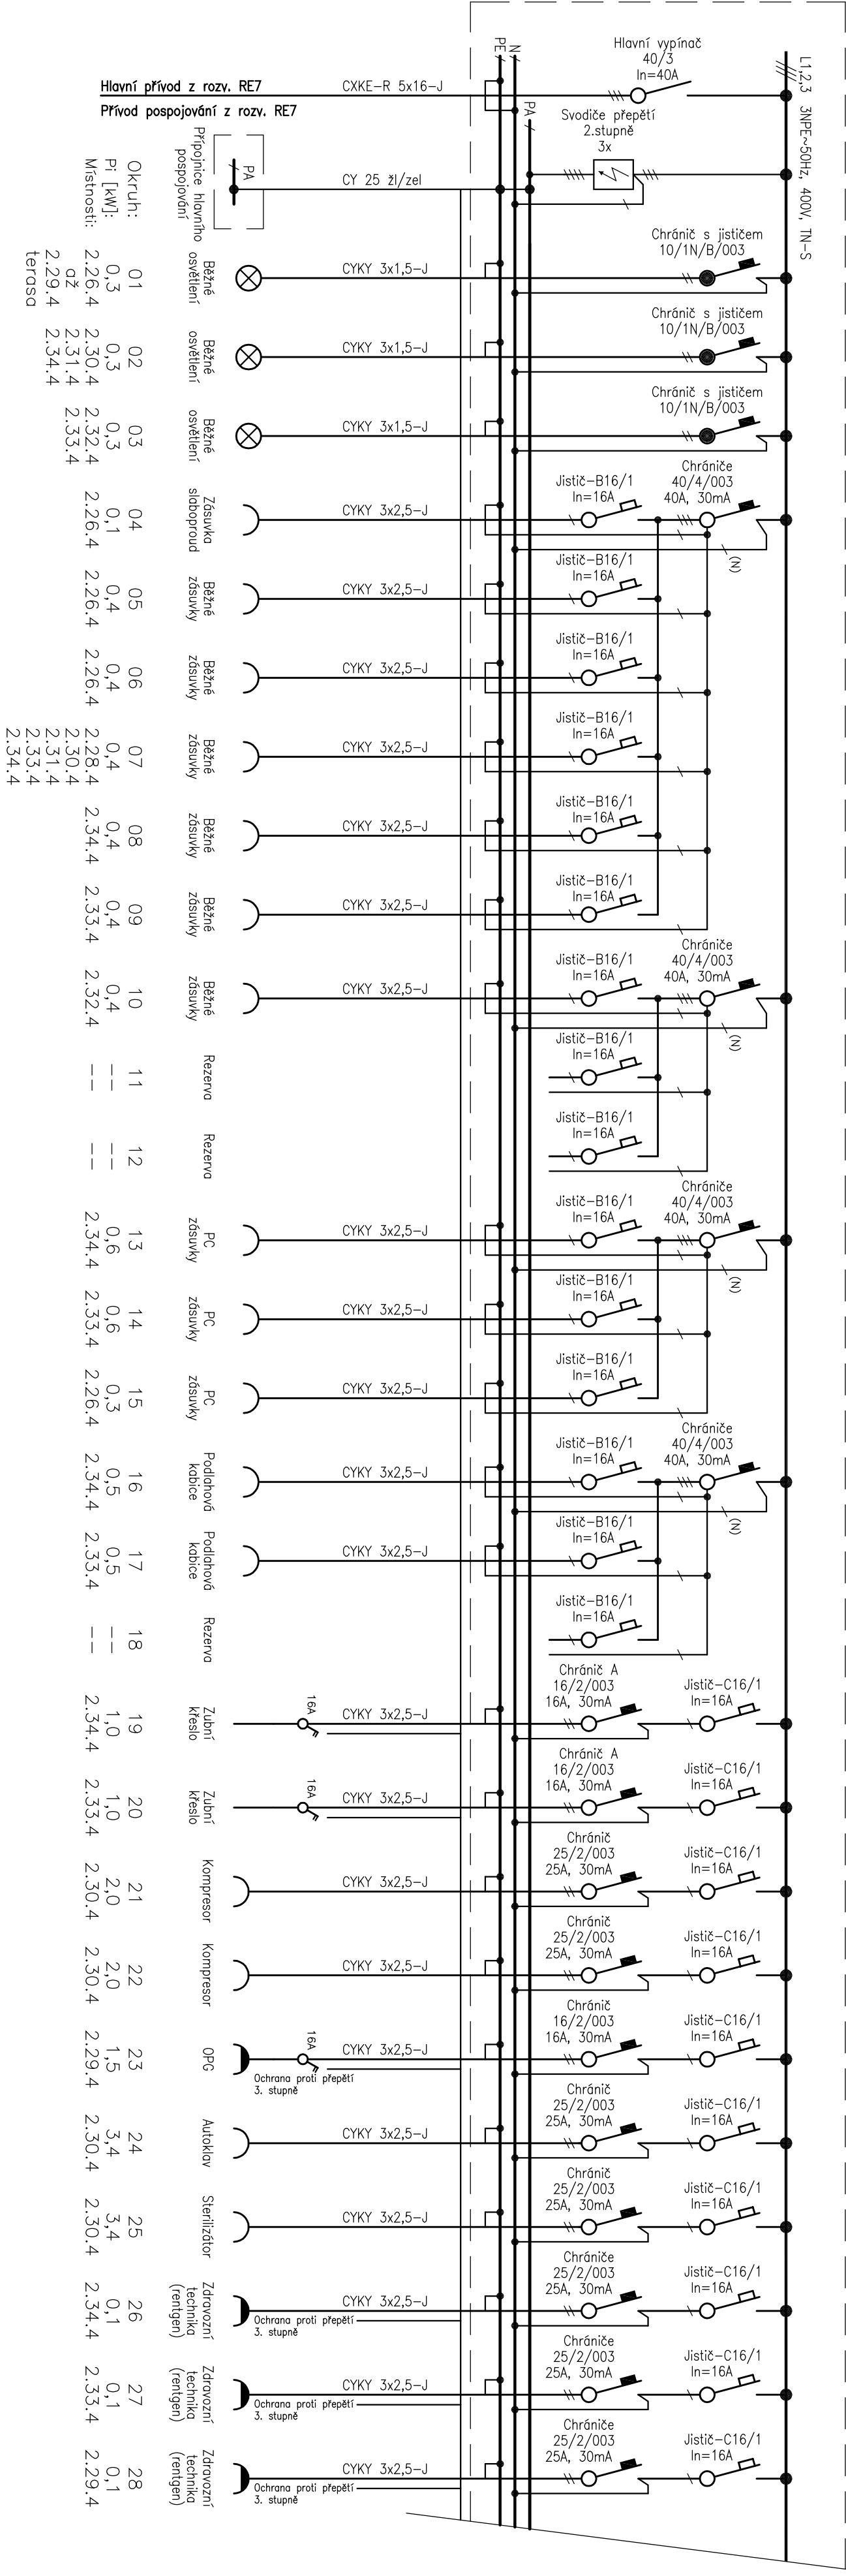

4,26kW, 400V
jištění 20A
Vnitřní jednotky
ještěřky jsou napojeny
z venkovní jednotky,
střešna
29
4,26
střešna V4

Poznámka

Rozváděč je typově vyroben pro napěťovou soustavu 3NPE~50Hz, 400V, TN-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vodné části od zdroje při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Dalším ochranným opatřením je použití proudových chráničů pro vybrané okruhy. Rozváděč je oceloplechová, zapuštěná pro 5x24 modulů. Přibližné rozměry doporučeného rozváděče: š=600, v=920, hl=140mm.

- Instalovaný výkon: P_i = 24,8 kW
- Soudobost: β = 0,7
- Výpočtové zatížení: P_v = 17,4 kW
- Výpočtový proud: I_v = 26,5 A

NAZEV AKCE :		ZODP. - PROJEKTANT		VYPRÁCOVAL		KONTROLOVAL		PPSKANIA	
Multifunkční dům Muglinov		Ing. Zdeněk Chudáček		Jarmila Mezurová		Ing. Miroslav Pantůček		PPSKANIA	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PARC.Č. : výše parcel		MÍSTO STAVBY : 39444, 41444, 41445, 41443, 41417, 41428, 41442, 41443, 41444, 520, 41411		STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		STUPĚŇ		PPS-0821	
OBJEKT :		SO 01 Multifunkční dům		STAVĚNÍK / OBJEDNATEL :		STUPĚŇ		PPS-0821	
ČÁST :		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		STAVĚNÍK / OBJEDNATEL :		STUPĚŇ		PPS-0821	
OBSAH :		ROZVADĚČ ORDINACE RO		STAVĚNÍK / OBJEDNATEL :		STUPĚŇ		PPS-0821	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS-0821-D.1.4.4.b.		STAVĚNÍK / OBJEDNATEL :		STUPĚŇ		PPS-0821	
Č.V.		10		STAVĚNÍK / OBJEDNATEL :		STUPĚŇ		PPS-0821	