



# Elektroměrový rozvaděč RE3, RE8

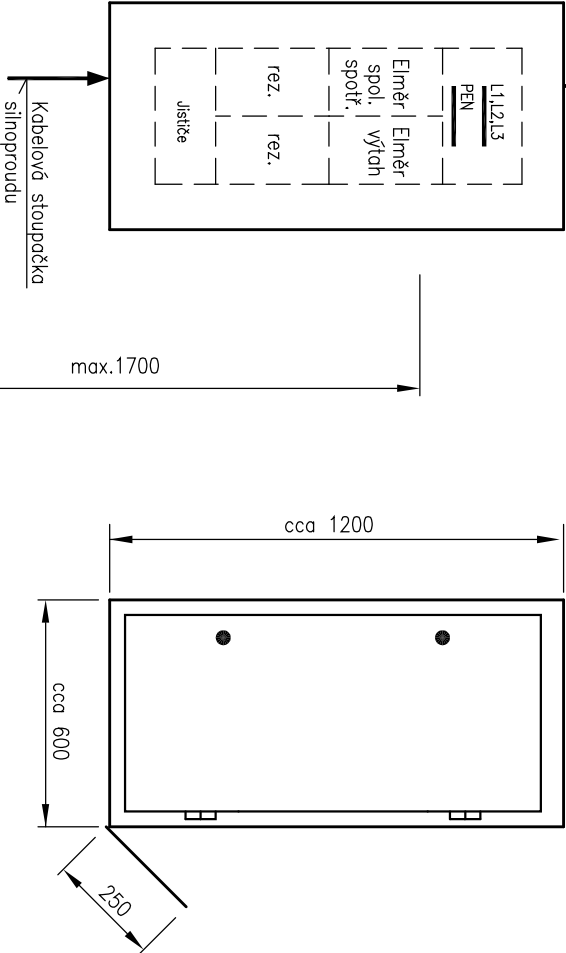

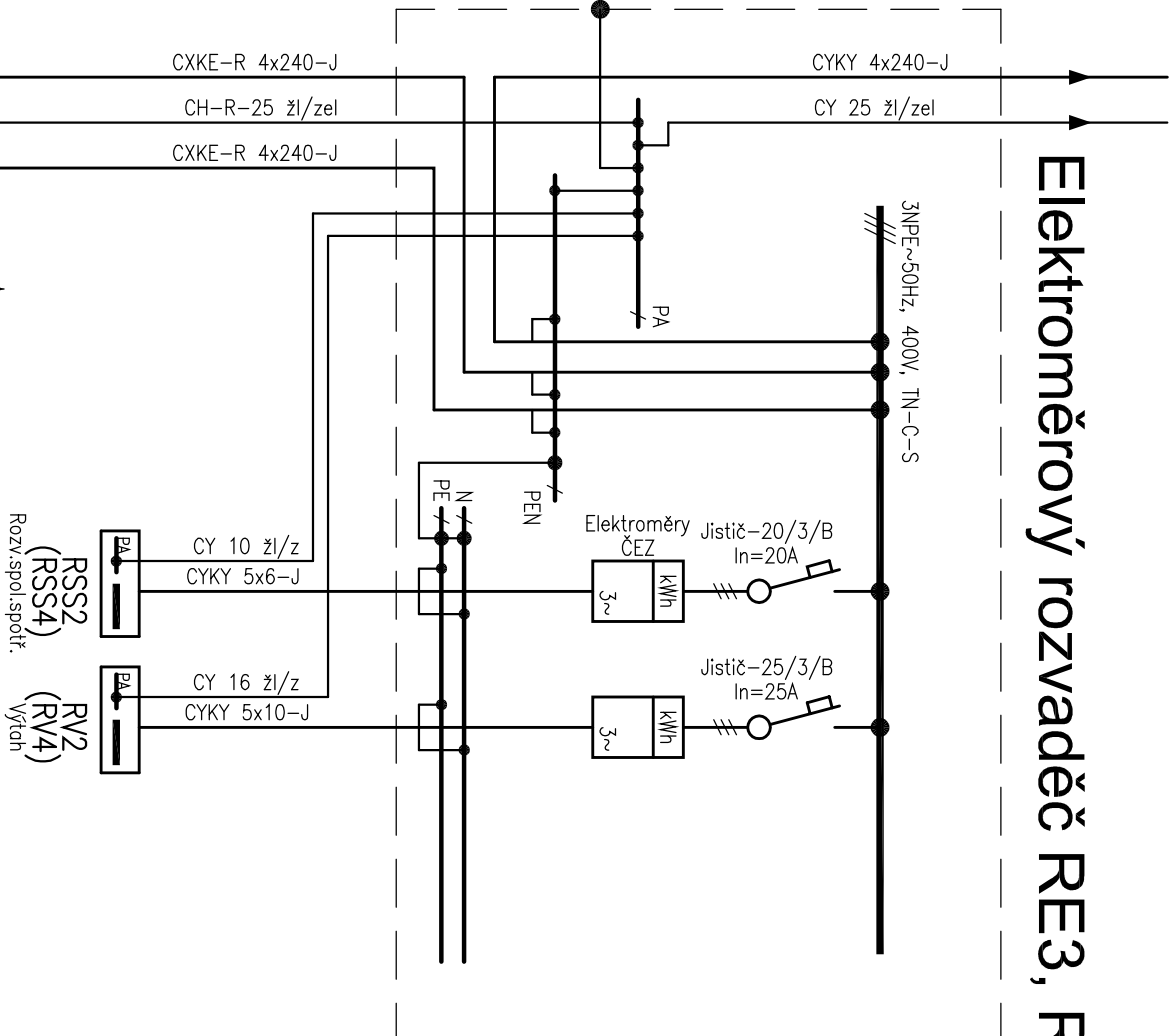


## Poznámka

Napětová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem el. proudem je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN při současném provedení hlavního pospojování v celém objektu. Rozvaděč je oceloplechový pro zapuštění do klasické zdi. Min. krytí IP40/IP20. Rozvaděč musí být proveden dle zásad ČEZ – montážní kříže pro upevnění elektroměrů, možnost plombování elektroměrů a zařízení ČEZ, vnitřní el. propojení, mechanické oddělení elektroměrového prostoru v rozvaděči.

## Požární odolnost rozváděče EI 30 Sm DP1

Rozváděč je nutno provést se zaručenou požární odolností minimálně 30 minut

		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ   INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div>	
		Ing. Zdeněk Chudárek		Jarmila Mazurková	Ing. Miroslav Pantůček	<div>PPS KANIA s.r.o., Mělnická 695/10, 709 00 tel.: 598 250 522, fax: 598 250 522 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div>	
							
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel					
		MÍSTO STAVBY : 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/28, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 421/19, 421/20, 421/21, 421/22, 421/25, 421/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11					
		STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava					
NÁZEV AKCE :		Multifunkční dům Muglinov					
OBJEKT :		SO 01 Multifunkční dům					
ČÁST :		D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH :		ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE3, RE8					
		ARCHIVNÍ ČÍSLO :		PPS-08/21-D.1.4.4.b.		Č.V. 32	