


LEGENDA ZNAČENÍ:

- potrubí tlakové PVC-U PN10
— — — — potrubí PVC KG SN4




Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

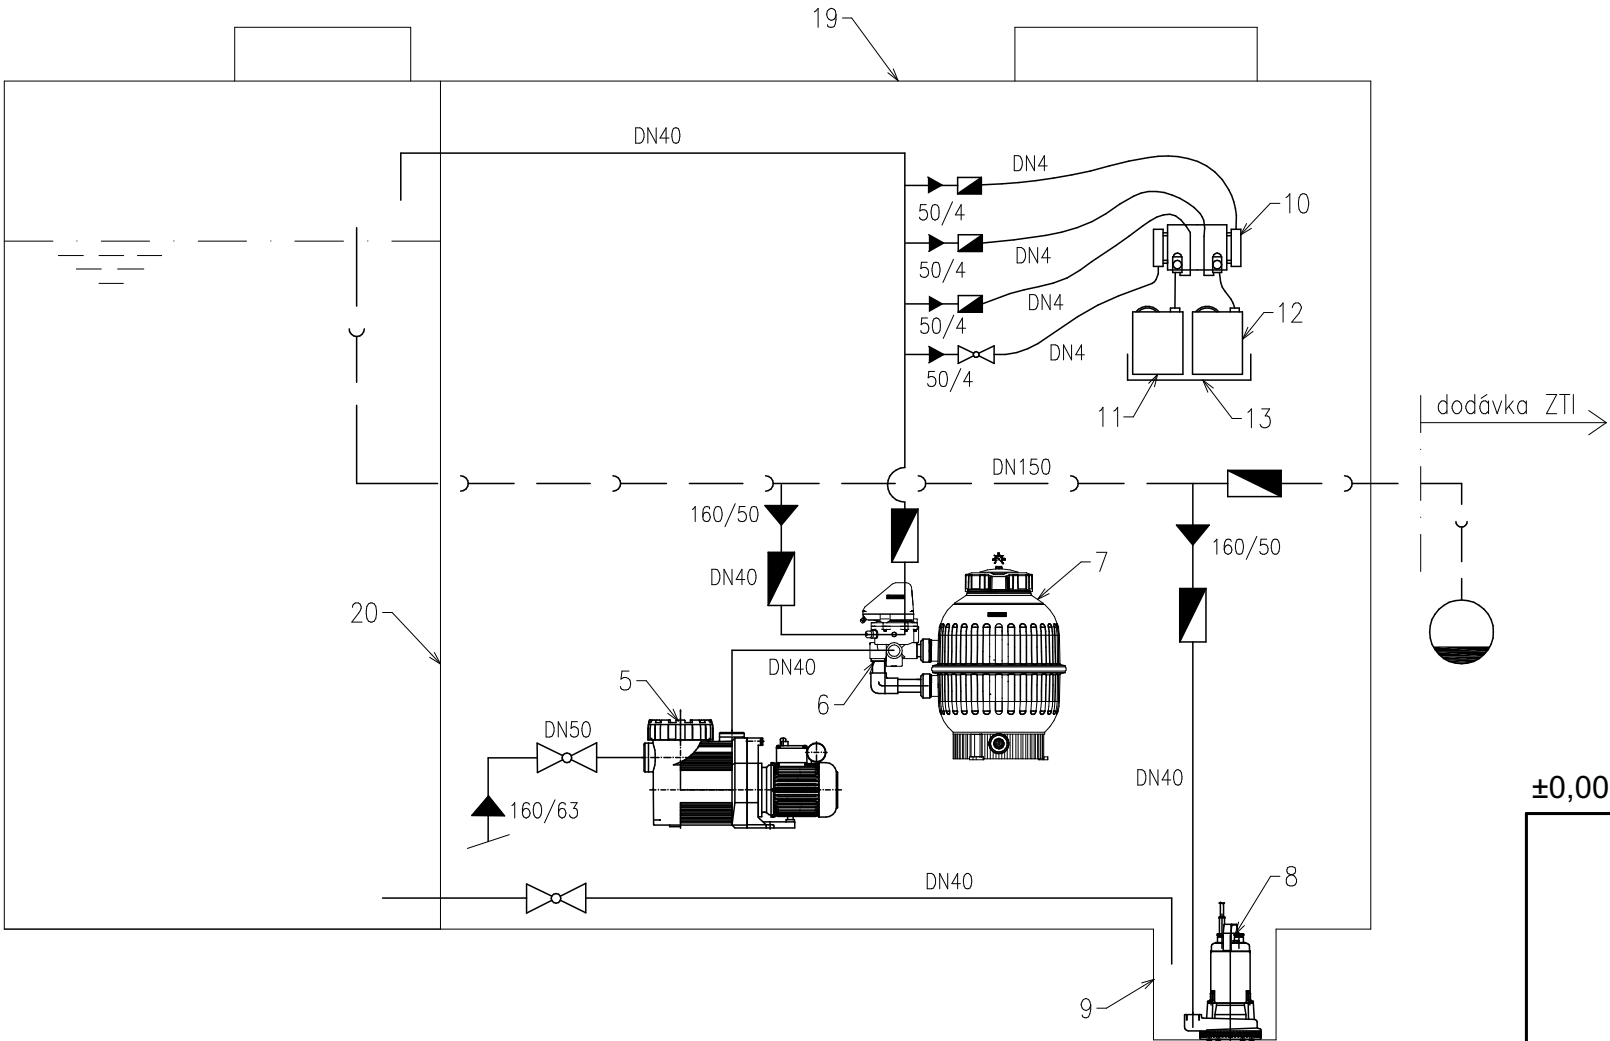5. Odštědivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V
6. Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1½
7. Pískový plastový filtr s bočním připojením 1½", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h
8. Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, Q=9m³/h při 8mvs, 230V
9. Čerpací jímka 300x300x300mm v podlaze strojovny technologie, krytá mřížkou
10. Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru
11. Kanystr s korektorem pH, 20l
12. Kanystr s chlornanem sodným, 20l
13. PP svařovaná zachytá vana chemikálií pro 3 kanystry
19. PP jednoplášťová dvouvstupová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,5x2,0x2,0m, vstupní komínek 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
20. PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 1,0x2,0x2,0mm, objem 4,0m³



±0,000 = 232,50 m.n.m, S-JTSK, Bpv

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>PROJEKČNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 , e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Kania Jan	Ing. arch. Daniel Vaněk	Ing. Pantůček Miroslav		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : více parcel			ARCHÍV	PPS-08/21
	MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 388/1, 393/1, 393/3, 394/4, 414/4, 414/5, 414/13, 414/17, 414/26, 414/32, 414/42, 414/43, 414/44, 414/45, 421/9, 421/10, 421/12, 412/26, 421/28, 421/29, 421/33, 421/34, 421/36, 530, 414/11			STUPEŇ DPS	
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :			Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava		
NÁZEV AKCE :				DATUM	PARÉ
Multifunkční dům Muglinov				08/23	
				Č. ZAKÁZKY	
OBJEKT : SO 05 Vodní prvek				MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST : D.2 - DOKUMENTACE TECH. A TECHN. ZAŘÍZENÍ					
OBSAH :				ARCHÍVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
Liniové chéma - filtrace				PPS-08/21-D.2.b.	05