





KŘÍŽENÍ S EL. VEDENÍM

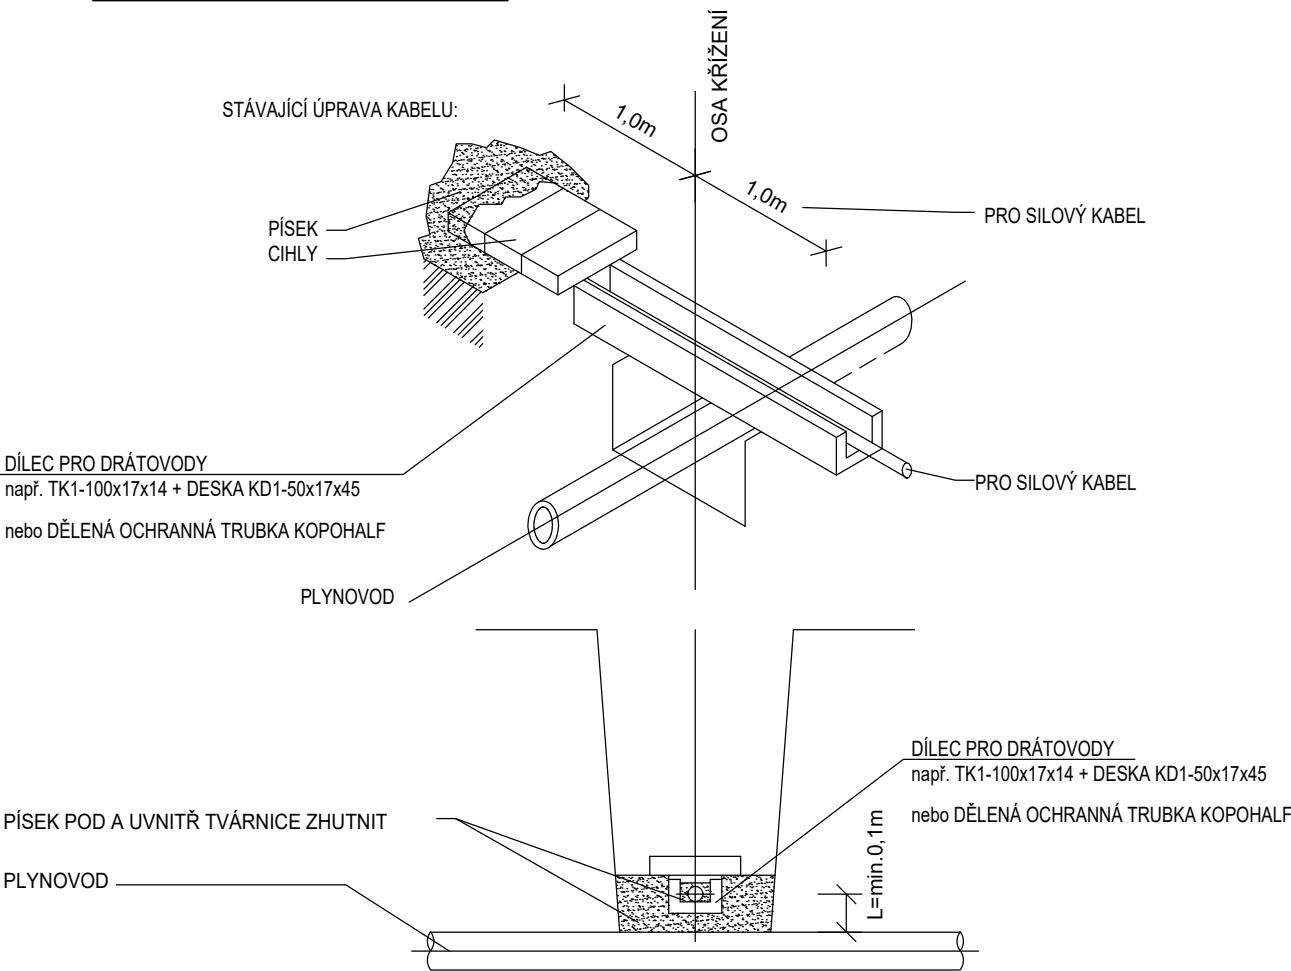

- POZNÁMKA:
- A) PRO KABEL BEZ OCHRANNÉHO KRYTU SE ZVĚTŠUJE VZDÁLENOST L DLE ČSN 73 6005 TAKTO:
- 1) PŘI KŘÍŽENÍ NTL PLYNOVODU S KABELY DO 35kV NA 0,4m.
- 2) PŘI KŘÍŽENÍ STL PLYNOVODU S KABELY DO 10kV NA 1,0m S KABELY DO 35kV NA 1,5m.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPSKANIA</div><div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
	Ivo Neužil	Ivo Neužil	Ing. Miroslav Pantůček		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Muglinov (714941)			ARCHÍV	
	MÍSTO STAVBY : ul. Hladnovská, Betonářská, Slezská Ostrava, parcela č. 2418, 388/1, 393/1, 394/4, 414/4, 414/5, 414/11, 414/17, 414/32, 421/9, 421/26, 421/28, 530				
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava			STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Multifunkční dům Muglinov			DATUM SRPEN 2023	PARÉ	
			Č. ZAKÁZKY 08/21		
			MĚŘITKO -		
OBJEKT : IO 04 - PŘÍPOJKA PLYNU			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 08/21-D.2.1.b		
ČÁST : D.2. - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					
OBSAH : SKŘÍŇ HUP, DETAILS			Č.V. 04		