








Domovní ČOV pro 8 EO (bez výskytu podzemní vody)

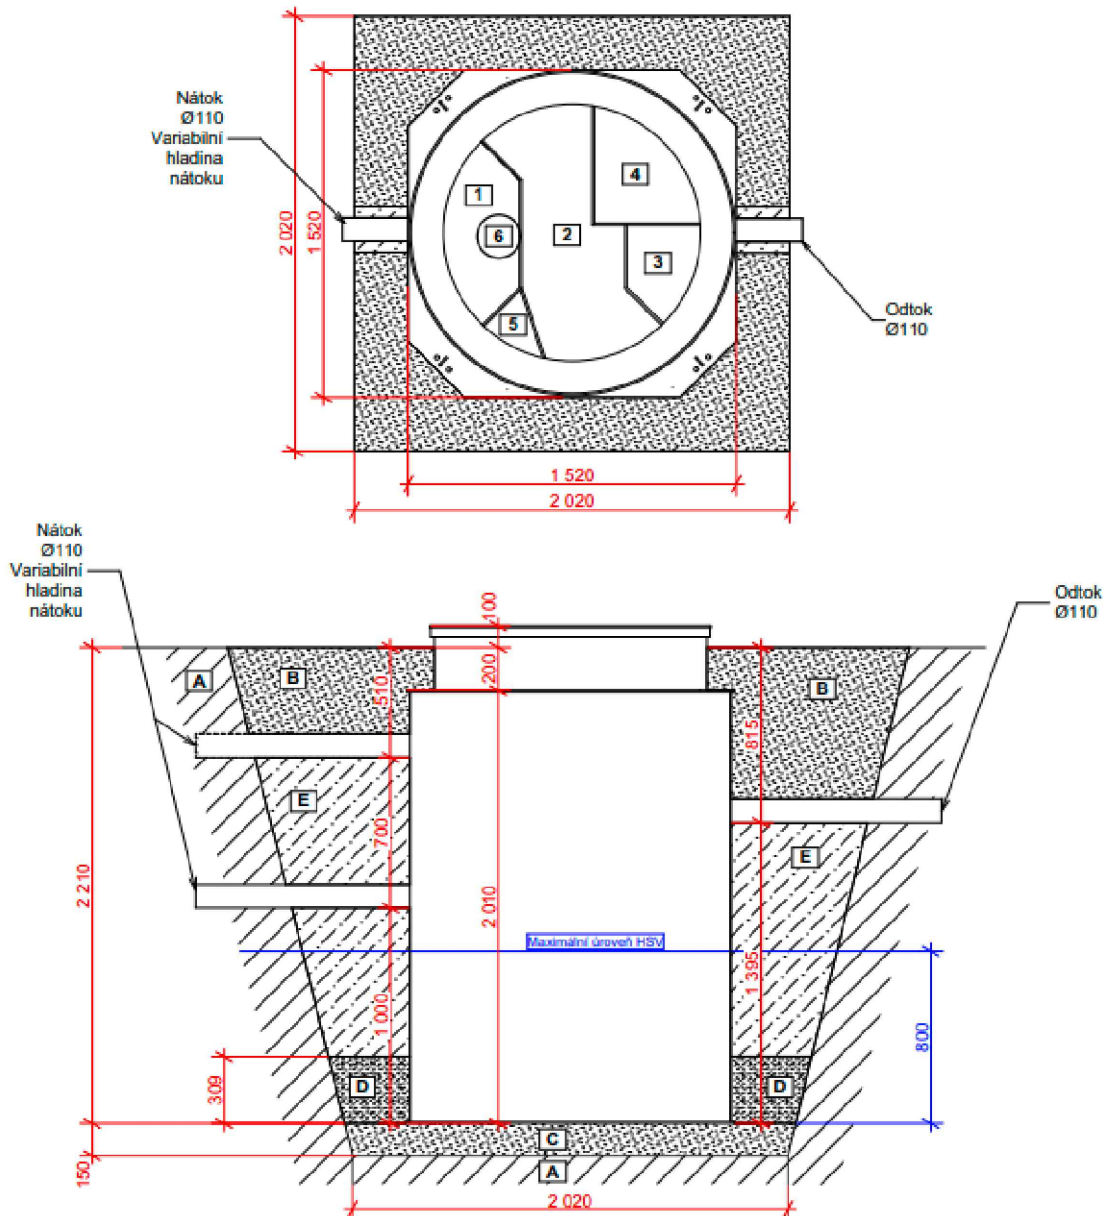

LEGENDA:

- | | | | | | |
|---|---------------------|---|--|---|--|
| 1 | AKUMULACE |  | OKOLNÍ TERÉN |  | HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ
OBSYP NA 100 % PS |
| 2 | BIOREAKTOR | | | | |
| 3 | KALOJEM |  | OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH
cca 0,3 m A HUTNIT |  | PROSTOR POD POTRUBÍM
NÁTOKU I ODTOKU STABILIZOVAT
PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM |
| 4 | BOX PRO TECHNOLOGII | | | | |
| 5 | PÍSKOVÝ FILTR * |  | HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ
PODSYP NA 100 % PS | | * volitelné zařízení |
| 6 | DÁVKOVÁNÍ * |  | | | |

POZNÁMKA

Souradnicový systém SJLK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

INVESTOR	Obec Rácovice, Rácovice 45, 675 32 Třebelovice tel: +420 602 178 041, e-mail: racovice@email.cz	Č.Č.	00378518
PROJEKTANT	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeříkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	Č.Č.	02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA		Č.Č.	

$\pm 0.000 = 475.00 \text{ m.n.m.}$

NÁZEV PROJEKTU		OBEC RÁCOVICE		MÍSTO		Rácovice	
SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV		K.Ú.		Rácovice			
STUPEŇ PD		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Č. ZAKÁZKY		202226	
				DATUM		20.7.2024	
OBJEKT				REVIZE		0.0	
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				MĚŘITKO		1:25	
NÁZEV VÝKRESU		DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 8 EO		Č. VÝKRESU		Č. PARÉ	
				C.4.2		4	