



CELKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

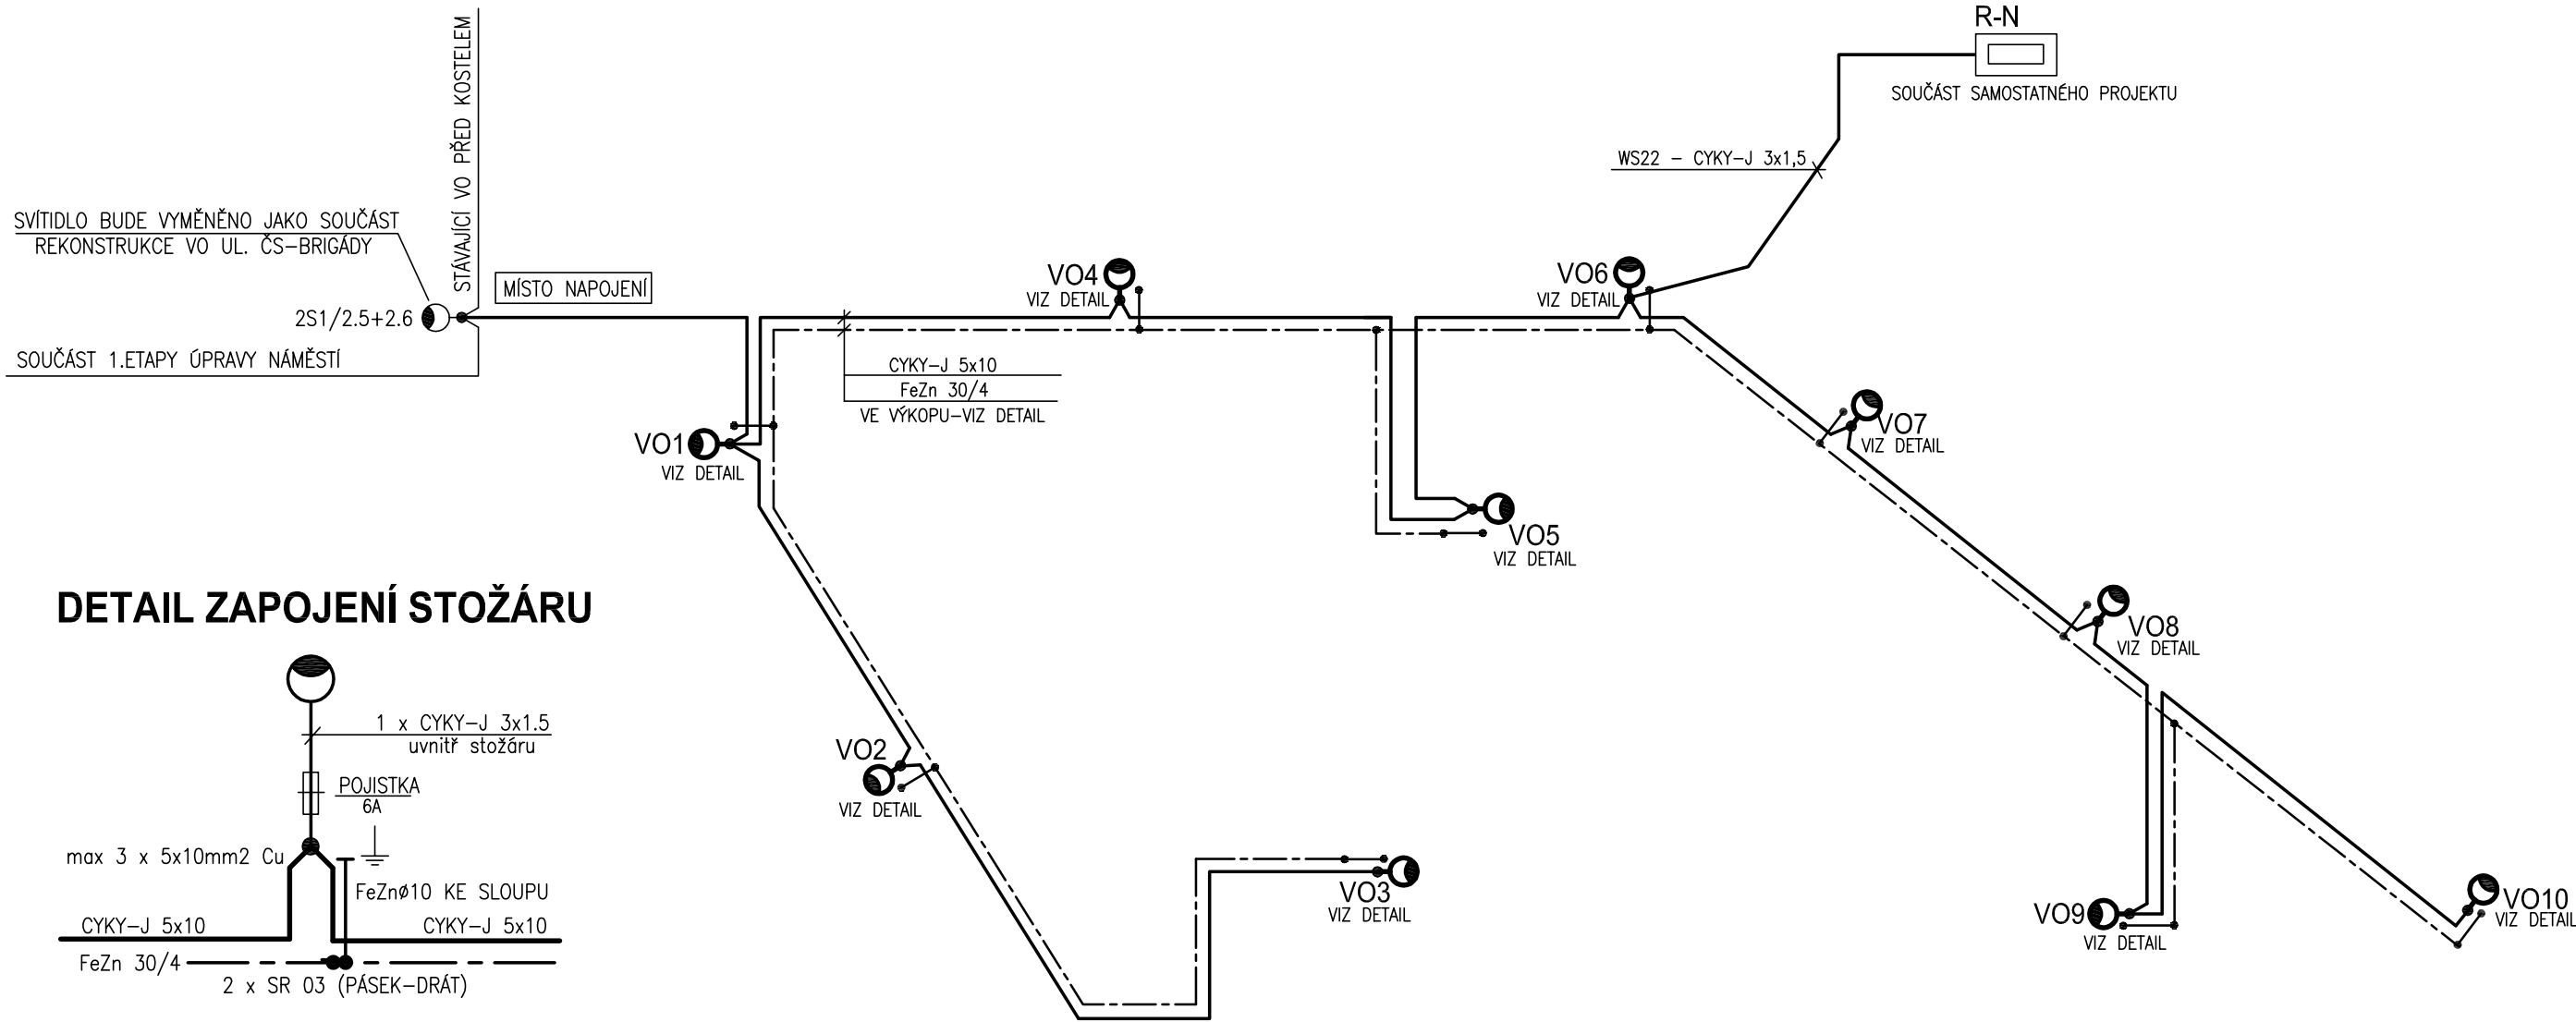

DETAIL ZAPOJENÍ STOŽÁRU

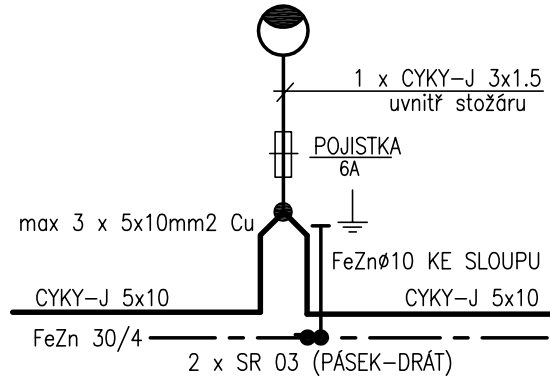

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

PROUDOVÁ SOUSTAVA:  
ROZVOD NN: 3 NPE, 400/230V, AC 50Hz, TN–S  
VE STOŽÁRU: 1 NPE, 230V, AC 50Hz, TN–S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA:  
IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ  
OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL–PROUDEM PŘI PORUŠE:  
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

POZNÁMKA

SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU KOMPLETNÍ KABELOVÉ ROZVODY, VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ ZEMNÍ PRÁCE  
A CELÝ SYSTÉM OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY – DÍALE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKTU  
KABELY BUDOU V CELÉ SVÉ TRASE PROTAŽENY V PLASTOVÉ OCHRANNÉ STATICKY DIMENZOVANÉ TRUBCE Ø63  
SYSTÉM PROVOZNIHO UZEMNĚNÍ JE ŘEŠEN PÁSKEM FeZn 30/4 ULOŽENÝM NA DNĚ VÝKOPU  
DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PROJEKTU  
PO UKONČENÍ MONTÁŽE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Investor:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
-----------	---

Koordinace stavby a profesi		
Koordinace stavby a technologie		
Statik		

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Ing. JAROSLAV TESAŘ Projekce elektro Dětská 4609, 760 05 Zlín IČO: 122 18 189
	ING. J. TESAŘ	ING. J. TESAŘ		
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant		Vedoucí projektant		Vypracoval		Kontroloval		<div><div>s . projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tr.T.Bati 5267 760 01 Zlín tel: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz</div></div>
Ing.arch. M.Vašina		Ing. arch. M. Vašina				Ing. R. Gregar		
stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - 2. ETAPA								
objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
profese:								
obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ								
název dig.souboru:			číslo výkresu:					
D_1_1_402_04_0.dwg			D.1.1		402		04	
			číslo revize: 00					