


DETAIL OSVĚTLOVACÍHO BODU

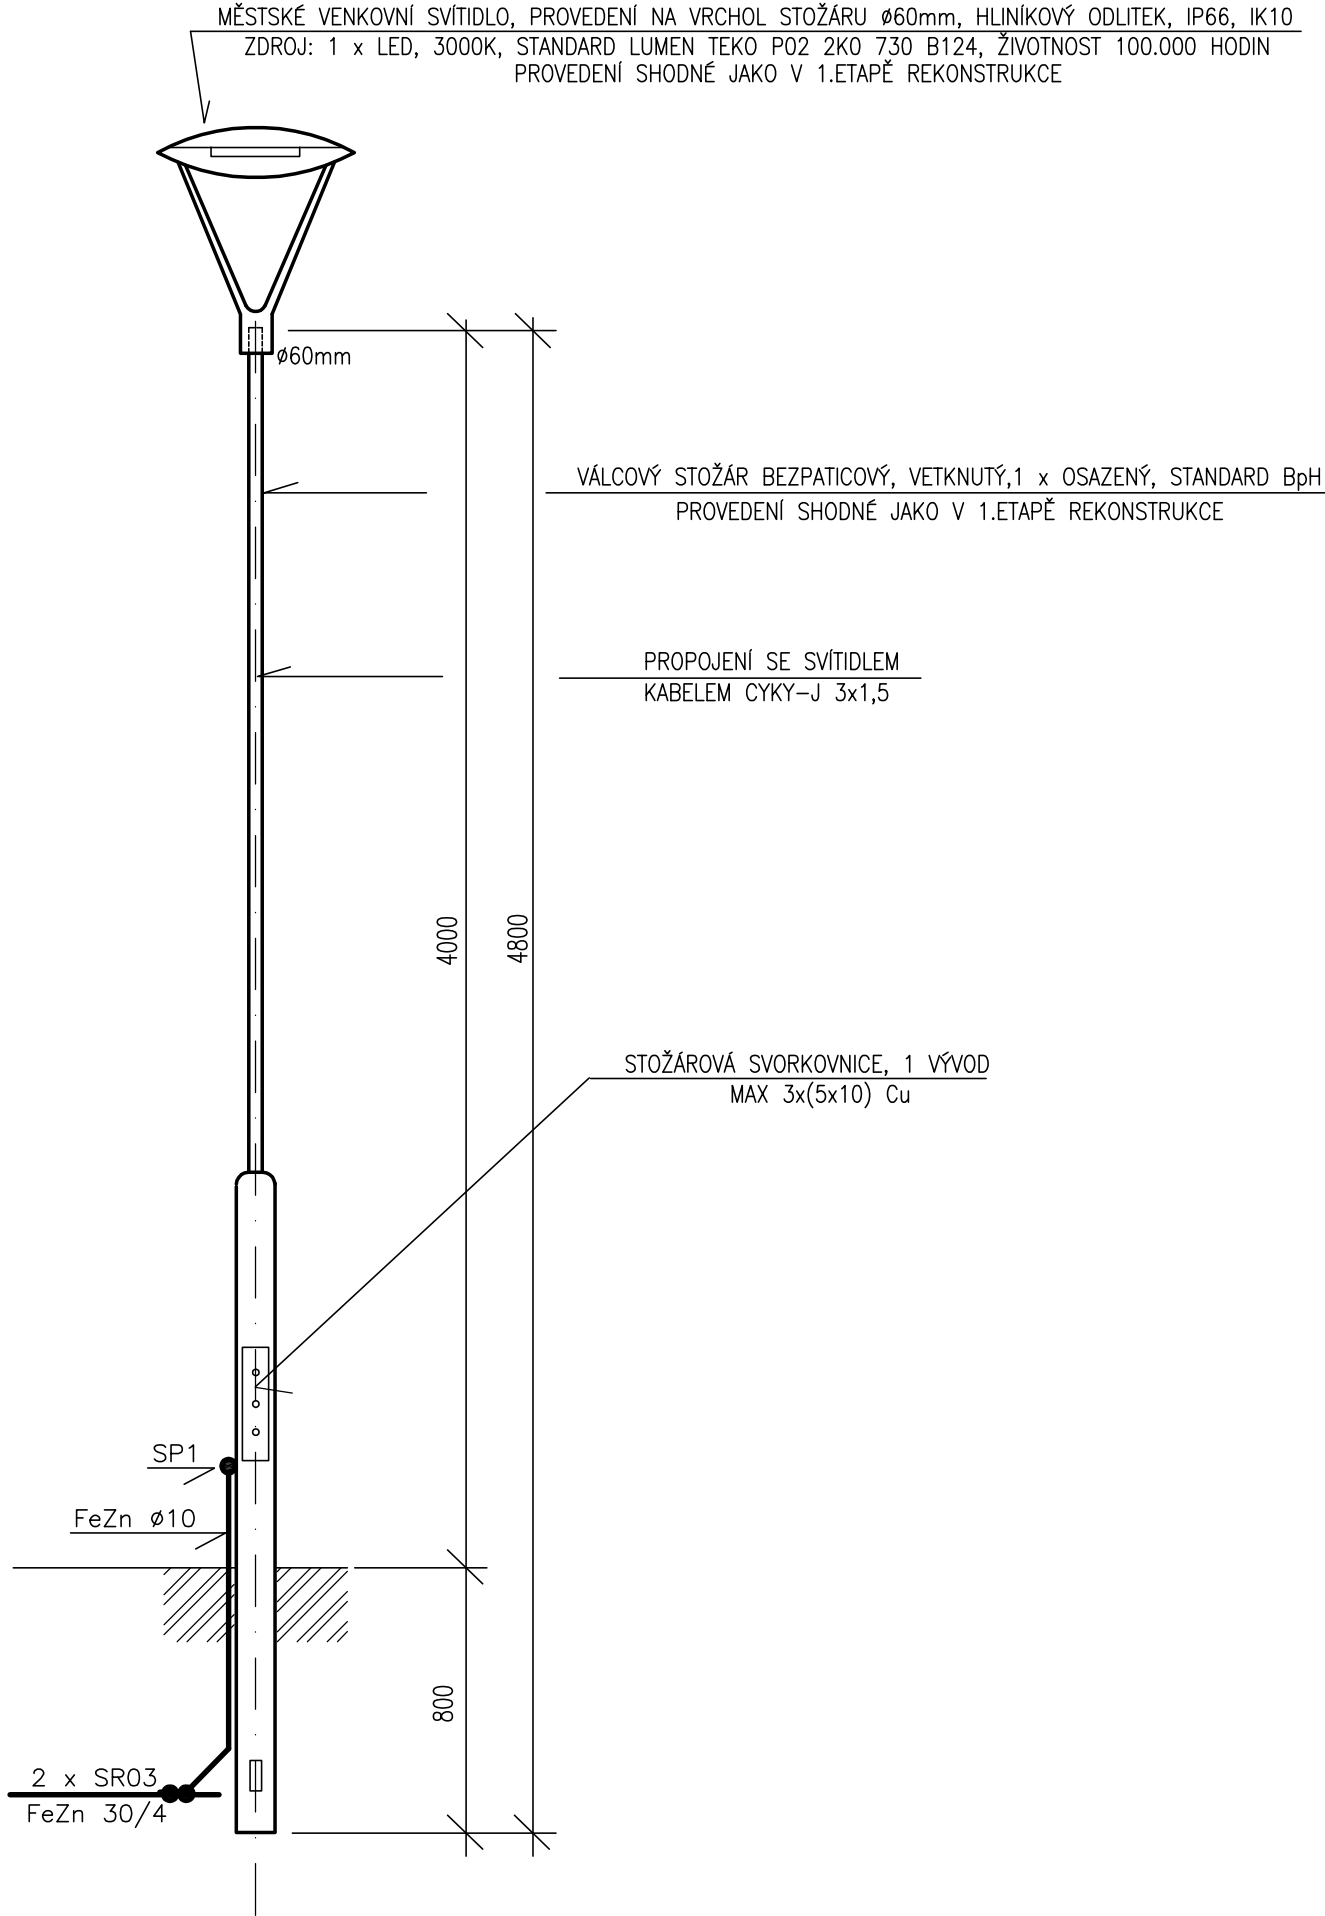

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


PROUDOVÁ SOUSTAVA:
ROZVOD NN: 3 NPE, 400/230V, AC 50Hz, TN-S
VE STOŽÁRU: 1 NPE, 230V, AC 50Hz, TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ OCHRANA:
IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL-PROUDEM PŘI PORUŠE:
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				

Investor:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
-----------	---

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Statik		

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	Ing. JAROSLAV TESAŘ Projekce elektro Dětská 4609, 760 05 Zlín IČO: 122 18 189
	ING. J. TESAŘ	ING. J. TESAŘ		
Oprávněná osoba kooperanta:				číslo zakázky:

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval	 s. projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost ř.T.Batí 5267 760 01 Zlín tel: 576 515 030 e-mail: s-projekt@s-projekt.cz
Ing.arch. M.Vašina	Ing. arch. M. Vašina		Ing. R. Gregar	

stavba: ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH MASARYKOVA NÁMĚSTÍ - 2. ETAPA		HIP Ing. J. Kudlák	
objekt: SO 402 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		číslo zakázky	21-6408-095
profese:		stupeň dokumentace	DPS
obsah: DETAIL OSVĚTOVACÍHO BODU		datum 1.vydání	10/2023
název dig.souboru: D_1_1_402_05_0.dwg		měřitko	formát 3 A4
číslo výkresu: D.1.1		datum revize:	výtisk číslo:
402		00	
05			
		číslo revize:	