



Číslo	Jméno	Plocha
101	TICHA ODPOČÍVÁRNA	43.55
102	ATRIUM	63.75
103	VSTUP	14.70
104	SPRCHY	15.60
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2.45
106	FINSKÁ SAUNA	25.20

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA	
-----	STUDENÁ VODA
potrubí z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) - S4/ SDR 9 PN22 (d20 = 20x2.3)	
.....	TEPLÁ VODA
CIRKULACE TEPLÉ VODY	
-----	SMÍCHANÁ VODA
potrubí z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) - S3.2/ SDR 11.4, PN 28 třívrstvě, se střední vrstvou vystuženou čedičovými vlákny (BF) (d20 = 20x2.8)	

-----	POŽÁRNÍ VODA
potrubí ocelové závitové pozinkované	
IZ	POTRUBÍ IZOLOVÁNO
P.B.	PEVNÝ BOD
KK	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ
VZK	VÝTOKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU

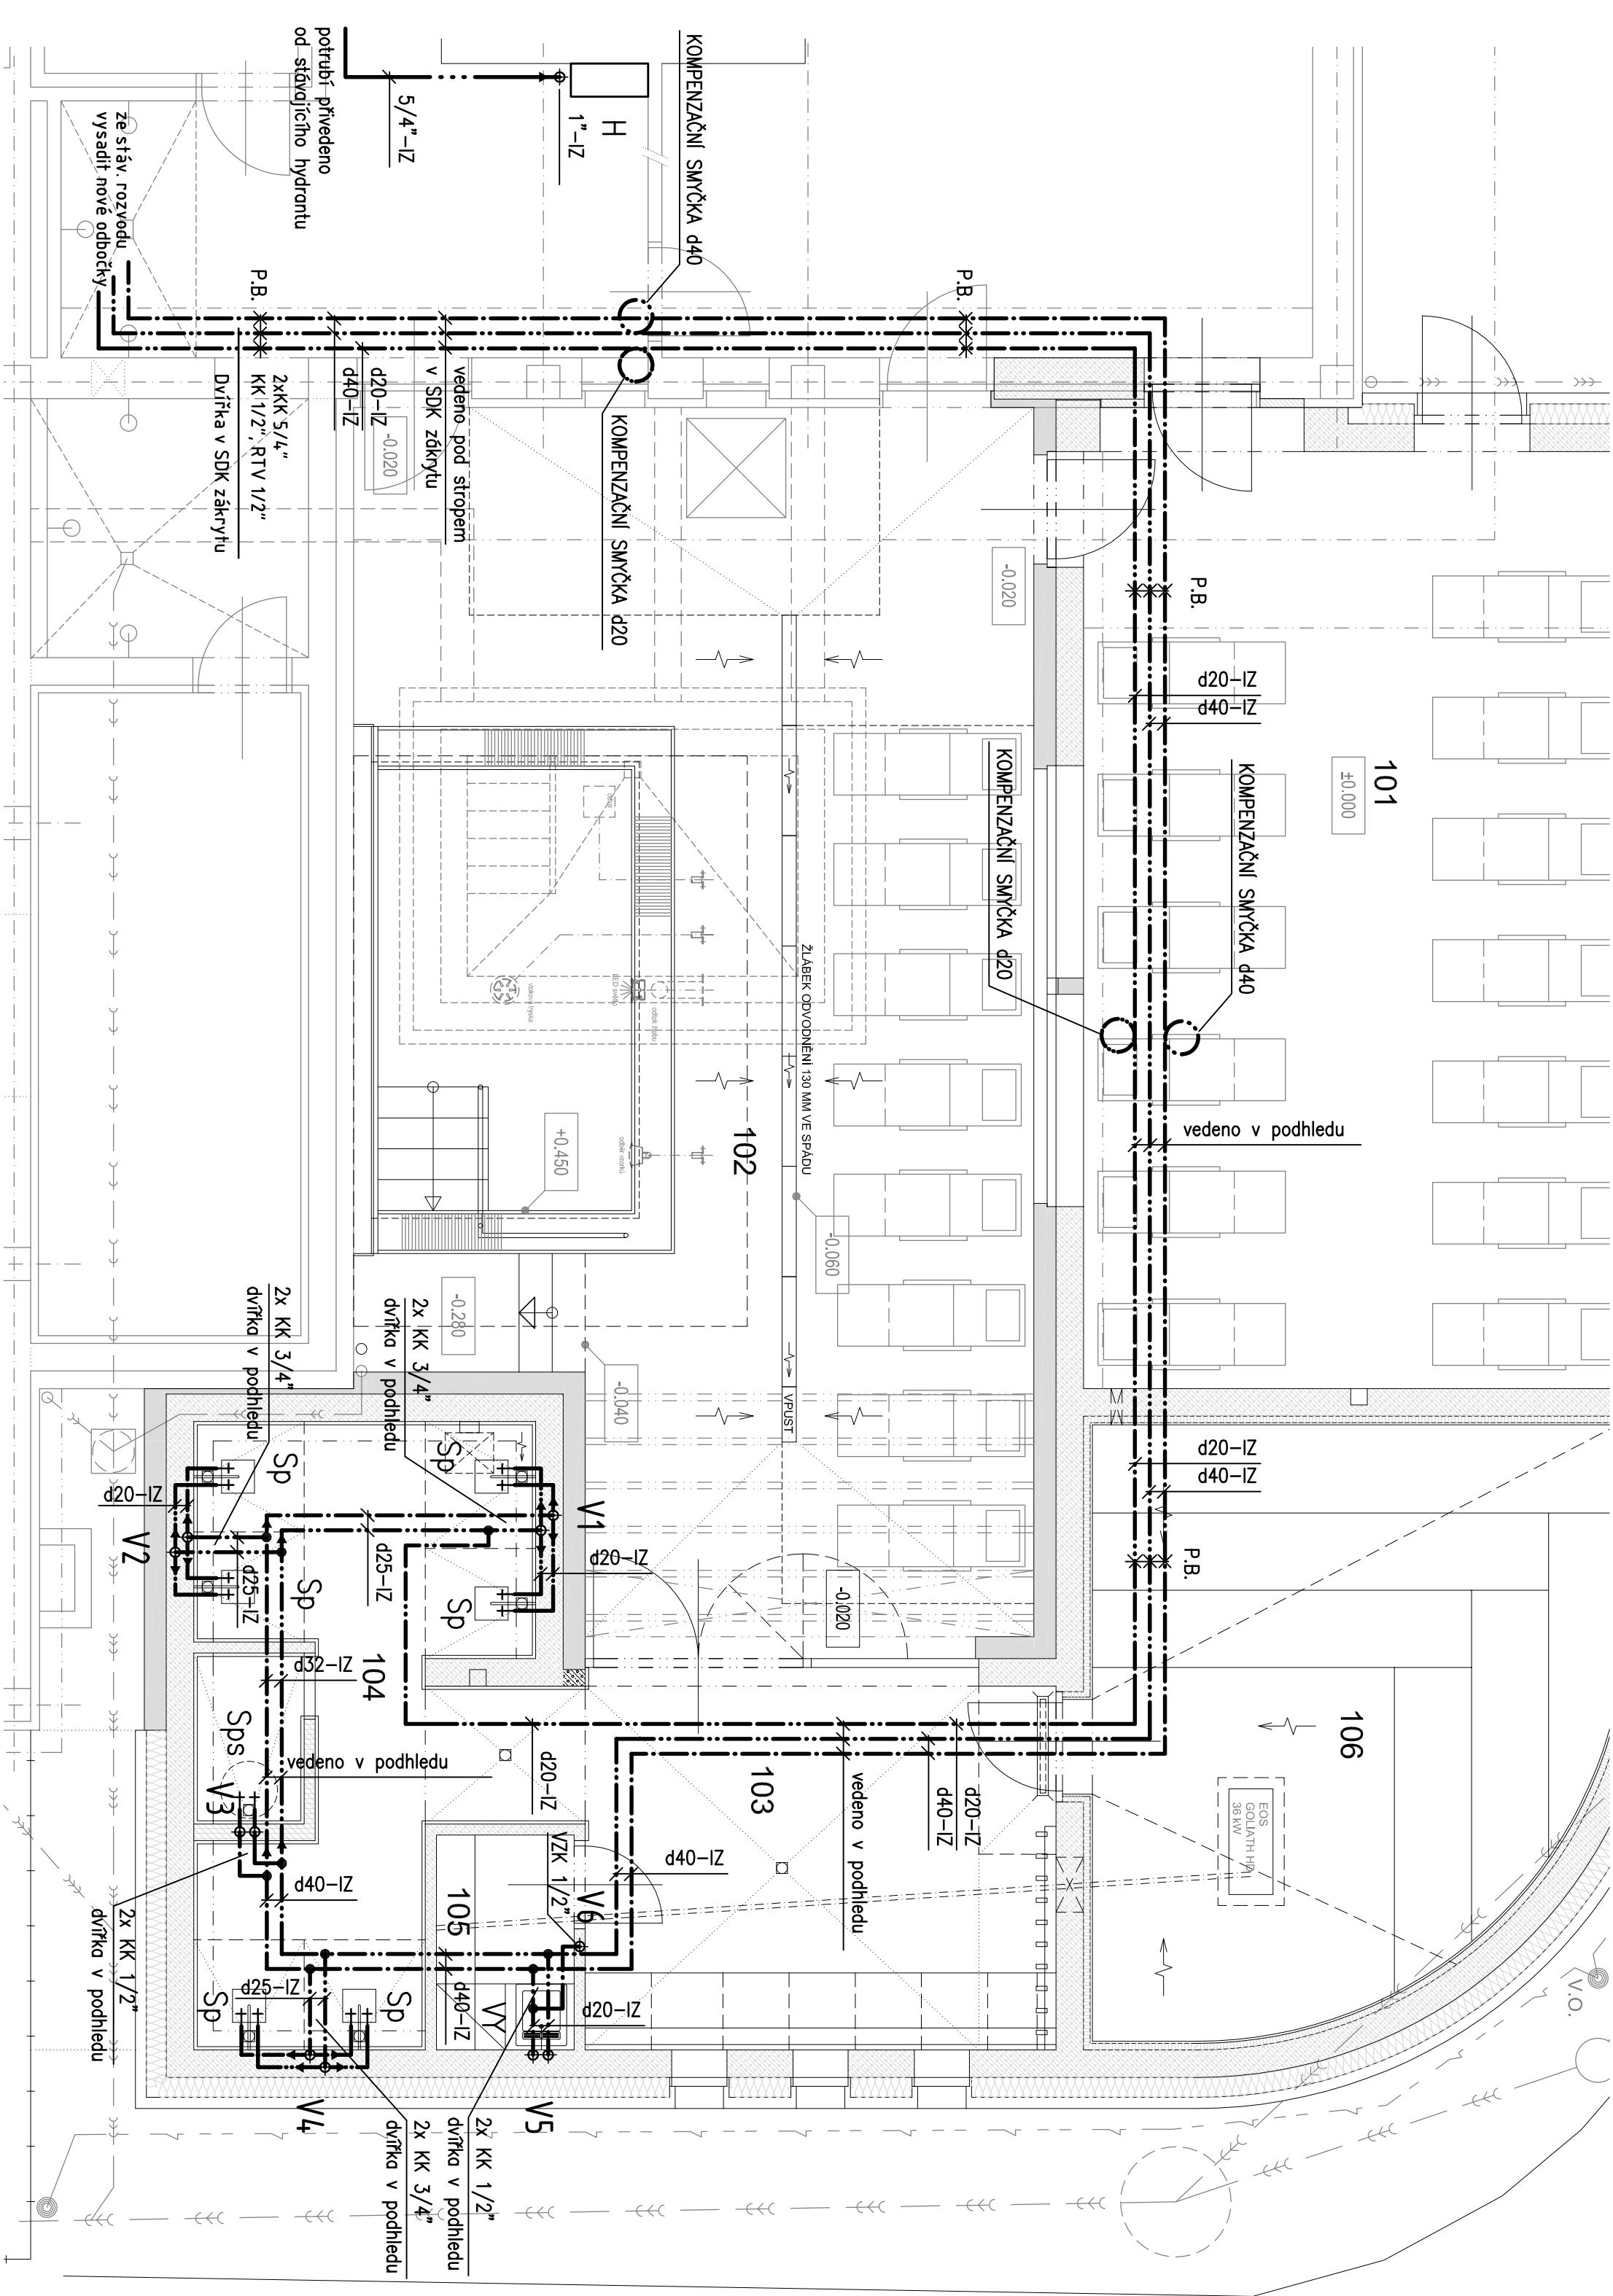

±0.000 = PODLAHA STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU (207.72 m.n.m., BpV)



VYPRACOVAL ING. MIKERAŠEK	ODP. PROU. PROFESE ING. MIKERAŠEK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. P. TURSCH	HL. INŽ. PROJEKTU ING. ARCH. J. ŠEVČIK
MÍSTO STAVBY:	CPA DELFÍN, SLOVÁCKÉ NÁM. 2377, 688 01 UHERSKÝ BROD		
INVESTOR:	CPA DELFÍN, PŘÍSPĚVOKÁŘ ORGANIZACE, SLOVÁCKÉ NÁM. 2377, 688 01 UHERSKÝ BROD		
AKCE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
CPA DELFÍN - AQUAPARK ROZŠÍŘENÍ WELLNESS			
OBJEKT:	SO 01 ROZŠÍŘENÍ WELLNESS		
PROFESNÍ DÍL:	TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	ARCH.Č.	PROFESE
VÝKRES:	VODOVOD	D.1.4.1	201