



Zdeněk Vladyka
Na Honech I 5540
76005 Zlín

naše značka
5001610255

vyřizuje
Jolana Dočkalová

datum
16.11.2017

Věc:

REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD

K.ú. - p.č.: Uherský Brod

Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 68817 UHERSKÝ BROD

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K výše uvedené akci sdělujeme následující:

K odsouhlasení projektové dokumentace je nutné napřed vyřešit plánovanou úpravu-přeložku NTL plynárenského zařízení (dále jen PZ). Úpravu-přeložku PZ řešte s příslušným technikem PPZ v této lokalitě (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Bc. Zbyněk Vojtěšek

technik přípoj.a rozvoje PZ-Morava jih Zlín

Telefon : 532228432

E-mail : zbynek.vojtesek@innogy.com

Po vyřešení úpravy-přeložky PZ zadejte žádost přes: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>, vložte projektovou dokumentaci a stanoviska k úpravě-přeložce PZ.

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábřovice

602 00 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info@gidservices.cz

I www.gidservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001610255 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jolana Dočkalová
Technik externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků
+420532228431
jolana.dockalova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001610255 ze dne 16.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 68817 UHERSKÝ BROD. K.ú.: Uherský Brod.

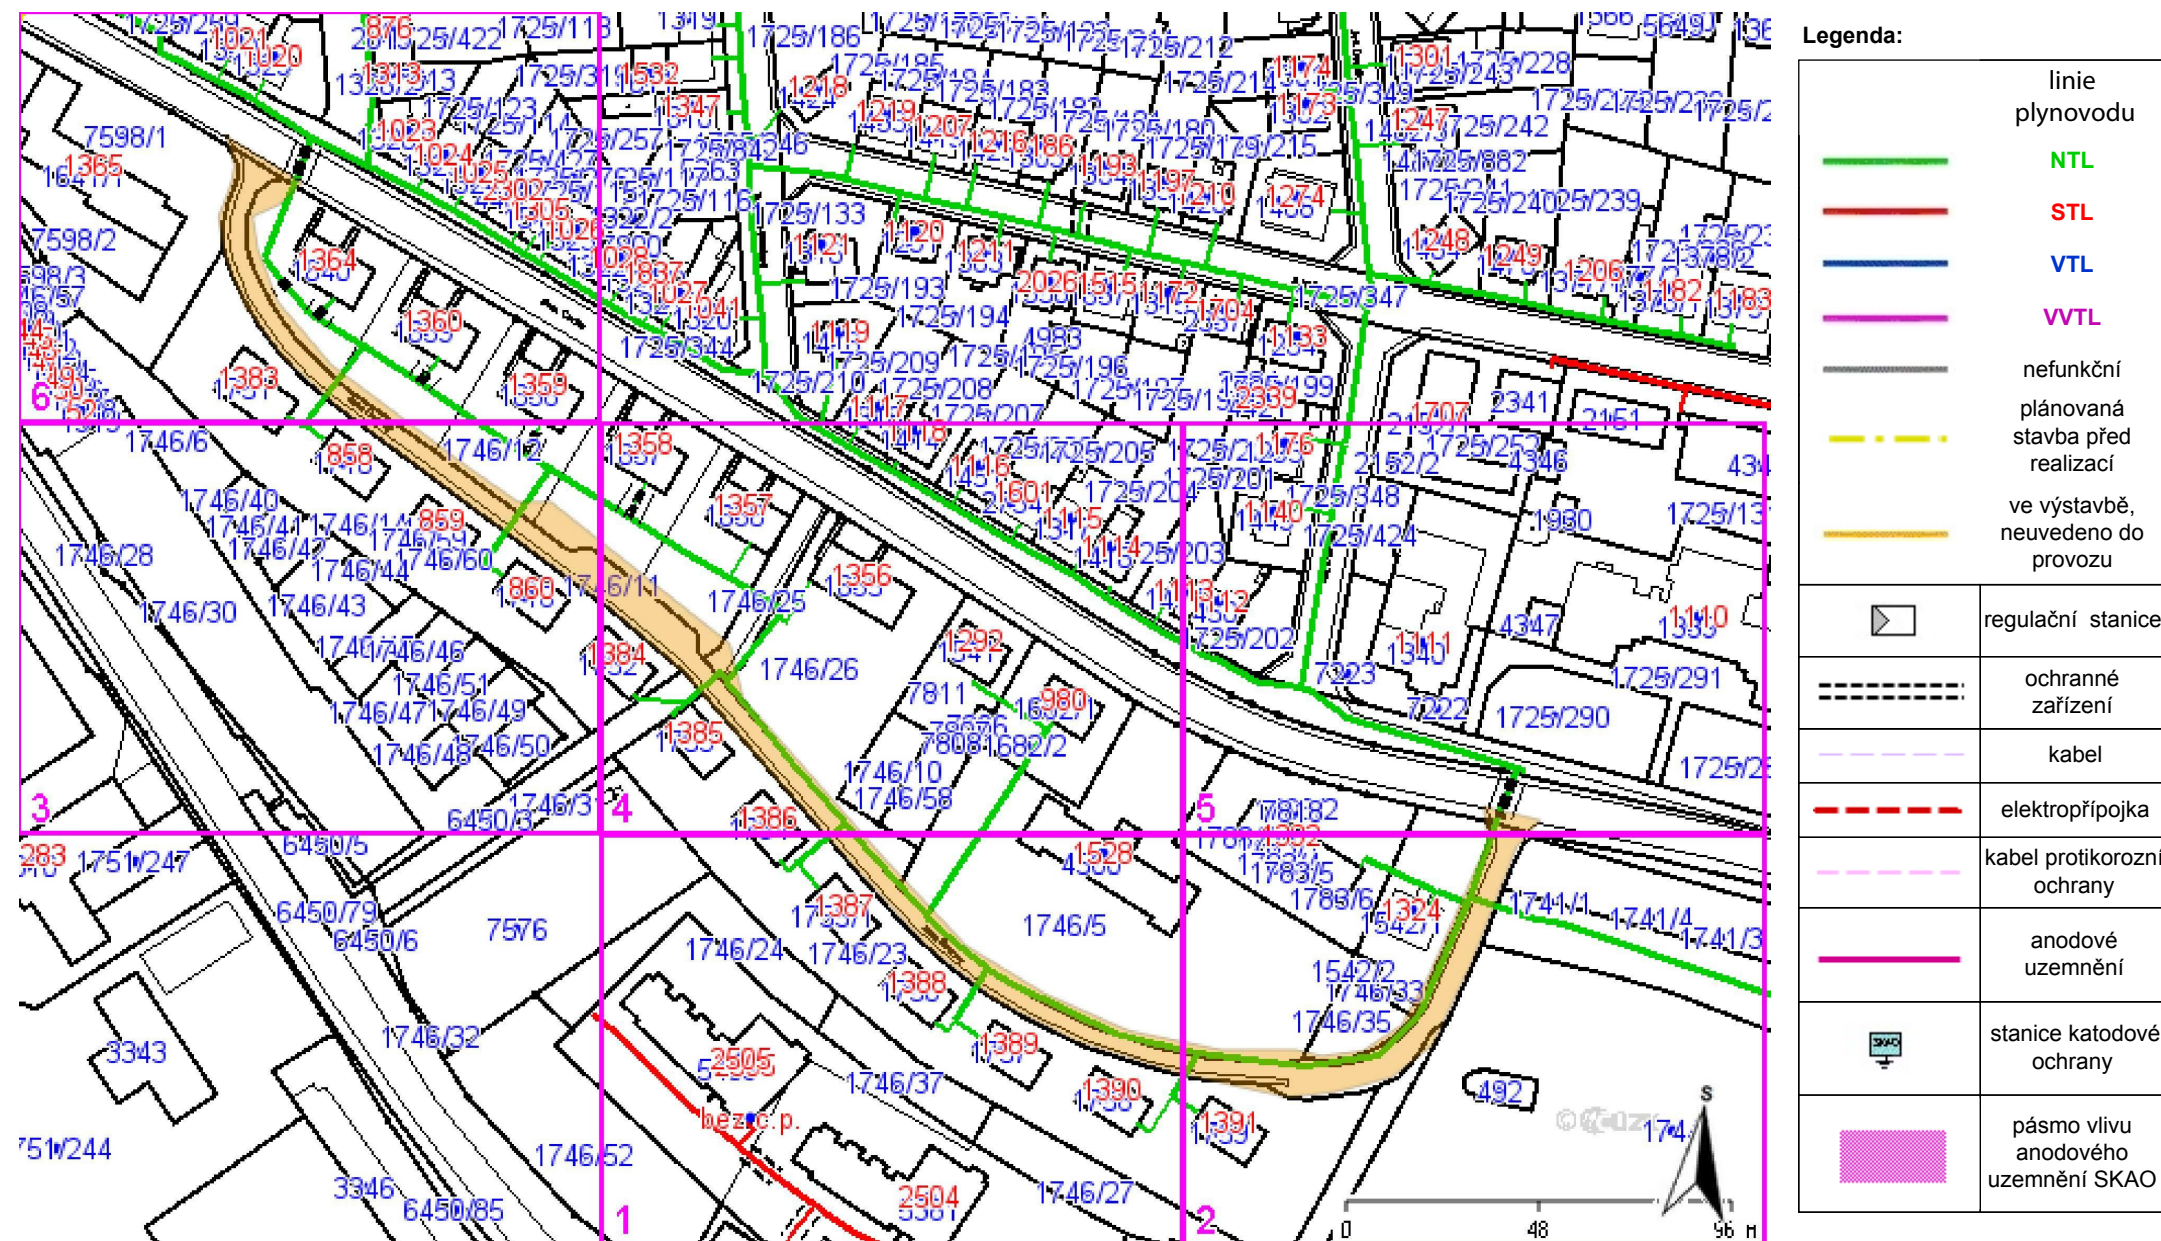


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD , Masarykovo nám. 100 , 68817 UHERSKÝ BROD. K.ú.: Uherský Brod.




Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001610255 ze dne 16.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 68817 UHERSKÝ BROD. K.ú.: Uherský Brod.

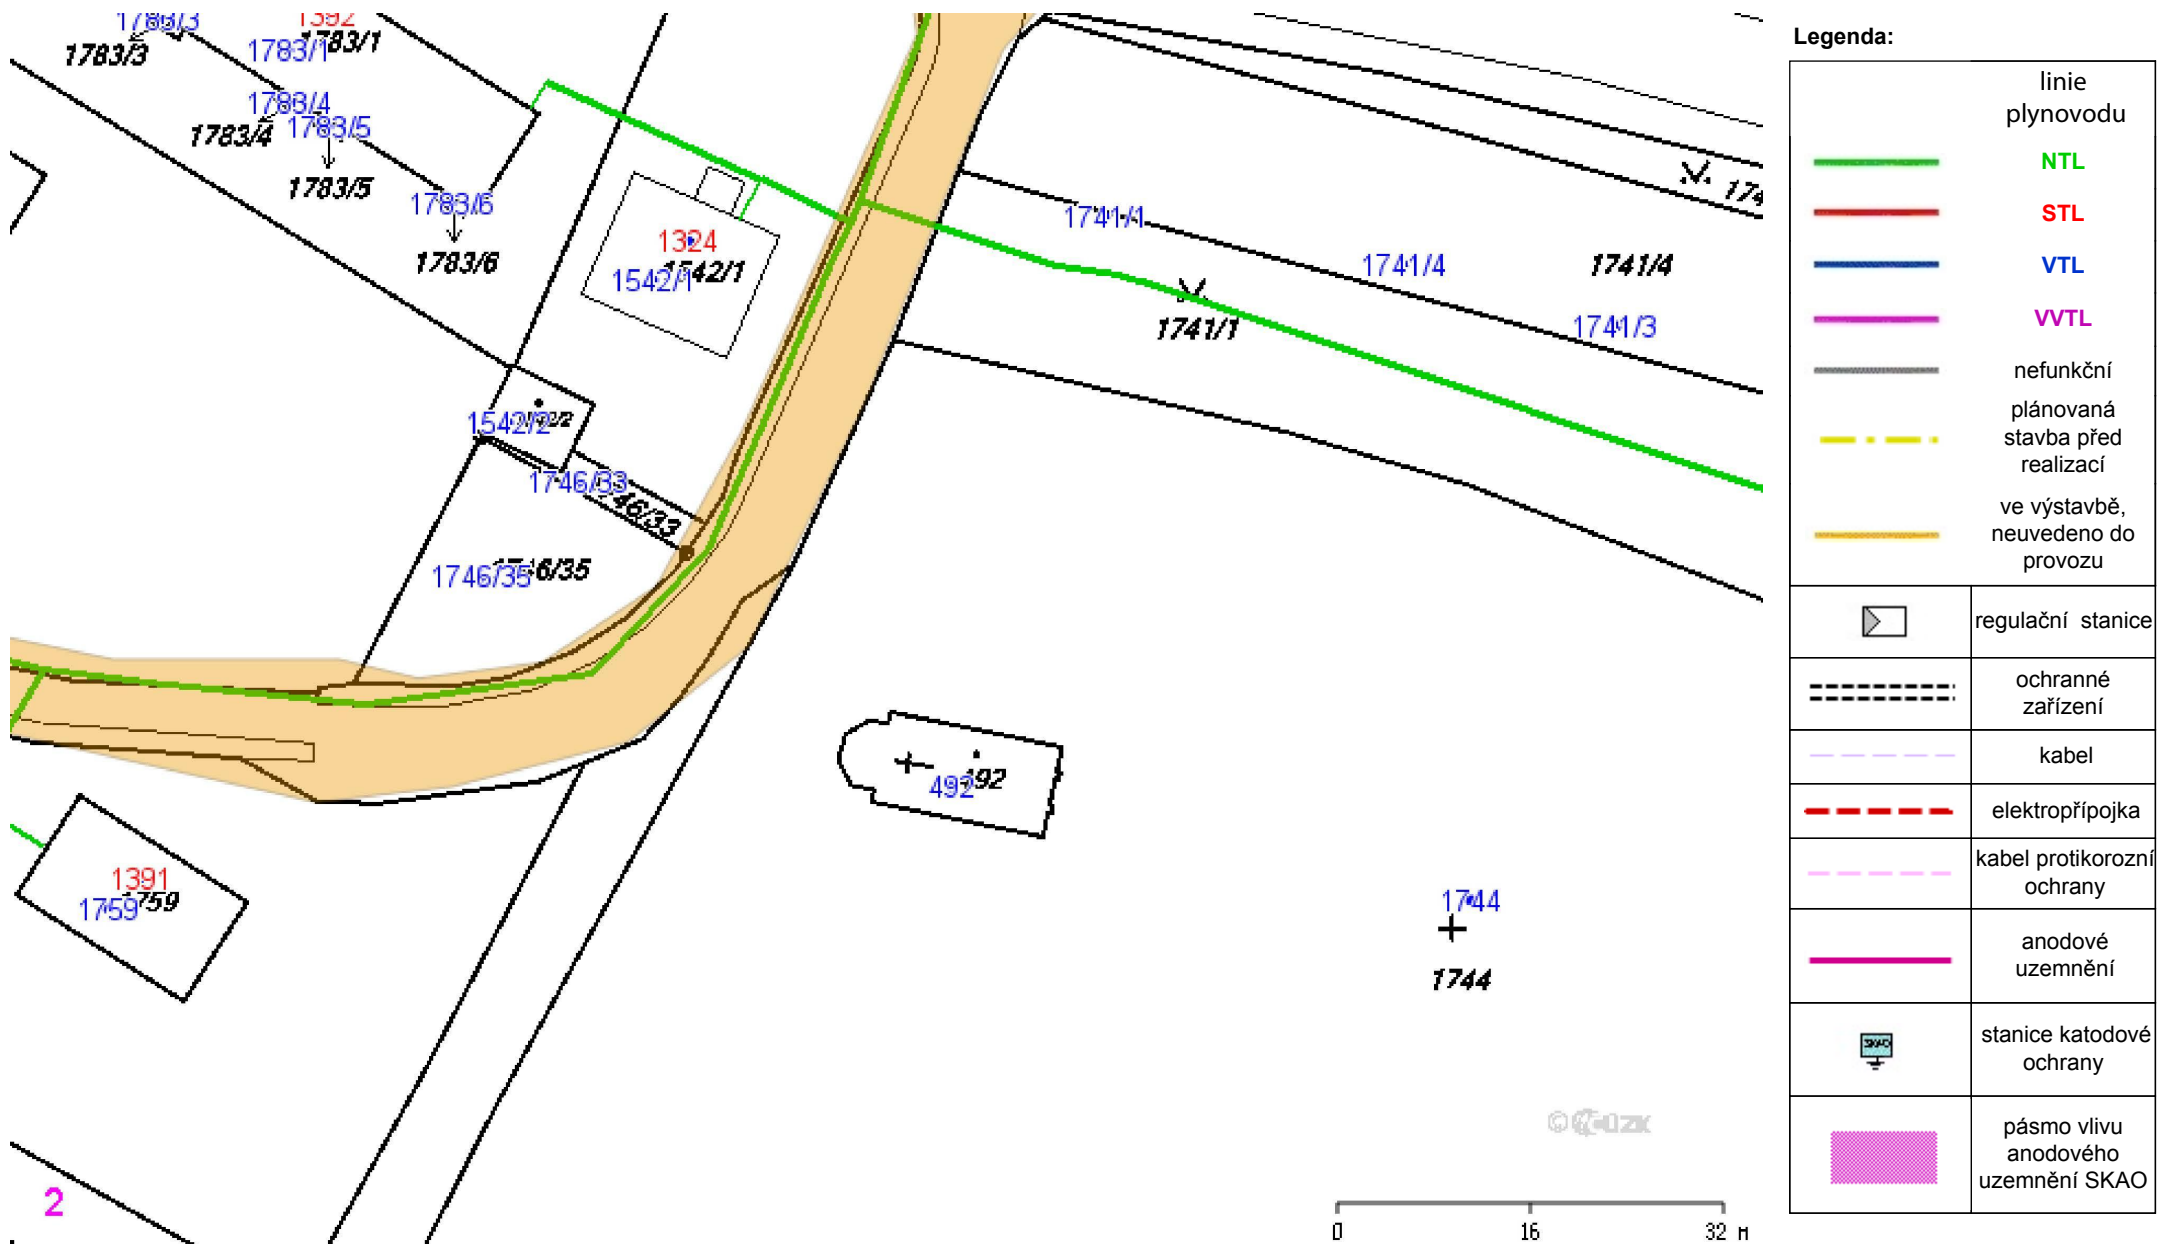

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001610255 ze dne 16.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 68817 UHERSKÝ BROD. K.ú.: Uherský Brod.

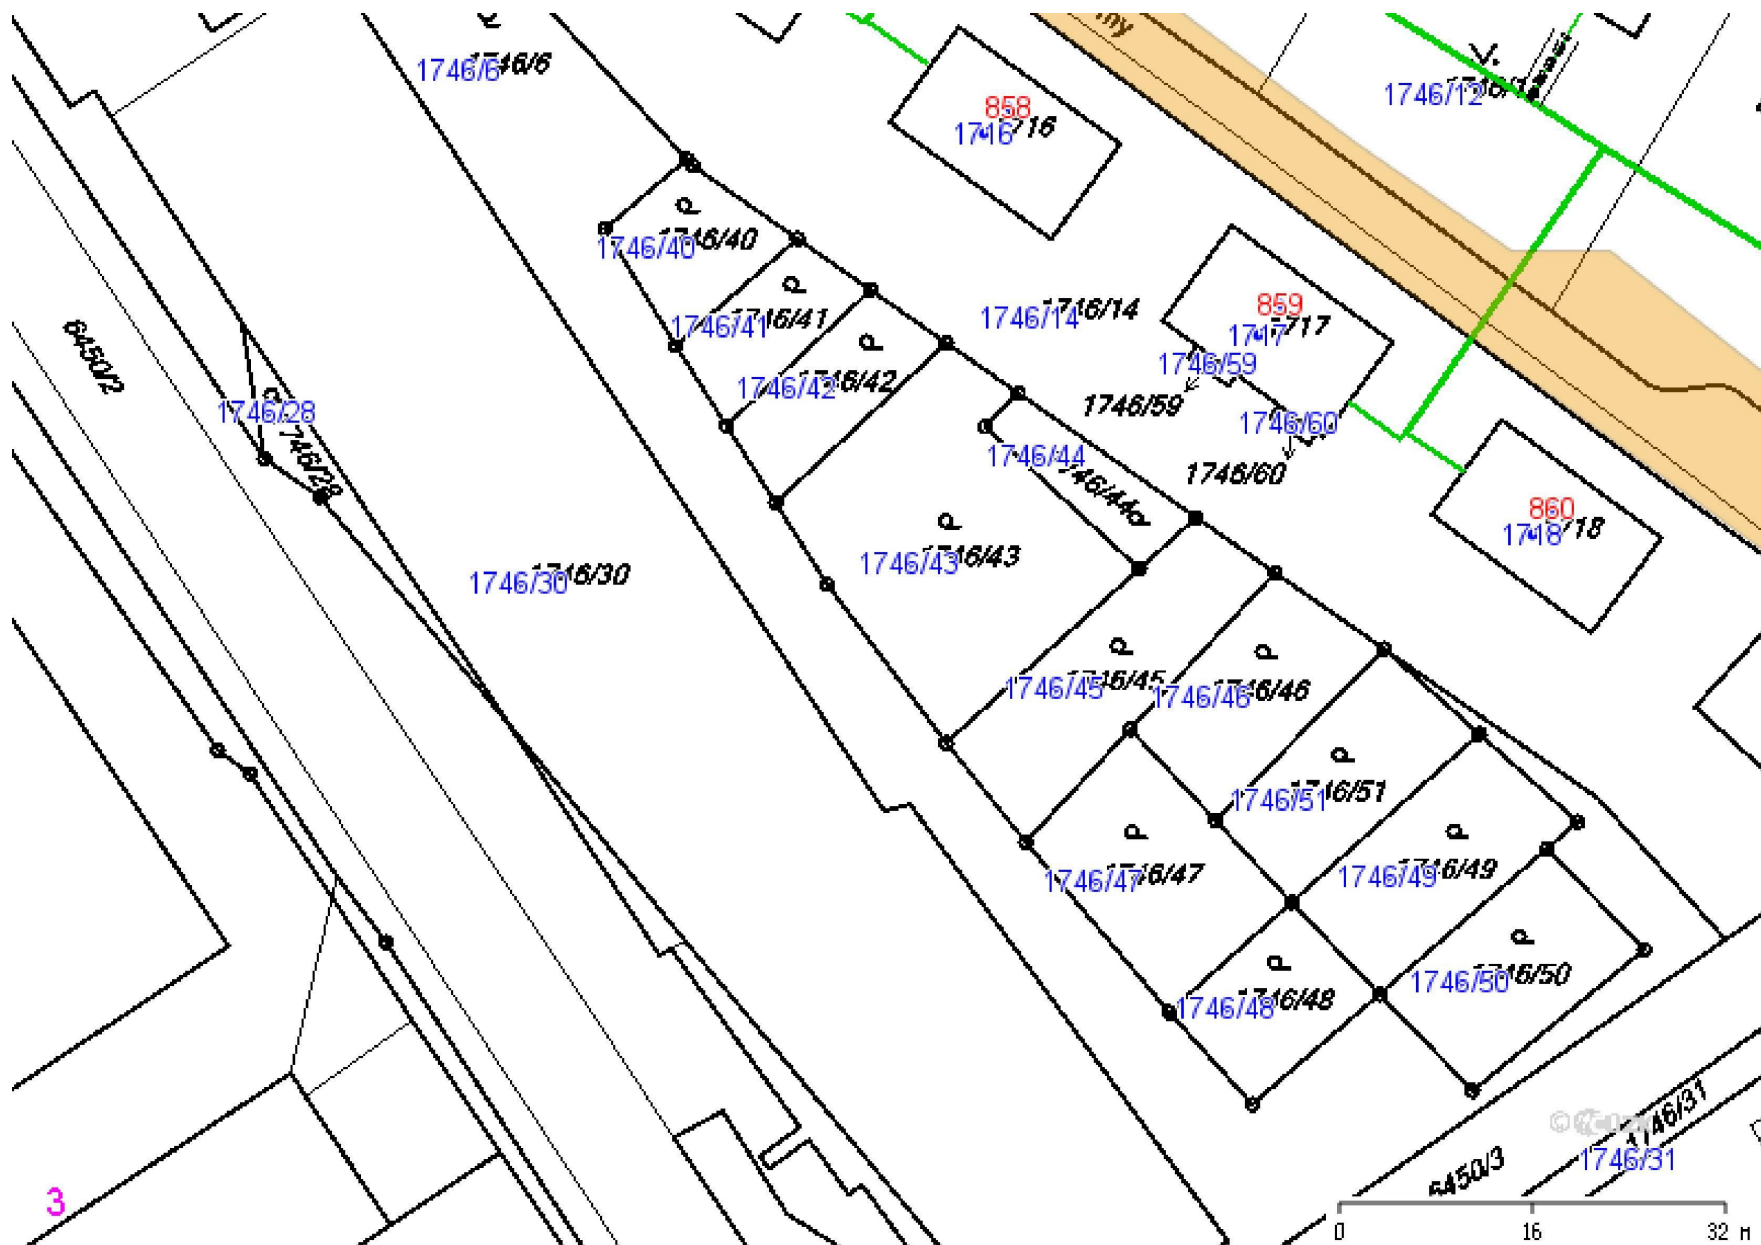

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	VWL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001610255 ze dne 16.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 68817 UHERSKÝ BROD. K.ú.: Uherský Brod.




Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001610255 ze dne 16.11.2017.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 68817 UHERSKÝ BROD. K.ú.: Uherský Brod.



Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: MĚSTO UHERSKÝ BROD, Masarykovo nám. 100, 68817 UHERSKÝ BROD. K.ú.: Uherský Brod.



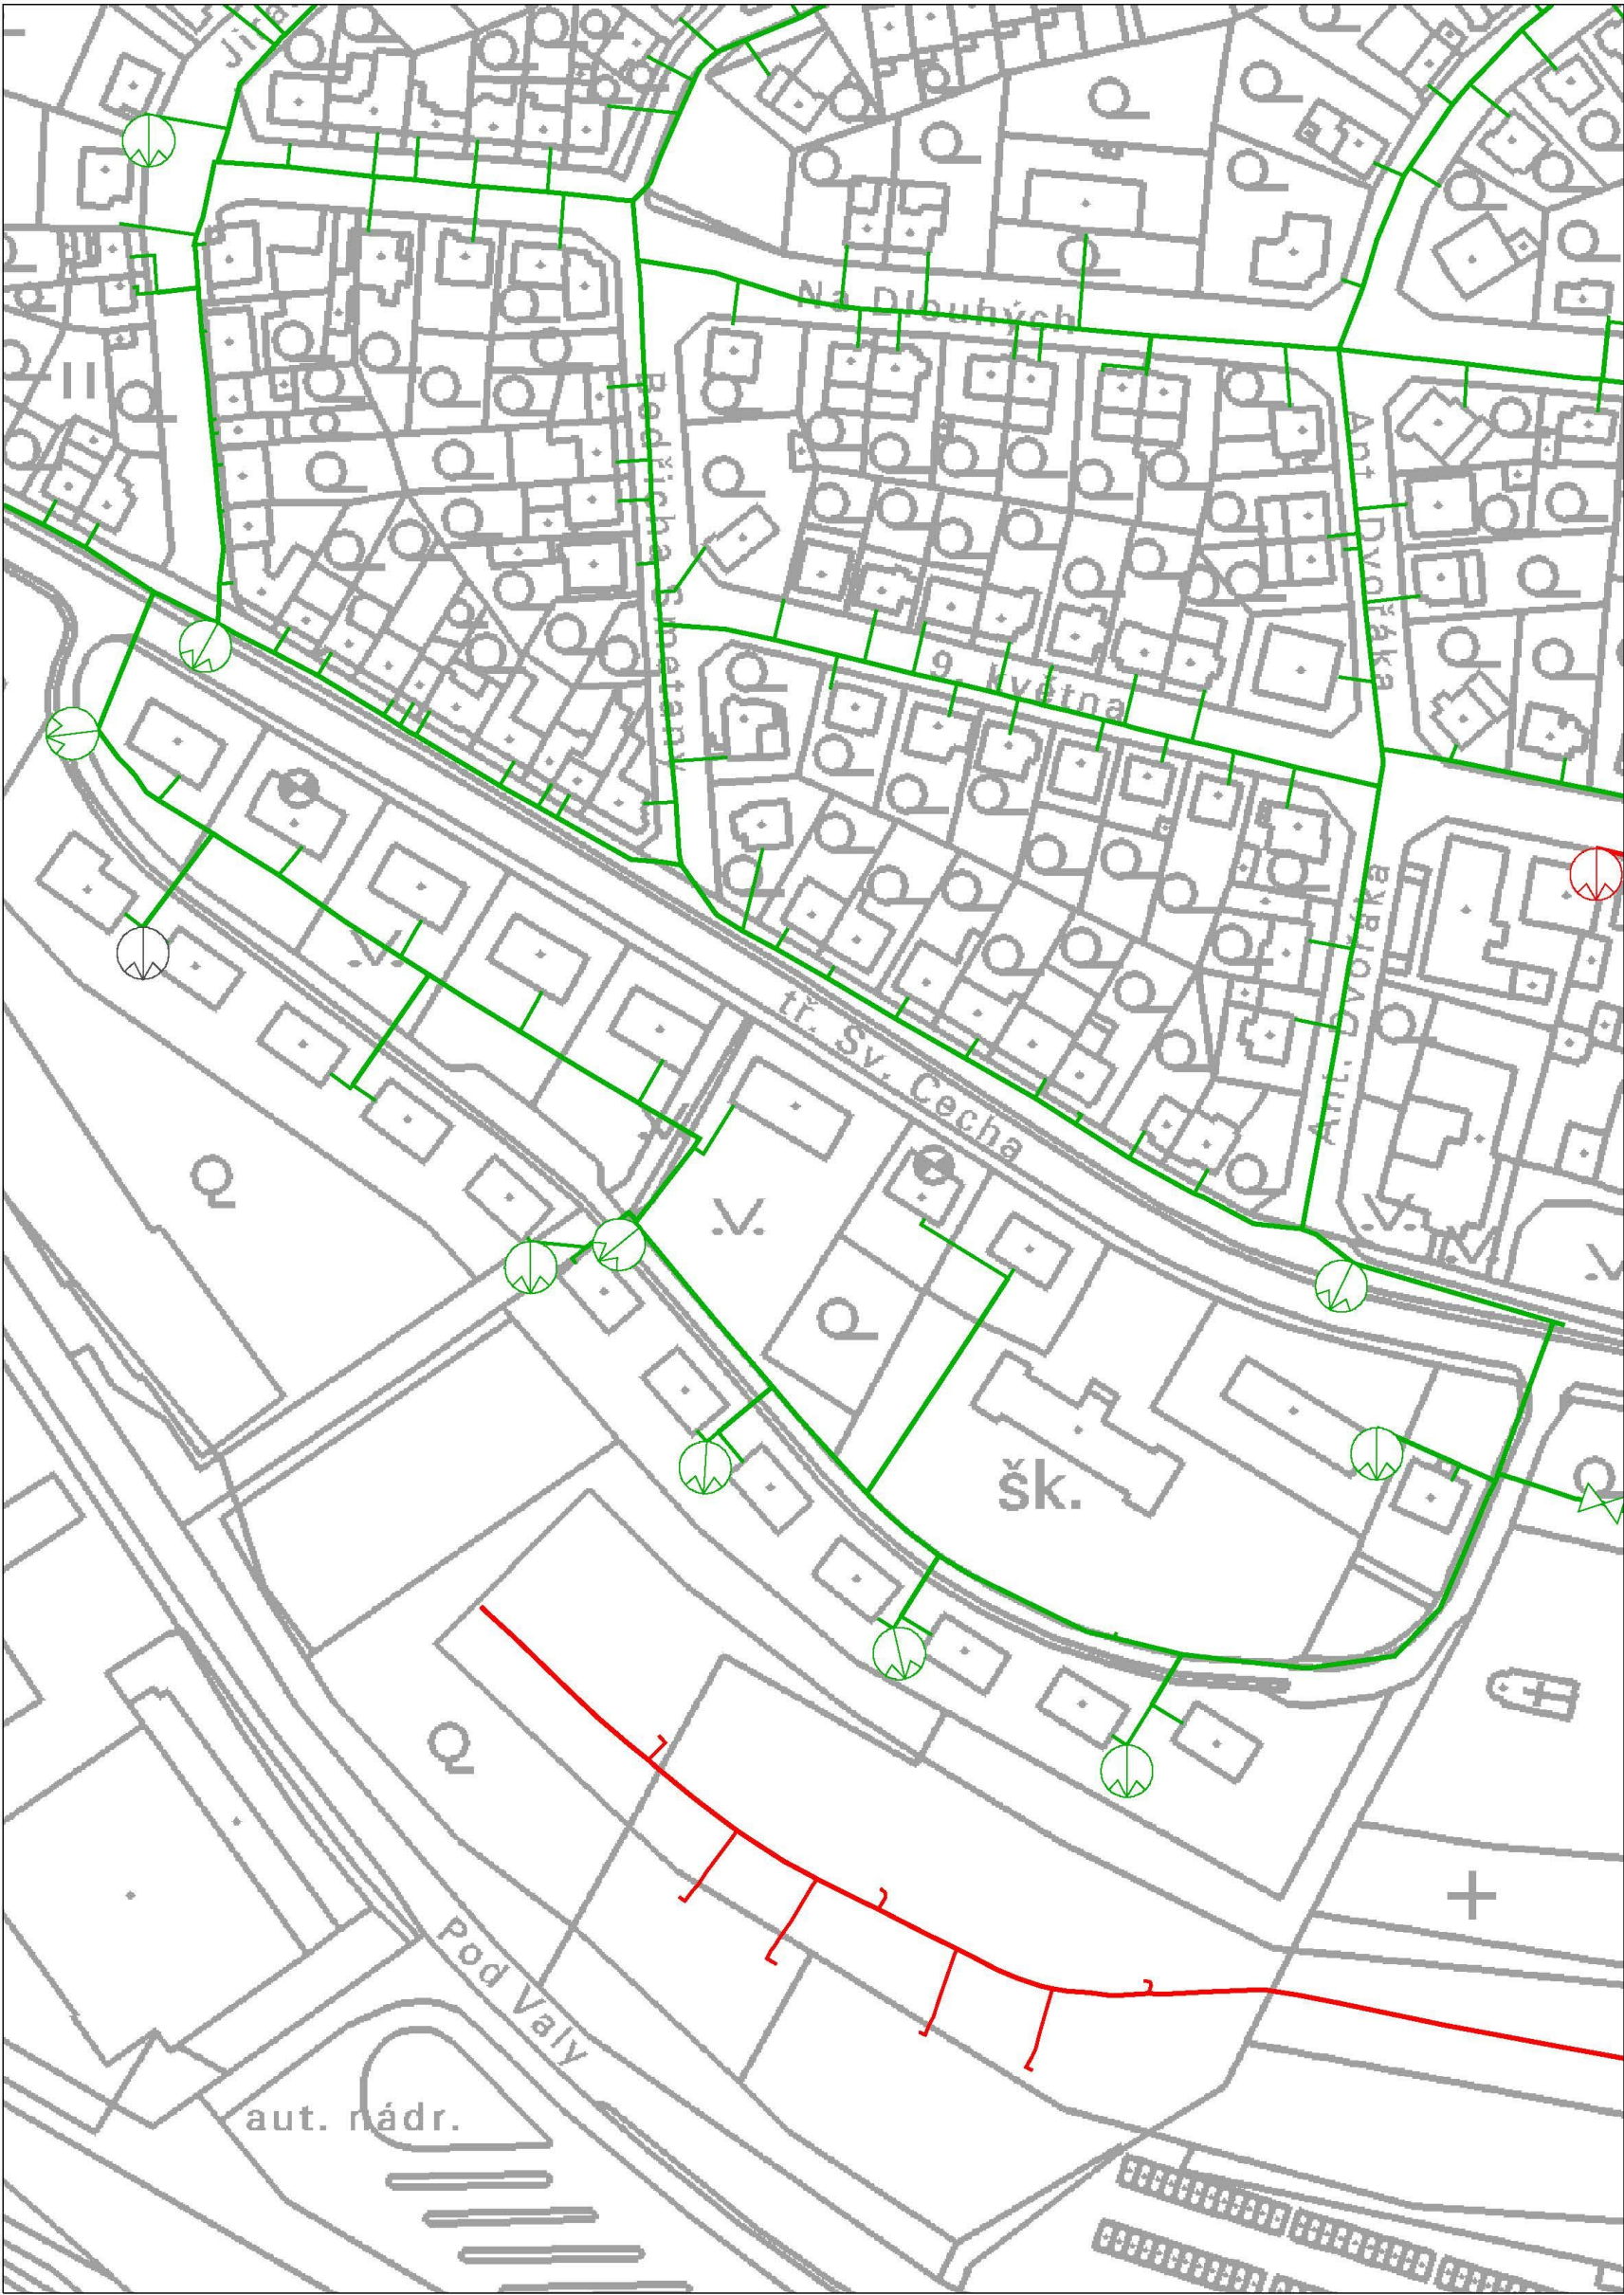

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel
	NTL/ STL/ VTL/				protikoroziní ochrany
	VTTL		kabel		anodové uzemnění
	plynovodu		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	nefunkční		regulační stanice		pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	plánovaná stavba před realizací				
	výstavba				

