

	ECO-Project-Invest, s.r.o. Slavíkova 6143/18e 708 00 Ostrava – Poruba tel/fax: 596 939 258 e-mail: epi@epi.info	Energetické posouzení Program IROP	Datum vydání: 25. ledna 2021
			Počet listů: 24
AKCE: Regenerace bytového fondu Koněvova 251, Ostrava		Název souboru (archív): /Energetické posouzení Koněvova 251	

Energetické posouzení budovy bytového domu ul. Koněvova 251/26, Ostrava

Složení:

- **Průkaz energetické náročnosti budovy - stávající stav**
- **Průkaz energetické náročnosti budovy - doporučená varianta**

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
 Těšínská 138/35
 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava

Výchozí údaje a podklady:

- fakturační údaje o spotřebách energií
- PD objektů
- dokumentace významných spotřebičů energií, štítkové hodnoty
- revizní zprávy
- místní šetření
- ostatní

Vypracoval: Ing. Vít Procházka Energetický expert č. 086		Datum tisku: 25.1 2021
Schválil: Ing. Vít Procházka Energetický expert č. 086		Ev. č. posudku:
Zpracovatel: ECO-Project-Invest s.r.o., IČO 62 36 12 61, DIČ CZ62 36 12 61, b.s. Raiffiesenbank č.ú. 102529001/5500 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13115		

ECO-Project-Invest, s.r.o.	Energetické hodnocení	List: 2
Regenerace bytového fondu Koněvova 251, Ostrava		

Vstupní hodnoty

Typ paliva/energie	Znečišťující látka						
	TZL	SO ₂	NO _x	NH ₃	VOC	CO ₂	CO
	(kg/GJ)						
Elektrina	0,0102222	0,2336778	0,15767778	0	0,0006917	281,0	0,023947
Zemní plyn	0,0002026	0,0009398	0,01747430	0	0,0018238	55,4	0,009398

Poměr částic v % TZL

PM _{2,5}	PM ₁₀
98%	99%

Spotřeby energie z PENB

Data z PENB	výchozí stav	nový stav	výchozí stav	nový stav
	MWh/r	MWh/r	GJ/r	GJ/r
spotřeba EE	13,32	1,92	47,9	6,9
Zemní plyn	107,94	29,70	388,6	106,9
Celkem	121,25	31,62	436,5	113,8

Dosažena úspora:

73,9%

Pro navrhovaný stav:

Klasifikační třída pro celkovou dodanou energii:

Požadovaný součinitel prostupu tepla $U_{em,N}$

Průměrný součinitel prostupu tepla U_{em}

B (úsporná)

0,44 W/(m².K)

0,36 W/(m².K)

Enviromentální hodnocení:

Znečišťující látka	Výchozí stav	Posuzovaný návrh	Rozdíl
	t/rok	t/rok	t/rok
TZL	0,0006	0,0001	0,0005
SO ₂	0,0116	0,0017	0,0098
NO _x	0,0143	0,0030	0,0114
VOC	0,0007	0,0002	0,0005
PM ₁₀	0,0006	0,0001	0,0005
PM _{2,5}	0,0006	0,0001	0,0005
prekurzory _{sek} PM _{2,5}	0,0044	0,0007	0,0037
EPS	0,0050	0,0008	0,0042
CO ₂	34,89	7,84	27,05

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Koněvova 251/26

PSČ, obec: 713 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Slezská Ostrava [714828], 5188

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 361,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 107,9 (89 %)
■ Elektřina - 13,3 (11 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,04 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	177 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	335 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	300 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: ECO-Project-Invest, s.r.o.

Osvědčení č.: 0086

Kontakt: epi@epi.info

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 25.1.2021

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Ostrava	Část obce:	Slezská Ostrava
Ulice:	Koněvova	Č.p / č. or. (č.ev.):	251/26
Katastrální území:	Slezská Ostrava [714828]	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	5188	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1950	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY	
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.	
<p>Bytový dům byl postaven v 50.letech 20.století. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru 18,15 m x 10,35 m. Konstrukční výška 1.NP a 2.NP je 3,2 m, světlá výška 2,8 m. Obvodové zdivo je cihelné tl. 450 mm. Vnitřní zdivo je tvořeno z cihel tl. 100 mm a tl. 150 mm. Stropní konstrukce nad 1.PP a 2.NP je betonová (keramické Wízub tvárnice), strop nad 1.NP je trámový. Objekt není zateplen KZS. Otvorové výplně v jednotlivých bytech a na schodišti jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je sedlová s plechovou krytinou, strop pod nevytápěnou půdou je bez tepelné izolace.</p> <p>UT - topení je plynovými lokálními topidly (WaW), příprava TV pomocí elektrických zásobníkových ohříváčů.</p>	

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	1249,9
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	748,5
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,60
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	361,7
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	15,4

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Obytná zóna	Obytné zóny - BD - byt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20,0	333,4
Z2	Komunikační zóna	Obytné zóny - komunikace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16,0	28,3
NZ1	Podkroví	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
NZ2	Zazděná lodžie	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
% pokrytí								
Dodaná energie v MWh/rok								

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	89,0 %	-	-	-	-	-	-	89,0 %
	107,94	-	-	-	-	-	-	107,94
Elektřina	0,4 %	-	-	-	9,3 %	1,3 %	-	11,0 %
	0,48	-	-	-	11,29	1,55	-	13,32


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	89,4 %	-	-	-	9,3 %	1,3 %	-	100,0 %
kWh/m².rok	300	-	-	-	31	4	-	335
MWh/rok	108,42	-	-	-	11,29	1,55	-	121,25

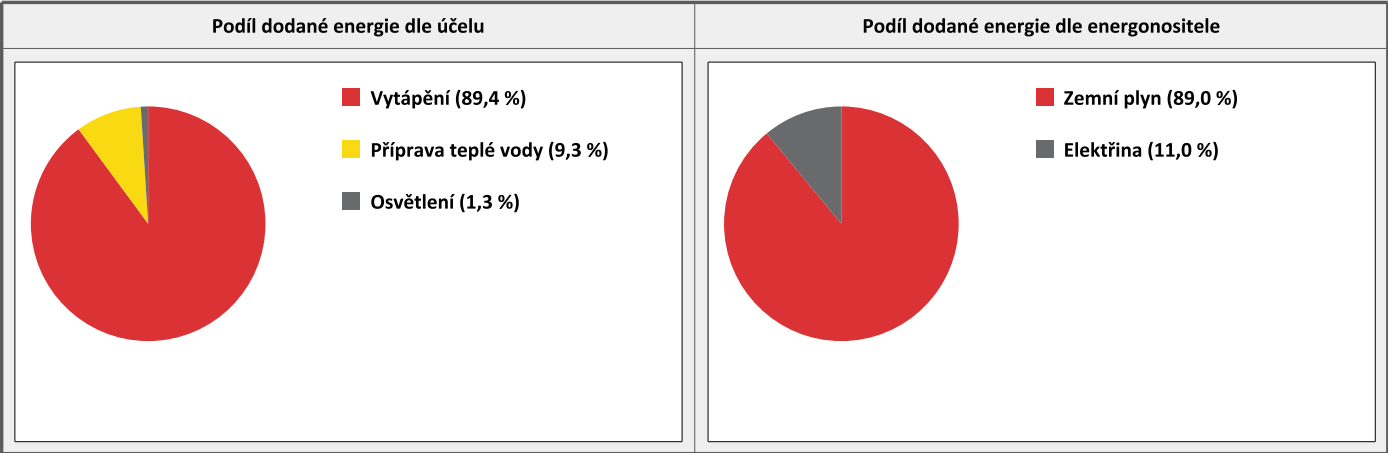

C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	1,0	75,7 %	-	-	-	-	-	-	75,7 %
		107,94	-	-	-	-	-	-	107,94
Elektřina	2,6	0,9 %	-	-	-	20,6 %	2,8 %	-	24,3 %
		1,25	-	-	-	29,35	4,03	-	34,62


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		76,6 %	-	-	-	20,6 %	2,8 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		302	-	-	-	81	11	-	394
MWh/rok		109,18	-	-	-	29,35	4,03	-	142,56

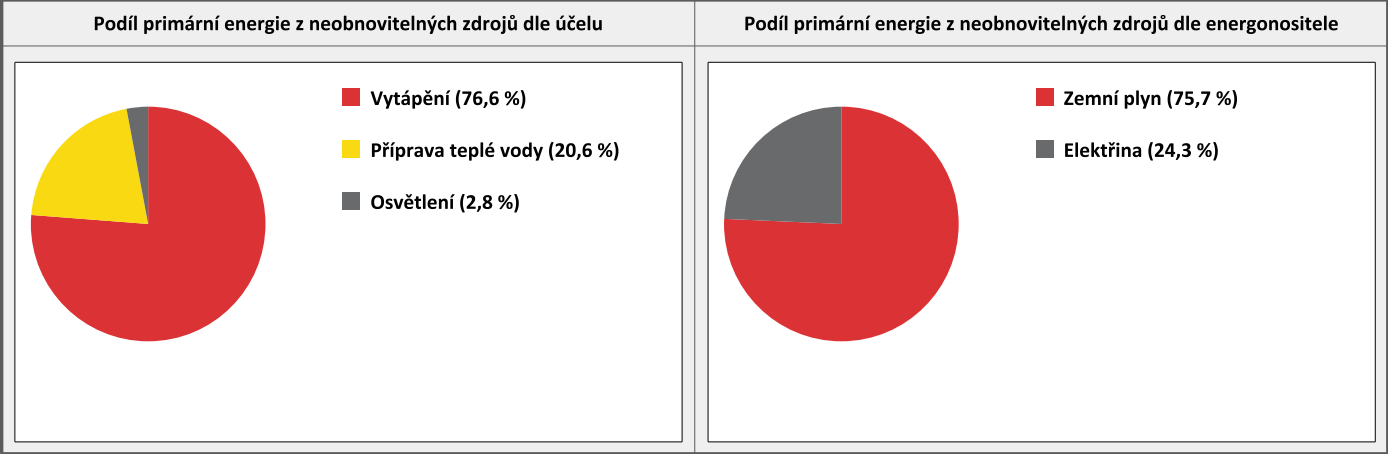


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGOPOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	20,87	17,20	14,52	9,02	4,36	2,19	1,44	1,49	4,76	10,39	15,73	19,26
Zemní plyn	19,67	16,14	13,38	7,94	3,27	1,14	0,38	0,42	3,68	9,25	14,60	18,07
Elektřina	1,20	1,07	1,14	1,08	1,09	1,05	1,06	1,07	1,08	1,14	1,13	1,20

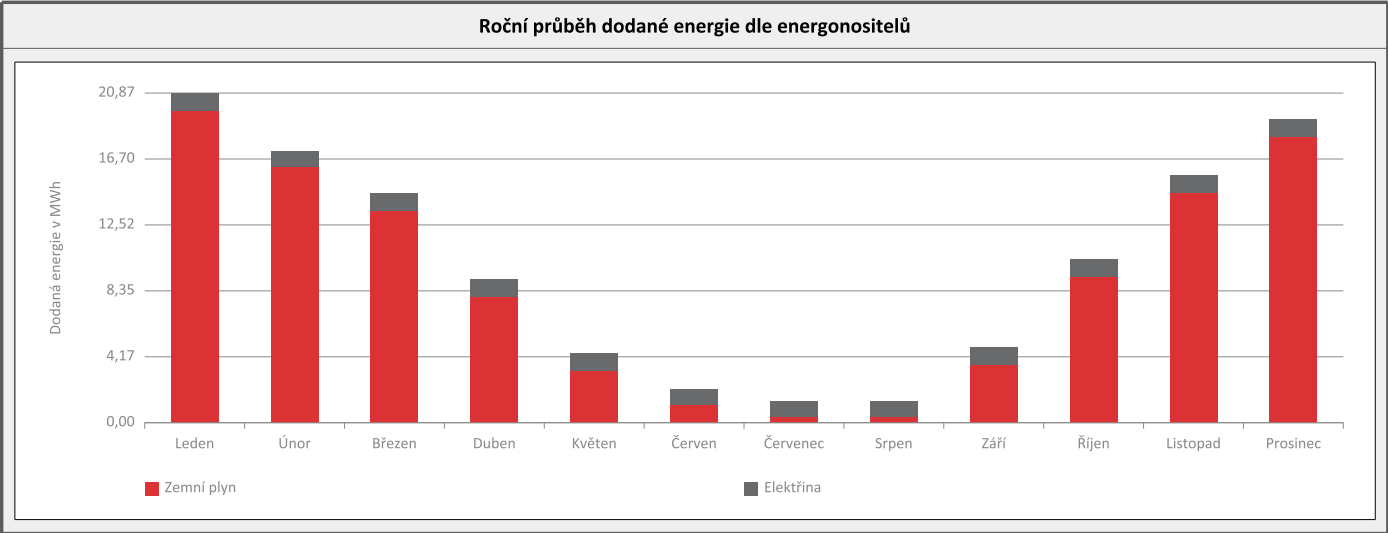

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	20,87	17,20	14,52	9,02	4,36	2,19	1,44	1,49	4,76	10,39	15,73	19,26
Vytápění	19,71	16,18	13,42	7,98	3,31	1,18	0,40	0,44	3,72	9,30	14,65	18,11
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,96	0,87	0,96	0,93	0,96	0,93	0,96	0,96	0,93	0,96	0,93	0,96
Osvětlení	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

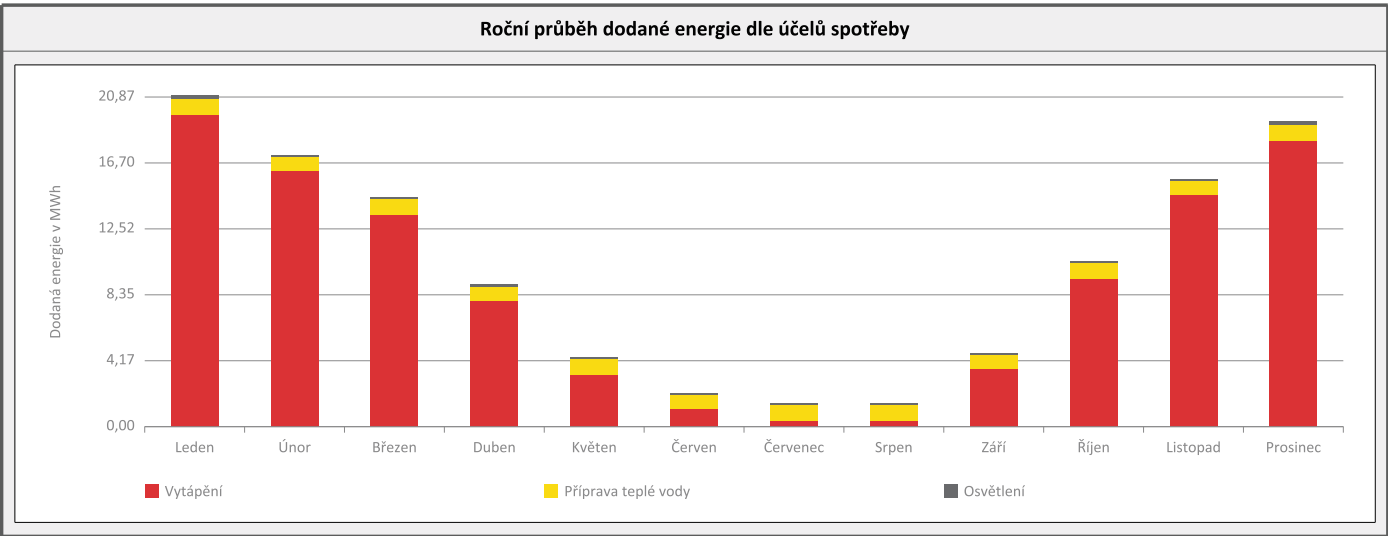

E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	74,100	Solární zisky	MWh/rok	7,969
Větrání		0,247	Vnitřní zisky - lidé		3,118
Netěsnosti obálky - infiltrace		3,308	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		2,454
Celkem		77,655	Celkem		13,542

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	64,114	kWh/m ² .rok	177
-----------------------------	---------	--------	-------------------------	-----

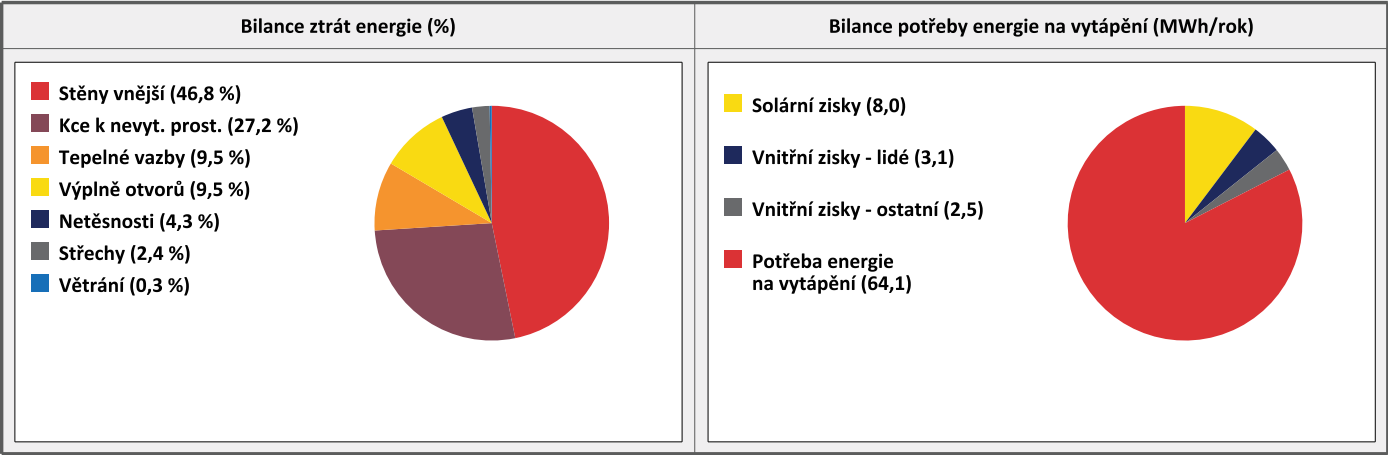

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F		OBÁLKA BUDOVY						
<div>Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.</div>								
Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			
STĚNY VNĚJŠÍ				273,6				
SV1	Stěna CP 45	20,0	EXT	245,4	1,329	0,30	0,30	443 %
SV2	Stěna CP 45	16,0	EXT	15,5	1,329	0,40	0,40	332 %
SV3	Stěna CP 30	20,0	EXT	10,4	1,708	0,30	0,30	569 %
SV4	Stěna vikýř	16,0	EXT	2,3	1,664	0,40	0,40	416 %
STŘECHY				7,4				
ST1	Střecha	16,0	EXT	7,4	3,586	0,32	0,32	1121 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				416,1				
KN1	Strop k půdě	20,0	NEVYT	165,0	0,380	0,30	0,30	127 %
KN2	Strop k půdě chodba	16,0	NEVYT	15,9	0,566	0,40	0,40	142 %
KN3	CP 45 nevyt	20,0	NEVYT	9,9	1,187	0,60	0,60	198 %
KN4	CP 30 nevyt	20,0	NEVYT	9,1	1,526	0,60	0,60	254 %
KN5	CP 30 nevyt	16,0	NEVYT	32,8	1,526	0,80	0,80	191 %
KN6	Podlaha nad suterénem	20,0	NEVYT	165,0	1,131	0,60	0,60	189 %
KN7	Podlaha nad suterénem	16,0	NEVYT	14,2	1,131	0,80	0,80	141 %
KN9	Dveře vnitřní plast	20,0	NEVYT	2,4	1,400	3,50	1,75	80 %
KN10	Dveře vnitřní plast	16,0	NEVYT	1,8	1,400	4,70	2,33	60 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				51,4				
KN8	Okno dřevo zdvojené	20,0	NEVYT	1,4	2,400	1,50	1,50	160 %
VO1	Okno plast	20,0	EXT	45,0	1,400	1,50	1,50	93 %
VO2	Okno plast	16,0	EXT	2,8	1,400	2,00	2,00	70 %
VO3	Dveře	16,0	EXT	2,1	4,000	2,30	2,27	176 %
TEPELNÉ VAZBY								
<div>Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.</div>								
Vliv tepelných vazeb					0,100		0,020	500 %

G	TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY
----------	---------------------------------

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							Potřeba tepla na vytápění
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	% pokrytí MWh/rok
ZT1	Plynové lokální topidla (WAW)	24,0	zemní plyn	107,9	75,0	-	90,0	88,0	100,0 %
									64,1

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							Potřeba tepla na ohřev teplé vody
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m³/rok	% pokrytí MWh/rok
TV1	Elektrický zásobníkový ohřívač	8,4	elektrina	11,3	99,0	-	59,7	127,8	100,0 %
									6,7

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztázná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
OS1	Obytná zóna		333,4	100,0	1,70	1,00	1,00	0,80
OS2	Komunikační zóna		28,3	75,0	1,10	1,00	1,00	1,00

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Bude provedeno vnější kontaktní zateplení - tepelná izolace na obytné zóně bude pomocí zateplovacího systému s EPS šedý tloušťky 160 mm, deklarovaný součinitel (lambdaD = 0,032 W/(m.K)). Půda bude zateplena izolací z minerální vlny (lambdaD = 0,041 W/(m.K)) tl. 2x120 mm. Zateplení stropu sklepa z minerální vlny (lambdaD = 0,041 W/(m.K)) tl. 100 mm, žebra stropu MV tl. 60 mm. <div></div>
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Stávající plynové lokální topidla se nahradí novými, kondenzačními kotly 24 kW, s průtokovým ohřevem teplé vody.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	NE	NE	NE	
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Bude provedeno vnější kontaktní zateplení - tepelná izolace na obytné zóně bude pomocí zateplovacího systému s EPS šedý tloušťky 160 mm. Půda bude zateplena izolací z minerální vlny tl. 2x120 mm. Zateplení stropu sklepa z minerální vlny tl. 100 mm, žebra stropu MV tl. 60 mm. Zateplení prostoru stávajícího podhledu na schodišti bude tepelnou izolací minerální vlnou tl. 50 + 100 mm. Stěny vikýře budou zateplený tepelnou izolací fenoliticou pěnou tl. 110 mm. Stávající dřevěná okna do zazděné lodžie budou vyměněna za nová plastová s Uw = 1,10 W/m2.K. Vstupní dveře budou vyměněny za nové hliníkové s U = 1,40 W/m2.K. Stávající plynové lokální topidla se nahradí novými, <div></div>			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok		kWh/m².rok
	MWh/rok	MWh/rok		MWh/rok
Hodnocená budova	196	335		394
	70,8	121,3		142,6
Soubor navržených opatření	67	83		92
	25,4	31,6		34,7
Dosažená úspora energie	129	252		302
	45,4	89,7		107,9

I

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	není požadavek	Splněno:	není požadavek
-------------------------	----------------	----------	----------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m²	KWh/m².rok	%
	Obytná	333,4	63	3,0
	Jiná než obytná	28,3	162	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

X	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

X	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)


X	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

J	OSTATNÍ ÚDAJE
---	---------------

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2020.8
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Název stavby:	"Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulic Koněvova a Zapletalova"	Stupeň PD:	DPS
Stavebník:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 	IČ:	00845451
Generální projektant:	Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava, 709 00	IČ:	06923321
Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimír Hořelka	Č. autorizace:	1101614

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	ECO-Project-Invest, s.r.o.	Číslo oprávnění:	0086
Telefon:	777281561	E-mail:	epi@epi.info


URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	Vít Procházka	Číslo oprávnění:	0086
-------------------	---------------	------------------	------

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:		Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	25.1.2021		
Platnost průkazu do:	25.01.2031		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Koněvova 251/26

PSČ, obec: 713 00 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Slezská Ostrava [714828], 5188


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 379,0 m²

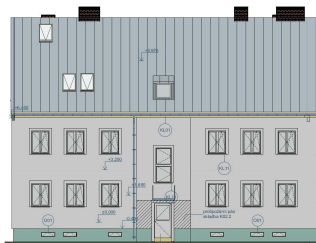

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

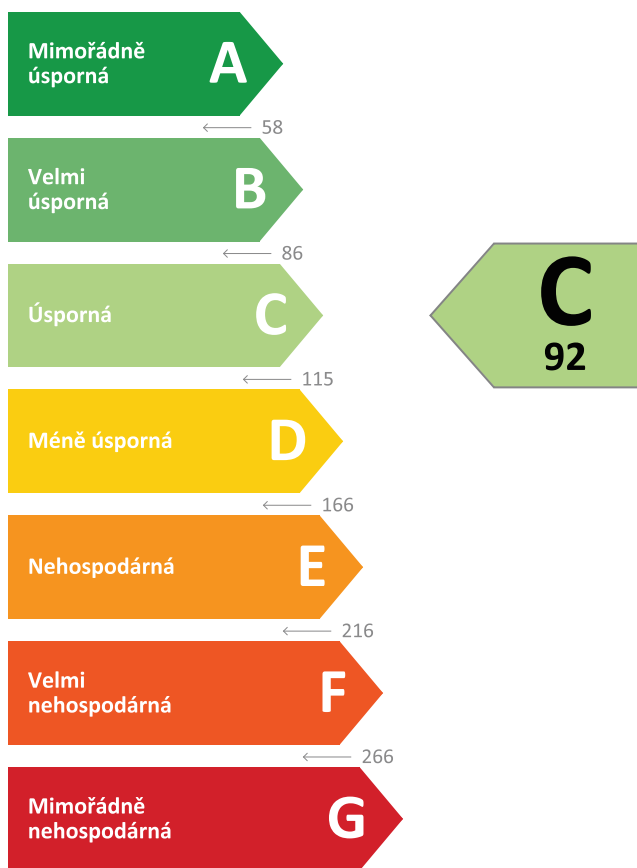


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 29,7 (94 %)
■ Elektřina - 1,9 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,36 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	83 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	60 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: ECO-Project-Invest, s.r.o.

Osvědčení č.: 0086

Kontakt: epi@epi.info

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 25.1.2021

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Ostrava	Část obce:	Slezská Ostrava
Ulice:	Koněvova	Č.p / č. or. (č.ev.):	251/26
Katastrální území:	Slezská Ostrava [714828]	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	5188	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1950	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY	
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.	
<p>Bytový dům byl postaven v 50.letech 20.století. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru 18,15 m x 10,35 m. Konstrukční výška 1.NP a 2.NP je 3,2 m, světlá výška 2,8 m. Obvodové zdivo je cihelné tl. 450 mm. Stropní konstrukce nad 1.PP a 2.NP je betonová (keramické Wízub tvárnice), strop nad 1.NP je trámový. Otvorové výplně v jednotlivých bytech a na schodišti jsou plastové s izolačním dvojsklem. Střecha je sedlová s plechovou krytinou.</p> <p>Bude provedeno vnější kontaktní zateplení - tepelná izolace na obytné zóně bude pomocí zateplovacího systému s EPS šedý tloušťky 160 mm, deklarovaný součinitel (lambdaD = 0,032 W/(m.K)). Půda bude zateplena izolací z minerální vlny (lambdaD = 0,041 W/(m.K)) tl. 2x120 mm. Zateplení stropu sklepa z minerální vlny (lambdaD = 0,041 W/(m.K)) tl. 100 mm, žebra stropu MV tl. 60 mm.</p> <p>Zateplení prostoru stávajícího podhledu na schodišti bude tepelnou izolací minerální vlnou (lambdaD = 0,041 W/(m.K)) tl. 50 + 100 mm. Stěny vikýře budou zateplený tepelnou izolací fenolitickou pěnou (lambdaD = 0,021 W/(m.K)) tl. 110 mm.</p> <p>Stávající dřevěná okna do zazděné lodžie budou vyměněna za nová plastová s Uw = 1,10 W/m2.K. Vstupní dveře budou vyměněny za nové hliníkové s U = 1,40 W/m2.K.</p> <p>Stávající plynové lokální topidla se nahradí novými, kondenzačními kotly 24 kW, s průtokovým ohřevem teplé vody.</p>	

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m³	1307,8
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m²	772,7
Objemový faktor tvaru budovy	m²/m³	0,59
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m²	379,0
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	15,1

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Obytná zóna	Obytné zóny - BD - byt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20,0	349,9
Z2	Komunikační zóna	Obytné zóny - komunikace	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16,0	29,1
NZ1	Podkroví	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
NZ2	Zazděná lodžie	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
% pokrytí								
Dodaná energie v MWh/rok								

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	70,9 %	-	-	-	23,0 %	-	-	93,9 %
	22,41	-	-	-	7,28	-	-	29,69
Elektřina	1,2 %	-	-	-	-	4,9 %	-	6,1 %
	0,37	-	-	-	-	1,55	-	1,92


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	72,1 %	-	-	-	23,0 %	4,9 %	-	100,0 %
kWh/m².rok	60	-	-	-	19	4	-	83
MWh/rok	22,79	-	-	-	7,28	1,55	-	31,62

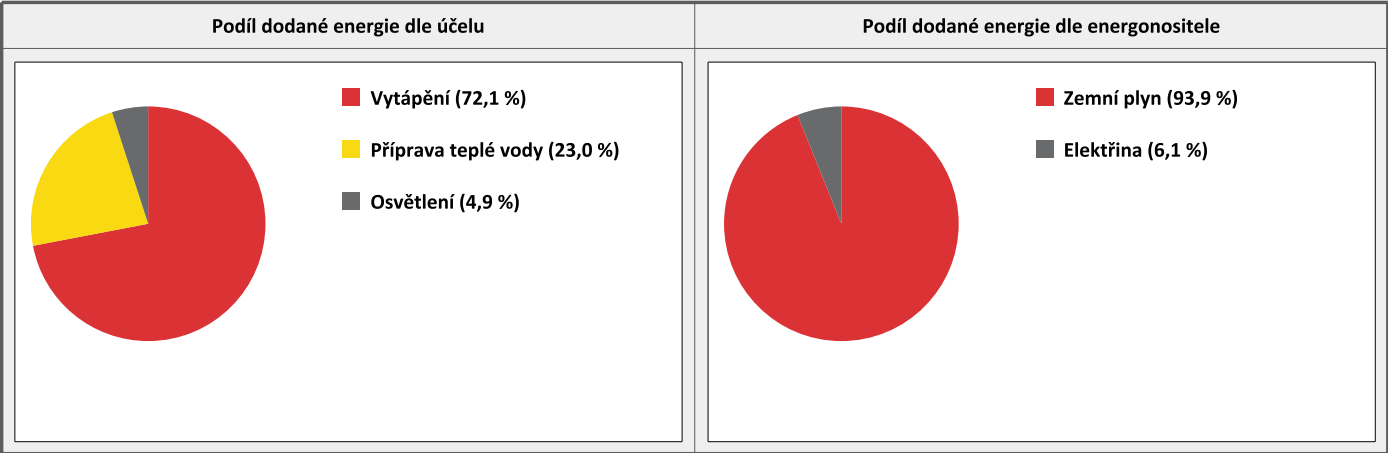

C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	1,0	64,6 %	-	-	-	21,0 %	-	-	85,6 %
		22,41	-	-	-	7,28	-	-	29,69
Elektřina	2,6	2,8 %	-	-	-	-	11,6 %	-	14,4 %
		0,97	-	-	-	-	4,03	-	5,00


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		67,4 %	-	-	-	21,0 %	11,6 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		62	-	-	-	19	11	-	92
MWh/rok		23,39	-	-	-	7,28	4,03	-	34,70

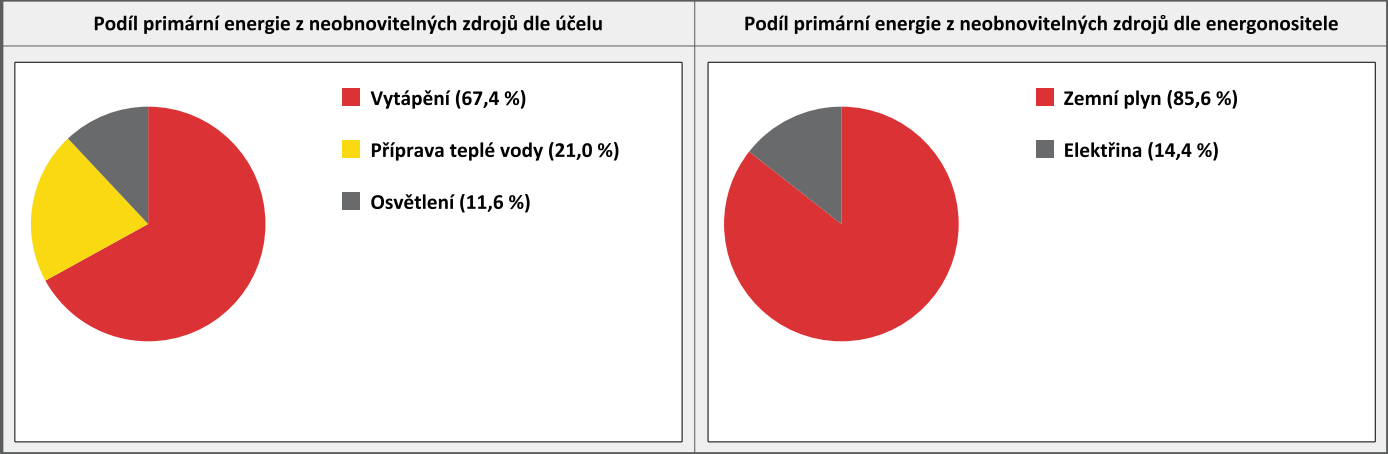


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	5,58	4,47	3,55	1,98	0,99	0,69	0,71	0,72	1,10	2,53	4,14	5,17
Zemní plyn	5,33	4,26	3,37	1,83	0,88	0,60	0,62	0,62	0,96	2,35	3,94	4,94
Elektřina	0,24	0,20	0,18	0,15	0,11	0,09	0,09	0,10	0,14	0,18	0,20	0,24

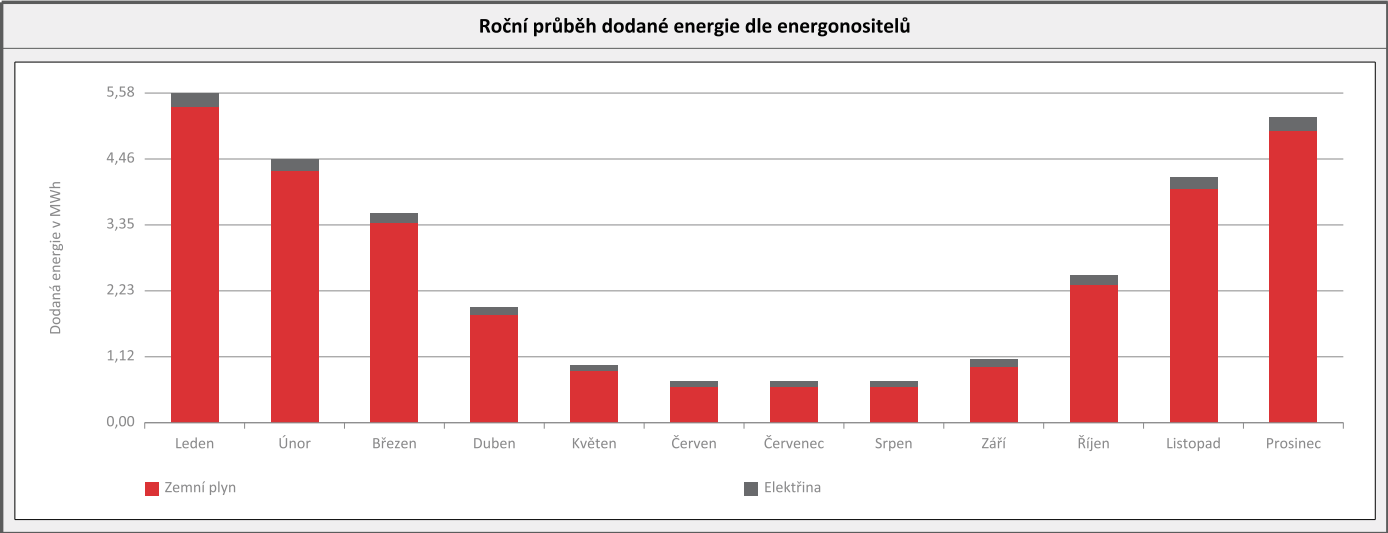

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	5,58	4,47	3,55	1,98	0,99	0,69	0,71	0,72	1,10	2,53	4,14	5,17
Vytápění	4,76	3,75	2,79	1,27	0,28	0,01	0,01	0,01	0,39	1,77	3,38	4,36
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,62	0,56	0,62	0,60	0,62	0,60	0,62	0,62	0,60	0,62	0,60	0,62
Osvětlení	0,20	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,08	0,09	0,11	0,13	0,16	0,19
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

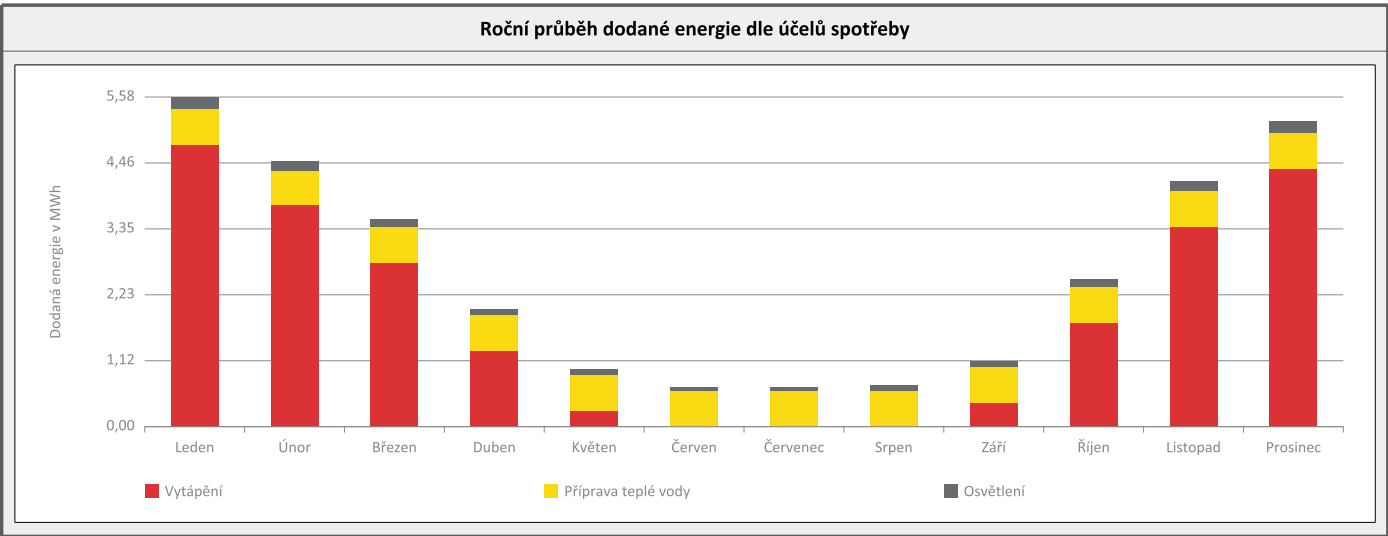

E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	24,181	Solární zisky	MWh/rok	4,481
Větrání		0,252	Vnitřní zisky - lidé		2,494
Netěsnosti obálky - infiltrace		3,278	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		2,044
Celkem		27,711	Celkem		9,020

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	18,691	kWh/m ² .rok	49
-----------------------------	---------	--------	-------------------------	----

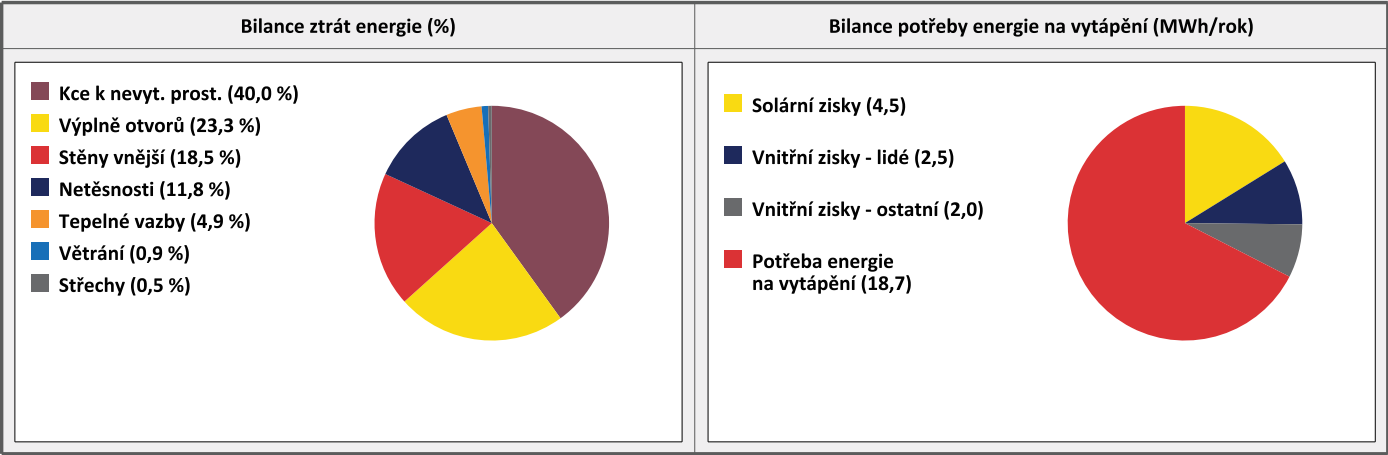

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F	OBÁLKA BUDOVY
---	---------------

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			

STĚNY VNĚJŠÍ					277,5			
SV1	Stěna CP 45	20,0	EXT	249,4	0,197	0,30	0,30	66 %
SV2	Stěna CP 45	16,0	EXT	12,2	0,197	0,40	0,40	49 %
SV3	Stěna CP 30	20,0	EXT	10,4	0,202	0,30	0,30	67 %
SV4	Stěna vikýř	16,0	EXT	2,3	0,209	0,40	0,40	52 %
SV5	Stěna CP 45 + MV	16,0	EXT	3,2	0,228	0,40	0,40	57 %

STŘECHY					7,4			
ST1	Střecha šikmá	16,0	EXT	7,4	0,281	0,32	0,32	88 %

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM					436,9			
KN1	CP 45 nevyt	20,0	NEVYT	9,9	1,187	0,60	0,60	198 %
KN2	CP 30 nevyt	20,0	NEVYT	9,1	1,526	0,60	0,60	254 %
KN3	CP 30 nevyt	16,0	NEVYT	34,6	1,526	0,80	0,80	191 %
KN4	Strop k půdě	20,0	NEVYT	173,1	0,144	0,30	0,30	48 %
KN5	Strop k půdě chodba	16,0	NEVYT	16,4	0,127	0,40	0,40	32 %
KN6	Podlaha nad suterénem iz	20,0	NEVYT	175,0	0,351	0,60	0,60	58 %
KN7	Podlaha nad suterénem iz	16,0	NEVYT	14,6	0,351	0,80	0,80	44 %
KN9	Dveře vnitřní plast	20,0	NEVYT	2,4	1,400	3,50	1,75	80 %
KN10	Dveře vnitřní plast	16,0	NEVYT	1,8	1,400	4,70	2,33	60 %

VÝPLNĚ OTVORŮ					50,9			
KN8	Okno plast nové	20,0	NEVYT	1,4	1,100	1,50	1,50	73 %
VO1	Okno plast	20,0	EXT	44,6	1,400	1,50	1,50	93 %
VO2	Okno plast	16,0	EXT	2,8	1,400	2,00	2,00	70 %
VO3	Dveře	16,0	EXT	2,1	1,400	2,30	2,27	62 %

TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,020		0,020	100 %

G	TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY
---	---------------------------------

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	%	MWh/rok
ZT1	Etážové vytápění - kondenzační kotl ⁺	96,0	zemní plyn	22,4	103,0	-	92,0	88,0	100,0 %
									18,7

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok	%		%	m ³ /rok	MWh/rok
ZT1	Etážové vytápění - kondenzační kotl ⁺	96,0	zemní plyn	7,3	103,0	-	89,0	127,8	100,0 %
									6,7


OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
OS1	Obytná zóna		349,9	100,0	1,70	1,00	1,00	0,80
OS2	Komunikační zóna		29,1	75,0	1,10	1,00	1,00	1,00

I	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY							
CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
Požadavek vyhlášky dle:		§ 6 odst. 2 písm. a)			Splněno:		ANO	
REFERENČNÍ BUDOVA								
Úroveň referenční budovy:		Dokončená budova a její změna						
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy		Míra snížení			
			m²	KWh/m².rok	%			
	Obytná	349,9	60	3,0				
	Jiná než obytná	29,1	160	3,0				
PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY								
V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.								
Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Příléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-
MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)								
X	-	-	-	-	-	-	-	-
OBÁLKA BUDOVY								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)								
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m².K	Budova jako celek				0,36	0,44	ANO
CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)								
X	-	-				-	-	-
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE								
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)								
Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m².rok	Budova jako celek				92	131	ANO

J	OSTATNÍ ÚDAJE
---	---------------

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2020.8
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1


ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Název stavby:	"Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulic Koněvova a Zapletalova"	Stupeň PD:	DPS
Stavebník:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 	IČ:	00845451
Generální projektant:	Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava, 709 00	IČ:	06923321
Zodpovědný projektant:	Ing. Vladimír Hořelka	Č. autorizace:	1101614

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	ECO-Project-Invest, s.r.o.	Číslo oprávnění:	0086
Telefon:	777281561	E-mail:	epi@epi.info

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	Vít Procházka	Číslo oprávnění:	0086

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:		Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	25.1.2021		
Platnost průkazu do:	25.01.2031		



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Na Františku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Vít Procházka

r. č. 680906/0929

je oprávněn

provádět energetický audit

s platností od 9.7.2002

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy

s platností od 30.6.2008

~~~~~

~~~~~

podle zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií

Číslo oprávnění: 0086

V Praze dne 30. června 2008


Ing. Tomáš Hüner

náměstek ministra průmyslu a obchodu

