ŘEZ B-B

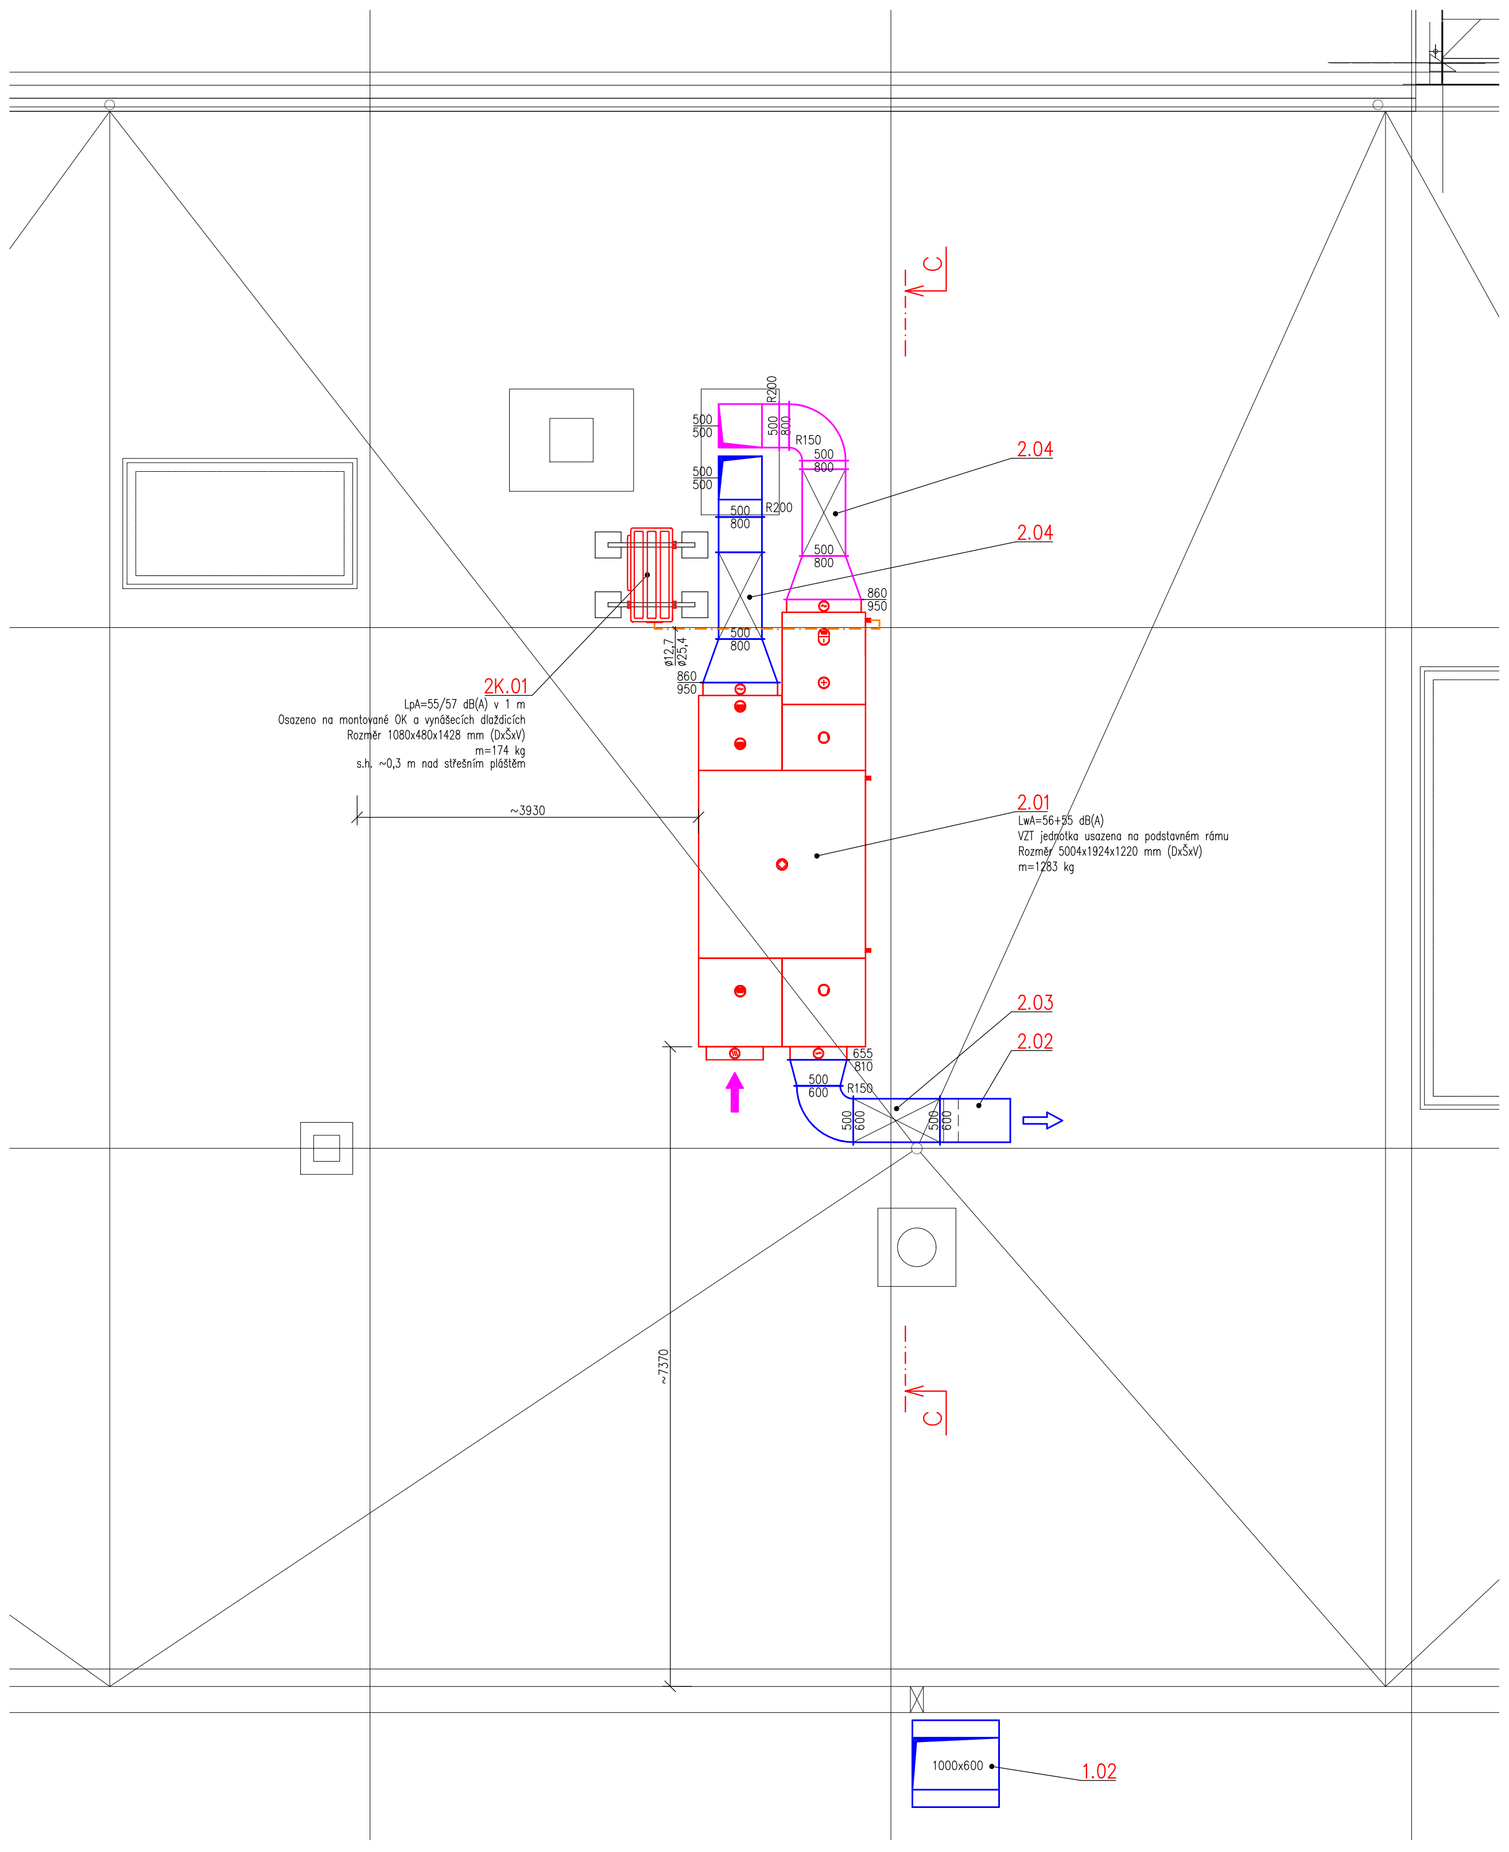

ŘEZ A-A

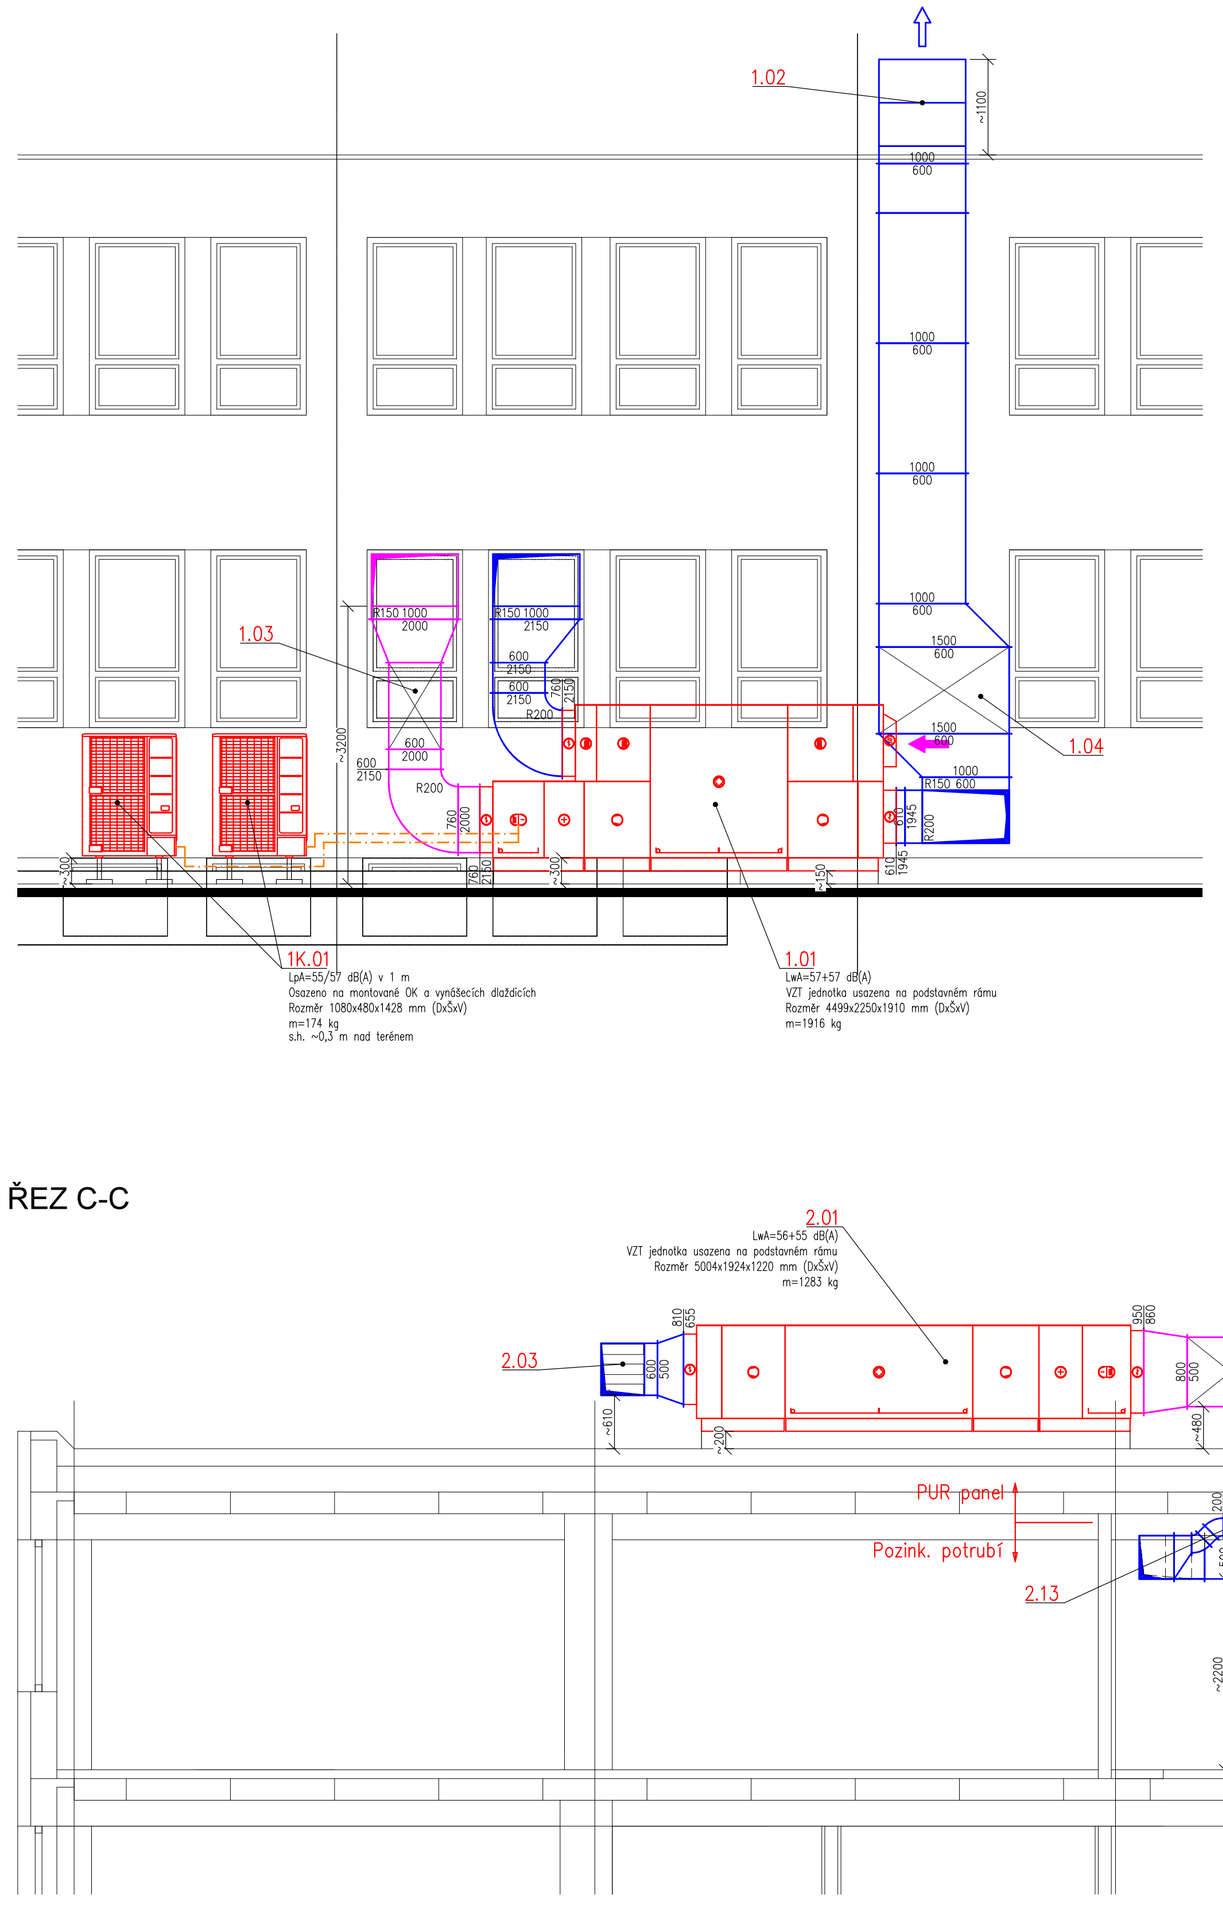

ŘEZ B-B

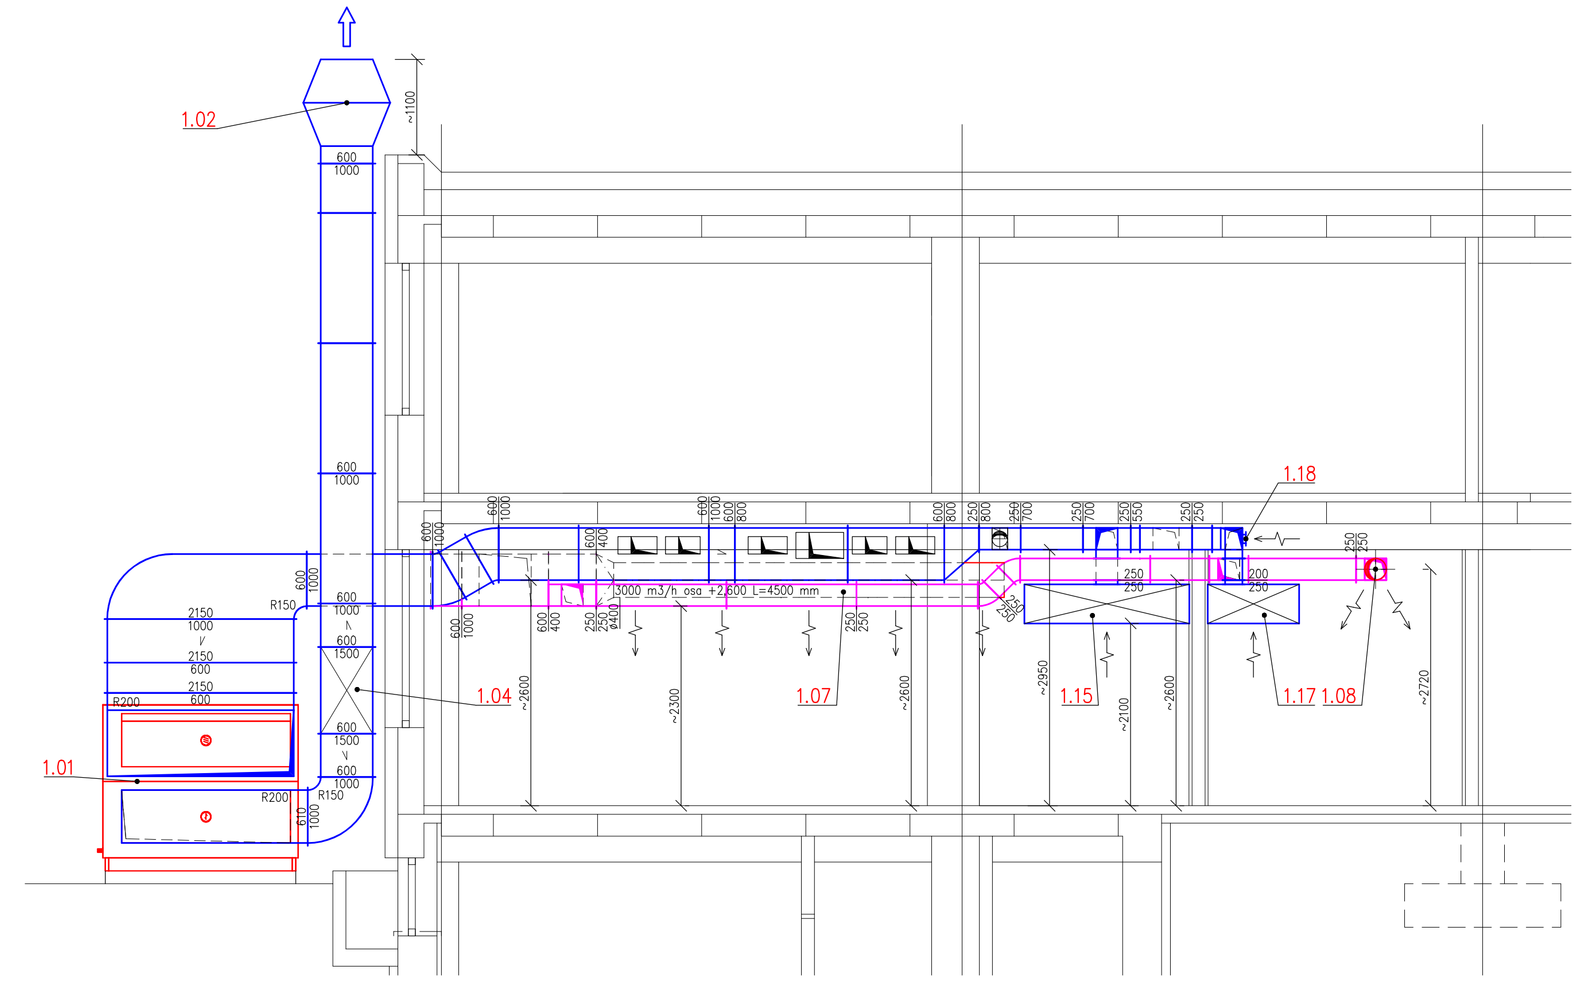

ŘEZ C-C

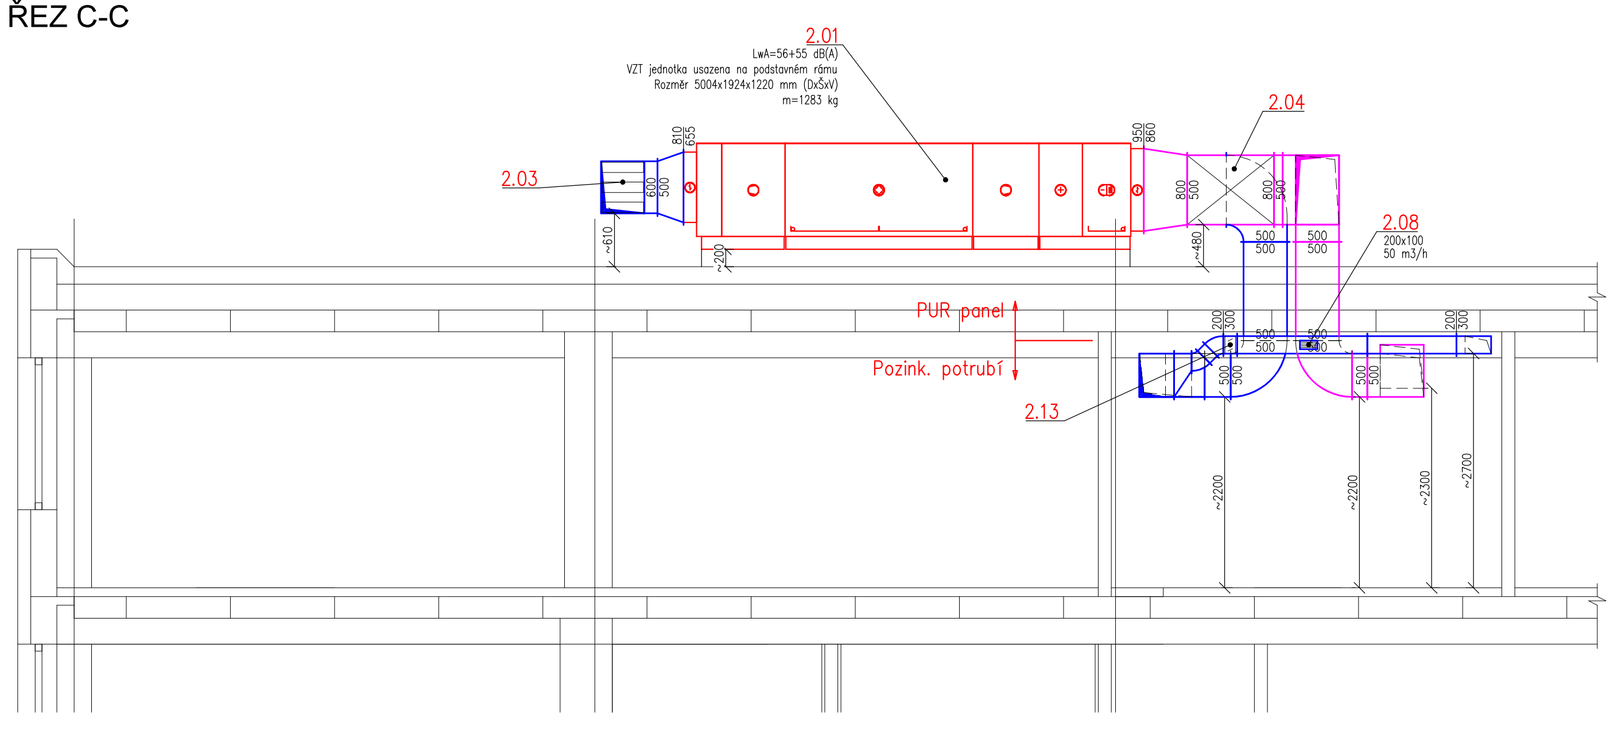

LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- VENTILÁTOR - POTRUBNÍ PROVEDENÍ
- PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
- TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ
- ČTYŘHRANNÁ VÝUSTKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- TLUMIČ HLUKU
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- TEXTILNÍ VELKOPLOŠNÁ VÝUSTKA
- VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ ODVOD
- Cu POTRUBÍ CHLADIVA
- IZOLACE POTRUBÍ
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD (M3/H)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - ODVOD (M3/H)

POZNÁMKY

- SPODNÍ HRANA DIGESTOŘÍ +2,1 M. PŘÍPADNĚ PODLE TECHNOLOGIE
- DIGESTOŘE DODÁVKOU PROFESE GASTRO
- POLOHU PŘÍPOJOVACÍCH HRDEL DIGESTOŘÍ KOORDINOVAT S PROFESÍ GASTRO
- DVEŘNÍ MŘÍŽKY DODÁVKOU STAVBY
- VZT POTRUBÍ V BUDOVĚ BUDOU VEDENY POD STROPEM
- VZT KOMPONENTY MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE
- VEDENÍ POTRUBNÍCH TRAS PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA MÍSTĚ

0,000 = 280,35 m n.m. (stávající)

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt	-
Projektant	Ing. Tomáš Kročil	Vypracoval	Martin Kopecký
Stavebník	Město Uherský Brod (Masarykovo nám. 100, PSČ 688 01; IČ 002 91 463)		
Místo stavby	ZŠ Na Výsluní (Na Výsluní 2047, PSČ 688 01; parc.č. st.2812, k.ú. Uh.Brod)		

K PROJEKT, Kročil s.r.o.
Uherskobrodská 984
763 26 Luhačovice
IČ: 022 86 424
http://www.krocil.eu

Název akce

ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně

Pare	1 2 3 4 5 6
Zakázka	2023/1340
Účel PD	pro provádění stavby (DPS)
Stavební objekt	SO 01 Modernizace Kuchyně
Datum	duben 2023
Část dokumentace	D.1.4.3 Vzduchotechnika
Formát	10x A4
Obsah	**PŮDORYS STŘECHY + ŘEZY**
Měřítko	**1:50**
Výkres č.	**D.1.4.3. 05**