
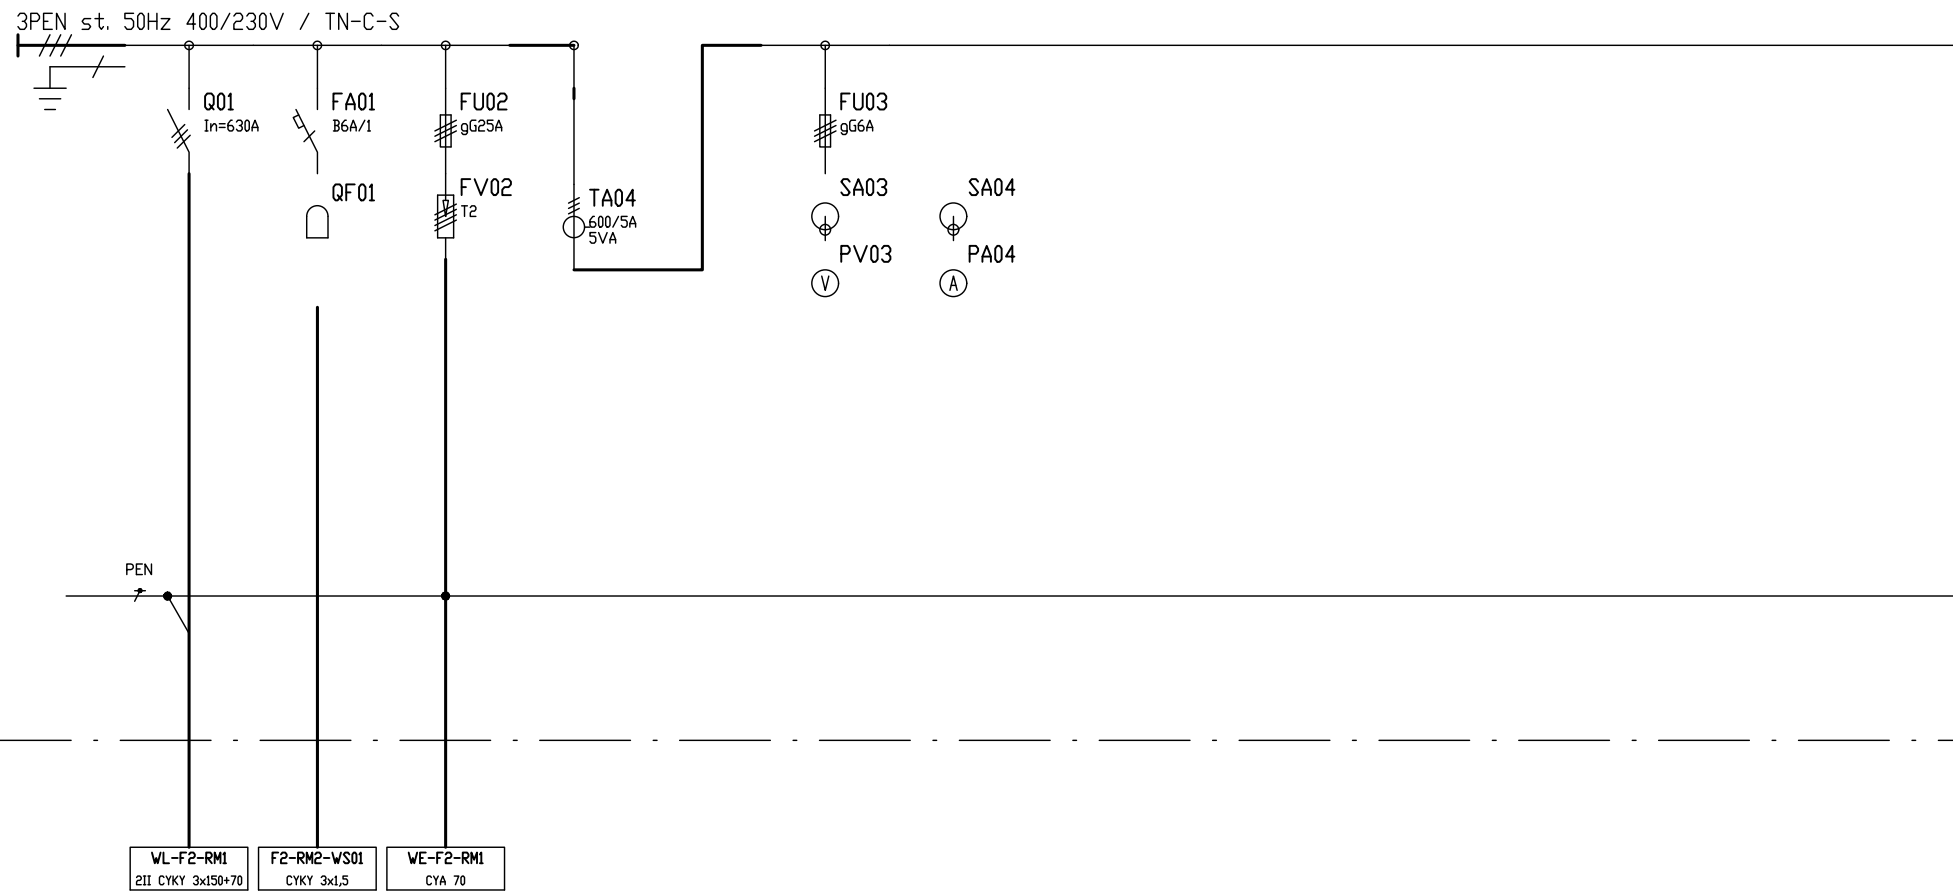


VYPRACOVAL Ing. Stojaspal; Bc. Vrba	ODP. PROJ. PROFESE Ing. Stojaspal	KONTROLOVAL Ing. Stojaspal	HL. INŽ. PROJEKTU Ing. Kročil	 Ing. Martin STOJASPAL IČ: 88280314 +420 776 260 800 info@elektroms.cz	
MÍSTO STAVBY: ZŠ Na Výsluní, Na Výsluní 2047, 688 01 Uherský Brod, p.č. st.2812, k.ú. Uherský Brod INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, IČ 002 91 463					
AKCE: ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně D.1.4.4 Elektroinstalace				FORMÁT	–
				DATUM	05/2023
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	–
				ZAK. ČÍSLO: 2313	
OBSAH: Schéma rozvaděče RM1				ARCHIVNÍ KÓD	ČÍS. VÝKRESU
				—	D.1.4.10

F2-RM1



RH




TS


PŘÍVOD

Vypracoval: Vrba	AKCE: ZŠ Na Výsluní – modernizace kuchyně	A.Č.:	Z.C.: 2313	LIST Č.: 2/8
Kontroloval: Stojaspal	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RM1		v.Č.: D.1.4.10	
Datum : 2023-08-02				


F2-RM1

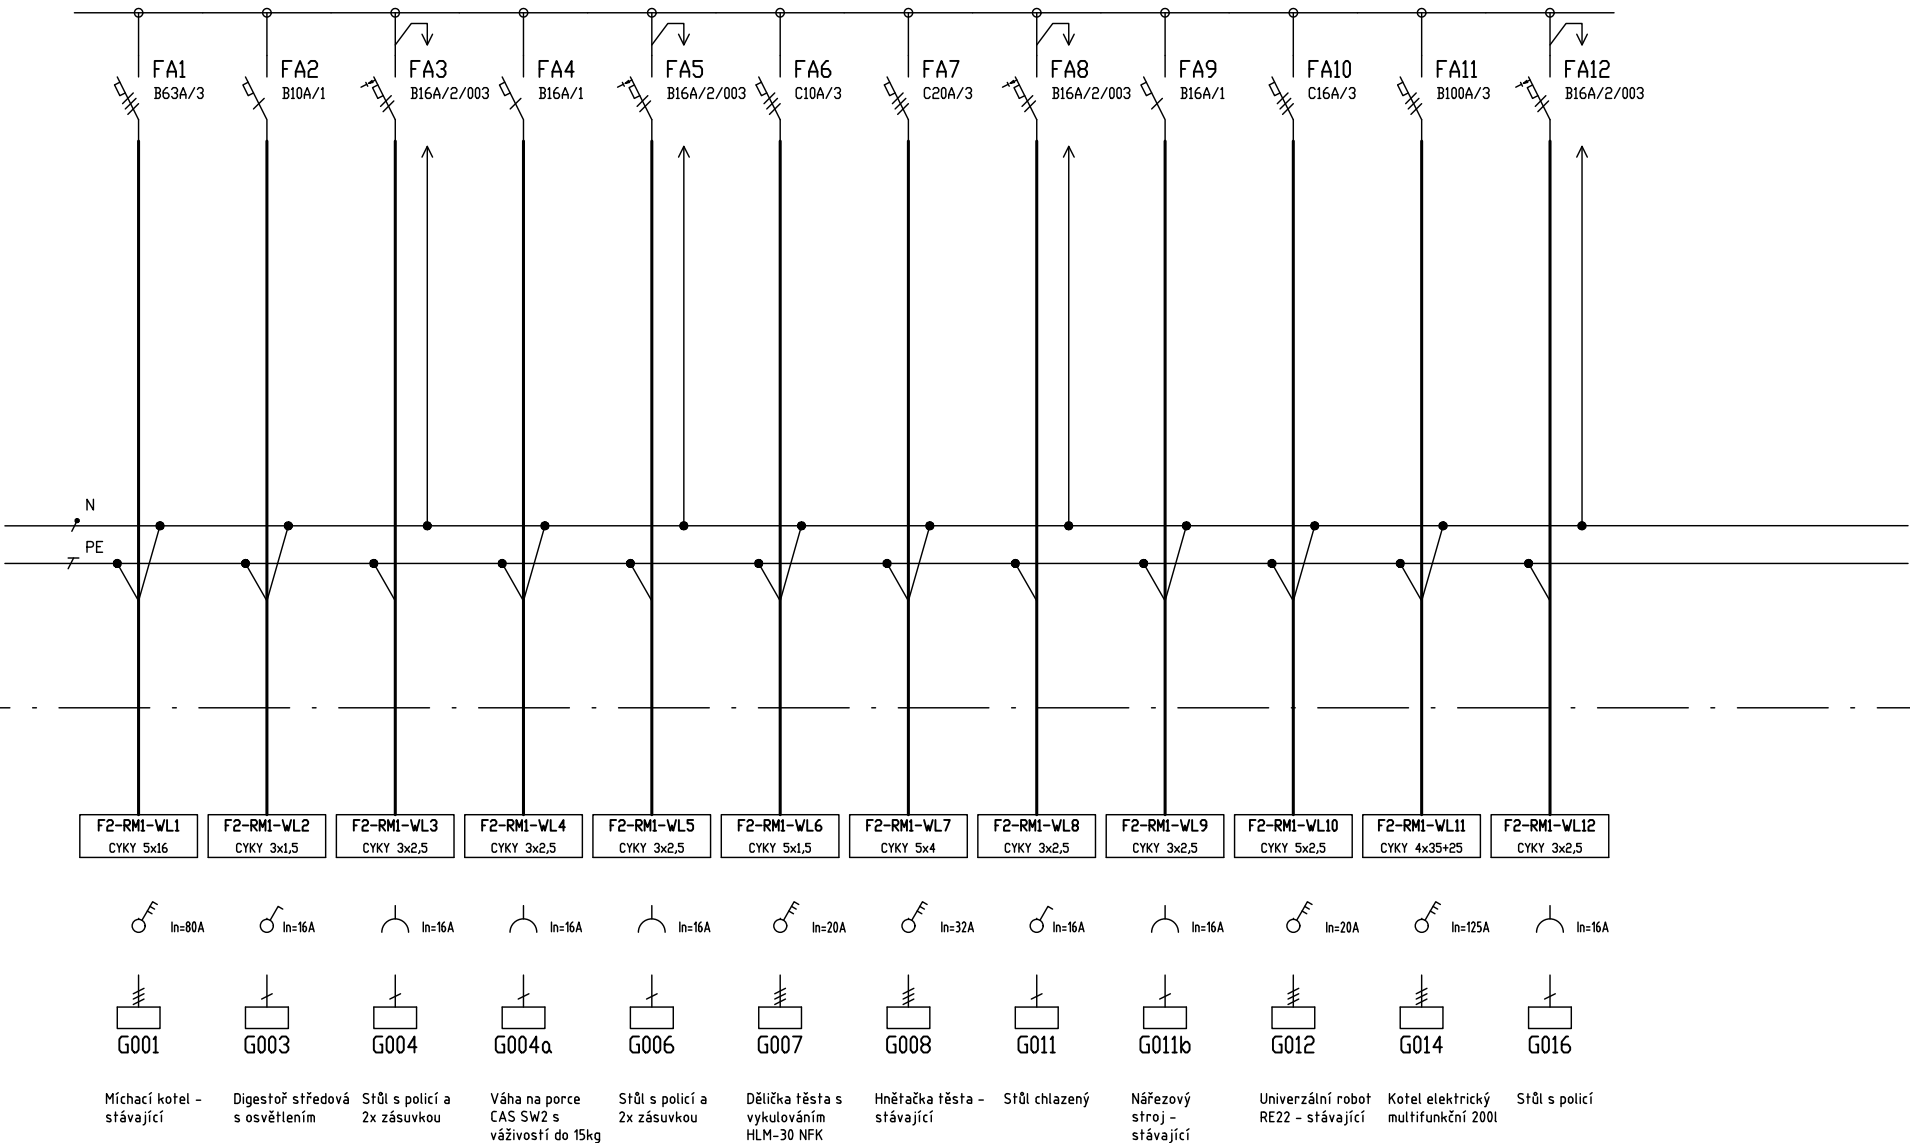


F2-RM1

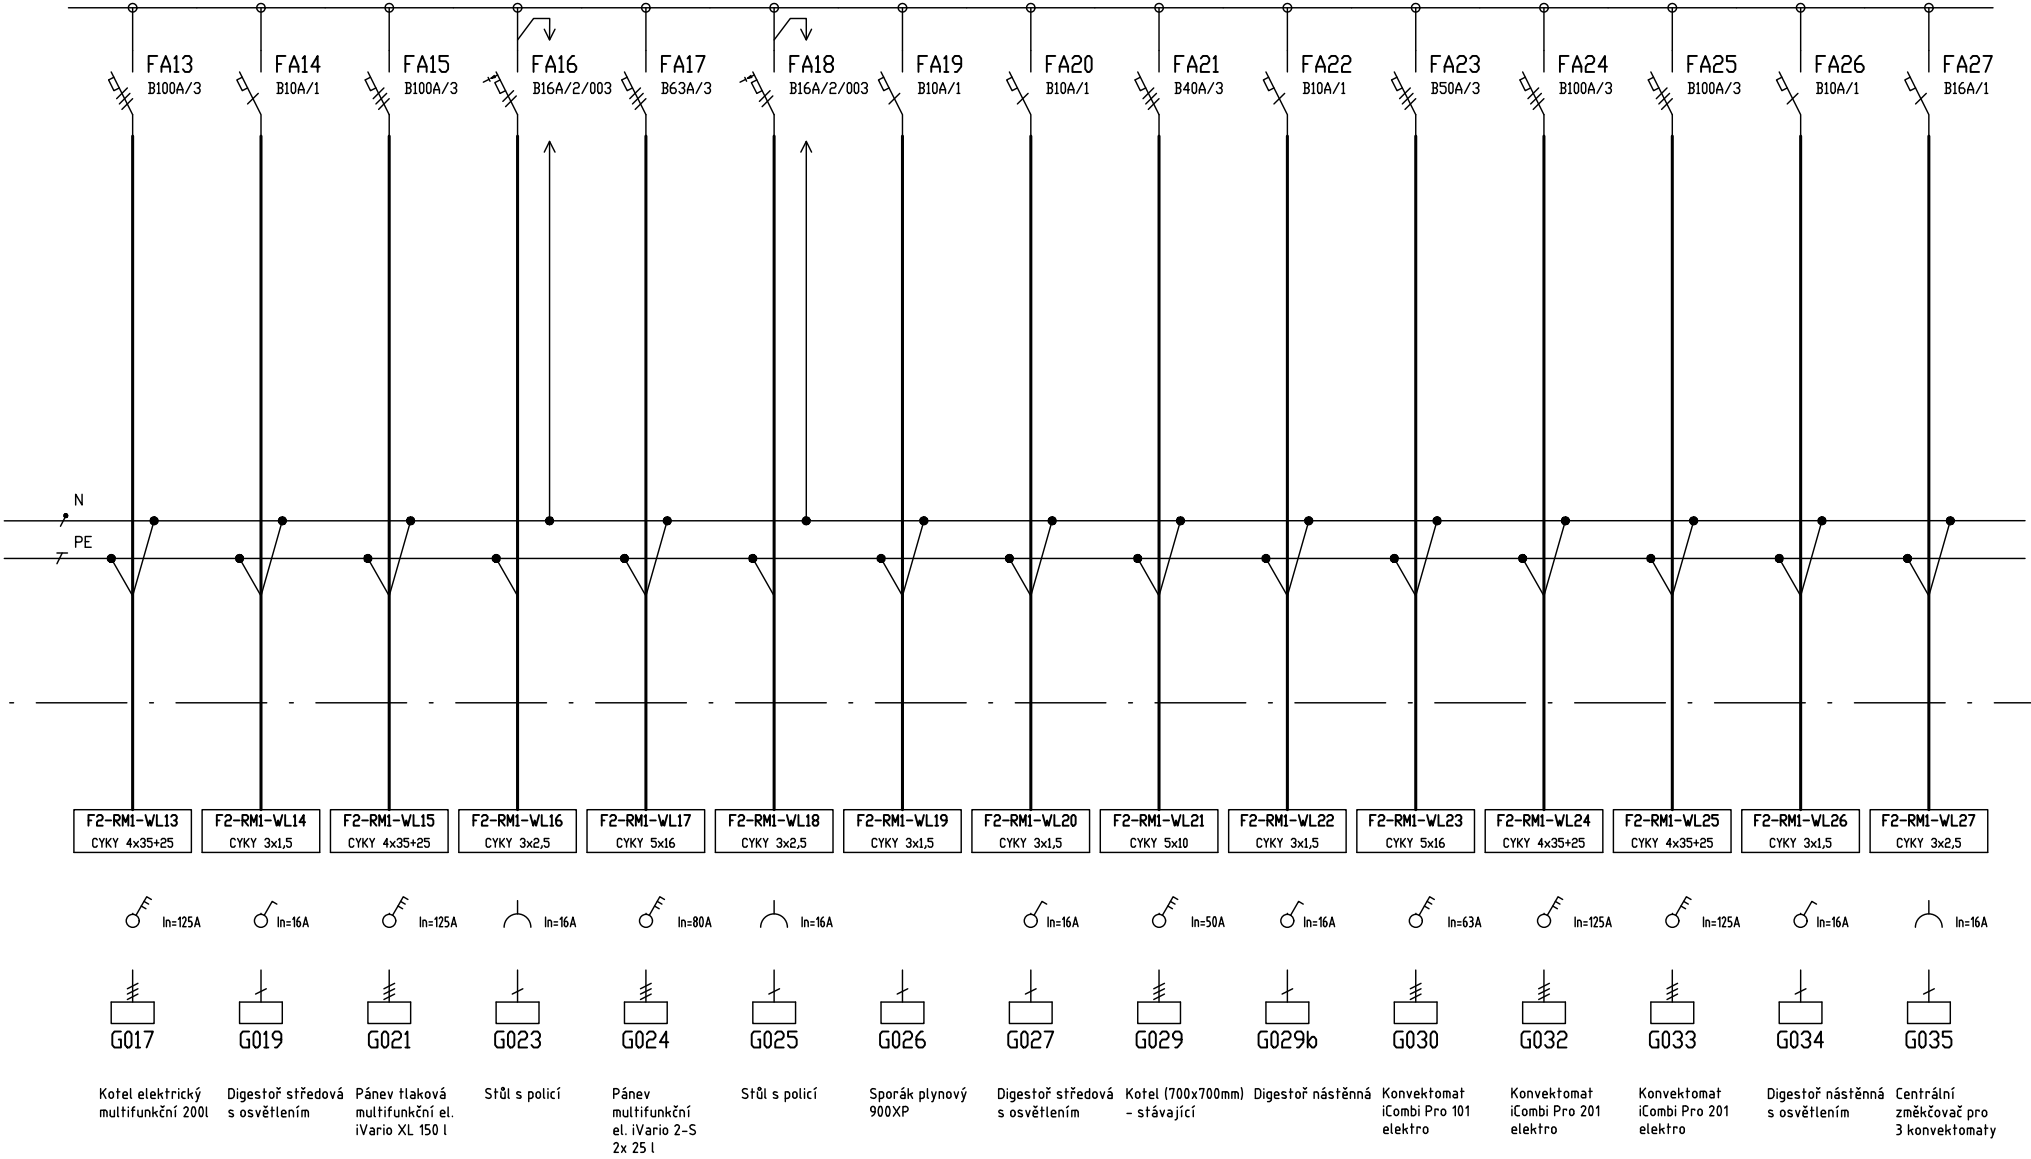


F2-RM1

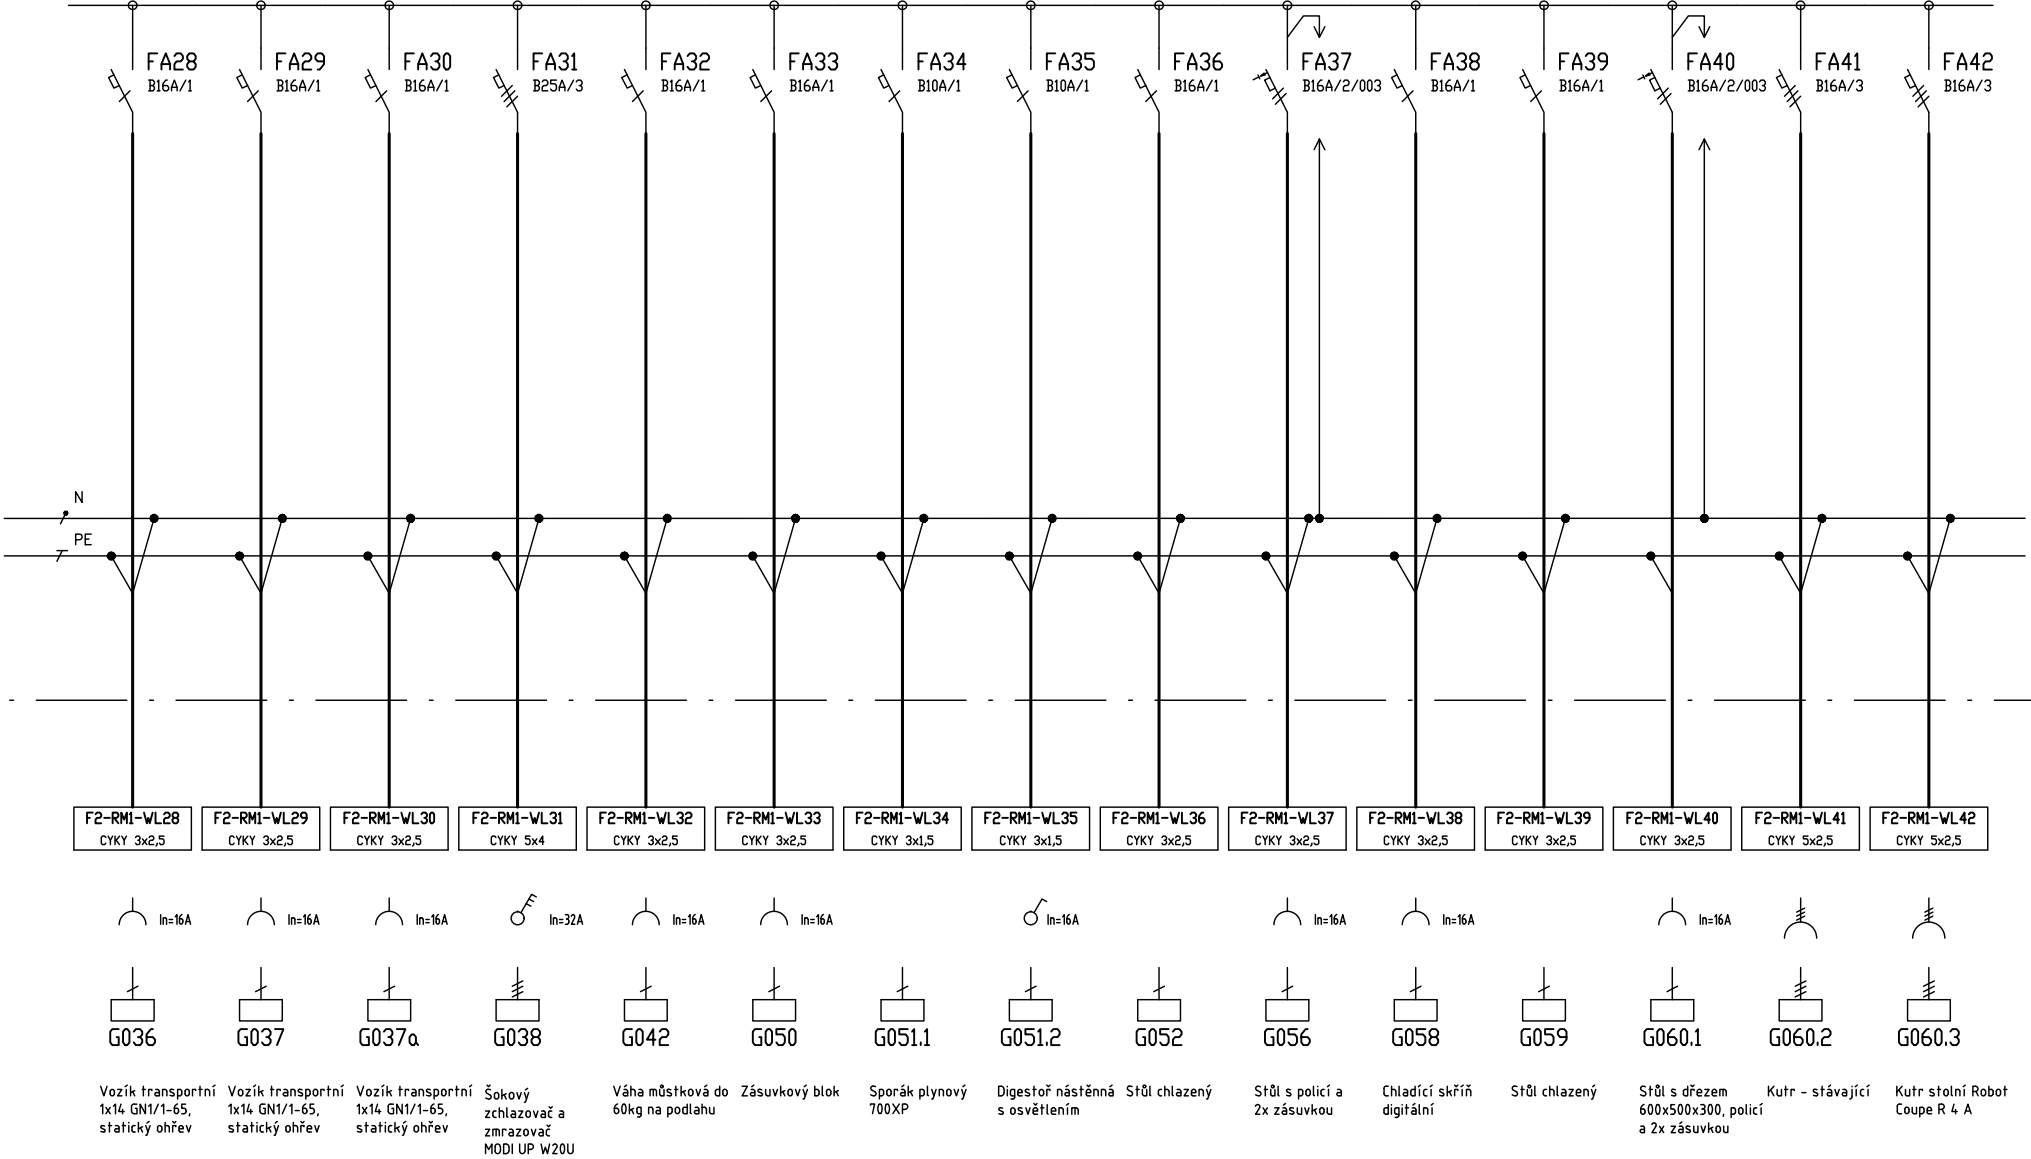


F2-RM1

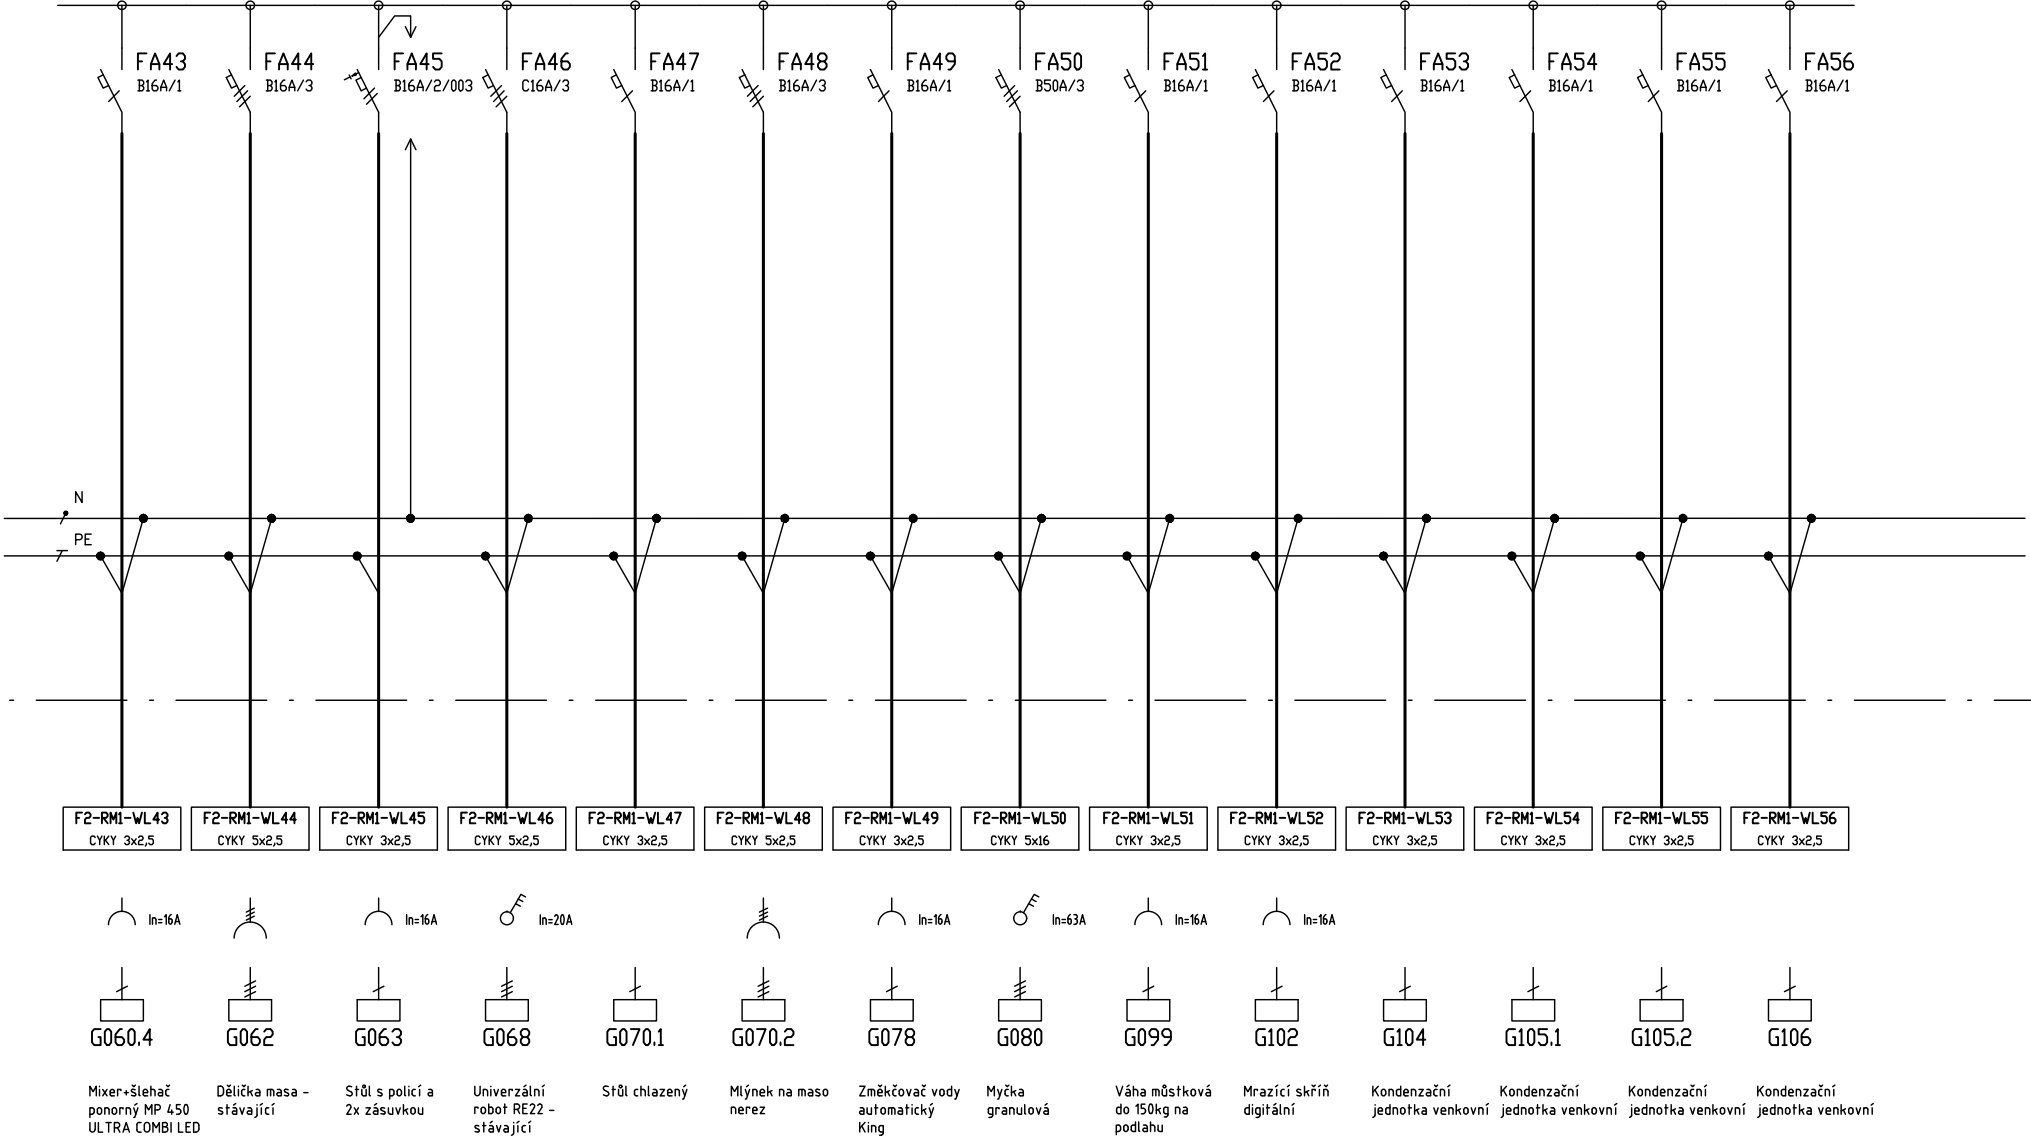

F2-RM1

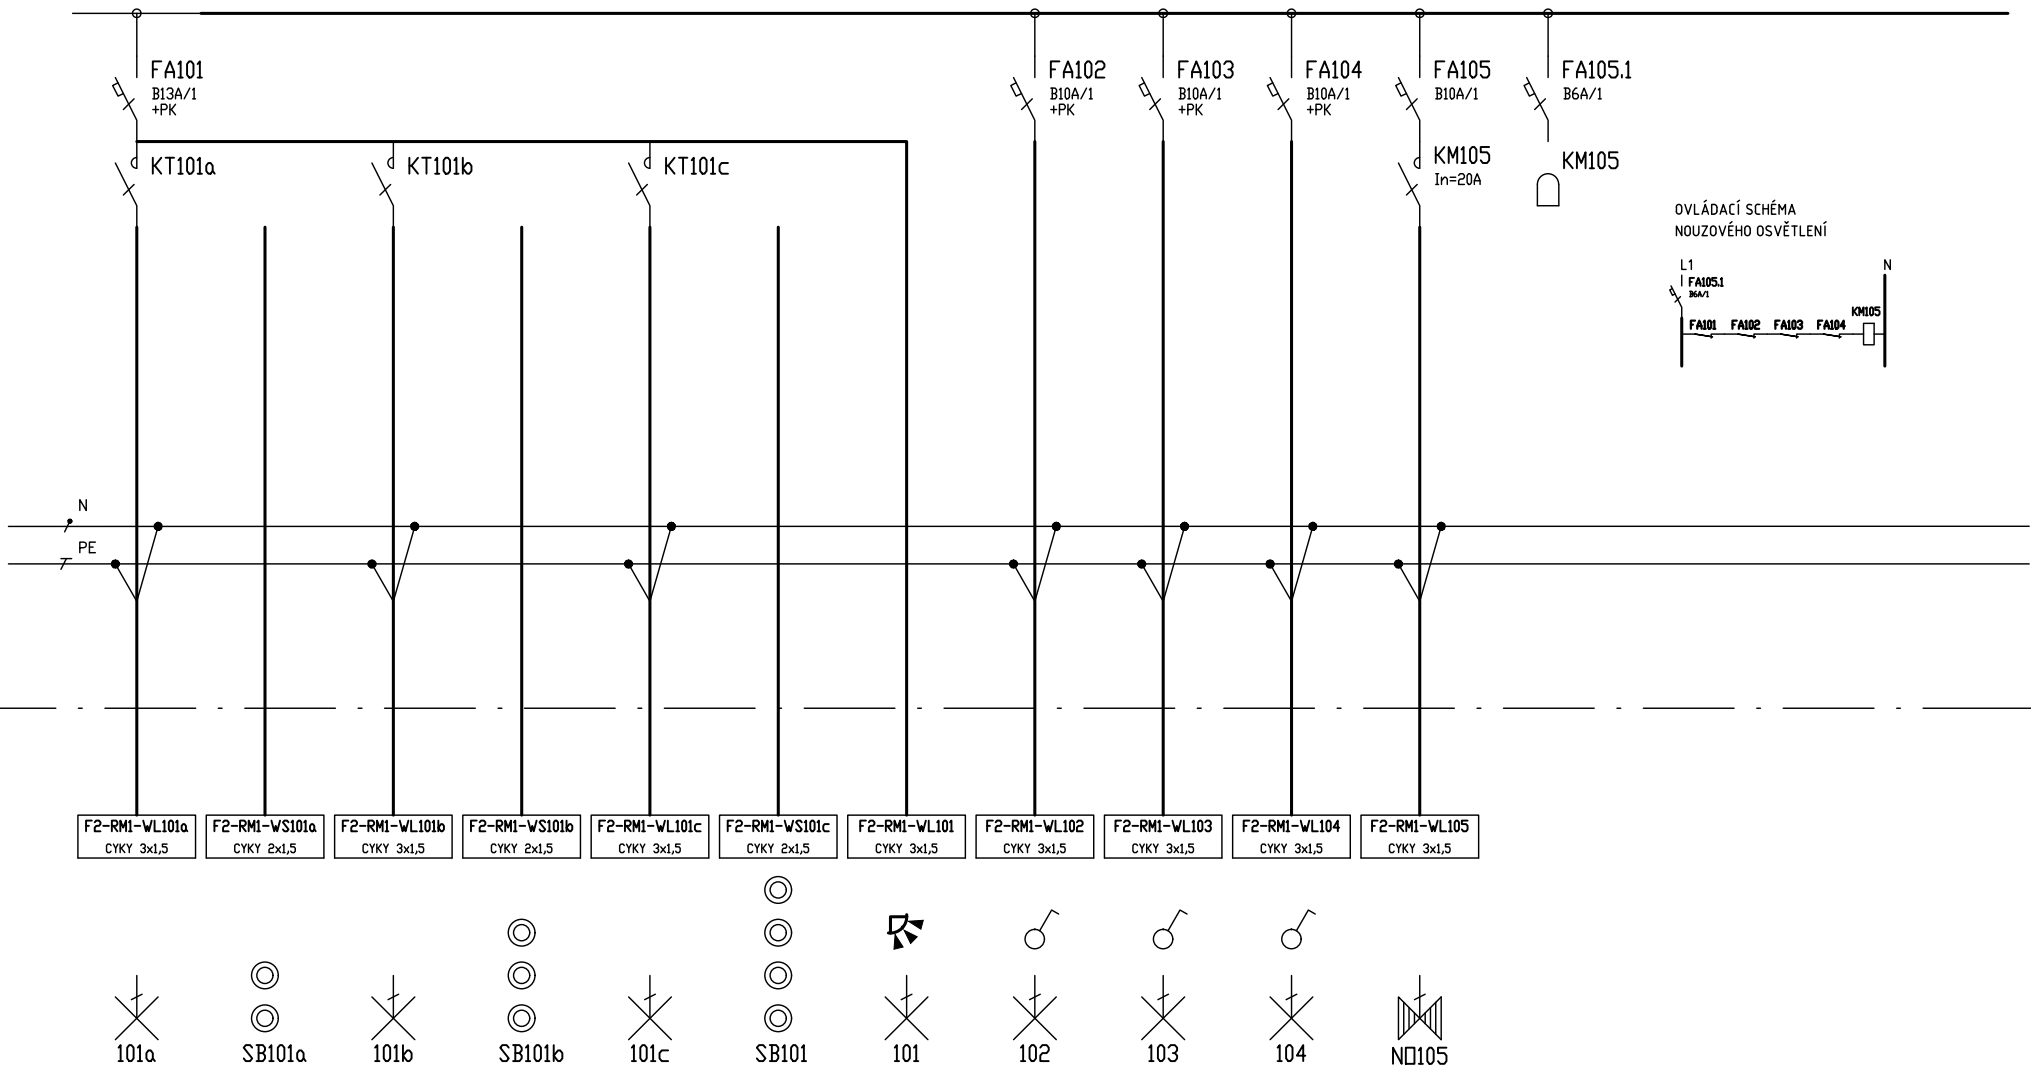

OVĽADACÍ SCHÉMA
NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ



F2-RM1

