


PŮDORYS 2.NP

LEGENDA ZNAČENÍ

- ROZVOD VYTÁPĚNÍ - PŘÍVOD
- ROZVOD VYTÁPĚNÍ - VRAT
- KOUPELNOVÉ ŽEBŘÍKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM

**K**  
ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KOMBINOVANÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
VISSMANN VITODENS 100-W o max. výkonu 19 kW  
AOV 10  
AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

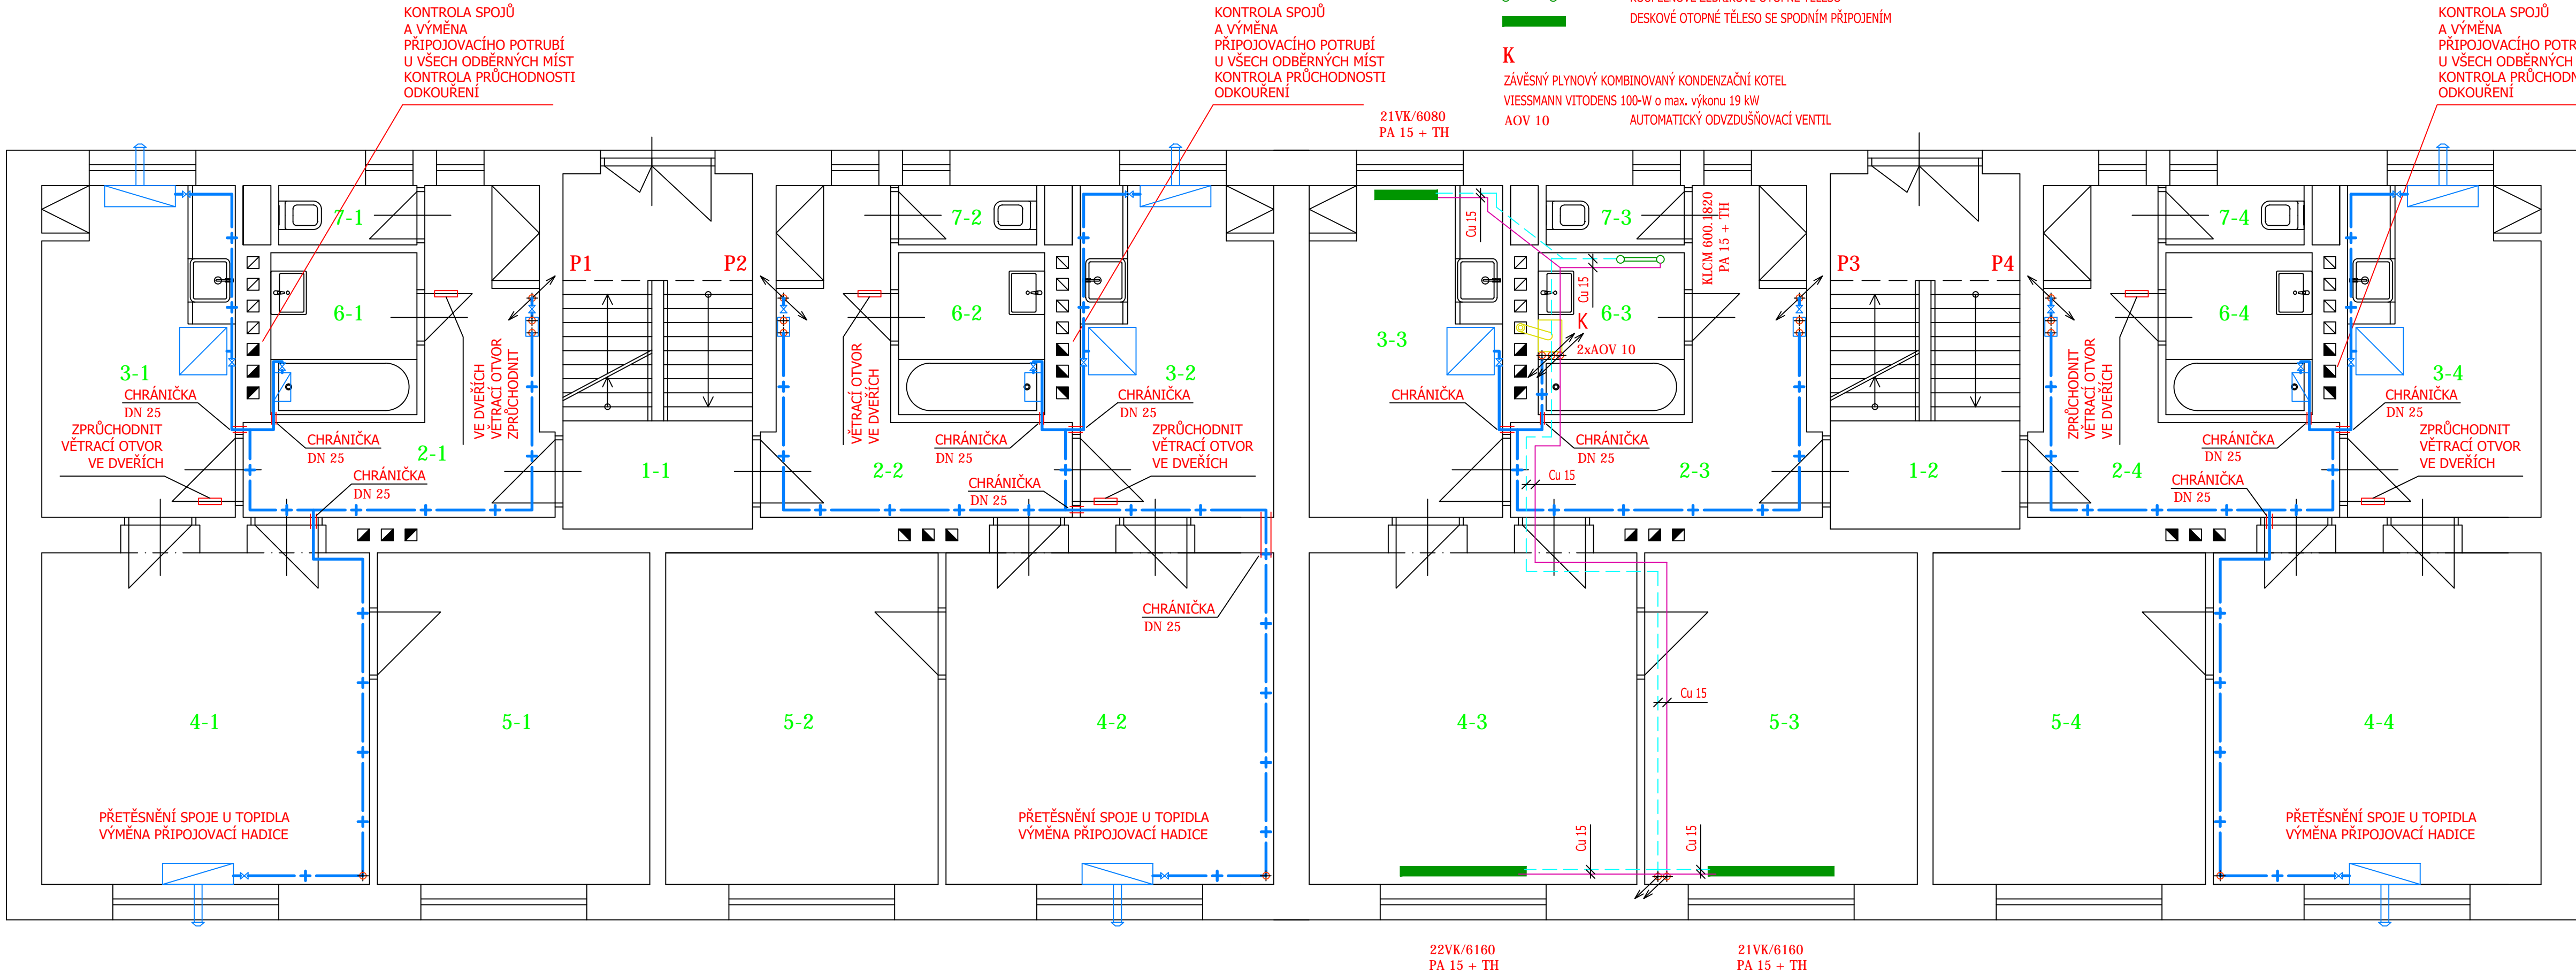

Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1-1	Schodiště	10,8
1-2	Schodiště	10,8
Byt 1		
2-1	Předsíň	8,85
3-1	Kuchyň	10,30
4-1	Obývací pokoj	17,45
5-1	Ložnice	14,50
6-1	Koupelna	3,80
Byt 2		
2-2	Předsíň	8,85
3-2	Kuchyň	10,30
4-2	Obývací pokoj	17,45
5-2	Ložnice	14,50
6-2	Koupelna	3,80
Byt 3		
2-3	Předsíň	8,85
3-3	Kuchyň	10,30
4-3	Obývací pokoj	17,45
5-3	Ložnice	14,50
6-3	Koupelna	3,80
Byt 4		
2-4	Předsíň	8,85
3-4	Kuchyň	10,30
4-4	Obývací pokoj	17,45
5-4	Ložnice	14,50
6-4	Koupelna	3,80

KRESLIL	KONTROLOVAL	VED. PROJEKTANT	Jiří Bršlica	
JIŘÍ BRŠLICA	JIŘÍ BRŠLICA	JIŘÍ BRŠLICA	Nová čtvrť 227 Nivnice 687 51	
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod		TEL.: 774 811 294	
MÍSTO STAVBY	U Plovárny 1502, 688 01 Uherský Brod		e-mail: jiri.brslica@gmail.cz	
OBSAH OPRAVA PLYNOINSTALACE			DATUM	12/2024
			STUPEŇ	PS
			FORMÁT	8 x A4
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	Č.V.
PŮDORYS 2.NP			1:50	004