

PŮDORYS 1.PP

nepodsklepená část suterénu

007
PLYNOMĚR
HUP

006
SKLAD

005
SKLAD

008
SPISOVNA

004
SKLAD

002
CHODBA

003
WC

001
CHODBA

2 x KK DN 50
2 x VK DN 15
STAD DN 40

NAPOJIT NA VÝSTUP POTRUBÍ Z PS
NAPOJENÍ VIZ - SCHÉMA

CU Ø 54 - IZ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VĚST ROZ STROPEM
SPOLEČNÁ TRASA S POTRUBÍM MODOVODU - KOORDINOVAT
POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ KOTVIT DO STŘEPU PO VZDÁLENOSTECH 2,5m

-2,300



009
HUV

010
VENKOVNÍ WC

PŘEDÁVACÍ STANICE
dálkový rozvod tepla

NOVÁ STOUPAČKA PRO NAPOJENÍ VZT
TRASU VĚST V DUTINĚ PANELŮ, MIMO PRŮVLAKY
NAPOJENÍ VZT JE PŘES OBVODOVOU STĚNU 2.NP

SCHÉMA

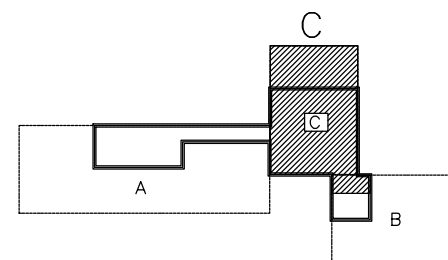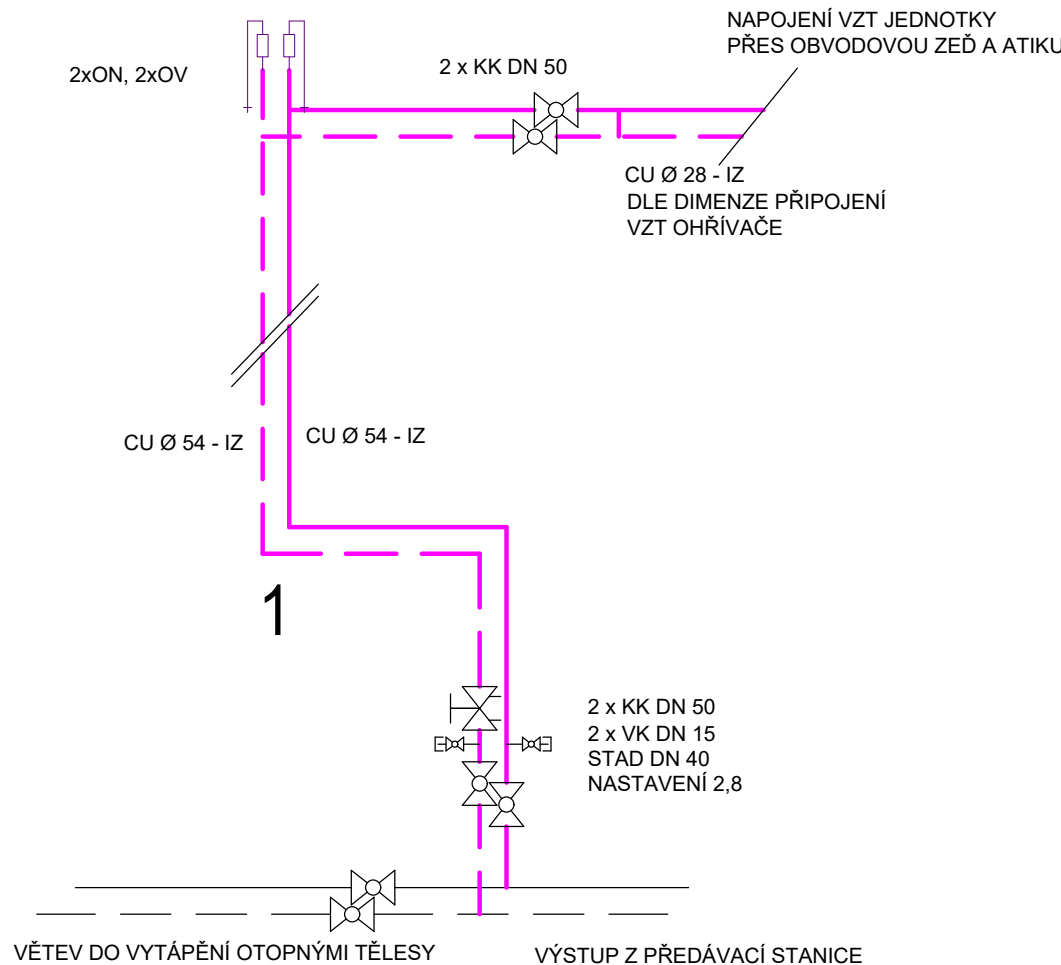

PROJEKTANT:	ING. DANA PEIKERTOVÁ	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	MŠ BRUNTÁL U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: STAVBA	FORMÁT: A3
OBSAH VÝKRESU:	ÚPRAVA VYTÁPĚNÍ PŮDORYS 1. PP	DATUM: 09/2024	STUPEŇ: DPS
		MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL	
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
		1:75	D.1.4-09