


15 VÝDEJNA JÍDEL 1.NP - A

16 VÝDEJNA JÍDEL 1.NP - B

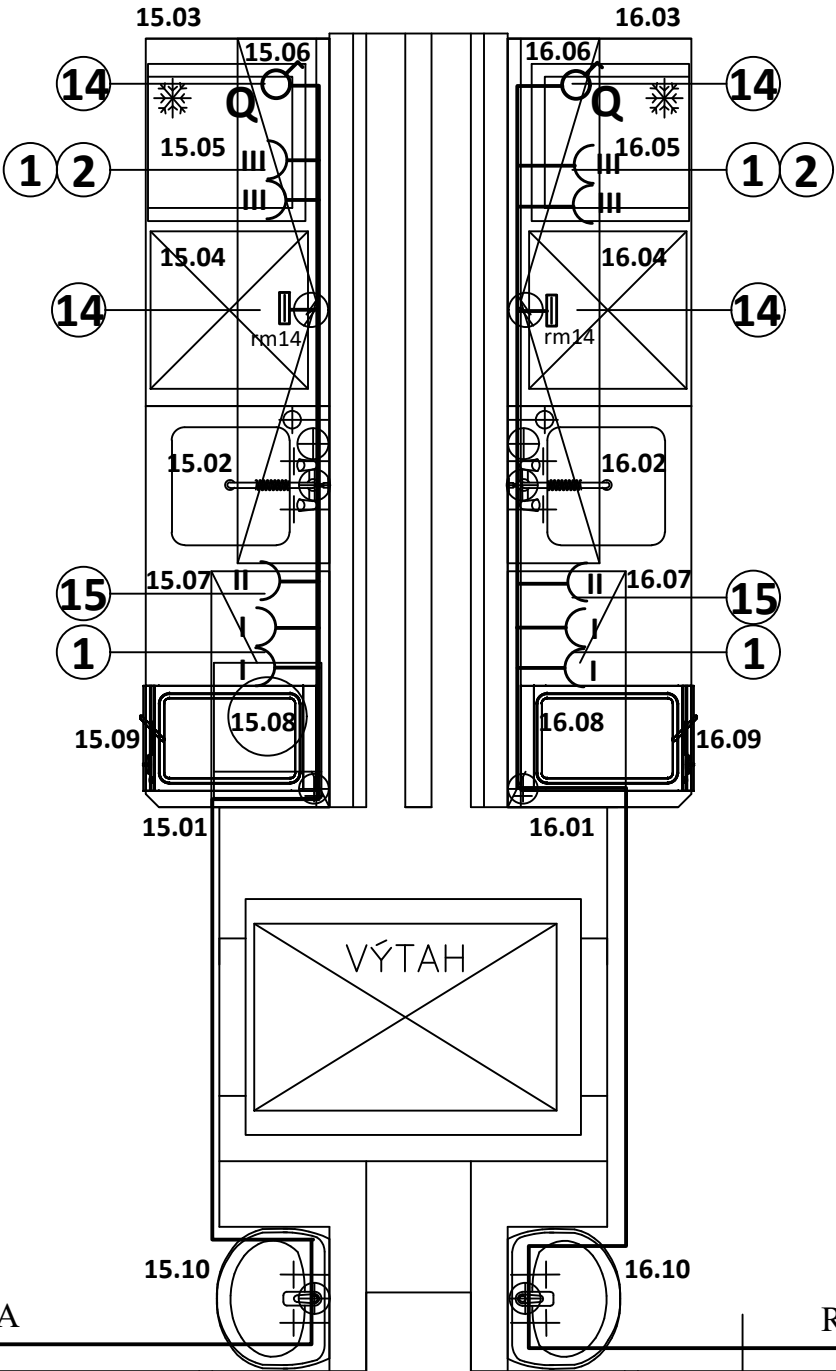

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

DLE ČSN 33 2000-4.41 ed.3 :

ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ - DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

DOPLŇKOVÁ- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

INSTALACE PROVEDENA VODIČI CYKYLo V DRÁŽCE POD OMÍTKOU

OVLÁDAČE A ZÁSUVKY INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY

LEGENDA SVÍTIDEL A OVLADAČŮ VIZ V.Č. EL - 04

UPOZORNĚNÍ

ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK MUSÍ BÝT PŘED INSTALACÍ KOORDINOVÁNO S DODAVATELEM TECHNOLOGIE

LEGENDA ELEKTRO

- 1 REZERVA PRO DROBNÝ (STOLNÍ) SPOTŘEBIČ  
Dvozásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1.200mm nad podlahou.
- 2 ZÁSUVKA PRO CHLADICÍ A MRAZICÍ SKŘÍNĚ+drobné spotřebiče  
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 300 mm nad podlahou.
- 14 MYČKA stolního nádobí (výdejny 1.a 2. NP) - 3,5 kW/230 V  
1f vypínač ve v= 1400mm nad podlahou, kabel CYKY 3Cx2,5mm2, vývod u podlahy za myčkou, volný kabel 2,5m.
- 15 ZÁSUVKA PRO mikrovlnnou troubu  
Zásuvka 230 V do 2,5 kW ve výšce 1900 mm nad podlahou.

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

|                     |  |   |             |
|---------------------|--|---|-------------|
| PROJEKTANT ELEKTRO: | Ing. Jiří Trunda                                 | GASTROSEV, s.r.o.<br>Frýdecká 1237<br>739 32 Vratimov |             |
| INVESTOR:           | Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20<br>792 01 Bruntál | ČÁST: TECHNOLOGIE                                     | FORMÁT: A2  |
| NÁZEV AKCE:         | MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ   | DATUM: 09/2024  | STUPEŇ: DPS |
| OBSAH VÝKRESU:      | ZÁSUVKOVÁ INSTALACE<br>výdejna 1NP – A,B         | MĚŘITKO:  | ČÍSLO:      |
|                     |  | 1: 50   | EL-10       |