


## ČELNÍ POHLED

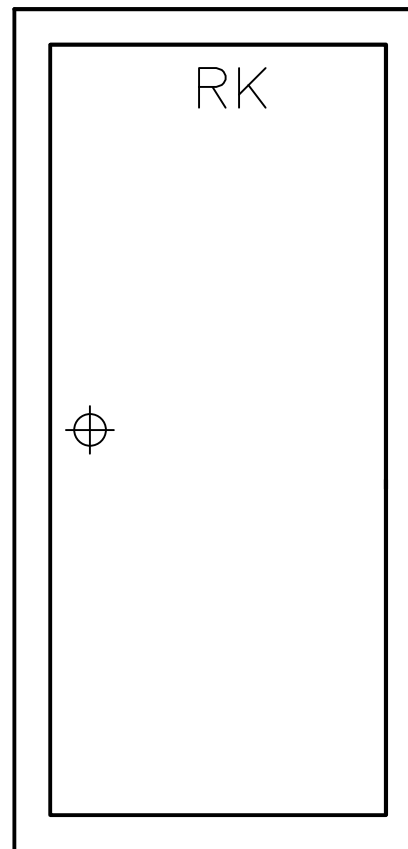

### POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ RK BUDE  
PŘEZBROJEN DLE V.Č. EL-15 AŽ EL-18

KRYTÍ IP 40/20

NAPOJENÍ ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR KABEL CYKY 3x95+70  
PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 3NPE~50Hz,400V,TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM  
DLE ČSN 33 2000-4-41ed3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON :  $P_i = 165\text{kW}$

SOUDOBY PŘÍKON :  $P_s = 107\text{ kW}$

STÁVAJÍCÍ (NENAHRAZOVANÉ) FUNKČNÍ VÝVODY  
Z ROZVADĚČE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY

### **D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA**

PROJEKTANT ELEKTRO:	Ing. Jiří Trunda		GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:		ČÁST: TECHNOLOGIE	FORMÁT: A2
		DATUM: 09/2024	STUPEŇ: DPS
MŠ BRUNTÁL, U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
ROZVADĚČ RK – čelní pohled			EL-19