



Rozváděč	RS12
Rozvodná soustava	3 NPE AC 50 Hz 230/400V / TN-S
Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41ed.2	samočinným odpojením od zdroje
Typ	OCEP
Provedení	zapuštěný
Přívod / vývody	zdola / nahoru
Rozměr š x v x h [mm]	144 modulů
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 40 / IP 20
Vnější vlivy (prostředí)	normální
Pi [kW]	
Pm [kW]	


vypracoval	ING. PETR HANÁČEK		ING. PETR HANÁČEK PROJEKTOVÁNÍ EL Na Rybníku 413, Kunovice 686 04 petr.hanacek73@seznam.cz tel.: 739 089 840	
kontroloval	ING. PETR HANÁČEK			
investor	Město Uherský Brod,Masarykovo nám.100,68801 Uh.Brod			
místo stavby	Mariánské nám.41, Uh.Brod			
STAVBA 1.ZŠ MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ PD REKONSTRUKCE VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE SO01 HLAVNÍ BUDOVA SO02 DRUŽINA			DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
			formát	7 A4
			datum	02/2024
OBSAH ROZVÁDĚČ RS12			měřítko -	č. výkresu 19

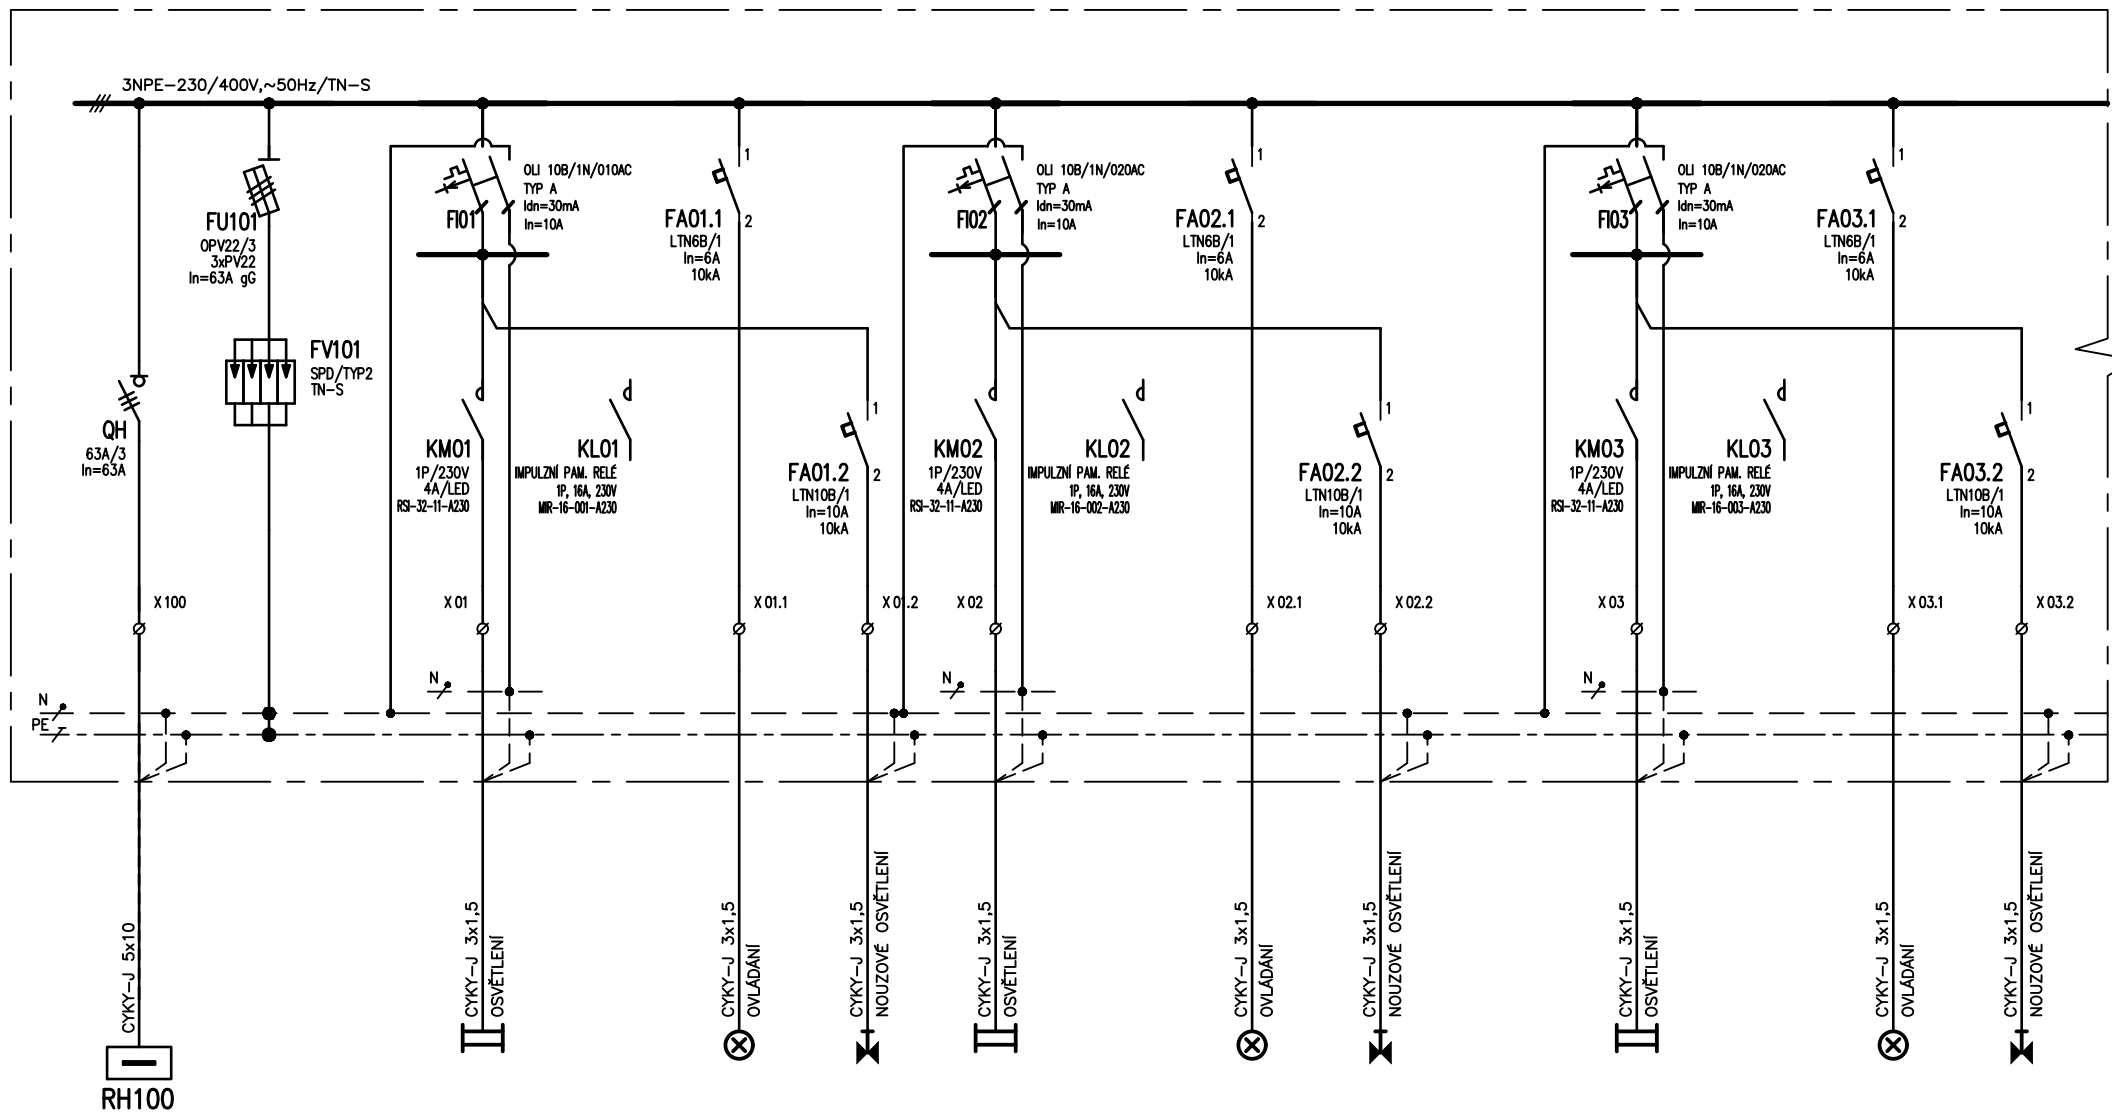

OBVOD č.		01		01.1	01.2	02		02.1	02.2		03		03.1	03.2
Pi /kW/		0,3			0,1	0,3			0,1		0,3			0,1


NÁZEV			
		ROZVÁDĚČ RS12	
LISTŮ	07	LIST	02

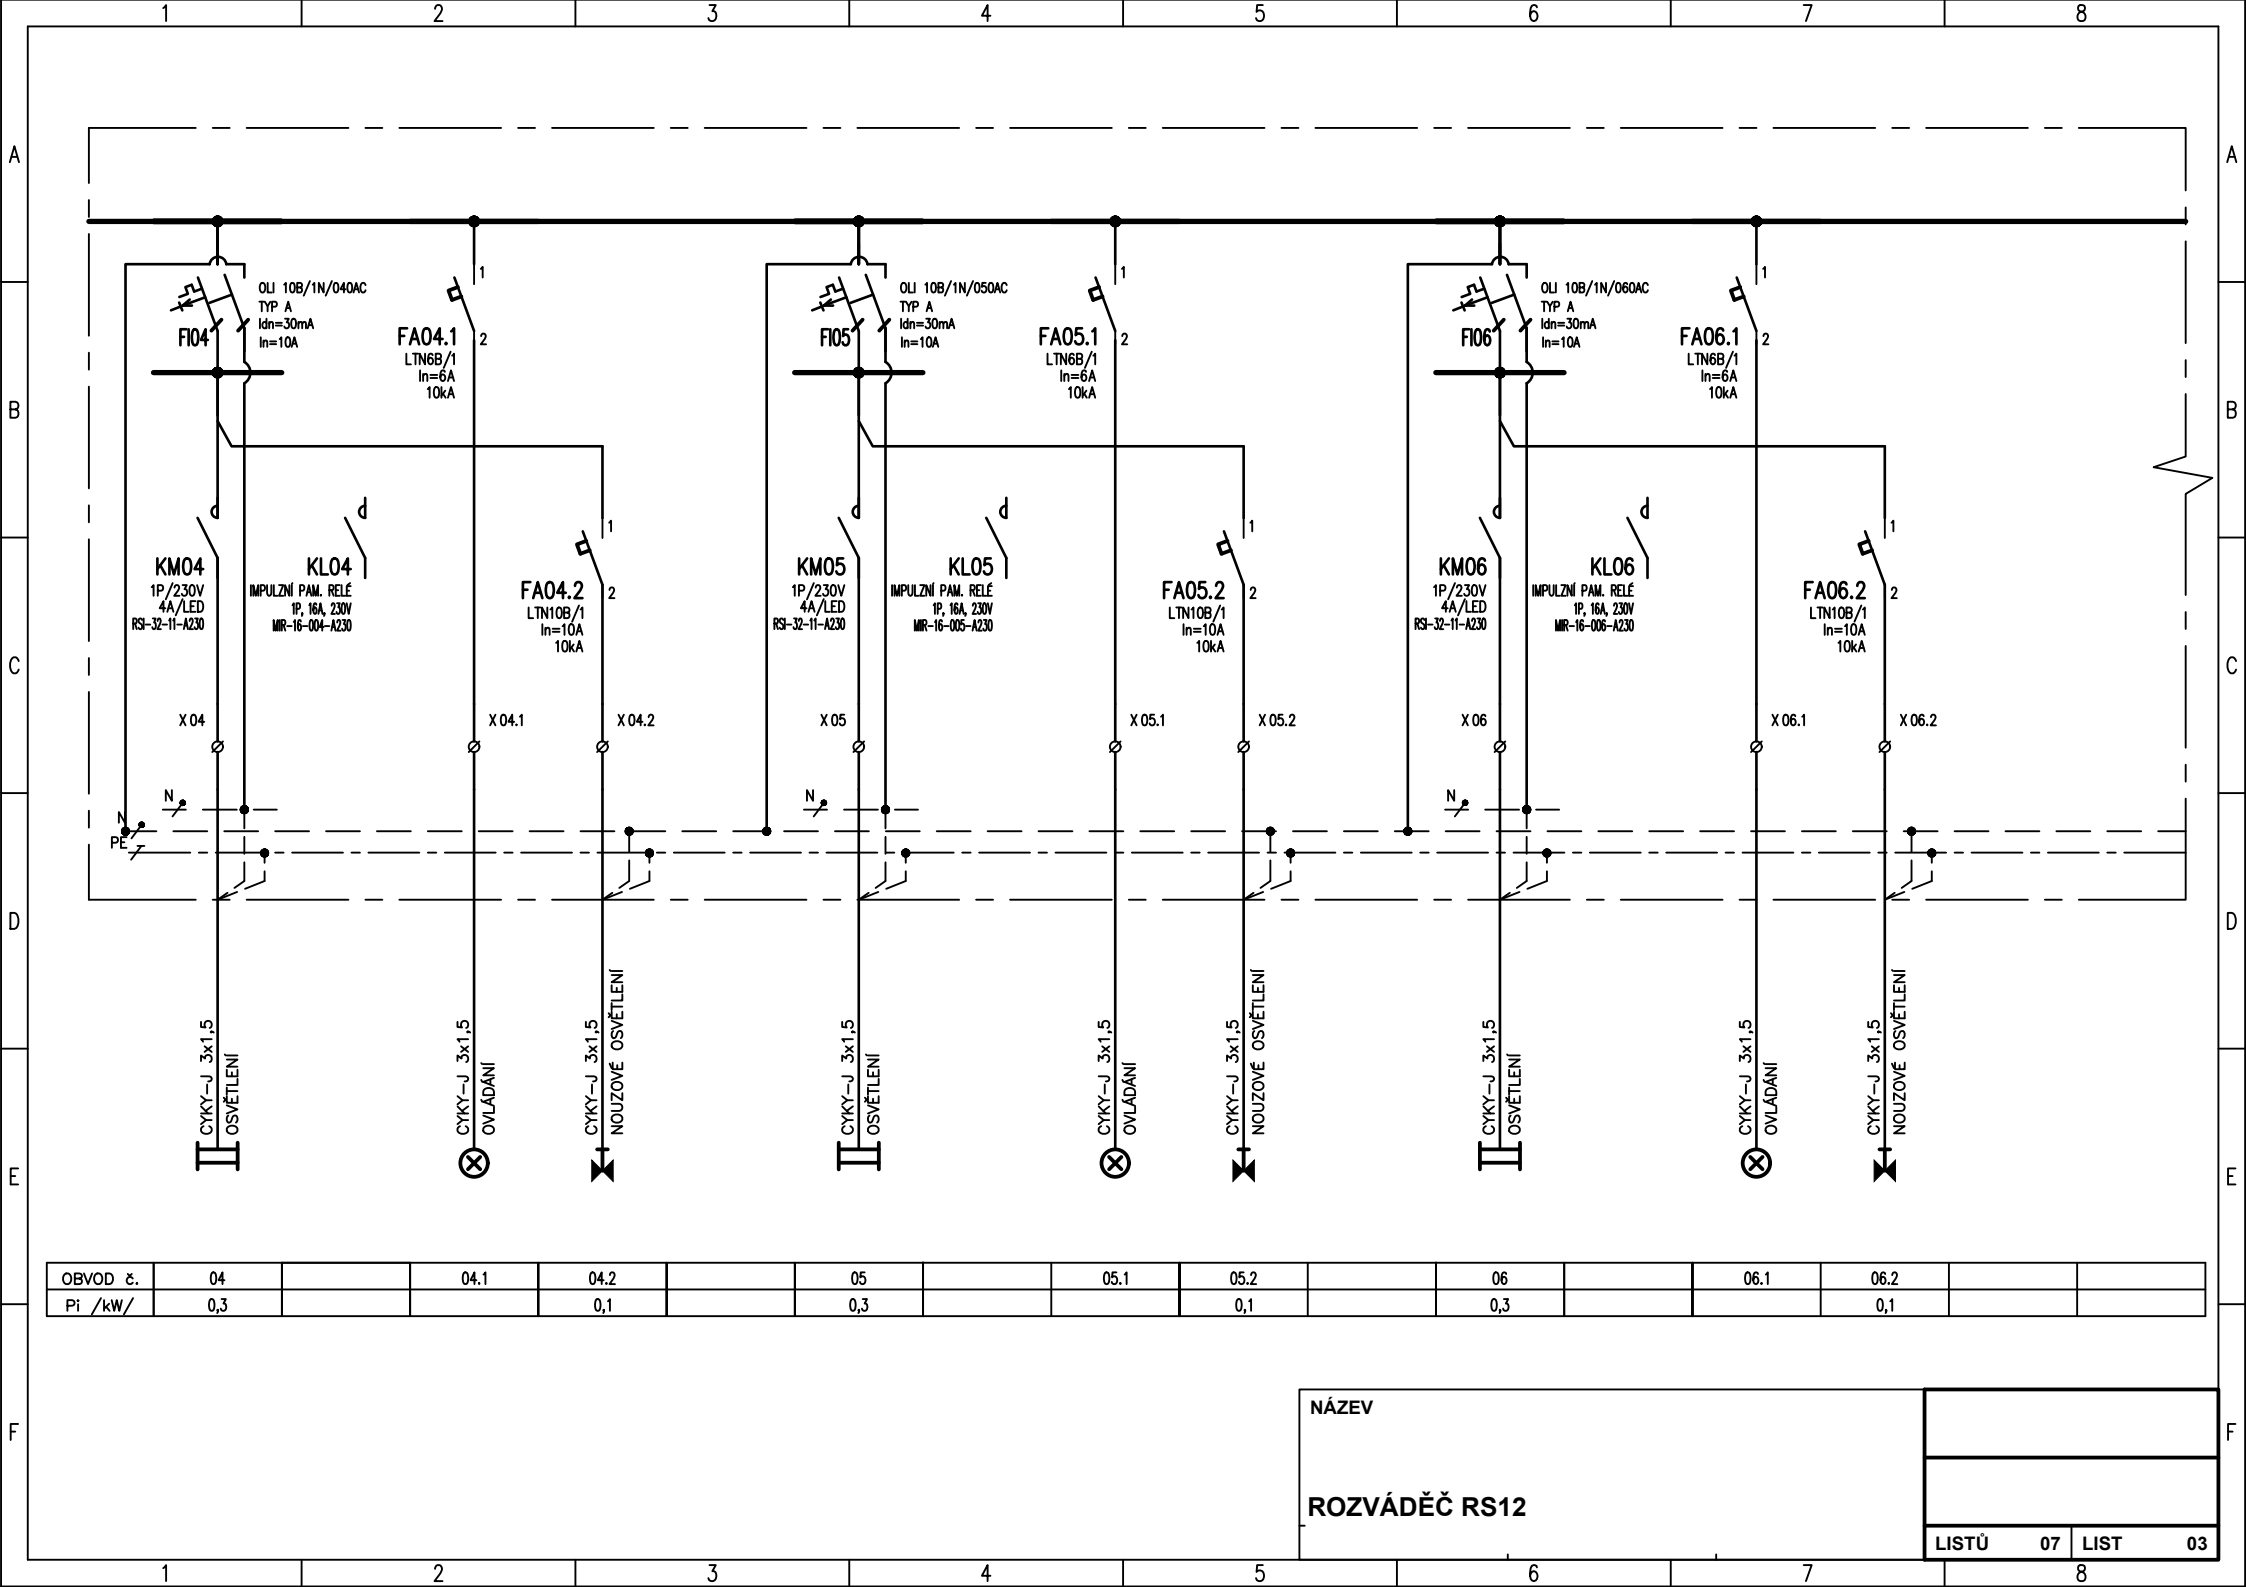

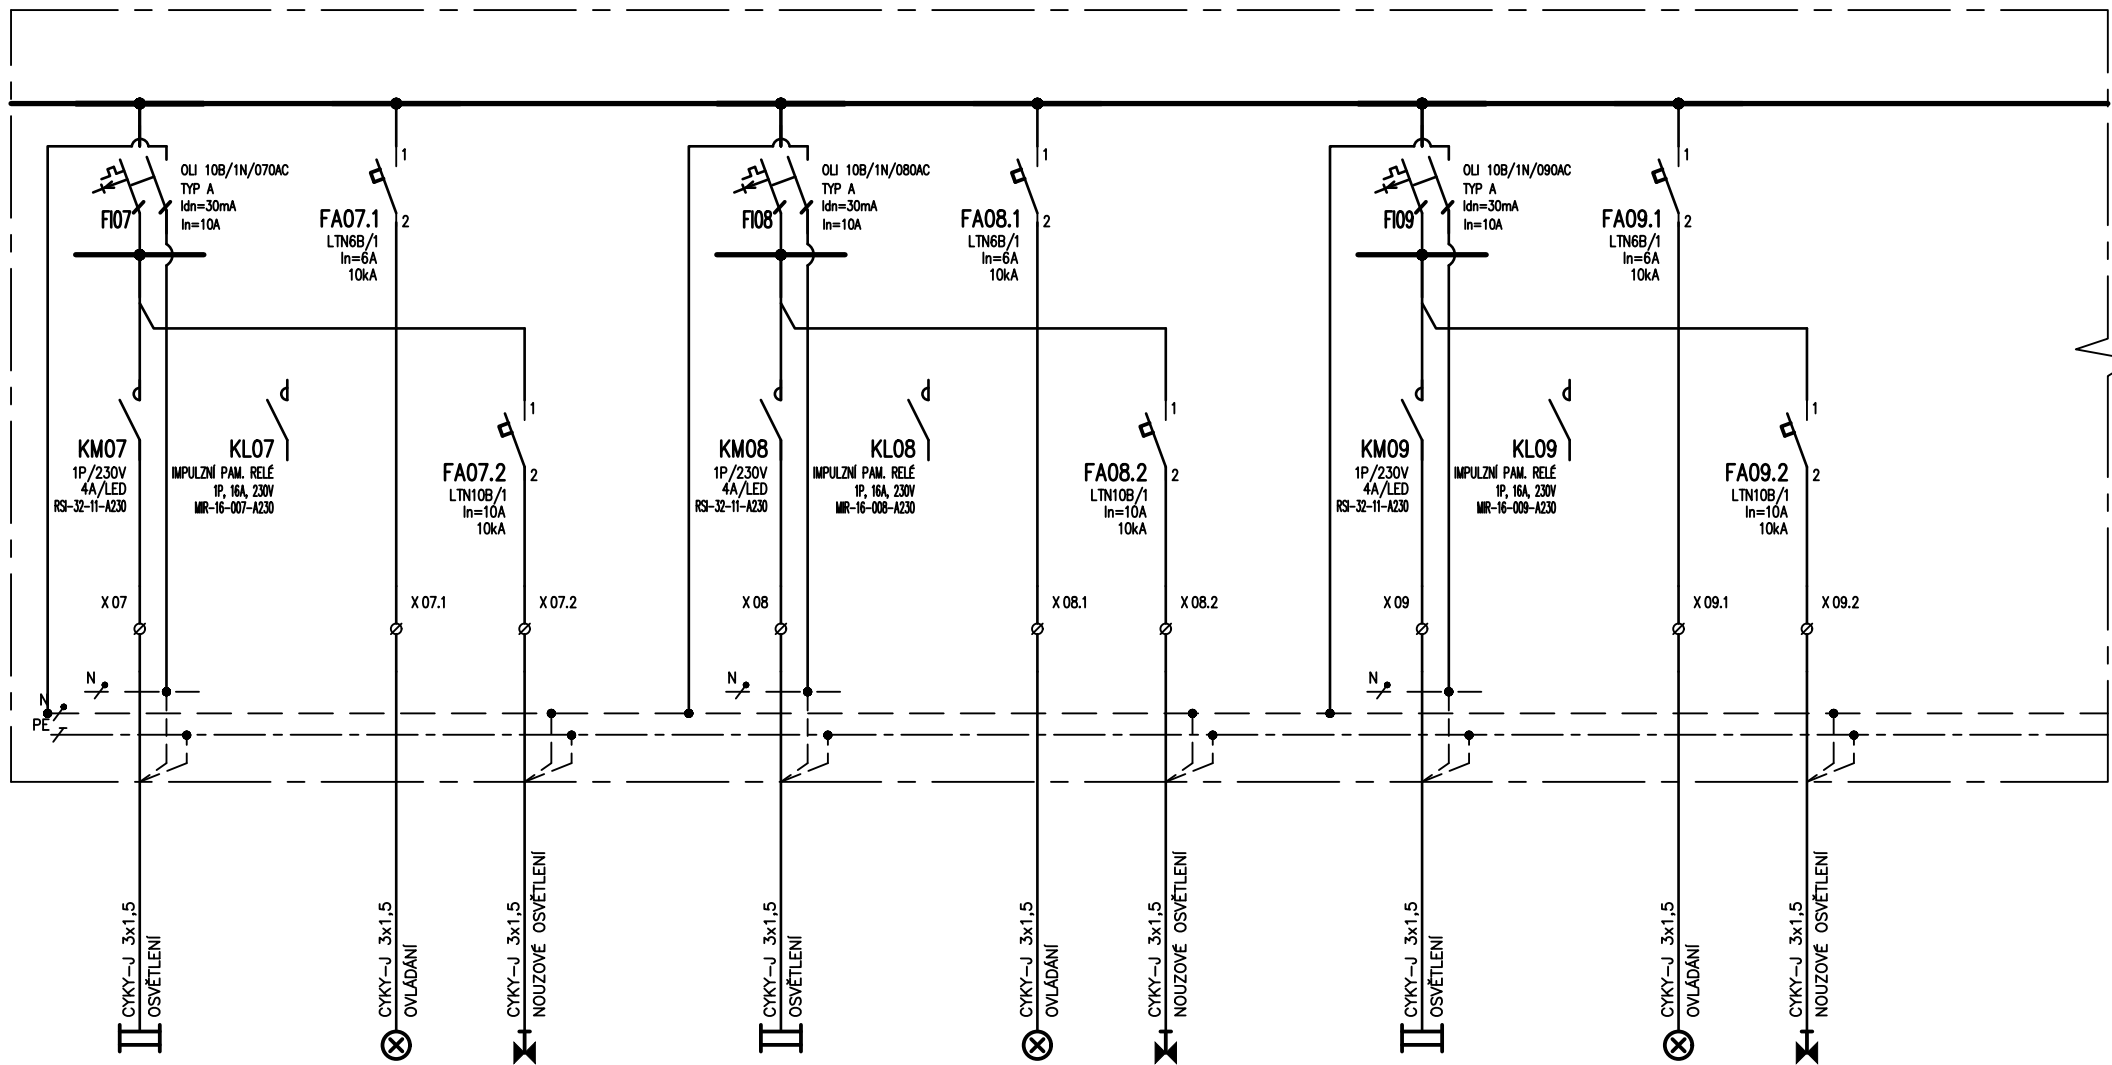


OBVOD č.	07		07.1	07.2		08		08.1	08.2		09		09.1	09.2		
Pi /kW/	0,3			0,1		0,3			0,1		0,3			0,1		

NÁZEV		
ROZVÁDĚČ RS12		
LISTŮ	07	LIST
		04

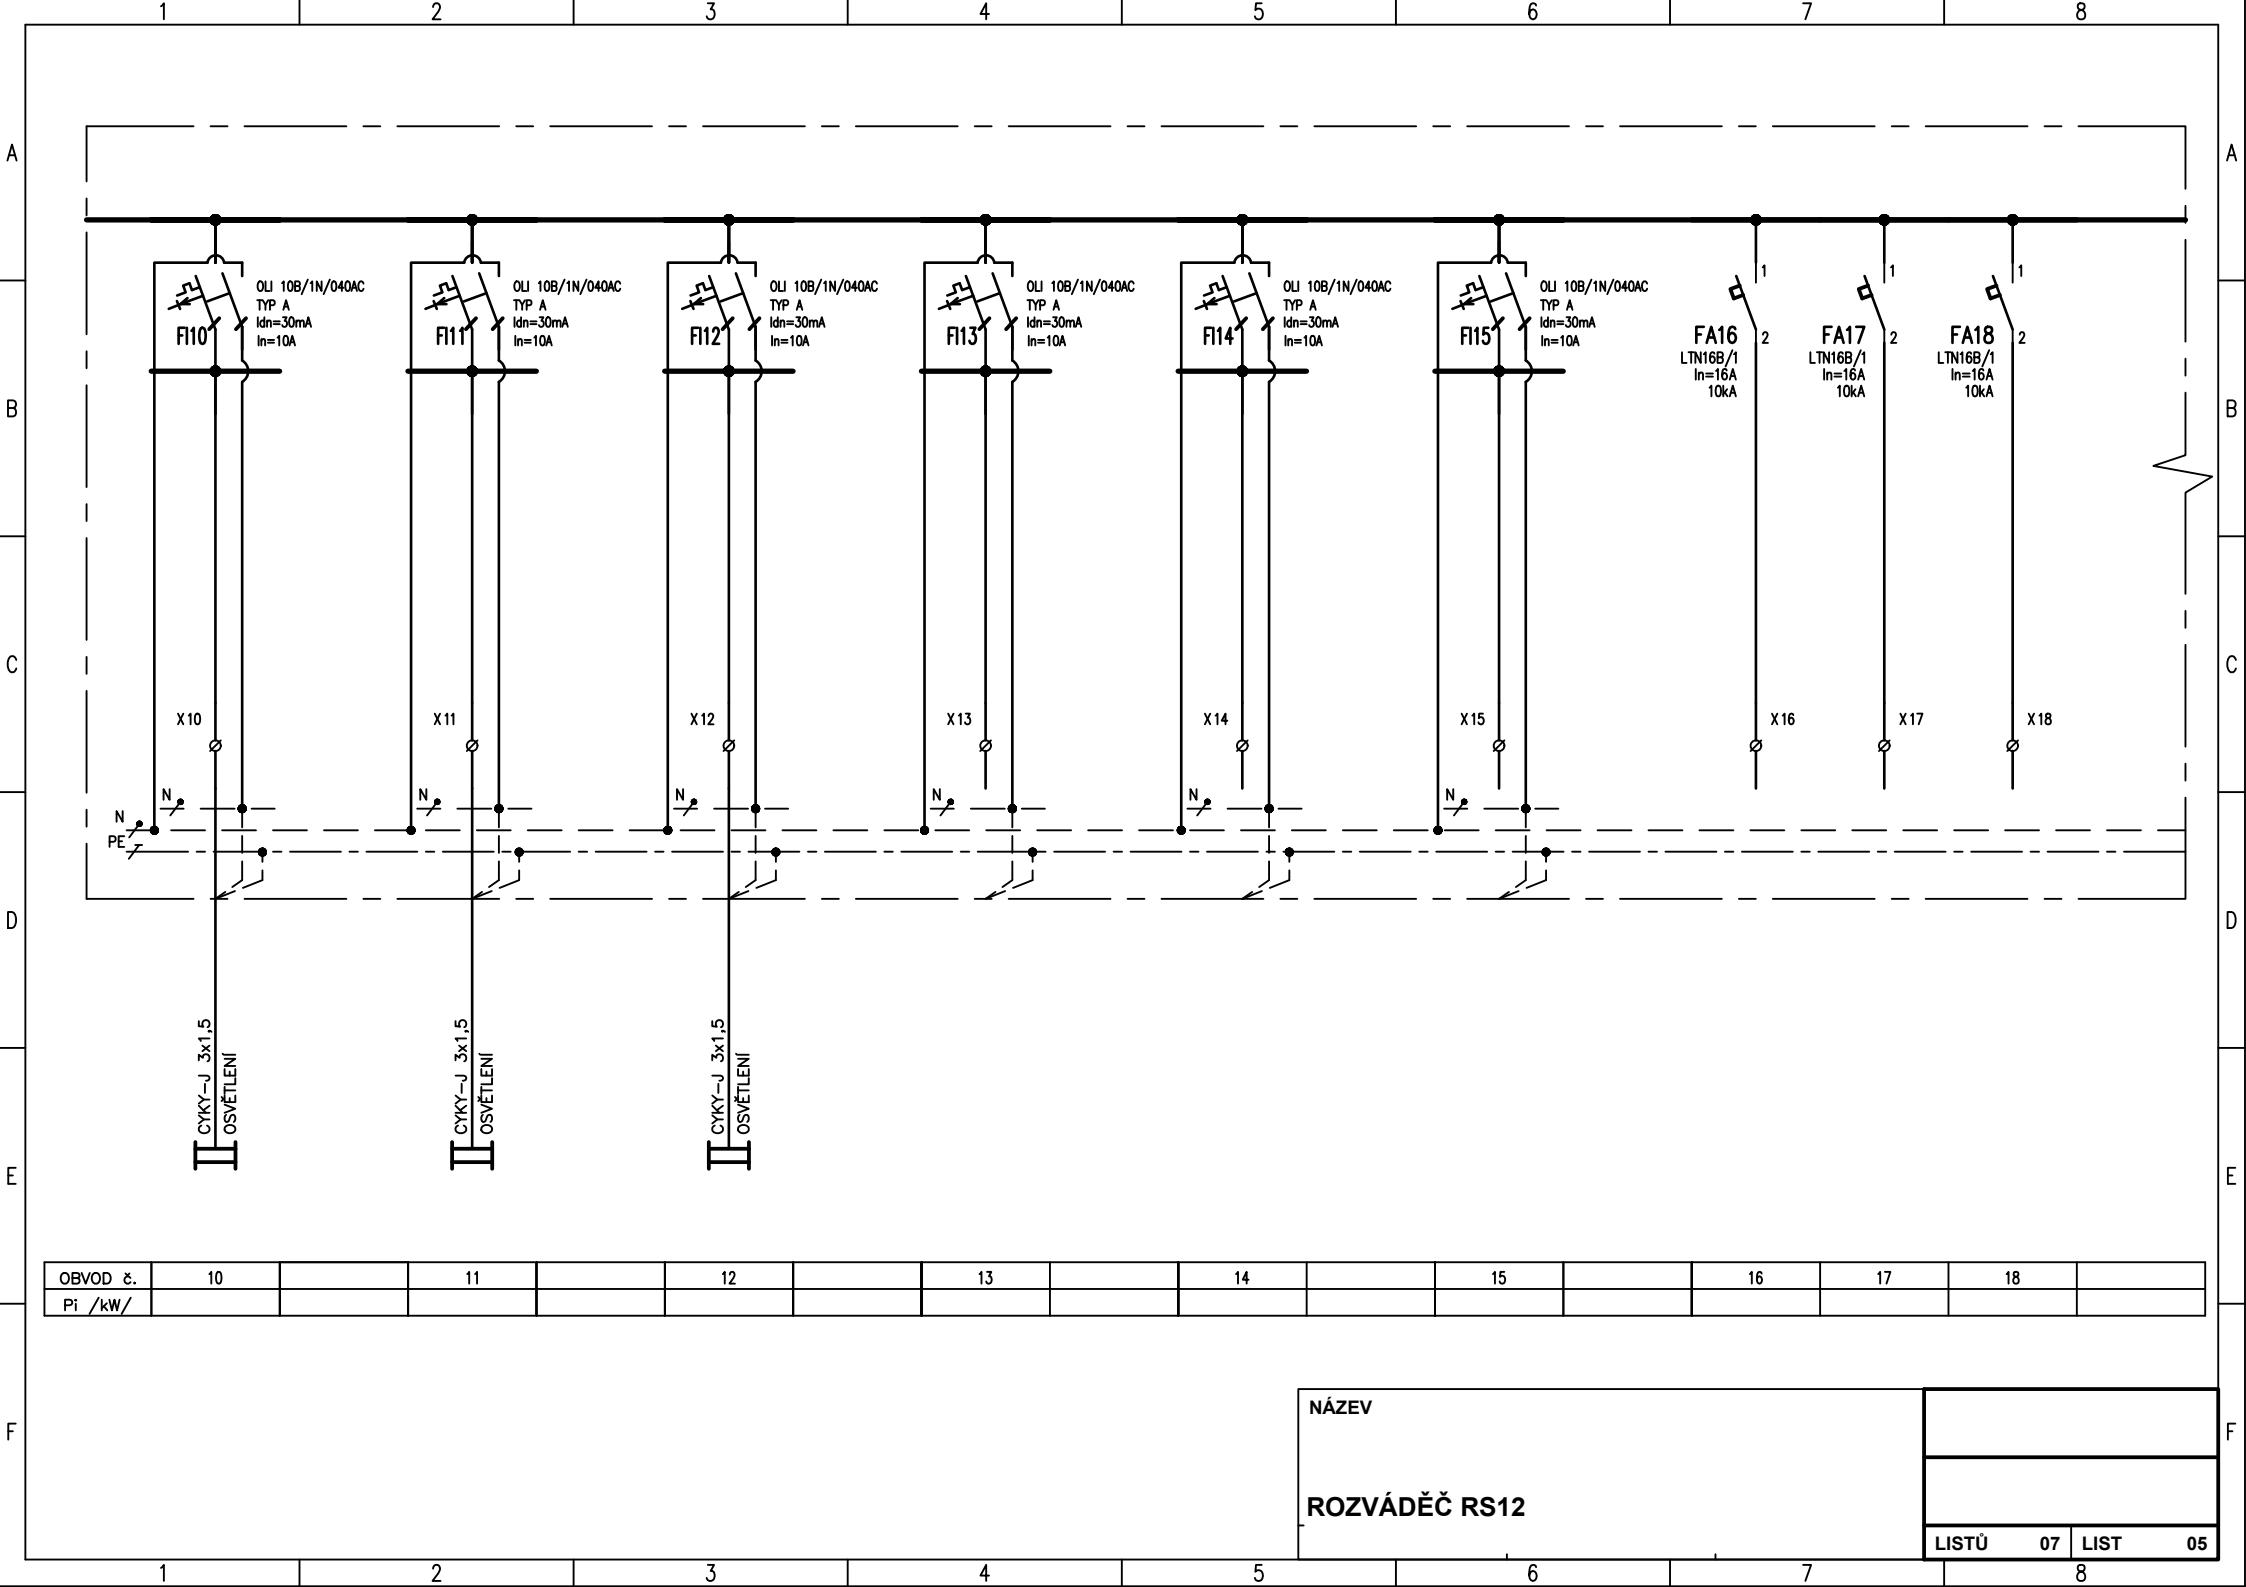


OBVOD č.	10		11		12		13		14		15		16	17	18	
Pi /kW/																

NÁZEV				
ROZVÁDĚČ RS12				
LISTŮ	07	LIST	05	

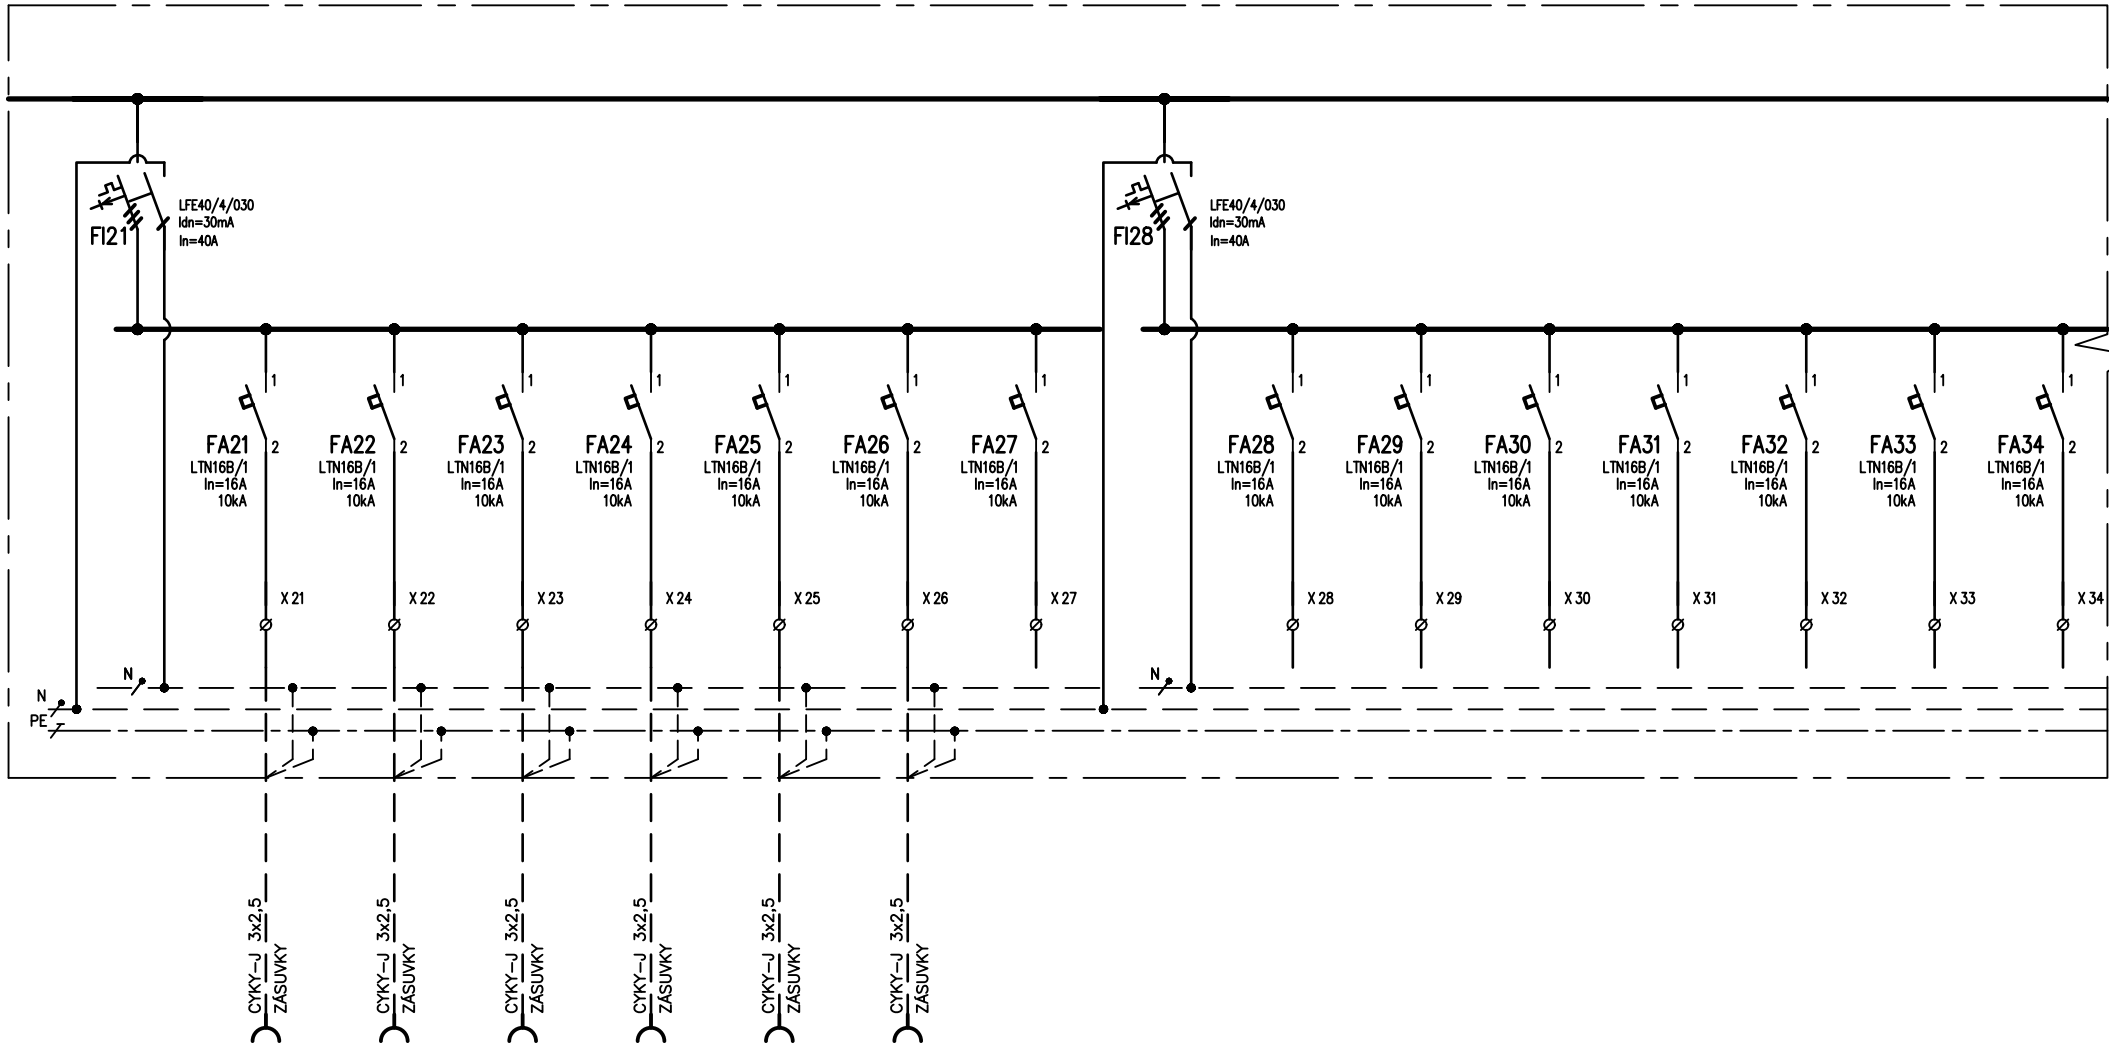

OBVOD č.		21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34
Pi /kW/		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4									

NÁZEV ROZVÁDEČ RS12		
	LISTŮ	07
	LIST	06

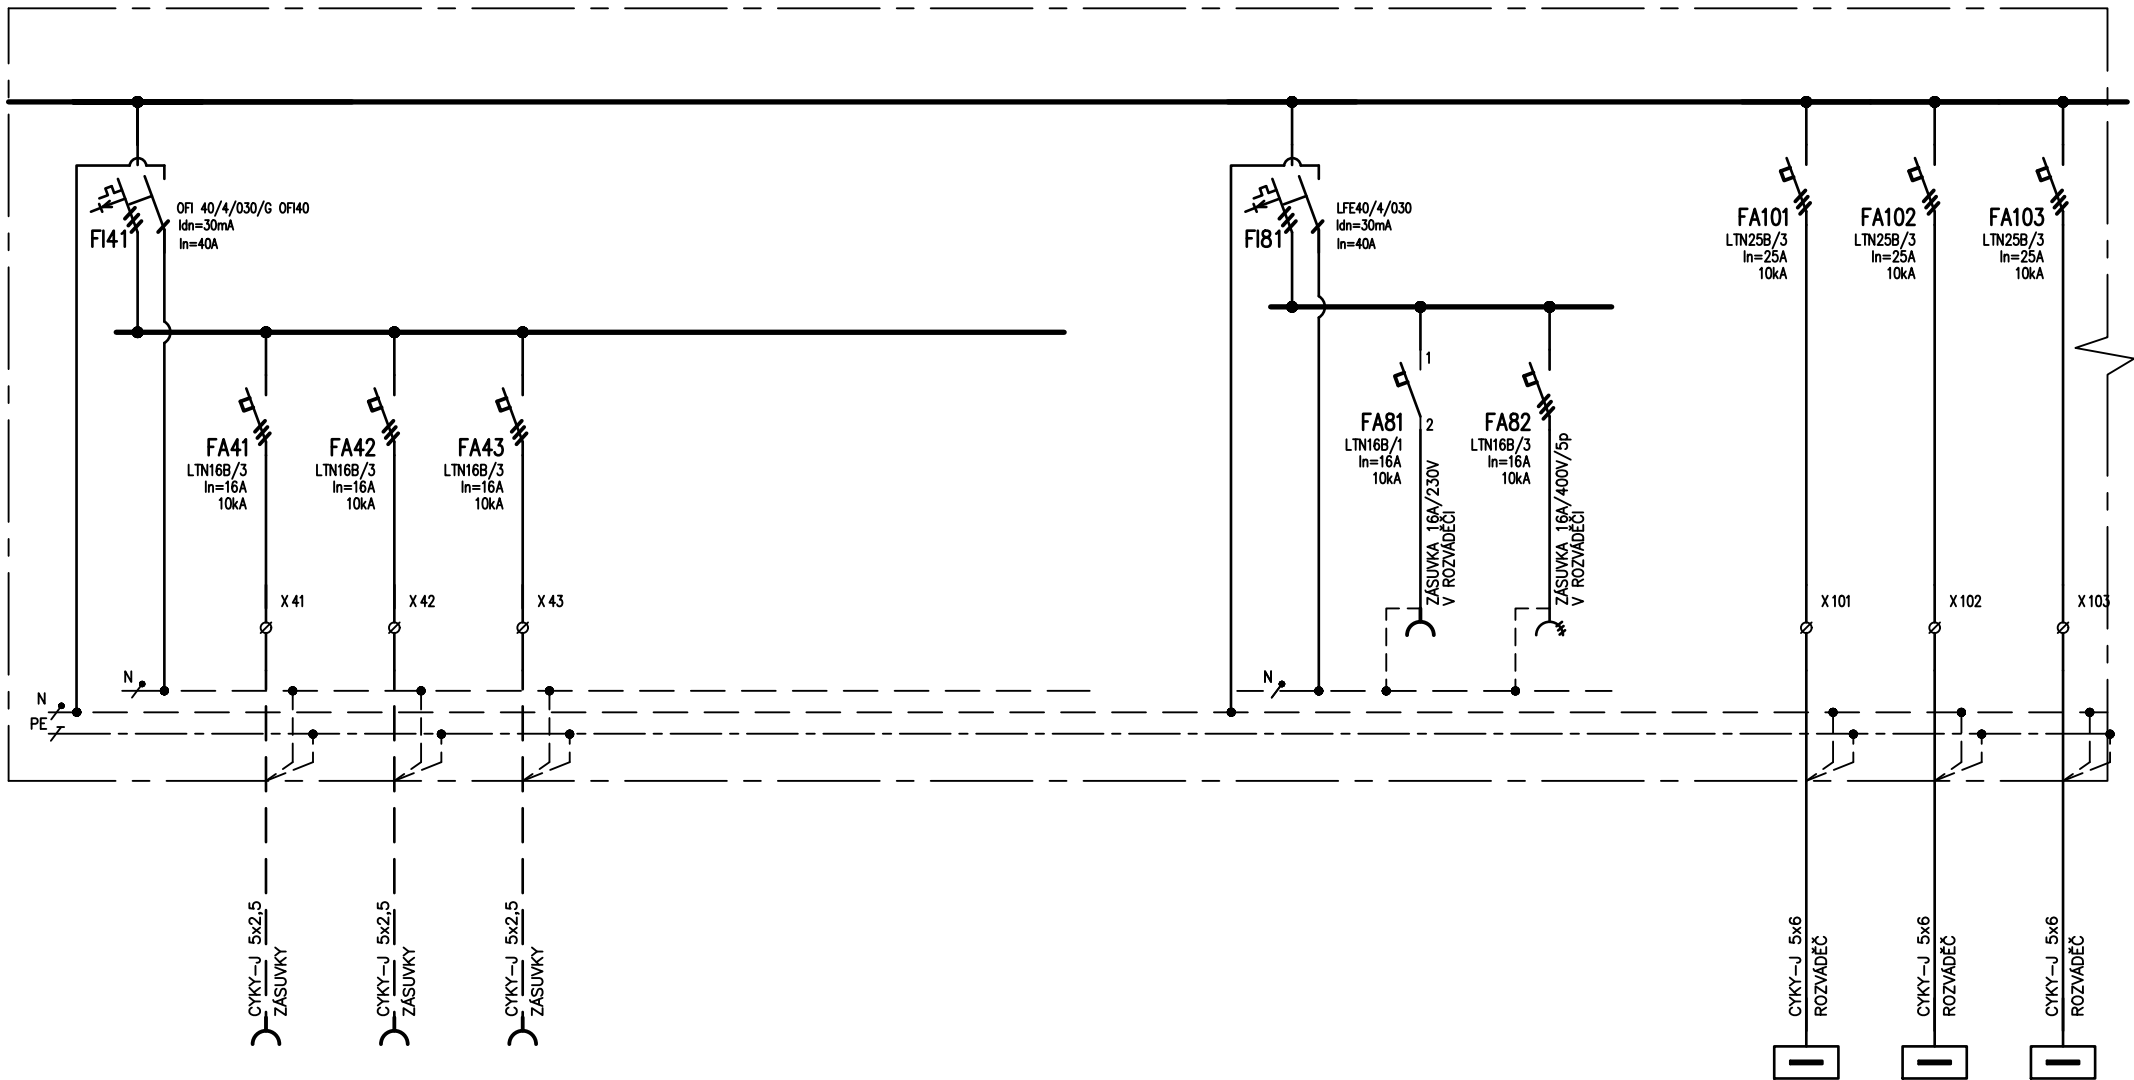

OBVOD č.		41	42	43										101	102	103
Pi /kW/		0,5														

NÁZEV			
ROZVÁDĚČ RS12			
LISTŮ	07	LIST	07