


Vzorové uložení chtaniček FTV a FnZn pásku.

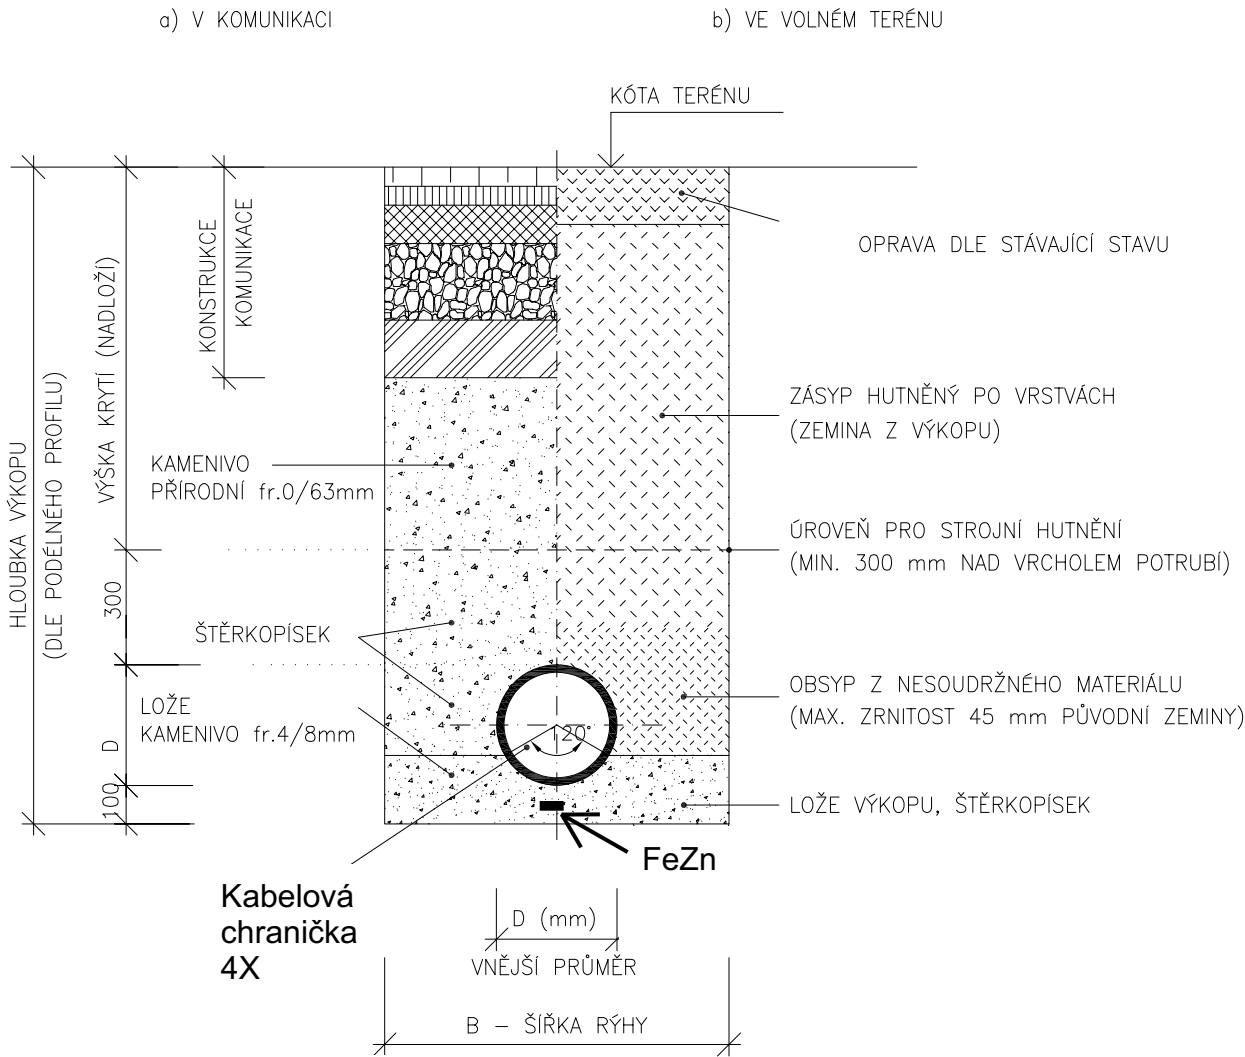

Hloubka uložení chrániček 1000-1100mm pod úrovní terénu.

Revize				Datum		Vypracoval		Schválil	
Vypracoval	Roman Hruška								
Přezkoušel									
Schválil									
Datum	2.2025								
Investor : DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s.									
Stavba : AREÁL TRAMVAJE PORUBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY TRAMVAJE PORUBA									
Obsah : Uložení chrániček a pásku FeZn				Č. výkr			Revize		