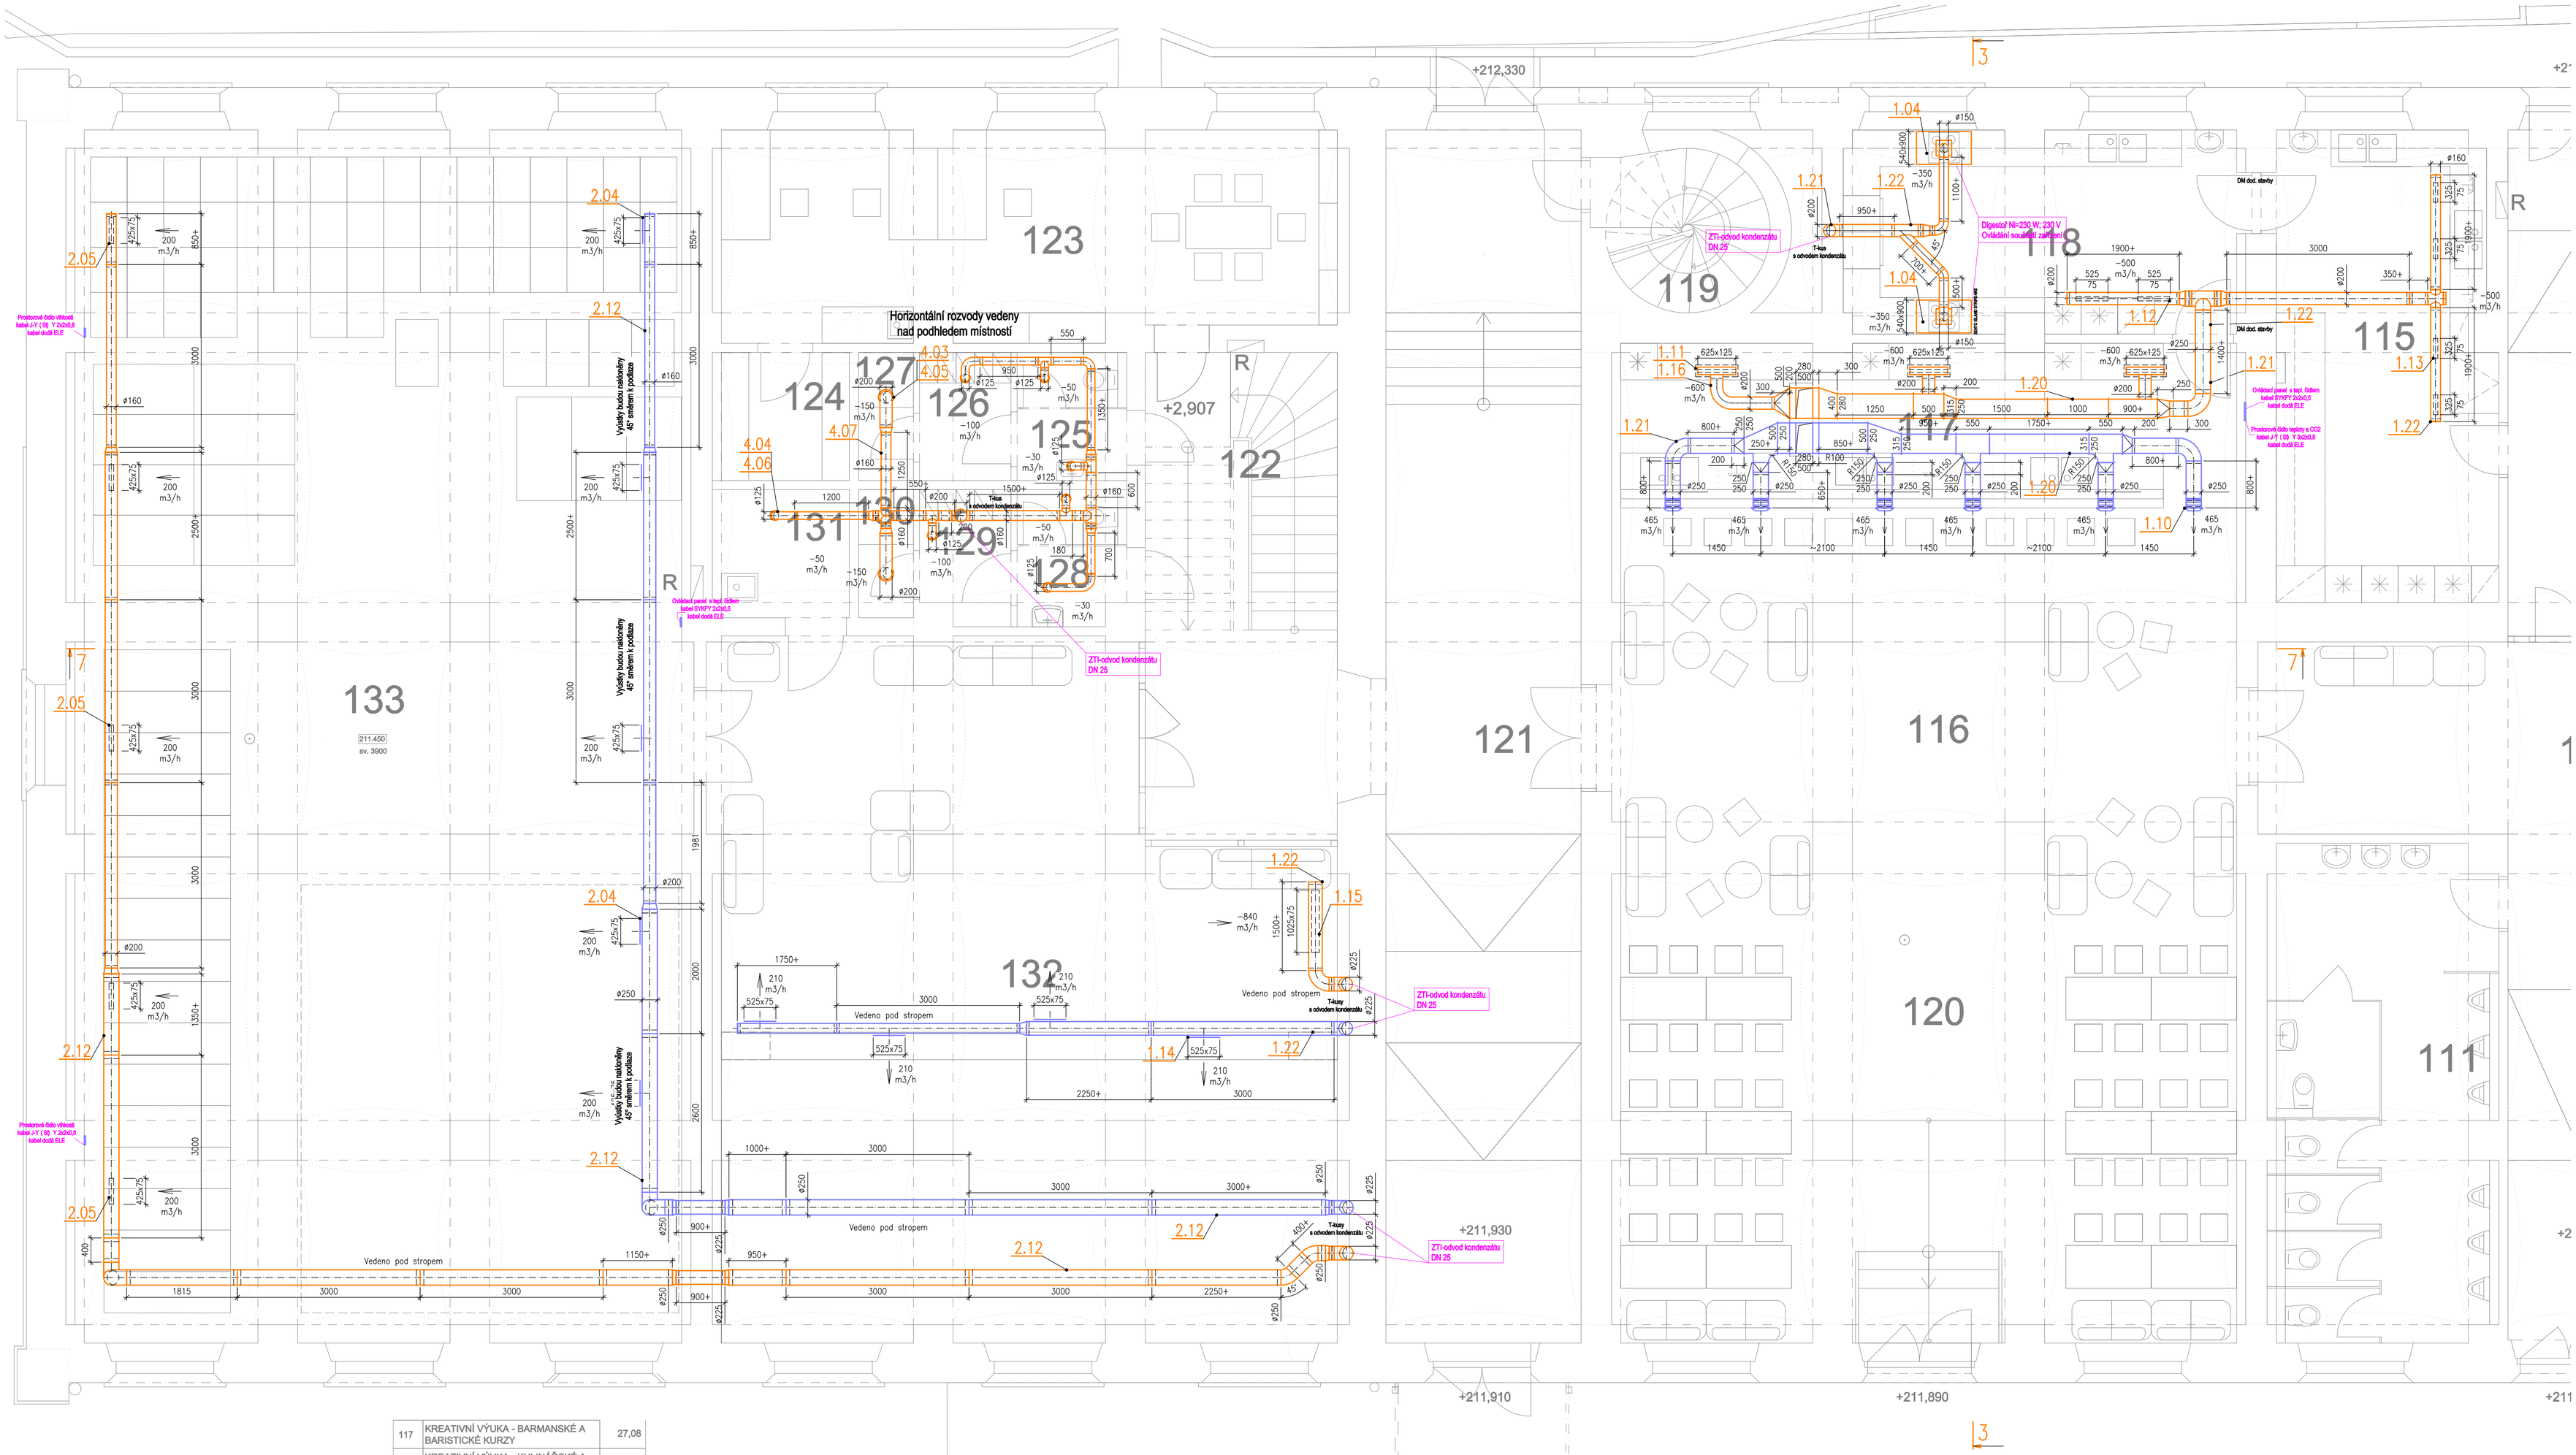

105	WC MUŽI ÚČINKUJÍCÍ	3,15
106	ŠATNA MUŽI ÚČINKUJÍCÍ	15,03
107	ŠATNA ŽENY ÚČINKUJÍCÍ	14,98
108	WC ŽENY ÚČINKUJÍCÍ	3,15
110	WC ŽENY	27,42
111	WC MUŽI	29,21
112	CHODBA	73,63
113	SKLAD	18,66
114	WC / ÚKLID	8,03
115	KREATIVNÍ VÝUKA - KURZY SERVÍROVÁNÍ, SERVIS	27,20
116	KREATIVNÍ VÝUKA - KURZY ETIKETY STOLOVÁNÍ A OBSLUHY	51,57

117	KREATIVNÍ VÝUKA - BARMANSKÉ A BARISTICKÉ KURZY	27,08
118	KREATIVNÍ VÝUKA - KULINÁŘSKÉ A CUKRÁŘSKÉ KURZY	21,48
119	SCHODIŠTĚ	6,29
120	REZERVA (ROZŠÍŘENÍ M.Č.116)	84,75
121	CHODBA	63,68
122	SCHODIŠTĚ	25,20
123	KANCELÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE	34,85
124	ARCHIV	4,41
125	WC ZAMĚSTNANCI MUŽI	3,78
126	ŠATNA MUŽI	3,15
127	SPRCHY MUŽI	1,89
128	WC ZAMĚSTNANCI ŽENY	3,91
129	ŠATNA ŽENY	3,16
130	SPRCHY ŽENY	1,89
131	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,41
132	ŠATNA PRO HOSTY	104,56
133	SKLAD	191,45

Poznámky:

Viditelné kruhové potrubí v 1.NP až 3.NP mimo půdu bude opatřeno nátěrem odsouhlaseným s architektem.

Požární a tepelné izolace:

p.č.1.24 - Tepelná izolace společného plechového sacího a výfukového potrubí v prostoru půdy a strojovny min. ptaf tl. 80 mm s Al. polepem
- potrubí mezi strojovnou a předsíťovaným potrubím bude vložena plechová, tento úsek izolovat p.č.1.24
- společné sací a výfukové potrubí nacházející se ve strojovně bude rovněž takto izolováno

p.č.1.25 - Tepelná izolace plechového potrubí pro zařízení č.1 ve strojovně ve 3.NP
- min. ptaf tl. 60 mm s Al. polepem

p.č.1.26 - Kaučuková izolace kruhového potrubí pro zařízení č.1
- ve 3.NP - kaučuková samolepící tl. 25 mm s Al polepem

p.č.1.27 - Protipožární izolace, odolnost EI 60 min. Tloušťka 60 mm. Požárně odolné VZT potrubí typu A.
- od p.ú. - strojovna po PK včetně ve stropě mezi 1.NP a 2.NP

p.č.2.13 - Kaučuková izolace potrubí pro zařízení č.2
- ve 3.NP - kaučuková samolepící tl. 25 mm s Al polepem

p.č.3.13 - Tepelná izolace plechového potrubí pro zařízení č.3 ve strojovně ve 3.NP
- min. ptaf tl. 60 mm s Al. polepem

p.č.3.14 - Protipožární izolace, odolnost EI 60 min. Tloušťka 60 mm. Požárně odolné VZT potrubí typu A.
- u odvodního potrubí od p.ú. strojovna nad stropem po PK ve stěně mezi půdou a chodbou 302

p.č.4.08 - Kaučuková izolace potrubí pro zařízení č.4 ve 3.NP - kaučuková samolepící tl. 25 mm s Al polepem

Zodpovědný projektant:	Ing. Marek CZUDEK
Vypracoval:	Ing. Marek CZUDEK
Místo stavby:	Znojmo-Louka (793574), parc.č. 24/3, ulice Loucká
Kraj:	Jihomoravský
Investor:	MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo
Název stavby:	Jízdárna Loucképo kláštera ve Znojmě II.etapa
	D.1.4.2. Vzduchotechnika
Obsah:	Půdorys 1.NP

bb klima
klimatizace – vzduchotechnika
Chlíšťská 3731/10, 669 02 ZNOJMO
projekce@bbklima.cz, tel.:515224122

Formát	10xA4
Datum	10/2024
Stupeň	DPS
Měřítko	1:50
Archivní číslo	24-18
Dokument	03