


MONTÁŽNÍ POKYNY :


- rozváděč bude osazen v prostoru chodby 104 (dle výkresu č.1)
- svodič blesk. proudů osadit co nejbližší k přívodním kabelům, prostorově oddělit vstupní a výstupní vedení - minimalizovat plochu indukční smyčky.

Rozvodnice		oceloplechová, zapuštěná	590 x 770 x 134 mm
Provedení		oceloplechová, zapuštěná, b. bílá	
Krytí IP		30 / 20	
Vývody	vrchem	ostatní	
	spodem	přívod	
Sběrnice (propojky)		Cu	
Výstražné tabulky dle ČSN ISO 3864		č. NB.3.01-01 (0101), č. NB.1.43-01 (4301), (8601)	
Jednotlivé obvody označit štítky s aktuálním popisem			
Napěťová soustava		3NPE stř.50Hz 230/400V / TN-S	
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše		normální - autom. odpoj. od zdroje v síti TN-S doplněná - doplňující pospojování, proudovým chráničem 30 mA	

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZEN.

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU
ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

 Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce, montáže, revize 			
Zodpovědný projektant : Ing. Oldřich DIVIŠ		Projektant : Libor SEMERÁD	
		Stupeň : DPS	
		Zak. č. : 13 - 24	
Č. paré :	Akce : Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JÍZDÁRNÝ: D.1.4.5. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČ. OCHRANY PŘED BLESKEM KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ - ROZDĚLENÍ NA ETAPY 1/2 VE VÝKAZU VÝMĚR		Měřítko : -
			Formát A4 : 12
	Název : ROZVÁDĚČ R1		Datum : 09 / 2024
Investor : MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo			Č. výkresu : D.1.4.5._6

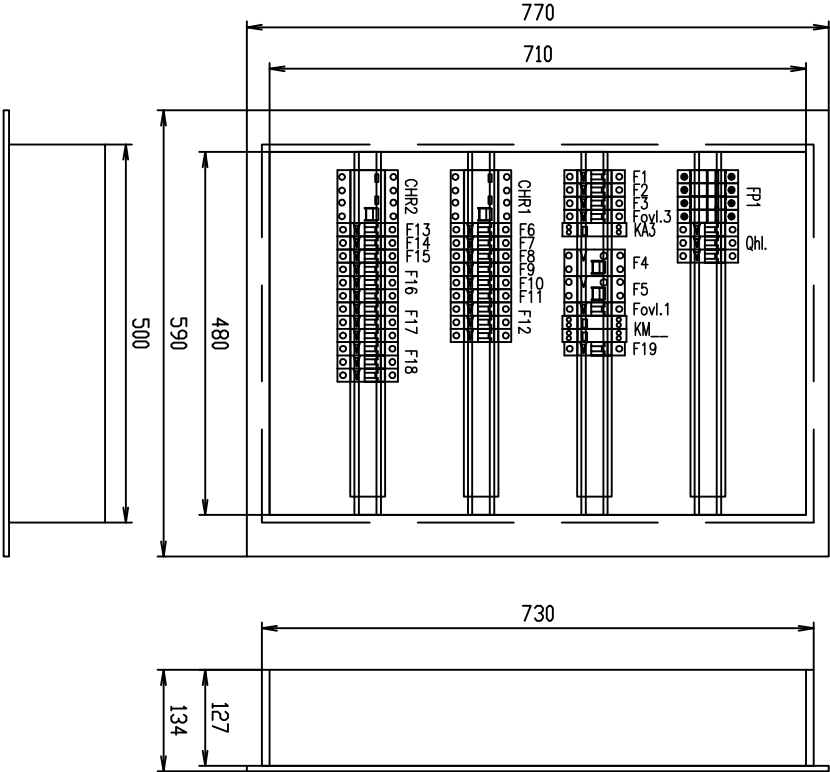

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únětovice, r.p.č. 144, projekce, montáže, revize		Zadávající projektant: Ing. Oldřich DIVIŠ		Projektant: Libor SEMERÁD		Datum: 09 / 2024		Zak. č.: 13-24		Název: ROZVÁDEČ R1		C. výkresu: 6/2	
PŘÍLOHA č. 1		Formát A4: 4		Alce: Jizdáma Louckého kláštera ve Znojmě									

SVODIČ BLEŠK. PROUDŮ

HLAVNÍ VYPÍNAČ

HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ CY 25 zž.

DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ CY 6 (4) zž.

OSVĚTLENÍ - 105 WC MUŽI + ventilátor,
108 WC ŽENY

OSVĚTLENÍ - 106 ŠATNA MUŽI ÚČINKUJÍCÍ,
107 ŠATNA ŽENY ÚČINKUJÍCÍ

OSVĚTLENÍ - 104 CHODBA
+ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

OVL. OSVĚTLENÍ - 104 CHODBA

REZERVA

REZERVA

ZÁS. OKRUH 230V - 104 CHODBA ,
107 ŠATNA ŽENY ÚČINKUJÍCÍ












ZÁS. OKRUH 230V -
107 ŠATNA ŽENY ÚČINKUJÍCÍ

ZÁS. OKRUH 230V -
106 ŠATNA MUŽI ÚČINKUJÍCÍ










ZÁS. OKRUH 230V -
106 ŠATNA MUŽI ÚČINKUJÍCÍ

DOPLŇ. POSPOJOVÁNÍ CY 6 (4) zž.

OKRUH 230V -
108 WC ŽENY - ohřivač TUV



POD NAPĚTÍM I PŘI
VYPNUTÍ HL. VYPÍNAČE !!!

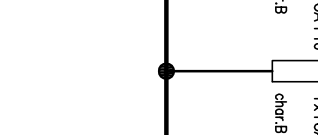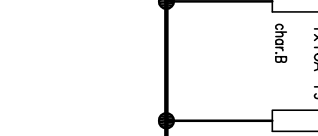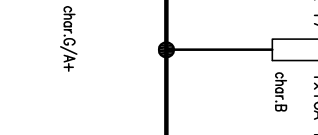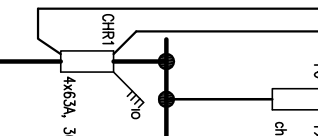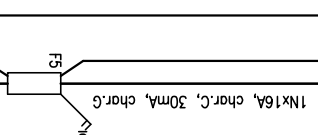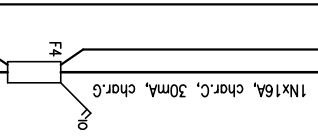

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 6/2

POKRAČOVÁNÍ VIZ. VÝKRES Č. 6/4

Ing. Oldřich DIVÍŠ, 671 31 Ústí nad Labem
č. 144, projekce, montáže, revize

Zadavatel: Ing. Oldřich DIVÍŠ
Projektant: Libor SEMERÁD
Formát A4: 4
DPS

Datum: 09 / 2024
Zak. č.: 13-24
Akce: Jízďárna Louckého kláštera ve Znojmě

Název:

ROZVÁDEČ R1

Č. výkresu: 6/3

