PODÉLNÝ ŘEZ "A - A"

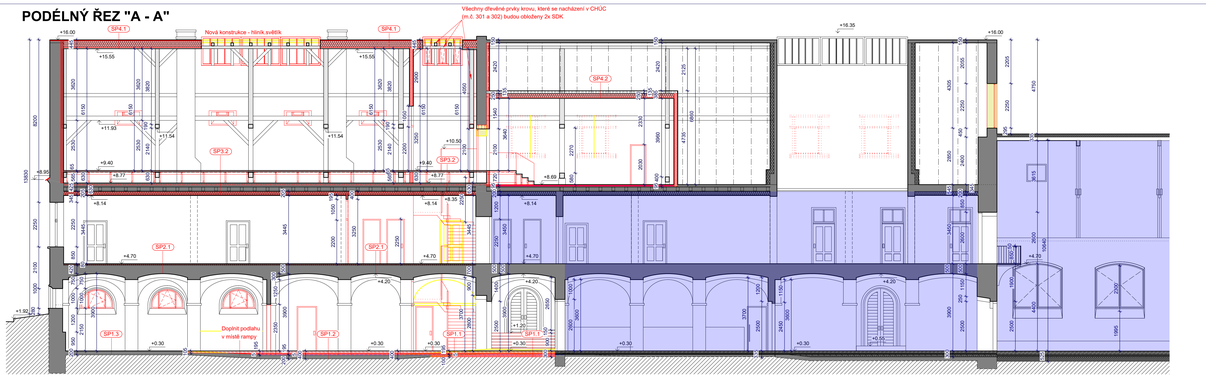

ŘEZ STŘEŠNÍM OKNEM (výřez)

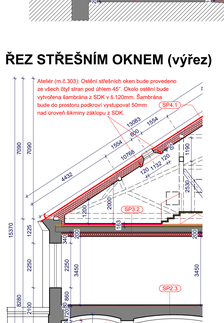

PODÉLNÝ ŘEZ "B - B"

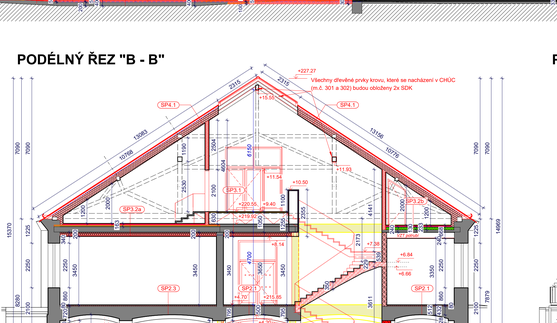

PODÉLNÝ ŘEZ "C - C"

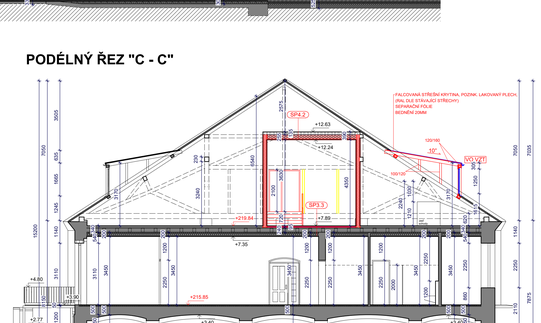

LEGENDA MATERIÁLŮ

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

MATERIÁLY - NOVÉ KONSTRUKCE

- Zazdívky stávajících nik zdí - Cihla plná pálená (primárně použít z bouraných konstrukcí v rámci objektu)
- Nosná zeď tl.450mm - Cihla plná pálená (primárně použít z bouraných konstrukcí v rámci objektu)
- Nosná zeď tl.300mm - Cihla plná pálená (primárně použít z bouraných konstrukcí v rámci objektu)
- **Vnitřní nosná stěna celková tl.270mm (Rw=49dB)** Omítka VC tl.15mm, Broušený cihelný blok pro tl. stěny 240mm, Vyzdívka na maltu pro tenké spáry, Součinitel tepelné vodivosti bez omítek 0,250 W/mK, Penvost P10, Omítka VC tl.15mm
- **Nenosná příčka celková tl.110mm (Rw=38dB)** Omítka VC tl.15mm, Broušený cihelný blok pro tl. stěny 80 mm, Vyzdívka na maltu pro tenké spáry, Součinitel tepelné vodivosti bez omítek 0,250 W/mK, Penvost P10, Omítka VC tl.15mm
- **SDK příčka tl.100mm** (2xSDK - profil tl.50mm + minerál.vata 50mm - 2xSDK), 51 dB + WC použít impregnovaný SDK vhodný do vlhka
- **SDK příčka tl.150mm** (2xSDK - profil tl.100mm + minerál.vata 100mm - 2xSDK), 56 dB + WC použít impregnovaný SDK vhodný do vlhka
- **SDK předstěna tl.155mm** (2xSDK - profil tl.50mm+TI 13mm)
- **SDK příčka tl.205mm** (2xSDK - profil 2x tl.75mm+TI 2x 60mm - 2xSDK), 69 dB
- Betonová mazanina
- Tepelná izolace - XPS tl.90mm (SP1.1, SP1.2)
- Podkladní beton
- Základy - prostý beton C20/25
- Pískové lože
- Hydroizolace
- PODŘEZÁNÍ ZDIVA
- Minerální tepelná izolace (podkrovní)
- Minerální tepelná izolace (SDK podhled 2NP)
- Žb schodiště
- Nové dřevěné prvky
- Kročejová izolace
- Parozábrana
- INJEKTÁŽ SLOUPŮ / ZDIVA

POZOR: V rámci řešené dvoupodlažní části objektu bude nová obvodové zdivo nainjektováno v úrovni hydroizolace. Hydroizolace bude vytažena na úroveň upraveného terénu a z vnější strany bude přilepená nopová fólie. Fólie budou ukončeny plechovou okapničkou v barvě fasády.
Vnitřní zdi budou podřezány (vložení hydroizolace) a vnitřní nosné sloupy budou nainjektovány v úrovni podlahy 1NP.

LEGENDA PŘEKLADŮ 1NP

OZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	POČET KS NA OTVOR	ULOŽENÍ [mm]	1NP [POČET]	2NP [POČET]	Podkroví [POČET]	POZNÁMKY
P0	STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD	x	x	x	x	x	x	x
P1	PŘEKLAD ŽB - RZP 119/14/14	D. 1200	3x	150	1	0	0	OTVOR 900
P2	PŘEKLAD ŽB - RZP 119/14/14	D. 1200	2x	150	2	0	0	OTVOR 900
P3	NENOSNÝ KERAMICNÝ PŘEKLAD 115/71	D. 1150	1x	min.120	2	0	0	OTVOR 900
P4	NENOSNÝ KERAMICNÝ PŘEKLAD 115/71	D. 1050	1x	min.120	2	0	0	OTVOR 800
P5	NENOSNÝ KERAMICNÝ PŘEKLAD 115/71	D. 1150	1x	min.120	1	0	0	OTVOR 900
P6	I profil 100	D. 1300	2x	150	1	0	0	OTVOR 1000
P7	PŘEKLAD ŽB - RZP 209/14/14	D. 2090	1x	150	1	0	0	NIKA 1600

LEGENDA PŘEKLADŮ 2NP

OZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	POČET KS NA OTVOR	ULOŽENÍ [mm]	1NP [POČET]	2NP [POČET]	Podkroví [POČET]	POZNÁMKY
P10	I profil 180	D. 3900	4x	250	0	1	0	OTVOR 3400
P11	I profil 180	D. 3650	3x	250	0	1	0	OTVOR 3150
P12	I profil 100	D. 1200	2x	150	0	2	0	OTVOR 900

LEGENDA PŘEKLADŮ PODKROVÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	POČET KS NA OTVOR	ULOŽENÍ [mm]	1NP [POČET]	2NP [POČET]	Podkroví [POČET]	POZNÁMKY
P21	I profil 120	D. 2000	3x	min.150	0	0	1	OTVOR 1570
P22	I profil 80	D. 1050	3x	min.150	0	0	2	OTVOR 750

VYSVĚTLIVKY

- SP WC - Sanitární příčky ABS SYSTÉM - LAMINO 25mm - ABS hrana 2 mm (absence lemování dveří profilem)
- NHO - Nová hliníková okna - O1 - zasklení: izolační dvojsklo - výplněné ve spodní části oblouku POZN. Původní okno bude vyzazeno a uloženo
- NO WC - Nucené odvětrání WC (podtlakové větrání viz VZT)
- RSO - Repase stávající mříže
- VO VZT - Výstupní otvory pro/z VZT: - fasovaná střešní krytina, poznik lakovaný plech, RAL dle stávající střešní krytiny - společnost bude ošetřen stěn a řadu vikýře (napojení na stávající střešní krytinu) - systémová VZT žaluzie (dodávka profese VZT), protidešťová, RAL dle stávající střešní krytiny
- PN - Protipožární nátěr na dřevo - čirý, zpětňující nátěr na dřevo chránící dřevo a dřevěné materiály před ohněm (zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí, snížení indexu šíření plamene na povrchu na is = 0,0 mm/min a snížení třídy reakce na oheň na B-s1, d0), bezbarvý **Nátěrem budou opatřeny všechny viditelné dřevěné prvky v podkroví (mimo m.č.306 půda) tak, aby byla dosažena její požadovaná požární odolnost R 30.** Požární nátěr musí mít dle ČSN 730810 tl. 4.12 prokázanou životnost min. 10 let - ateš bude obložen při kolaudaci a může být použit jen u konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k obnovování ochran, jakož i ke kontrole stavu. Požární nátěr musí být proveden v souladu s ustanovením ČSN 730810 příl. D.
- N-IO - Insekticidní ochrana proti účinkům vlhkosti a dřevokaznému hmyzu - čirý, bezbarvý nátěr **Nátěrem budou ošetřeny všechny dřevěné prvky v podkroví a dřevěné trámy vtažené v části podlahy podkroví, které se budou nově zvyšovat (viz strop 2NP).**

SKLADBY PODLAH 1NP

SP1.1
Epoxidová stěrka tl.5mm
- vzhled beton - provedení, typ jako v I etapě
- protiskluznost R10, R11- rampy, schodiště

Hlazený beton tl.100mm + 1x sil.5/150x150mm
Separační vrstva - PE fólie tl.0,2mm
Tepelná izolace XPS tl.90mm
Hydroizolace - HDPE fólie tl.0,75mm
Netkaná geotextilie 300g/m2
Podkladní beton tl.100mm

SP1.2
Epoxidová stěrka tl.5mm
- vzhled beton - provedení, typ jako v I etapě
- protiskluznost R10, R11- rampy, schodiště

Hlazený beton tl.100mm + 1x sil.5/150x150mm
Separační vrstva - PE fólie tl.0,2mm
Tepelná izolace XPS tl.90mm
Hydroizolace - HDPE fólie tl.0,75mm
Netkaná geotextilie 300g/m2
Podkladní beton tl.100mm
Původní konstrukce podlahy
Pozn. Stávající konstrukce je uvažována betonová o ±.200mm, nutno ověřit sondou.

SP1.3
Epoxidová stěrka tl.5mm
- vzhled beton - provedení, typ jako v I etapě
- protiskluznost R10, R11- rampy, schodiště

Původní konstrukce podlahy
Pozn. Stávající konstrukce je uvažována betonová o ±.200mm, nutno ověřit sondou.

SDK ... stěny z SDK budou napenetrovány; opatřeny omítkovou škarinou s lepidlem; finální sjednocení přestěrkováním; nové malby v odstínu bílé barvy

POZN.: Dilatace nových betonových ploch "hlazený beton" - Okolo sloupů a podél obvodu stěn jednotlivých místností bude před betonáží vložena dilatace (pěnová fólie v tl.5mm). Hlazený beton je nutná rozřezat na smršťovací celky na osu sloupů a v místě dveří (následně vložení nerezových lišt).

SKLADBY PODLAH 2NP

SP2.1 - CHODBA
Dlažba lepená k podkladu tl.15mm
Betonová mazanina tl.60mm + sil 5/150x150mm
Stávající skladba (ohřevná klenba + násyp)

SP2.2 - SOCIÁL, ZÁZEMÍ
Dlažba lepená k podkladu tl.15mm
Stěrková izolace proti vodě
Betonová mazanina tl.60mm + sil 5/150x150mm
(v případě nutnosti dorovnání výškového rozdílu v jednotlivých místnostech použít lehčené kamenivo)
Stávající skladba (ohřevná klenba + násyp)

SP2.3 - UČEBNY
Dřevěná třívrstvá dubová podlaha tl.15mm - nášlapná vrstva min.4mm
- kladecí vzor "palubky" průběžná prkna, šířka prkna 190mm, délka prkna min. 2000mm, jemné kartáčování
- povrchová úprava olej s voděodolnou voskovou vrstvou
- lepení k podkladu

Betonová mazanina tl.60mm + sil 5/150x150mm
(v případě nutnosti dorovnání výškového rozdílu v jednotlivých místnostech použít lehčené kamenivo)
Stávající skladba (ohřevná klenba + násyp)

SKLADBY PODLAH PODKROVÍ

SP3.1 - ATELIÉR (vyvýšená konstrukce podlahy)
Dřevěná třívrstvá dubová podlaha tl.15mm - nášlapná vrstva min.4mm
- kladecí vzor "palubky" průběžná prkna, šířka prkna 190mm, délka prkna min. 2000mm, jemné kartáčování
- povrchová úprava olej s voděodolnou voskovou vrstvou (lepeno k podkladu)
- lepeno k podkladu

2x OSB deska tl.18mm kříženě ložená, prolepená lepidlem a fixovaná vruty
Rošt latě 60/80 po 625mm
Sbíjená nosná konstrukce podlahy (horní rovina v úrovni horní hrany stáv. vazných trámů) - uložena na nosné zdi chodby 2NP
Nový překrývá záblop tl.25mm - od nosné zdi chodby 2NP k obvodové zdi
Zesílení trámového stropu - příložky 180/70 (provlorouhoví - od nosné zdi chodby 2NP k obvodové zdi
"V části nad chodbou 2NP bude ponechán stávající překrývá záblop tl.25mm
Stávající trámový strop v.270mm (trámy 175/270 osové 650mm)
Dřevěný záklop
Omítka VC
Nově SDK podhled (rošt + minerál.vata 180mm + SDK tl.12,5mm)

SP3.2a - ATELIÉR (v kontaktu s podlahou - trámový strop)
Dřevěná třívrstvá dubová podlaha tl.15mm - nášlapná vrstva min.4mm
- kladecí vzor "palubky" průběžná prkna, šířka prkna 190mm, délka prkna min. 2000mm, jemné kartáčování
- povrchová úprava olej s voděodolnou voskovou vrstvou (lepeno k podkladu)

1x OSB deska tl.18mm
Kročejová izolace tl.30mm
Překrývý záklop tl.25mm
Zesílení trámového stropu - příložky 180/70 (prolrouboval)
Stávající trámový strop v.270mm (trámy 175/270 osové 650mm)
Dřevěný záklop
Omítka VC
Nově SDK podhled (rošt + minerál.vata 180mm + SDK tl.12,5mm)

SP3.3 - STROJOVNA VZT (v kontaktu s podlahou)
Dlažba lepená k podkladu tl.15mm (opravární dlažby - pružný opárovací tmel)
Flexibilní lepicí tmel
1x cementotřísková deska s hladkým přírodním cementově šedým povrchem tl.24mm (penetrace)
Kročejová izolace tl.30mm
1x OSB deska tl.22mm
Stávající překrývý záklop tl.25mm
Stávající trámový strop v.190mm (trámy 150/190 osové 650mm)
Dřevěný záklop
Omítka VC
Nově SDK podhled (rošt + minerál.vata 180mm + SDK tl.12,5mm)

SP3.2b - ATELIÉR (v kontaktu s podlahou - hurdis strop)
Dřevěná třívrstvá dubová podlaha tl.15mm - nášlapná vrstva min.4mm
- kladecí vzor "palubky" průběžná prkna, šířka prkna 190mm, délka prkna min. 2000mm, jemné kartáčování
- povrchová úprava olej s voděodolnou voskovou vrstvou (lepeno k podkladu)

1x OSB deska tl.18mm
Kročejová izolace tl.30mm
1x OSB deska tl.15mm
Vyrovnávací nástup lapor fr.418mm tl.20mm
Polystyren 130mm
Překrývý záklop tl.25mm
Stávající potěr na CSD hurdis
Stávající I profily 240 + hurdis
Omítka VC
Nově SDK podhled (rošt + minerál.vata 180mm + SDK tl.12,5mm)

SP3.4 - CHODBA
Dlažba lepená k podkladu tl.15mm (opravární dlažby - pružný spárovací tmel)
Flexibilní lepicí tmel
2x OSB deska tl.15mm kříženě ložená, prolepená lepidlem a fixovaná vruty
Sbíjená nosná konstrukce podlahy (horní rovina v úrovni horní hrany stáv. vazných trámů) - uložena na nosné zdi chodby 2NP
Nový překrývá záblop tl.25mm - od nosné zdi chodby 2NP k obvodové zdi
Zesílení trámového stropu - příložky 180/70 (prolrouboval) - od nosné zdi chodby 2NP k obvodové zdi
"V části nad chodbou 2NP bude ponechán stávající překrývý záklop tl.25mm
Stávající trámový strop v.270mm (trámy 175/270 osové 650mm)
Dřevěný záklop
Omítka VC
Nově SDK podhled (rošt + minerál.vata 180mm + SDK tl.12,5mm)

SKLADBY STŘECH

SP4.1
Falcovaná krytina, odstín červená ve stejném odstínu jako původní
Rohož - separační a drenážní vrstva
Překrývý záklop tl.25mm
Kontralatě tl.60mm (provětrávaná mezera)
Pojistná hydroizolace (difuzní folie)
Stávající krokve 130/170 + mezikrokevní a podkrokevní izolace z minerál.vaty celková tl.300mm
Parotěrná fólie
SDK podhled tl.12,5mm

SP4.2
Trapézový plech ocn.135/310/0,88 tl.135mm
Minerální izolační vata tl.200mm
Parozábrana
Samonosný SDK podhled

POZN.: KONSTRUKCE VIZ STATIKA - ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI D1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV VÝKRESU: SCHODIŠTĚ V 1NP; ČÍSLO VÝKRESU: 01

POZOR:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického, památkově chráněného objektu, nemohly být zjištěny veškeré skutečnosti, skutečné provedení a stav současných konstrukcí. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provolení stavby, při jejím vypracování bylo vycházeno ze zaměření objektu poskytnutého investorem. Původní dokumentace stavby se nezachovala, nejsou k dispozici ani doklady o pozdějších úpravách.
Stav objektu byl zhodnocen převážně ale vizuálně přístupných konstrukcí a jejich znaků. Nebyly provedeny destruktivní sondy do konstrukcí.
Při ocelování konstrukcí a činností, při zpracování prováděcích a dílenských dokumentací i při provádění jakékoli stavební činnosti je třeba akceptovat následující:

- Před započetím jakýchkoli prací je třeba zjistit skutečný stav a provedení konstrukcí, vedení sítí. Projektant výslovně upozorňuje, že neexistují relevantní doklady o velkých částech v analýu, při zemních pracech je tedy započítání postupovat se zvýšenou opatrností.
- Veškeré práce podléhají dohledu orgánů památkové péče (NPÚ, ÚSKaPP Mělí Znojmo)
- Veškeré stavební postupy, stavební výrobky, technologie, barevné a materiálové provedení, jakož i veškeré změny budou odsouhlasený architektem - autorem projektu.
- Veškeré vybavení, zařízení a doplňky dodávané stavbou budou odsouhlasený architektem – autorem projektu.
- Veškeré prvky, výrobky, jejich rozměry, počty a provedení budou přizpůsobeny skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.

V m.č.133 budou stávající dochované reliéfy napálených korýt a železná oka pro vázání koní zachovány a ochráněny proti poškození během stavby.
V místech absence korýt bude nově provedeno zapravení a doplnění stěn.
V m.č.124 bude nejvíce zachované koryto vyjmuto a použito pro expozici v m.č.112. Zbývající zbytky korýt budou ponechány ve zdi a vratně doomítány.

Pozn.: Prostupy pro vnitřní rozvody a připravenost pro technické instalace koordinovat s dokumentací jednotlivých profesí.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m^2]	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
100	VICEÚČELOVÝ SÁL	862,22	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
101	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	58,11	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
102	ÚSTŘEDNA EPS	0,32	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
103	PODIUM	14,11	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
104	CHODBA	9,54	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
105	WC MUŽI	3,15	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
106	ŠATNA MUŽI ÚČINKUJÍCÍ	15,03	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
107	ŠATNA ŽENY ÚČINKUJÍCÍ	14,98	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
108	WC ŽENY	3,15	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
110	WC-Ž	27,42	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
111	WC-M	29,21	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
112	CHODBA	73,63	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
113	SKLAD	18,66	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
114	WC / ÚKLID	8,03	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
115	KREATIVNÍ VÝUKA - KURZY SERVÍROVÁNÍ, SERVIS	27,20	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
116	KREATIVNÍ VÝUKA - KURZY ETIKETY STOLOVÁNÍ A OBSLUHY	51,57	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
117	KREATIVNÍ VÝUKA - BARMANSKÉ A BARISTICKÉ KURZY	27,08	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
118	KREATIVNÍ VÝUKA - KULINÁRSKÉ A CUKRÁŘSKÉ KURZY	21,48	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
119	SCHODIŠTĚ	6,29	Neřeší se	Neřeší se	Neřeší se	
120	REZERVA (ROZŠÍŘENÍ M.Č.116)	84,75	SP1.2	OM 1	OM 3	sokl.soprol. výška do v.100mm
121	CHODBA	63,66	**SP1.1**	OM 1	OM 3	sokl.soprol. výška do v.100mm
122	SCHODIŠTĚ	25,29	Zůstává beze změny	OM 1 + OM N	OM 3	**Cihelná klenba bude vyčesána.** Cihly použité během vyčesání budou použity k opravám.
123	KANCELÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE	34,85	SP1.2	OM 1 + OM N	OM 3	sokl.soprol. výška do v.100mm
124	ARCHIV	4,41	SP1.2	OM 1 + OM N	SDK podhled o.v.3,4m	sokl.soprol. výška do v.100mm
125	WC ZAMĚSTNANCI MUŽI	3,78	SP1.2	OM 1 + OM N + Obklad	SDK podhled o.v.2,2m	Obklad do v.2,2m
126	ŠATNA MUŽI	3,15	SP1.2	OM 1 + OM N + Obklad	SDK podhled o.v.2,8m	Obklad do v.2,2m
127	SPRCHY MUŽI	1,89	SP1.2	OM N + Obklad	SDK podhled o.v.2,8m	Obklad do v.2,2m
128	WC ZAMĚSTNANCI ŽENY	3,91	SP1.2	OM 1 + OM N + Obklad	SDK podhled o.v.2,8m	Obklad do v.2,2m
129	ŠATNA ŽENY	3,18	SP1.2	OM 1 + OM N + Obklad	SDK podhled o.v.2,8m	Obklad do v.2,2m
130	SPRCHY ŽENY	1,89	SP1.2	OM 1 + OM N + Obklad	SDK podhled o.v.2,8m	Obklad do v.2,2m
131	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,41	SP1.2	OM 1 + OM N + Obklad	SDK podhled o.v.2,8m	Obklad do v.2,2m
132	ŠATNA PRO HOSTY	104,56	SP1.2	OM 1	OM 3	sokl.soprol. výška do v.100mm
133	SKLAD NÁBYTKU	191,45	SP1.3	OM 2	OM 3	
	CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ	**1 802,27**				

REVIZE DPS

DATUM A ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE

Omítky:
OM N ... na nově vyzděných stěnách bude provedena vápenocementová omítka; finální sjednocení přestěrkováním; nové malby v odstínu bílé barvy
OM 1 ... okolepat a očistit stávající omítky stěn do v.2,5m; nové provést sanační omítky 2,5m nad podlahou; kontrola zbytku stěn; lokální vyspravení v rozsahu cca 30%; na stávajících zdech obkládání všech malet; finální sjednocení přestěrkováním; nové malby v odstínu bílé barvy
OM 2 ... okolepat a očistit stávající omítky stěn na celku do úrovně klenebných pasů; lokální vyspravení chlehného zdiva a spár v rozsahu cca 20%; zpevnění minerálním fixativem; zdivo ponechat obnažené
OM 3 ... kontrola stávajících omítek kleneb; lokální vyspravení v rozsahu cca 20%; na stávajících klenutých stropech obkládání všech malet; finální sjednocení přestěrkováním; nové malby v odstínu bílé barvy
OM 4 ... kontrola stávajících omítek stěn; lokální vyspravení v rozsahu cca 40%; na stávajících zdech obkládání všech malet; finální sjednocení přestěrkováním; nové malby v odstínu bílé barvy
SDK ... stěny z SDK budou napenetrovány; opatřeny omítkovou škarinou s lepidlem; finální sjednocení přestěrkováním; nové malby v odstínu bílé barvy

POZN.: KONSTRUKCE VIZ STATIKA - ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI D1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV VÝKRESU: SCHODIŠTĚ V 1NP; ČÍSLO VÝKRESU: 01
NÁZEV VÝKRESU: SCHODIŠTĚ VE 2NP; ČÍSLO VÝKRESU: 02
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVY STROPU NAD 2NP; ČÍSLO VÝKRESU: 03
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS PODKROVÍ - ZVÝŠENÁ PODLAHA; ČÍSLO VÝKRESU: 04
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ1, ŘEZ 2; ČÍSLO VÝKRESU: 05
NÁZEV VÝKRESU: ÚPRAVY KROVU; ČÍSLO VÝKRESU: 06

POZOR:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického, památkově chráněného objektu, nemohly být zjištěny veškeré skutečnosti, skutečné provedení a stav současných konstrukcí. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provolení stavby, při jejím vypracování bylo vycházeno ze zaměření objektu poskytnutého investorem. Původní dokumentace stavby se nezachovala, nejsou k dispozici ani doklady o pozdějších úpravách.
Stav objektu byl zhodnocen převážně ale vizuálně přístupných konstrukcí a jejich znaků. Nebyly provedeny destruktivní sondy do konstrukcí.
Při ocelování konstrukcí a činností, při zpracování prováděcích a dílenských dokumentací i při provádění jakékoli stavební činnosti je třeba akceptovat následující:

- Před započetím jakýchkoli prací je třeba zjistit skutečný stav a provedení konstrukcí, vedení sítí. Projektant výslovně upozorňuje, že neexistují relevantní doklady o velkých částech v analýu, při zemních pracech je tedy započítání postupovat se zvýšenou opatrností.
- Veškeré práce podléhají dohledu orgánů památkové péče (NPÚ, ÚSKaPP Mělí Znojmo)
- Veškeré stavební postupy, stavební výrobky, technologie, barevné a materiálové provedení, jakož i veškeré změny budou odsouhlasený architektem - autorem projektu.
- Veškeré vybavení, zařízení a doplňky dodávané stavbou budou odsouhlasený architektem – autorem projektu.
- Veškeré prvky, výrobky, jejich rozměry, počty a provedení budou přizpůsobeny skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.

V m.č.133 budou stávající dochované reliéfy napálených korýt a železná oka pro vázání koní zachovány a ochráněny proti poškození během stavby.
V místech absence korýt bude nově provedeno zapravení a doplnění stěn.
V m.č.124 bude nejvíce zachované koryto vyjmuto a použito pro expozici v m.č.112. Zbývající zbytky korýt budou ponechány ve zdi a vratně doomítány.

Pozn.: Prostupy pro vnitřní rozvody a připravenost pro technické instalace koordinovat s dokumentací jednotlivých profesí.

NÁZEV STAVBY	**Jízdárna Loucného kláštera ve Znojmě II.etapa**
INVESTOR	MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Znojmo-Louka 793574
MÍSTO STAVBY	Loucká ulice
PROJEKTANT	Atelier GNIS s.r.o. Krátká 1778/9, 69902 Znojmo www.ateliergnis.com, info@ateliergnis.com
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAULA PEKOVÁ
OBJEKT	SO 01
STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
DATUM	06/2024
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1NP
MĚŘÍTKO	1:100
ČÍSLO VÝKRESU	D1.1-2a
DWG-NÁZEV	D1.1-5