



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 16.07.2024  
Naše značka: RSMSS/20240716-007/ES

Úřad Městského Obvodu  
Slezská Ostrava  
náměstí Jurije Gagarina 1195/5  
71000 Ostrava

Vyřizuje: Lenka Pelíšková  
Telefon: 725 536 468  
E-mail: lenka.peliskova@veolia.com  
Datum: 17.07.2024

**Vyjádření k existenci sítí a zařazení na sítích**  
provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**

Název akce:	Přístavba Slezskoostravské radnice	
Lokalizační údaje:	Okres:	Ostrava-město
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Slezská Ostrava
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:	Štěpánková Lucie	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	599410446, lucie.stepankova@slezska.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 17.07.2024	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**nedojde k dotčení**

zařazení ve správě Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území se vyjadřují také další společnosti skupiny Veolia Energie R, a.s. Vyjádření jsou zaevidována v samostatných dokumentech pod jednacím čísly: VPS/20240716-008/ES.

**Ing. Radim Masný**  
Vedoucí sektoru Sever  
Tel.: + 420 597 453 521  
E-mail: radim.masny@veolia.com


1. příloha - situace

1/2

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318  
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860  
[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů:* kvality dle ČSN EN ISO 9001,  
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001,  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle  
ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií  
dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního  
managementu dle ČSN ISO 37001.

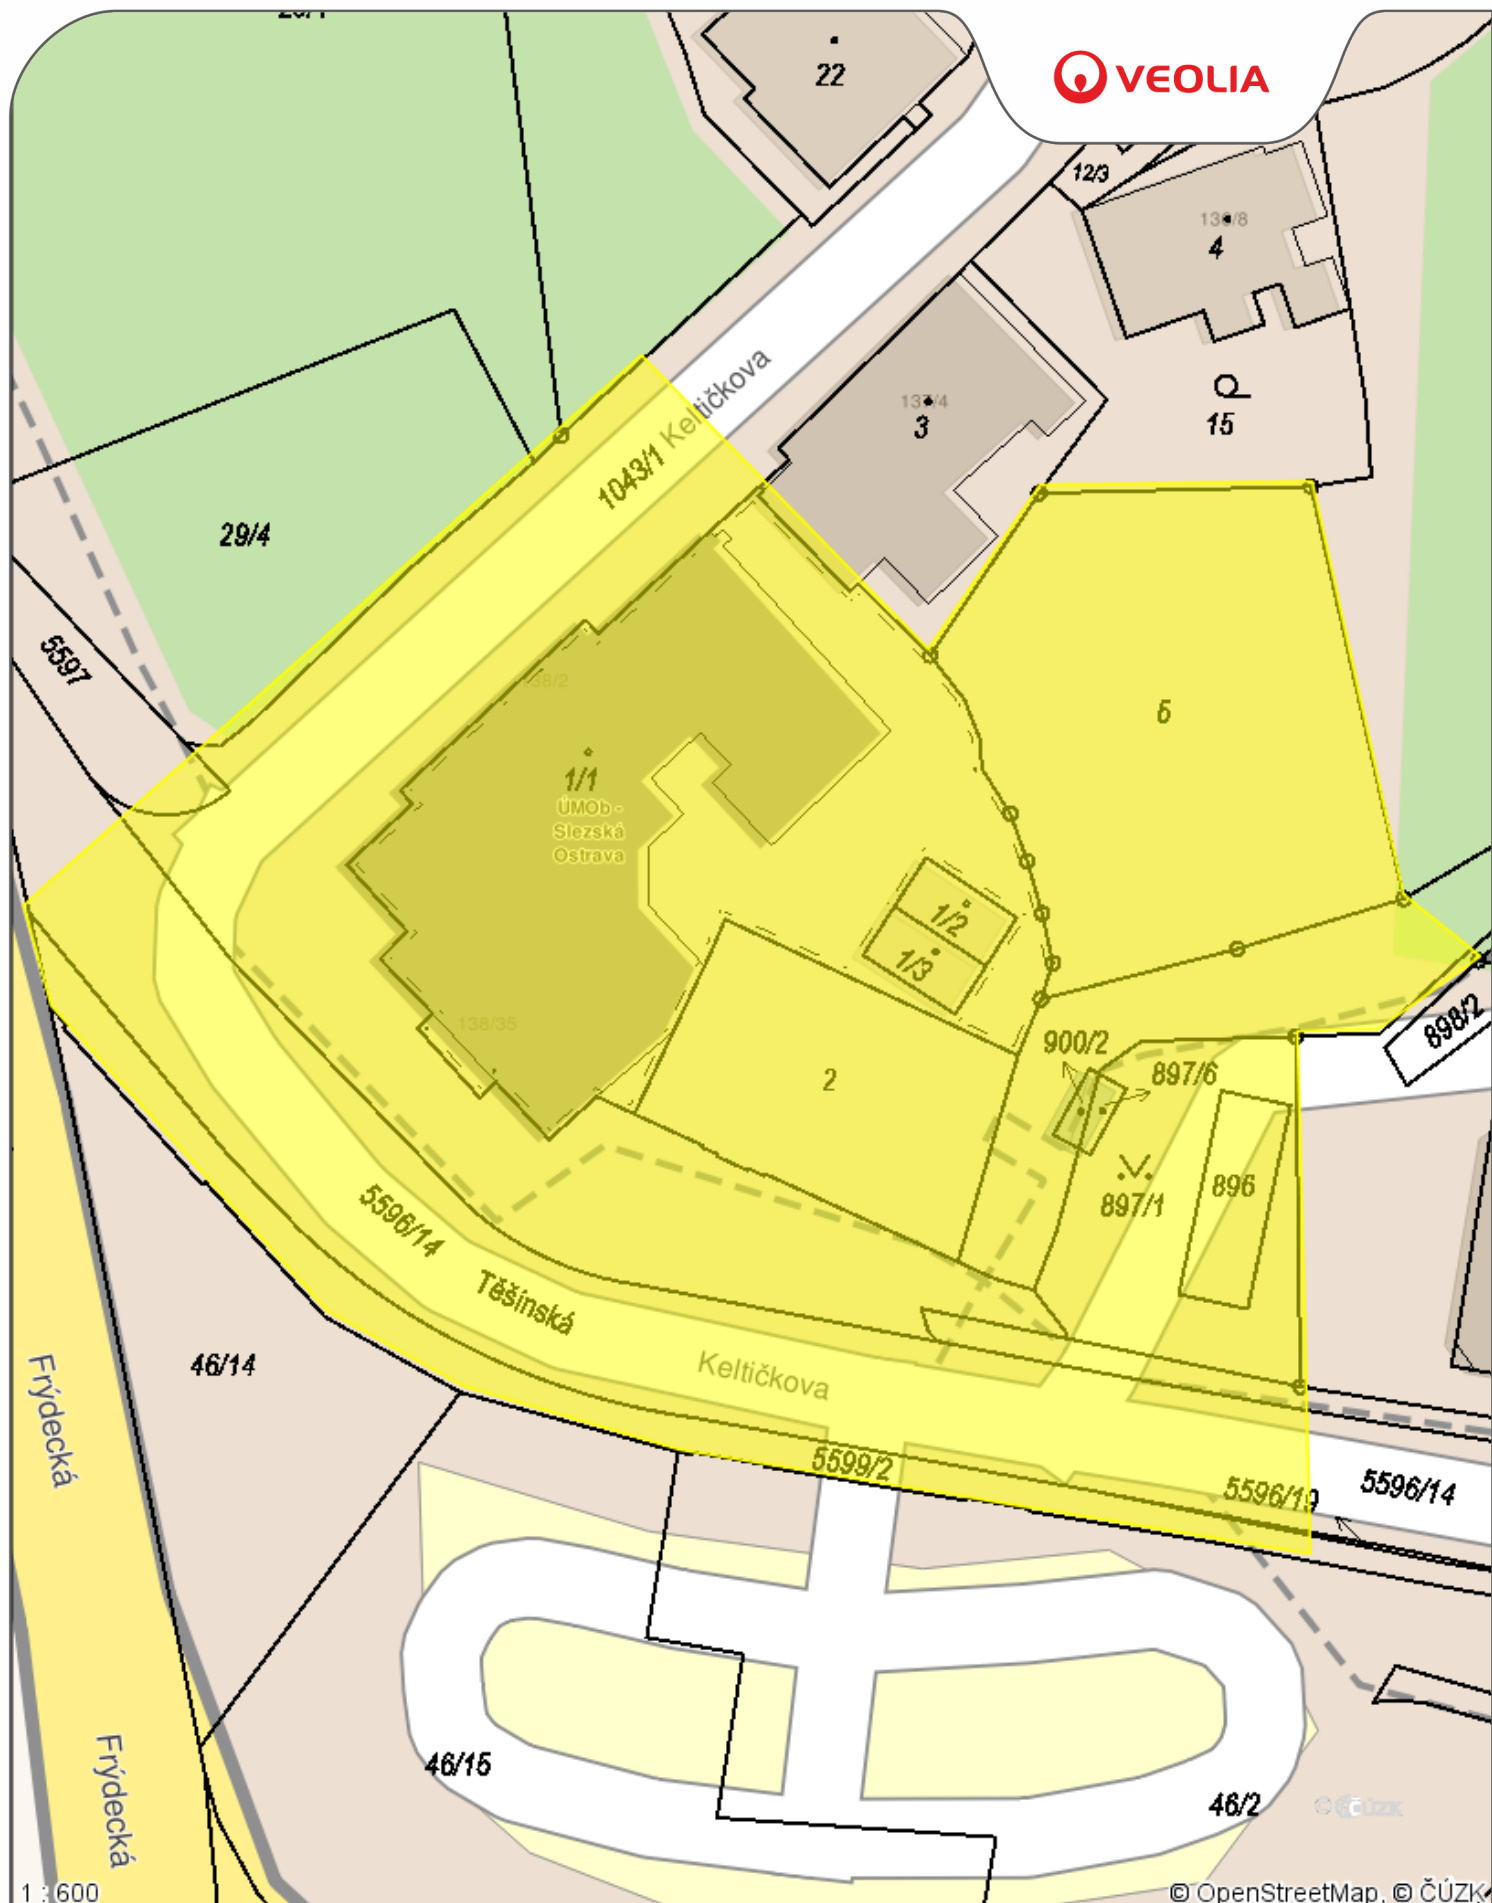

Příloha .1

Datum: 17.07.2024

Vyřizuje: Lenka Pelíšková

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty