




VÝKOP POD KOMUNIKACÍ

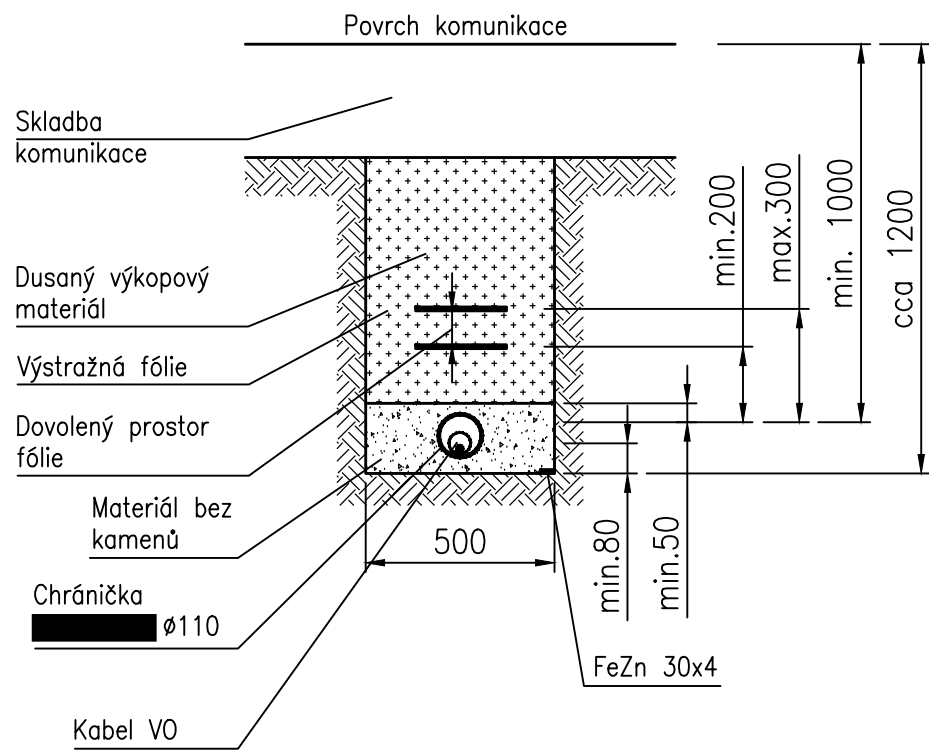

VÝKOP V CHODNÍKU

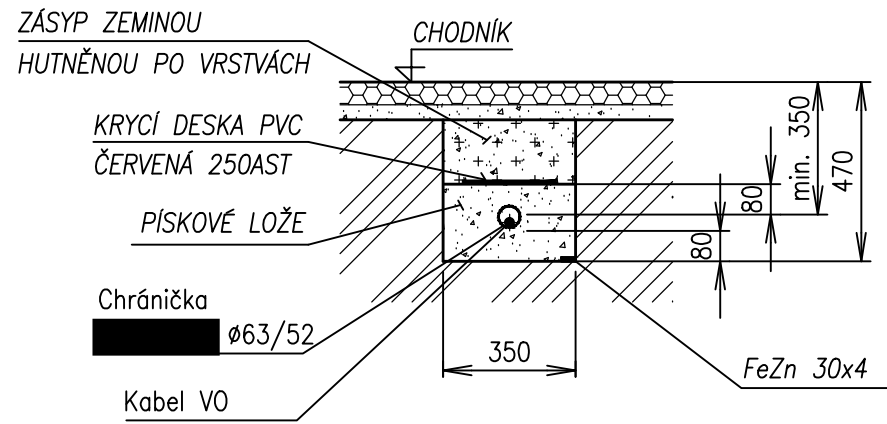

VÝKOP VE VOLNÉM PROSTORU

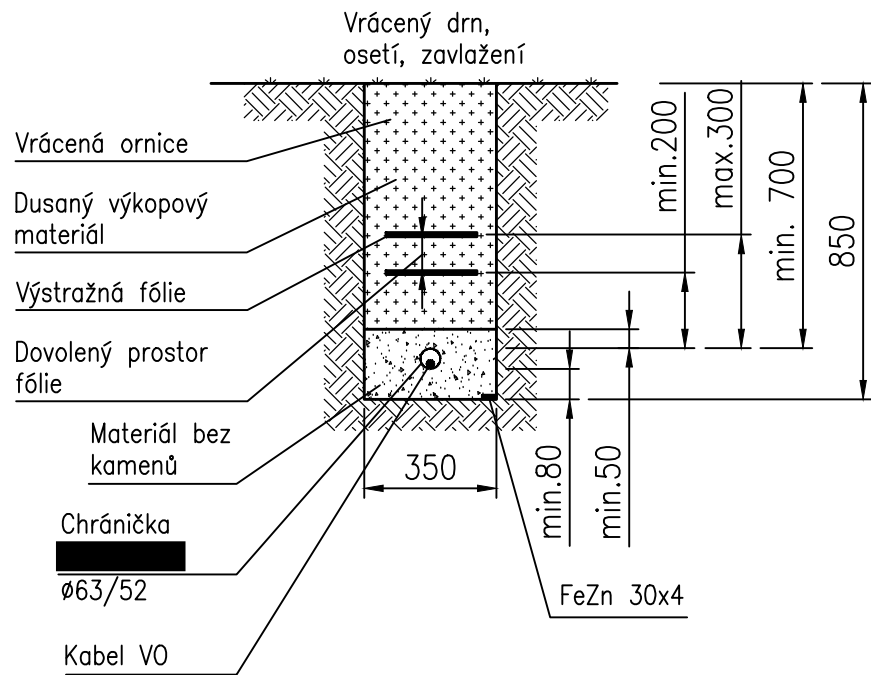

POZNÁMKA:

- 1. Pro souběhy a křížování s jinými kabely platí ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005
- 2. Přesah fólie od kraje kabelu min. 50mm
- 3. Při budování chráničky vložit protahovací drát
- 4. Chráníčka přesahuje okraj cesty o 1,0m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

<div>Sídlo společnosti: Přerovská 259, 768 42 Prusinovice IČ: 06499236, DIČ: CZ06499236 Korespondenční adresa: Jateční 169, 760 01 Zlín info@trafficedesign.cz, DS: bc3srau</div>				<div>TRAFFIC DESIGN</div>	
INVESTOR:		Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f			
OBJEDNATEL:		Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS hk9bq2f			
VYPRACOVAL: Robert Kovář		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha		<div>4 Karel Říha</div>	
AKCE: <div>Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh</div>					
ČÁST: <div>D.2 SO 400 Veřejné osvětlení</div>					
PŘÍLOHA: <div>ULOŽENÍ KABELŮ - VZOROVÉ ŘEZY</div>				Č. PŘÍLOHY: <div>D.2.7</div>	
STUPEŇ: DPS		DATUM: 05/2024	MĚŘITKO: 1:20	FORMÁT: 2 x A4	