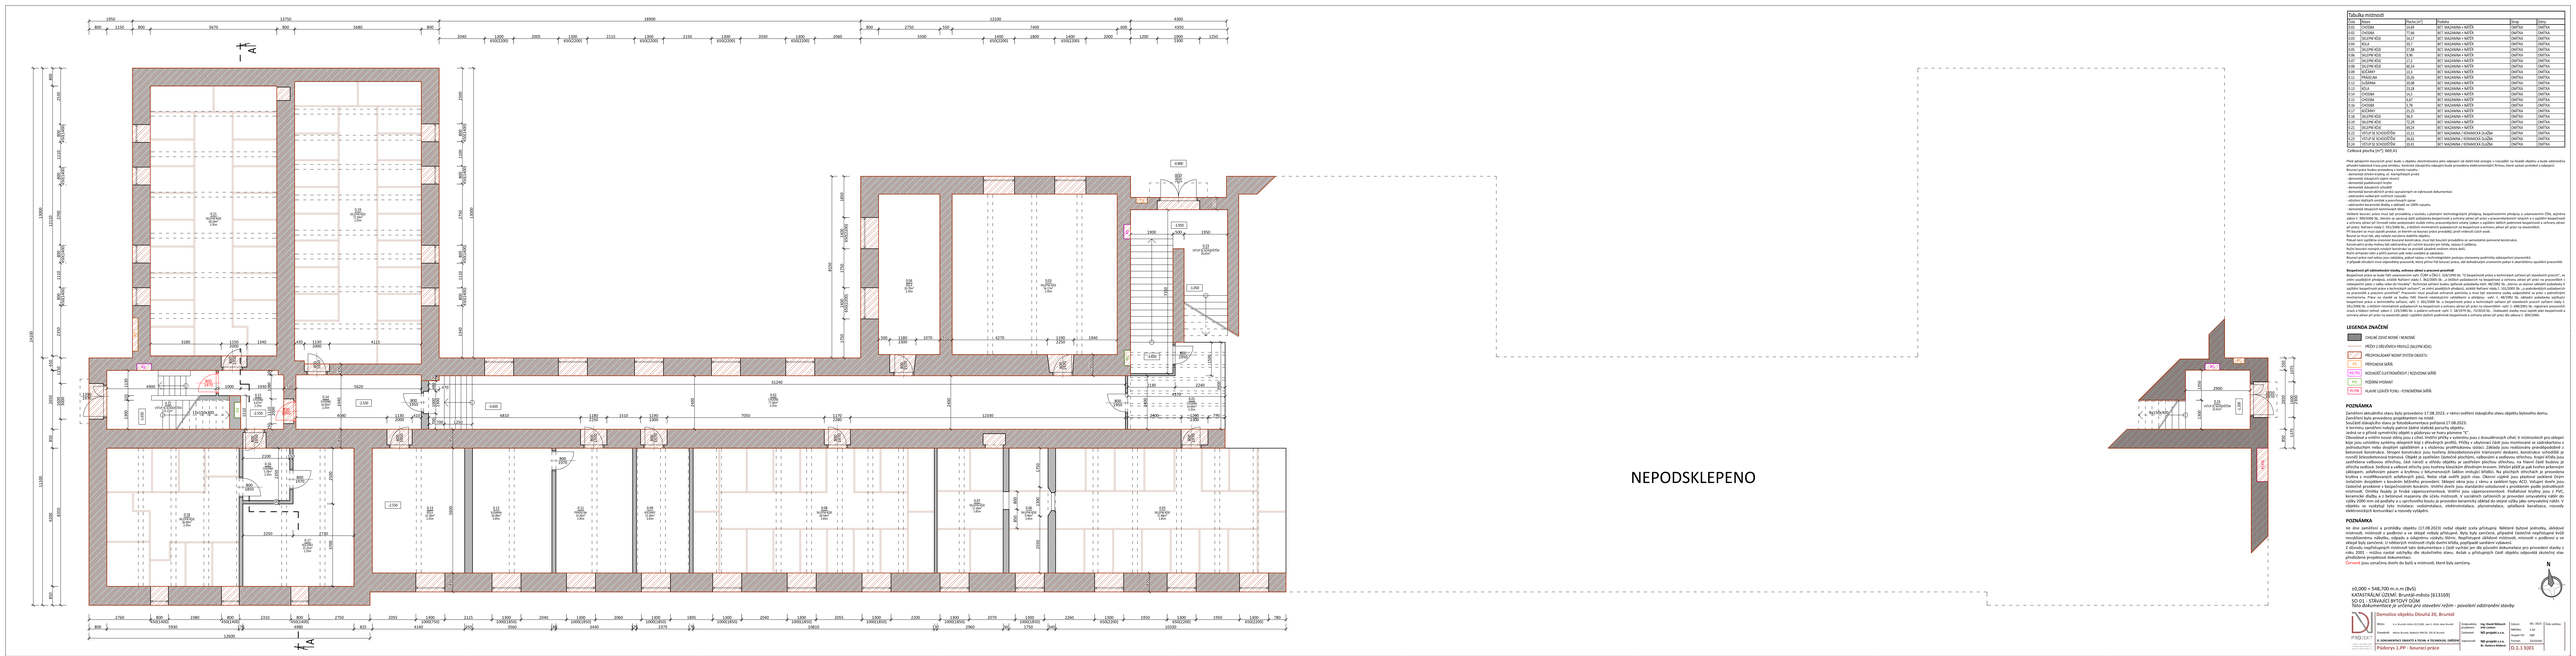

Tabulka místností					
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Strop	Stěny
0.01	CHODBA	9,68	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.02	CHODBA	17,66	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.03	SKLEPNÍ KOJE	14,17	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.04	SKLAD	10,7	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.05	SKLEPNÍ KOJE	14,17	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.06	SKLEPNÍ KOJE	9,96	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.07	SKLEPNÍ KOJE	17,7	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.08	SKLEPNÍ KOJE	20,14	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.09	SCHÁNY	13,3	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.10	SCHÁNY	13,3	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.11	CHODBA	10,68	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.12	SKLAD	15,18	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.13	CHODBA	14,1	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.15	CHODBA	9,07	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.16	SCHÁNY	13,3	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.17	SCHÁNY	13,25	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.18	SKLEPNÍ KOJE	16,1	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.19	SKLEPNÍ KOJE	17,19	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.21	SKLEPNÍ KOJE	19,24	SV1 MALOVANÁ + MATĚ	OMÍTKA	OMÍTKA
0.22	TOTÁLNÍ ZLIKVIDOVÁNO	19,24	SV1 MALOVANÁ / TĚRKOVATÁ SLOŽKA	OMÍTKA	OMÍTKA
0.23	TOTÁLNÍ ZLIKVIDOVÁNO	19,42	SV1 MALOVANÁ / TĚRKOVATÁ SLOŽKA	OMÍTKA	OMÍTKA
0.24	TOTÁLNÍ ZLIKVIDOVÁNO	19,41	SV1 MALOVANÁ / TĚRKOVATÁ SLOŽKA	OMÍTKA	OMÍTKA

Celková plocha [m²]: 669,42

Před jakýmkoli bouracími prací budou v objektu zkontrolovány jeho aktuální stav a rozvodění. Ve fázové objektu a bude odstraněny přívodní hlavičkové trasy pod omítkou. Kontrola odvaječného objektů bude provedena elektrorevizním firmou, která vydá protokol o odpojení.

Bourací práce budou provedeny v tomto rozsahu :
- demontáž stávající krytiny a klempířských prvků
- demontáž obkladových stěn stavby
- demontáž podlahových krytin
- demontáž podhledových konstrukcí
- demontáž konstrukcí příček (pokud nepodstupních se upřesnění dokumentace)
- demontáž dveřních a okenních výplní
- odfukání dožívání omítek a povrchových úprav
- demontáž stávajících rozvodů (elektro, voda, plyn, ÚT, slaboproud)
- odvezení stavební bezinkových sítěn

Veškeré bourací práce musí být provedeny s využitím šetrných technologických přístupů, bezpečnostním předpisy a ustanovením ČSN, aplikace bude provedena tak, aby nedošlo k poškození stávajících konstrukcí, které mají zůstat zachovány. Bourací práce budou provedeny ručně a ochrana před pádem. Demolice