

Teplárna Zlín s.r.o.

IČO: 08803455

DIČ: CZ699003245

se sídlem: Hlavníčkovo nábreží 650, 760 01, Zlín

zapsaná v oddílu C., vložce 115459, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně

(dále jen „Zadavatel“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1


„DODÁVKA SUCHÝCH DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ VN/NN A VN/VN“

(dále jen „Zakázka“)

Zadavatel obdržel dne 30. května 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace Zakázky (tj. výzvy k podání nabídek a podmínek výběrového řízení ze dne 18. května 2025) následujícího znění:

- 1) v technické specifikaci se uvádí „charakter odběru - nepřetržitý, průmyslový odběr“. Prosím o upřesnění charakteru odběru:
- a) transformátor distribuční, pro standardní provozní podmínky, pro trvalé zatížení s THDi do 5% - harmonické zkreslení proudu (dle normy ČSN EN 60076-1)
 - b) transformátor pro fotovoltaickou elektrárnu s THDi do 5% - harmonické zkreslení proudu
 - c) transformátor pro frekvenčního měniče (VFD) s THDi do 20% - harmonické zkreslení proudu
 - d) transformátor s THDi nad 20%, do neobvyklých provozních podmínek (dle normy ČSN EN 60076-1 bod 5) - je potřeba zadat velikost a frekvenci jednotlivých harmonických složek (spektrum harmonických) proudu, kterými je transformátor zatížen
- 2) v technické specifikaci se uvádí
- přívody vn spodní z boční strany (vpravo při pohledu od NN svorek)
 - vývody nn vlevo dole (při pohledu od VN svorek)
- Odpovídá náčrt provedení viz příloha?

Přílohou byl tento náčrt:

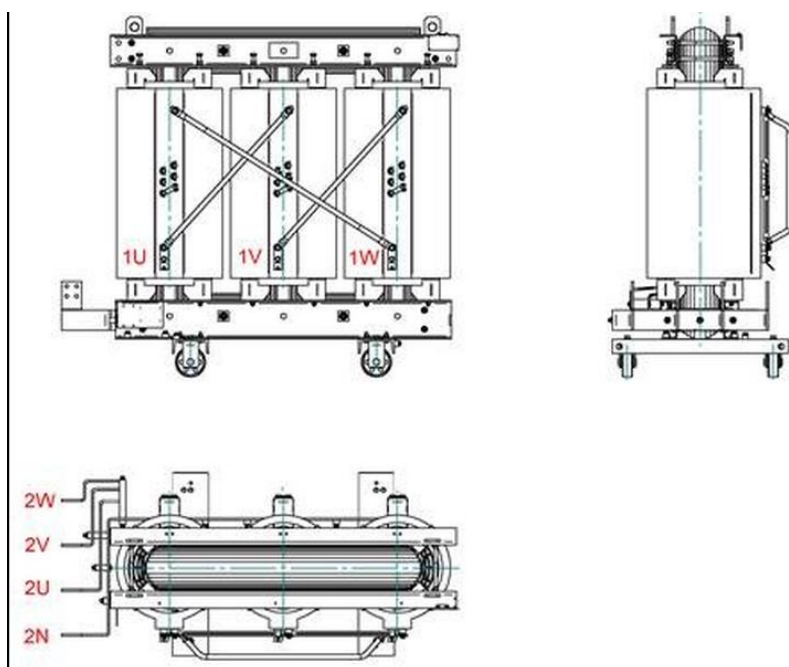

Zadavatel uvádí k dotazům následující:

- ad 1) Zadavatel poptává transformátor distribuční, pro standardní provozní podmínky, pro trvalé zatížení s THDi do 5% - harmonické zkreslení proudu (dle normy ČSN EN 60076-1)
- ad 2) Ano, náčrt odpovídá poptávanému provedení.